


設備工事情報シート	衛 生	I－P－9	制 定	2005年4月1日
			改 訂	2019年11月19日
I．施工要領	潜熱回収型ガス給湯器ドレン配管		施工要領例	

1. 目的・概要

共同住宅における潜熱回収型ガス給湯器ドレン排水方法の施工例を示す。

2. 施工要領

(1) MB等に設置する場合（P S 設置式）

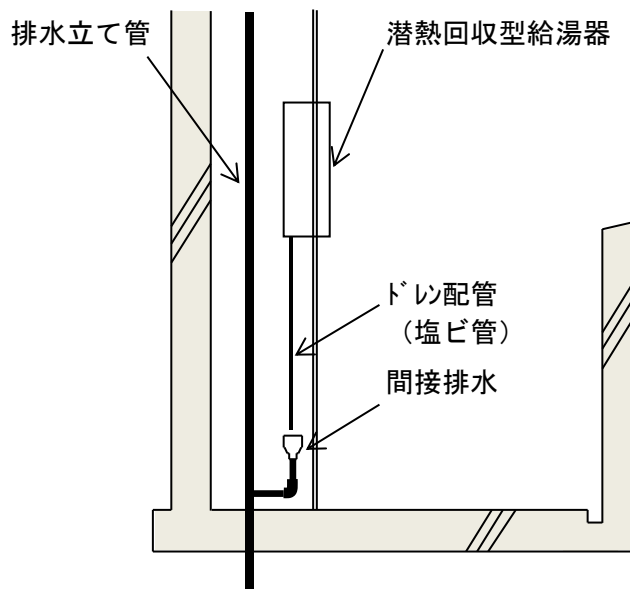

P S 設置例

潜熱回収型機器仕様

燃焼時排水量 : 80cc～100cc/min

排水温度 : 約40℃


P H : 6.8

本体ドレン : 15A

排水注意事項（共通）

- ・排水については間接排水とする。
- ・間接排水設置部分については主管部、枝管部とも部位の制約はない。
- ・必要に応じてトラップを組込む。

(2) バルコニー等に設置する場合（壁掛式）

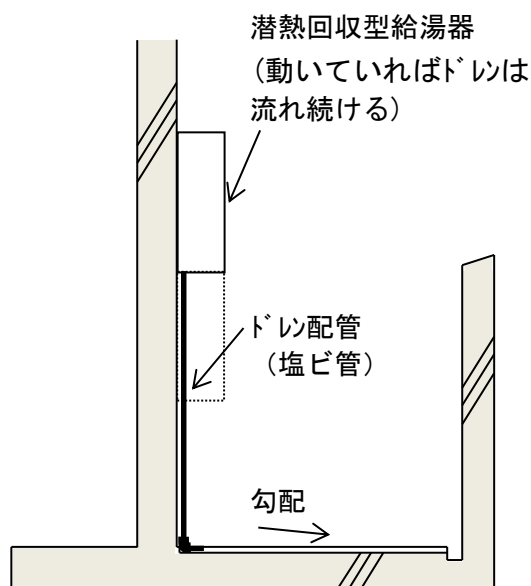

壁掛け設置例

横引排水溝の参考仕様

長尺シートの場合

: W45mm×H3.0mm程度のドレンレール

床タイルの場合

: W20mm×H12mm程度

タイル目地等

排水注意事項

- ・単独での使用とする。
(エアコンドレン等と兼用しないこと。)
- ・ドレン流下ルートへのゴミ、埃付着を考慮した蓋付の製品もある。

3. 設置例

(1) MB内設置例



給湯器下部配管状況




ドレン配管排水詳細

(2) 壁掛け設置例



給湯器取付及び下部配管状況

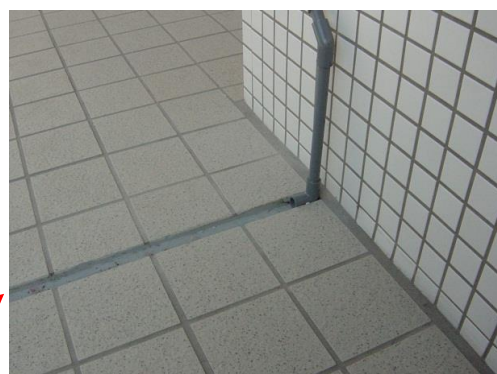

ドレン配管 タイル部分施工例



ドレン配管 長尺シート部分ドレンレール施工例