

日建連会員会社における 環境配慮設計(建築)の推進状況

—2019年 省エネルギー計画書およびCASBEE対応状況調査報告書—

2020年3月

一般社団法人 日本建設業連合会

建築設計委員会 設計企画部会 環境設計専門部会

建築技術開発委員会 技術研究部会 環境性能評価専門部会

はじめに

(一社)日本建設業連合会(以下 日建連。2011年4月に(社)建築業協会、(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会が統合され(社)日本建設業連合会となった。)は、1990年より「建築業と地球環境」を自覚した様々な活動を行ってきました。2012年3月には日建連建築宣言「未来に引き継ぐ確かなものを」を公表しました。その3つの基本方針のひとつである「低炭素・循環型社会の構築に貢献します」では、「震災後の電力需給に対応しつつ、普遍的な地球環境問題の解決を図るためには、建築物の運用段階におけるエネルギー消費量の削減が大きな課題となります」との認識に立ち、建築のゼロエネルギー化を目指して「既存建築物を含めたライフサイクルエネルギーの低減」「計画段階から耐久性と更新性を考慮した長寿命化」に取り組むことを謳っています。

また、1996年に(社)建築業協会、(社)日本建設業団体連合会、(社)日本土木工業協会の3団体は「建設業の環境保全自主行動計画」を策定し、環境負荷の低減に注力し持続可能な社会の構築に向けて努力してきました。以来、社会情勢の変化やこれまでの日建連および会員企業の環境への取組みの進展状況を踏まえた改訂を重ね、2016年4月には8回目の改訂となる第6版の「環境自主行動計画」を策定し、日建連と会員企業の社会的責任の一環として、環境への取組みの一層の強化を図るべく、業界目標を定め、その達成に向けた実施方策を明記しています。また、その実施状況は日建連の様々な活動を通して毎年フォローアップを行っています。

日建連では、これらの行動計画で示されている環境配慮設計の推進状況を把握することを主な目的として、CASBEEの導入・活用状況やCO₂排出削減推定量の把握のための調査を実施してまいりました。この15年間における会員各社からの調査件数の累計は、省エネ計画書数値が約7,900件、CASBEE評価実施案件が約6,800件に達し、非常に貴重なデータとなっています。報告書は、調査の集計に統計分析や考察を加え、日建連会員各社に限らず、広く一般に公開するものです。環境配慮設計の現状認識と今後の推進活動の一助となることを願っています。

目次

はじめに

調査概要 i

I 環境配慮設計への取組状況

- 1 CASBEE および CO₂ 排出削減量の評価 I-1
 - 1.1 CASBEE による評価を行う対象案件について I-1
 - 1.2 CASBEE による評価を行う時期について I-2
 - 1.3 CASBEE による評価を行う場合の基準について I-3
 - 1.4 CASBEE 評価結果の目標について I-4
 - 1.5 環境配慮設計ツールと CASBEE について I-5
 - 1.6 環境配慮設計による CO₂ 排出削減評価について I-6
- 2 環境配慮設計に関するその他の取組状況 I-8
 - 2.1 誘導措置の活用について I-8
 - 2.2 環境配慮に関する海外の評価制度について I-10
- 3 I 章のまとめ I-12

II 環境配慮評価指標の調査結果

- 1 省エネ計画書における評価指標の調査結果 II-1
 - 1.1 建物用途別、計算手法別の回答件数と平均値 II-1
 - 1.2 削減率の推移 II-3
 - 1.3 外皮性能の基準値からの削減値の度数分布 II-3
 - 1.4 一次エネルギー (BEI 値) の削減値の度数分布 II-5
 - 1.5 外皮性能 (BPI、PAL*) の分布 II-10
 - 1.6 BEI の分布 II-15
- 2 CASBEE 評価における評価指標の調査結果 II-19
 - 2.1 評価件数の推移 II-19
 - 2.2 ランク II-20
 - 2.3 BEE II-26
 - 2.4 LCCO₂ II-35
 - 2.5 主観的環境配慮度合について II-42
 - 2.6 各スコアに関する分析 II-44
- 3 物件規模に対する各指標の分布特性 II-48
 - 3.1 延床面積と BEE の関係 II-49
 - 3.2 延床面積と LCCO₂ の関係 II-51
 - 3.3 延床面積と BEI の関係 II-53
 - 3.4 延床面積と BPI の関係 II-55
 - 3.5 敷地面積と Q3 スコアの関係 II-57

3.6	敷地面積と LR3 スコアの関係	II-59
3.7	まとめ	II-61
4	建築物省エネ法に於ける指標間の相関分析～BPI と BEI の相関関係	II-62
5	II章のまとめ	II-65

III 設計段階での運用時 CO₂ 排出削減量の推定把握

省エネルギー計画書に基づく運用時 CO₂ 排出削減量の算定

1	運用時 CO ₂ 排出削減量の考え方および算定方法	III-1
1.1	基本的な考え方	III-1
1.2	CASBEE における運用段階の CO ₂ 排出量の算定方法概要	III-3
1.3	アンケート項目と取り扱い	III-7
1.4	省エネルギー設計による運用時 CO ₂ 排出削減量の推定方法のまとめ	III-8
2	算定結果	III-9
3	日建連全体における設計段階での運用時 CO ₂ 排出削減量	III-20
4	III章のまとめ	III-21

おわりに

参考資料ー1 調査様式

参考資料ー2 用語集

参考資料ー3 設計施工集合住宅建築物の運用時 CO₂ 排出削減量の算定試行結果

調査概要

本調査では、会員各社における CASBEE に関する取組み状況をアンケートにより聴取し、また、日建連の設計段階の環境配慮による CO₂ 排出削減量を推定するため、建築物省エネ法に基づく届出を行った物件の外皮性能および一次エネルギー消費量を収集した。また、それらの当該物件で CASBEE 評価を実施したものについて、その環境性能データを併せて収集した。

2017 年 4 月に施行された建築物省エネ法の規制措置が適用されてから 2 年目の調査となり、非住宅用途においては建築確認申請および工事完了検査の際に、適合性判定の手続きが義務付けられている。

- CASBEE の取組み状況の調査については、昨年同様、評価対象や評価目標の社内基準等について調査を行った。
- CASBEE 調査では、省エネ計画書対象案件について、CASBEE 評価結果および関連情報を収集した。また、調査対象は 2,000 m²以上の案件とした。
- 2021 年に施行される建築物省エネ法の一部を改正する法律によるゼネコンの設計業務に対する影響を推察する目的で、中規模物件の数について調査を行った。

調査実施概要を以下に示す。(回答数を[]内に示している。)

1. 調査名称：2019 年省エネルギー計画書および CASBEE 対応状況調査
2. 依頼日、締切日：2019 年 6 月 24 日、同年 7 月 25 日
3. 調査対象案件：2018 年 4 月から 2019 年 3 月までに省エネ法に基づく届出を行った延面積 2,000 m²以上の設計案件
本報告書においては、これらデータを「2018 年度 (データ)」と表記する。
4. 案件調査の項目 (別添の調査表参照)
 - 建設地(都道府県)、用途、面積、PAL*、BPI 値、各 BEI 値および算定方法 [回答数 525]
 - 省エネルギー性能表示制度および性能向上計画認定・容積率特例の適用、エコまち法による低炭素建築物認定制度の利用状況
 - CASBEE 評価結果および関連情報 [回答数 401]
(ランク、BEE 値、環境品質 Q (Q1~3)、環境負荷 L (LR1~3)、LCCO₂ 評価対象の参考値に対する割合、自然エネ利用のエネルギー量、LR1-4『効率的運用』のスコア、CASBEE 評価ツール、提出自治体、認証の有無、主観的環境配慮度合)
 - 平成 25 年の省エネ基準改正以降、事務所や物販店舗等の主たる建物用途に付随する駐車場が工場用途に分類され、その結果建物全体が複合用途として分類されるケースが数多くみられるようになった。そのため調査データの集計にあたっては、建物用途が複合用途として回答のあったデータを以下の基準にしたがって建物用途の再分類を行った。
 - ① 主たる用途の面積が延面積の 80%以上、かつ他の各用途がそれぞれ 2,000 m² 以下の場合には、主たる用途の単独用途として分類する。
 - ② 従属的な用途である駐車場は、面積が大きい場合でも複合用途の要素として

計上しない。

- ③ 工場等における部分的な事務室は、2,000 m²を超える場合でも工場部分の面積が延面積の80%以上であれば工場用途の建物として分類する。

5. 各社の2019年調査時点における「CASBEE 利用推進の取組状況」に関する調査項目

[回答 30社]

- ・ CASBEE 評価を行う場合の基準、・ 評価結果の目標の有無
- ・ 社内で定めている環境配慮設計ツールと CASBEE の関係について
- ・ 環境配慮設計による CO₂ 排出削減効果の予測評価や社会への情報発信について
- ・ 環境配慮に関する海外の評価制度への対応について

6. 調査対象会社

- ・ 日建連 建築設計委員会 30社（五十音順）

青木あすなろ建設(株)、(株)浅沼組、(株)安藤・間、岩田地崎建設(株)、(株)大林組、(株)大本組、(株)奥村組、鹿島建設(株)、北野建設(株)、(株)熊谷組、(株)鴻池組、五洋建設(株)、佐藤工業(株)、清水建設(株)、(株)銭高組、大成建設(株)、大日本土木(株)、高松建設(株)、(株)竹中工務店、鉄建建設(株)、東急建設(株)、戸田建設(株)、(株)ナカノフドー建設、西松建設(株)、(株)長谷工コーポレーション、(株)ピーエス三菱、(株)藤木工務店、(株)フジタ、前田建設工業(株)、三井住友建設(株)

I 環境配慮設計への取組状況

1 CASBEE および CO2 排出削減量の評価

1.1 CASBEE による評価を行う対象案件について

各社の CASBEE 利用推進に対する取組状況の調査結果を示す。取組のレベルを、最も積極的な「全ての案件を対象として CASBEE 評価を実施している」から「自治体や発注者が要求している案件のみ」までの 4 段階に分けている。

30 社中 21 社が社内の基準によって CASBEE による評価を行っていた。(図 I-1-1、図 I-1-2)


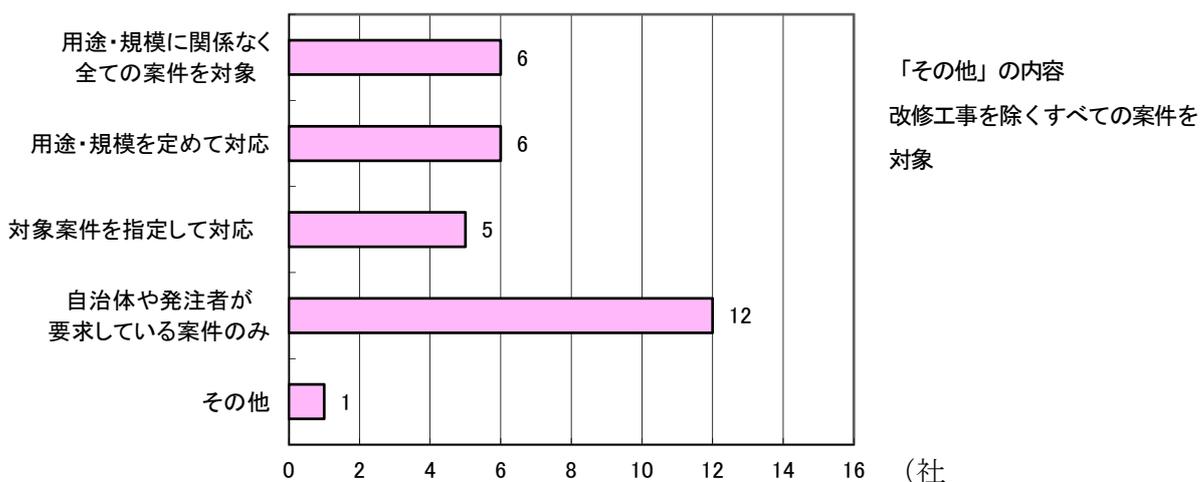


図 I-1-1 CASBEE による評価を行う対象案件 (30 社)

- 用途・規模に関係なく全ての案件を対象
- 用途・規模を定めて対応
- 対象案件を指定して対応
- 自治体や発注者が要求している案件のみ
- その他

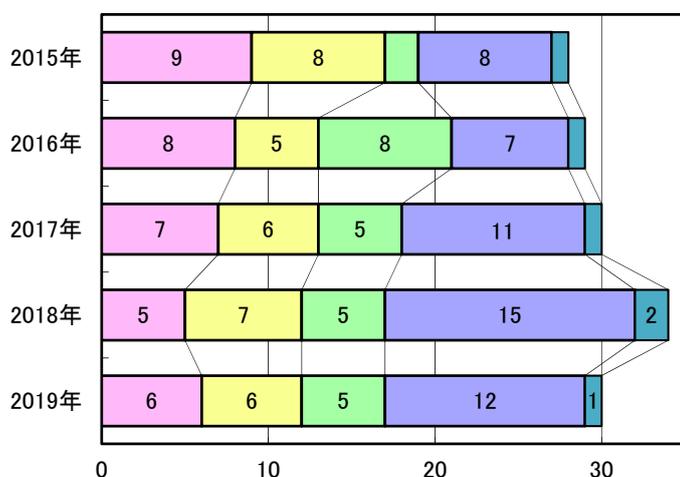

「用途・規模を定めて対応」と答えた各社の具体的な取り決め内容

- ・延床面積300㎡以上の案件（増築の場合は「かつ全体の1/2以上の場合」）(1社)
- ・延床面積300㎡以上の案件 (1社)
- ・延床面積1,000㎡以上の案件 (1社)
- ・延床面積2,000㎡以上の案件 (2社)
- ・延床面積2,000㎡以上の案件、以下の物件は個々に判断
- 「対象案件を指定して対応」
- ・コンペ案件
- ・社内開発事業物件
- ・施主の要望がある場合は実施
- ・改修工事を除く全ての案件を対象
- ・自治体案件

図 I-1-2 CASBEE による評価を行う対象案件の推移

1.2 CASBEE による評価を行う時期について

CASBEE による評価を行う時期について（複数回答可）、30 社中 29 社が実施設計時に実施すると回答している。

企画時に実施すると答えた 8 社中 7 社がコンペ時のみ実施すると回答している。また、複数回答した会社が 30 社中 14 社あった。

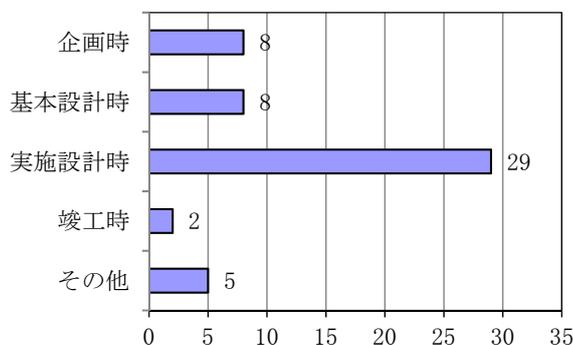


図 I-1-3 CASBEE による評価を行う時期について

各社のコメントを以下に転記する。

- ・企画時はコンペ案件及び指定物件で実施、また指定物件は実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で実施
- ・自治体または、発注者が要求している場合のみ対応しているので、必要に応じ評価する。
- ・企画時はコンペ案件のみ、実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で指定物件にて実施
- ・法的に提出不要な案件については簡易 CASBEE を実施設計作業を行った後の期末（6 月）までに実施。
- ・企画・基本はコンペ案件のみ、一般的には実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で実施
- ・企画時は提案案件のみ。実施設計完了時に省エネ計算書を基に実施しています。
- ・設計施工案件の案件は、実施設計に入る前の早い段階で、大成建設 CASBEE 簡易結果予測ツール「T-CAS ナビ」によりシミュレーション(ランク、BEE 値のみ)を行う。自治体等への提出が必要なもの、発注者の要望があるものは CASBEE 評価を行う。
- ・基本計画で目標値を定め、基本設計、詳細設計完了時に確認することが多い
- ・企画時はコンペ案件のみ。 実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で実施。
- ・企画時はコンペ案件のみ、実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で全物件にて実施
- ・基本設計、実施設計終了時にチェックシートを用いて確認を実施。
- ・コンペ案件は必要な物件について企画時に行う。実施設計については、すべての物件で実施設計時に評価。

1.3 CASBEE による評価を行う場合の基準について

CASBEE による評価を行う場合の基準について（複数回答可）、30 社中 24 社が実施設計時に実施したデータを元に日建連に報告を行っているという回答している。一部の会社では基本設計時や竣工時のデータを元に報告を行っている。

これは「1.2 CASBEE による評価を行う時期について」の内容とはぼリンクしており、各社とも社内で行われる CASBEE の評価資料を日建連に提出していることが分かる。

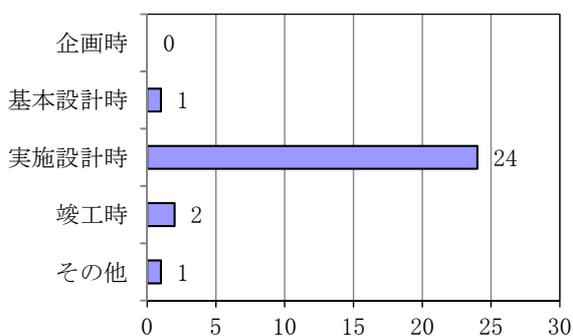


図 I-1-4 日建連に報告する CASBEE 評価の時期について

図 I-1-5 は 2018 年度の CASBEE に関する中規模物件の取り扱いの概数である。30 社中約半数の 16 社が中規模案件の年間の取扱数が 10 件以下となっており、10～20 件の取り扱いを行っている会社が 6 社、20 件以上の取り扱いを行っている会社が 2 社あった。また、3 社は取扱い数を把握していない。

※中規模物件・・・300 m²以上 2000 m²未満の非住宅物件

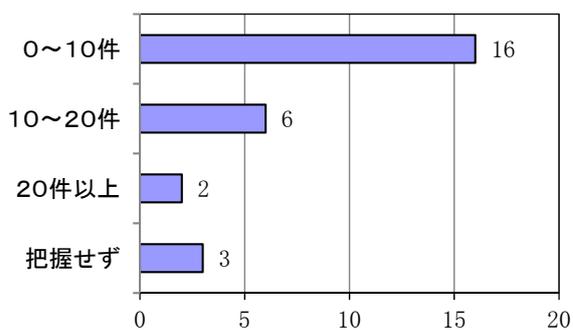


図 I-1-5 中規模物件の取り扱い件数について

1.4 CASBEE 評価結果の目標について

図 I-1-6 は、「CASBEE での評価結果について目標を定めているか」という問いに対する答えである。20 社が CASBEE での評価の際に目標を定めている。10 社が目標を定めていないが、そのうち 4 社は結果が出てから、場合によっては性能・設計を見直している。

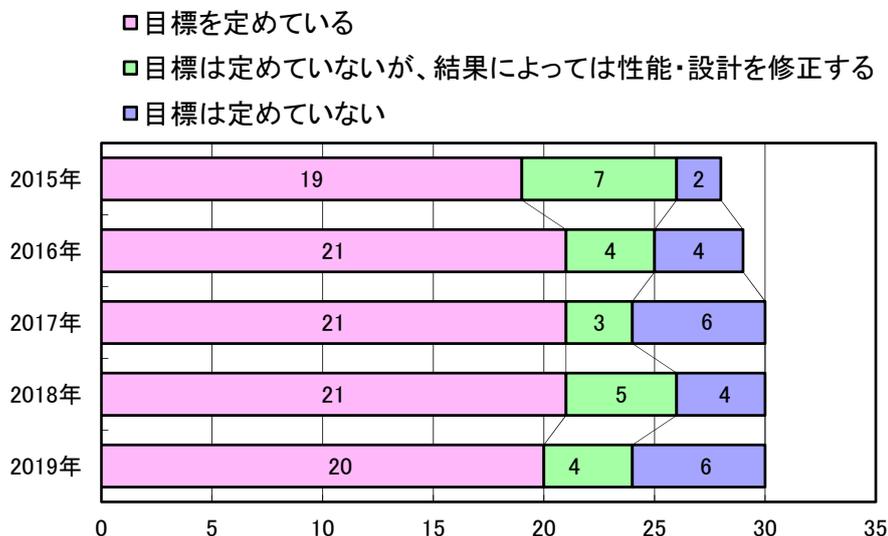


図 I-1-6 CASBEE での評価結果についての目標の定め方

以下は、評価結果について目標を定めている20社の目標設定の具体的な内容である。(重複回答有り)

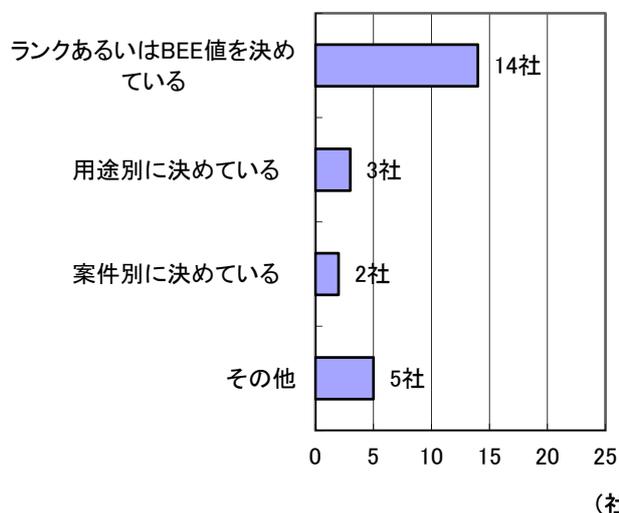


図 I-1-7 CASBEEでの評価結果についての目標設定内訳

14社が目標ランクあるいはBEE値を決めており、その内訳はB+以上としている会社が13社ある。案件別に定めている会社は2社あり、用途別について定めている会社は3社あった。

ランクあるいはBEE値を決めている(14社) :

- ・B+以上(5社)、A以上(2社)
- ・2,000㎡以上でAランク以上を対象物件の50%以上
- ・Aランク以上(全案件の単純平均)
- ・基本的にはA以上。工場、倉庫はB+以上。
- ・BEE 1.5以上(2社)、1.2以上(1社)、1.0以上(1社)

用途別に決めている(2社) :

- ・CASBEE 評価対象物件のうち、延べ面積 5000㎡以上の事務所、複合施設など環境対策上重要な案件(設計部長が指定)
- ・年度内着工物件で延床面積 2,000㎡以上を集計対象とし、BEE 値平均の目標を、物販、工場、集合住宅は 1.3 以上、その他用途は 1.5 以上としている。

その他(5社) :

- ・対象物件に分譲マンションは含まない。物件別のランク設定以外に全案件の延べ面積加重平均値を出している。
- ・各案件ではAランク以上を目標とし、設計本部としては平均BEE=2.0以上(平均BEE=平均Q/平均LR)
- ・発注者の要求により目標値を決定している
- ・全評価件数に対するAランク以上の件数割合
- 全評価件数に対するSランクの件数割合

1.5 環境配慮設計ツールと CASBEE について

図 I-1-8 は、「社内で定めている環境配慮設計ツール（環境配慮チェックリスト、記録シート等）があるか」また、「環境配慮設計ツールと CASBEE との関連」に関する問いに対する答えである。77% の 23 社が環境配慮設計ツールがあると答えている。

また、あると答えた 23 社のうち 21 社が環境マネジメントシステム上の文書に位置付けていた。

- CASBEEをそのまま活用している
- CASBEEを全て取り込み必要事項を付加している
- CASBEEを部分的に利用し必要事項を付加している
- CASBEEとの関連はない
- 環境配慮設計ツールがない

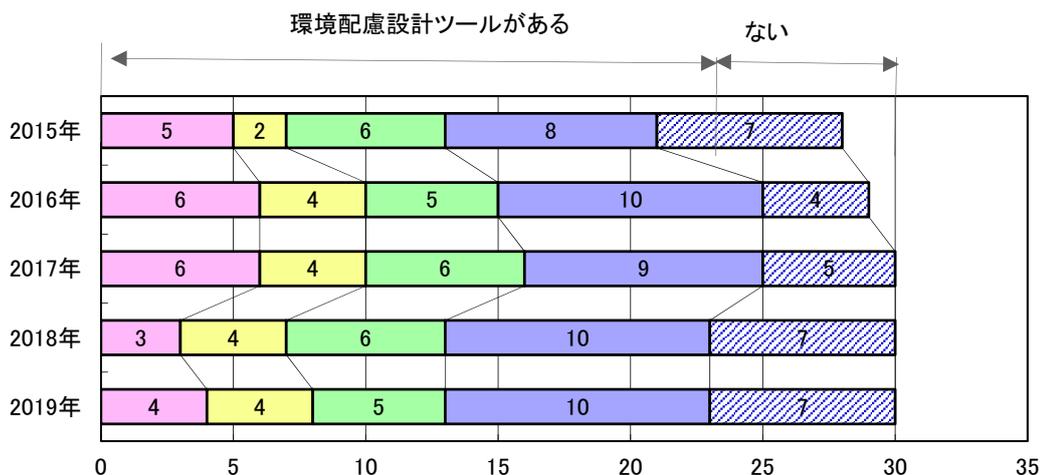


図 I-1-8 社内で定めている環境配慮設計ツールの有無と CASBEE との関連

図 I-1-9 は、上記で「ある」と答えた 23 社について「環境配慮設計ツールと CASBEE との関連」を今後どうするかという問いに対する答えである。CASBEE と関連はないという 10 社のうち 8 社は今後とも変更の予定はないと答えている。また、今後独自色を強めると答えた会社はなかった。

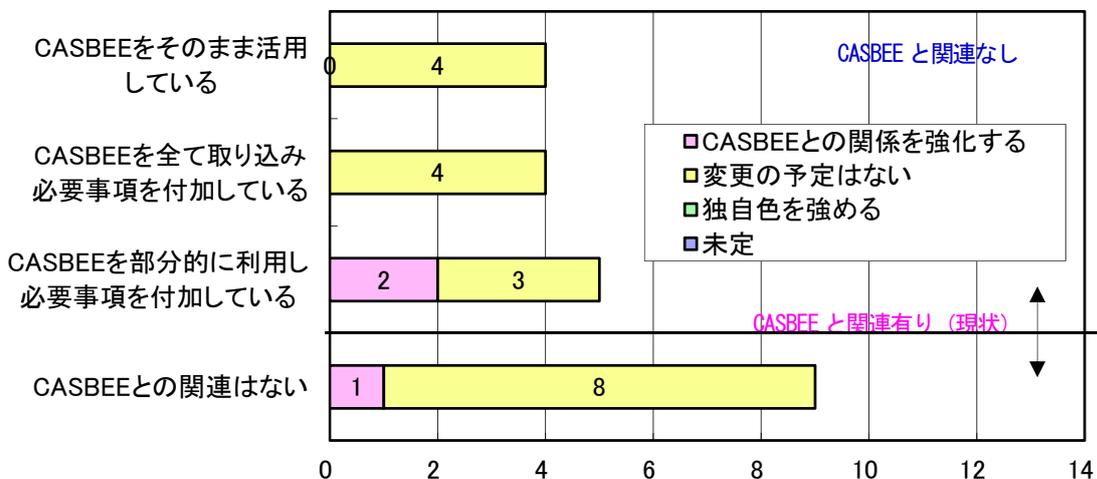


図 I-1-9 社内で定めている環境配慮設計ツールと CASBEE の関連（現状と今後の予定）

1.6 環境配慮設計によるCO₂排出削減評価について

図 I-1-10 は「設計部門としての環境配慮設計による LCCO₂あるいは運用段階 CO₂の排出削減効果を予測評価しているか」という問いに対する答えである。

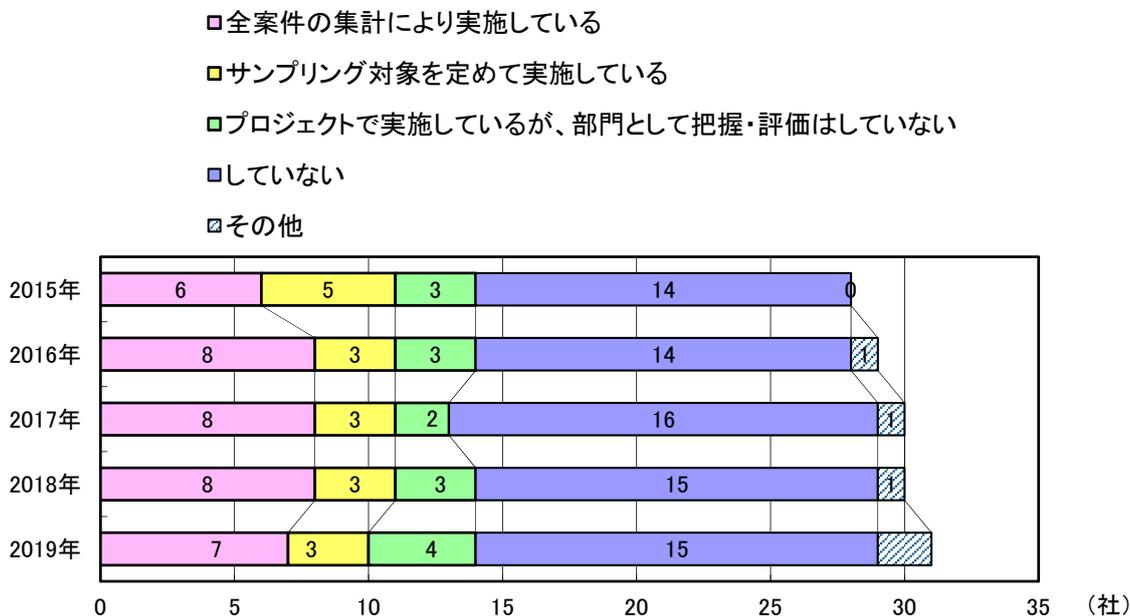


図 I-1-10 LCCO₂あるいは運用段階 CO₂の排出削減効果の予測評価実施について

全案件を集計して CO₂排出削減効果を予測評価している会社が 7 社、サンプルング対象を定めて実施している会社が 3 社あった。

以下はこの 10 社について、その中身に関する回答をまとめたものである。

図 I-1-11 は排出量削減の目標値を設定しているかどうかについての回答である。目標を定めている 7 社の内の 7 社の具体的内容を以下に記す。

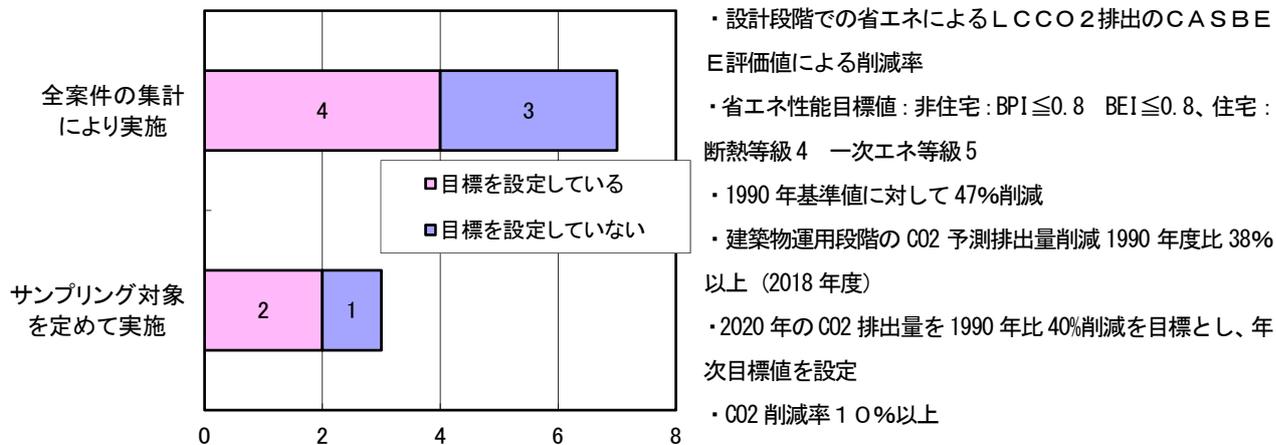


図 I-1-11 LCCO₂あるいは運用段階 CO₂排出削減の目標値設定について

図 I-1-12 はどのような評価手法（ツール）を用いているかについての回答である。4 社が自社開発の独自ツールを使用している。

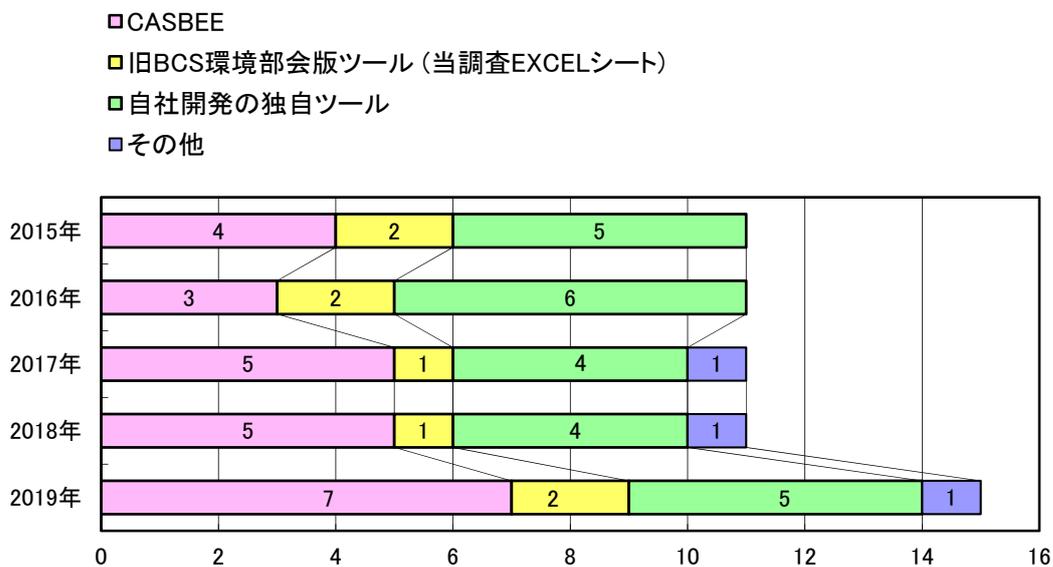


図 I-1-12 LCCO₂あるいは運用段階 CO₂の排出削減効果評価ツールの種類

図 I-1-13 は予測した削減効果を CSR 報告書、環境報告書等で社会に発信しているかという問いへの回答である。回答のあった13社中12社が情報発信している。

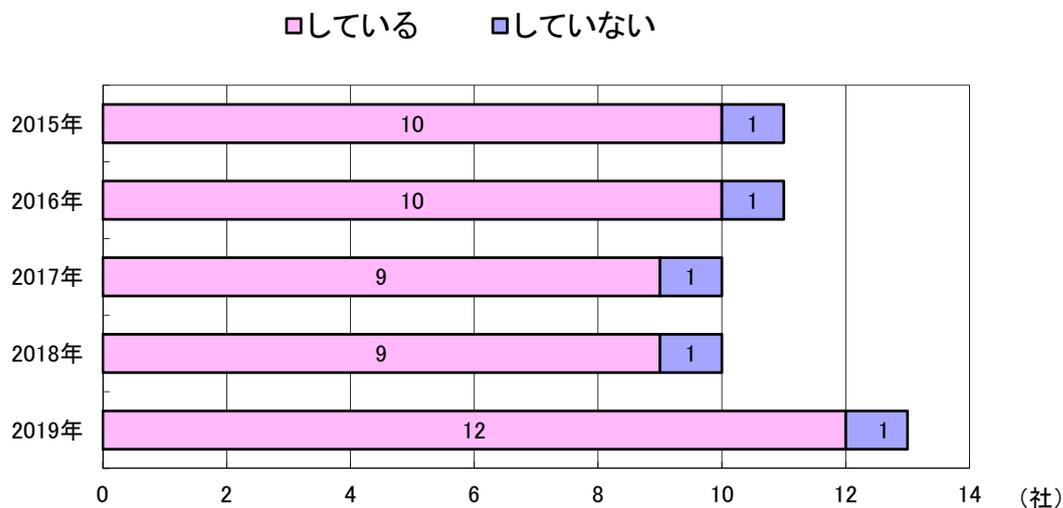


図 I-1-13 LCCO₂あるいは運用段階 CO₂削減効果の社会への発信

2 環境配慮設計に関するその他の取組状況

2.1 誘導措置の活用について

図 I-2-*は、平成 28 年 4 月に施行された、建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度と、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度及びその制度による容積率の特例について、発注者側がどのくらい関心を寄せているかを聞いた結果である。

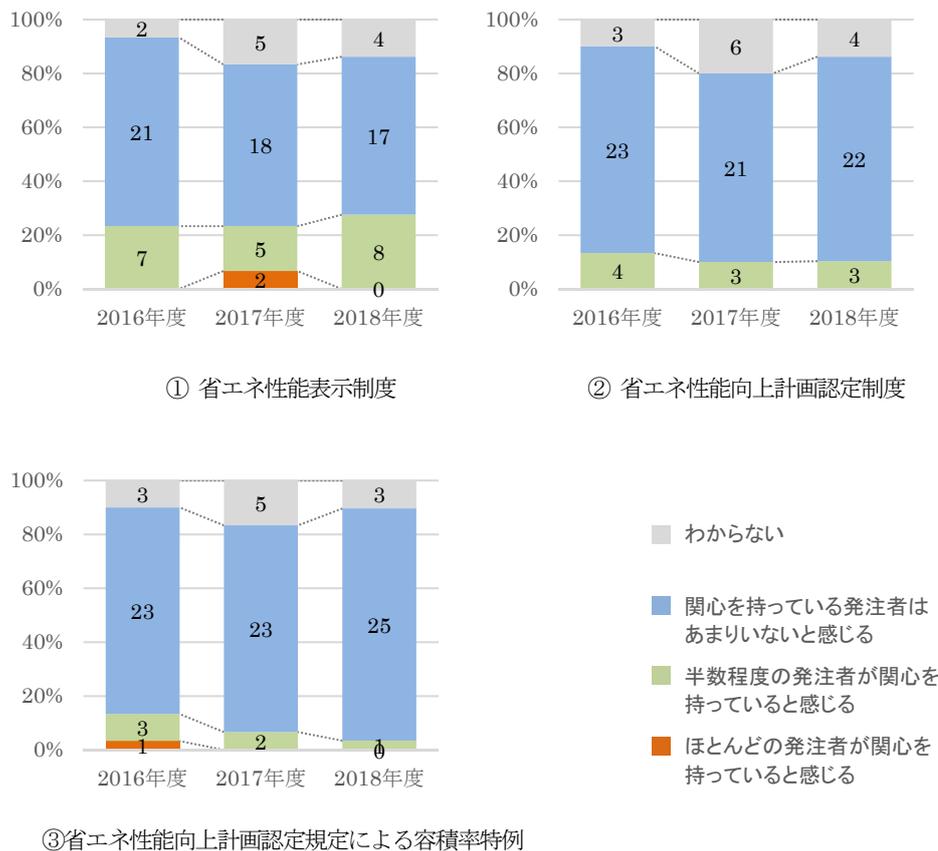


図 I-2-1 建築物の省エネ誘導措置について (30 社)

これらの建築物省エネ法による誘導措置に加え、平成 24 年 12 月に施行されたエコまち法 (都市の低炭素化の促進に関する法律) による低炭素建築物認定制度をあわせて、個別調査データにおける利用状況を表 I-2-1 に示す。

制度の名称		適用件数			2018年度データにおける 主な建物用途	
		2016年度 (604件中)	2017年度 (525件中)	2018年度 (646件中)		
省エネ表示制度	法36条の基準適合認定表示 (eマーク)	1	2	1	工場、集合住宅	
	法7条の省エネ性能表示	BELS認証	3	5	6	事務所、スポーツ施設、学校、集合住宅
		自己評価	9	9	17	事務所、工場、集合住宅、学校、スポーツ施設
性能向上計画認定制度による定容積率特例		0	0	1	集合住宅	
低炭素建築物認定制度		1	0	2	集合住宅	

表 I-2-1 省エネ誘導措置の利用状況 (2016~2018 年度データ)

上記の各誘導措置について、設計者から見た問題点や自由意見についての各社の回答を記す。
(なお、この自由意見は2019年6月に調査した時点のものであり、各社担当者の意見です。)

1. 省エネ性能表示制度

- ・ 省エネ性能表示制度について、東日本では「半数程度の発注者が関心をもっていると感じる」との回答であったが、西日本では「関心を持っている発注者はあまりいないと感じる」との回答があった

2. 省エネ性能向上計画認定及びその制度による容積特例

- ・ 特にコメントなし

3. その他

- ・ 建築物省エネ法のBEI値に関して、下限を指定される物件は出件しているが、上記に関して発注者よりの要望はほとんどない。
- ・ 省エネ性能向上計画認定による容積率特定で、適用される機械室などの範囲を広げて欲しい。
- ・ 各誘導措置は、発注者の関心は高まるもののハードルは高いのではと感じる。
- ・ 誘導措置の利用にあたり、「BEST 誘導措置認定ツール版」の国交省からの正式認定を期待している。
- ・ 制度を発注者に知ってもらうため、設計者がメリットを説明できるように理解を深める必要がある。
- ・ ZEBのような補助金があれば、興味を示すと思われる。
- ・ 弊社は、賃貸共同住宅の設計が多く、発注者も個人であり、省エネ性能アップによる工事費のアップが、あまり入居促進に繋がっていないと感じていましたが、近年、非住宅の一般建築の設計も増え、自社ビルの設計では、省エネに関心のあるクライアントが増えてきたと感じています。弊社としても現在、ZEHやZEBへの対応を推進していくことを始めています。
- ・ 発注者から省エネ性能を向上させて、容積率を上げる要望は聞かれない。設計者が建築主に提案することが第一歩となっている。
- ・ 関心を持っているお客様は多い。第三者認証など積極的な採用を考えているお客様も増えてきた。
- ・ 省エネに対する意識が高くなってきている客先は増えていると感じるが、性能表示制度や特例などはほとんど知られていない。
- ・ 税制優遇等、ビルオーナーがメリットを感じるような仕組みが必要と思われる。
- ・ 発注者が各誘導処置をどの程度理解しているかは不明ですが、認定に係る手間とコストに対して
- ・ 容積の特例があまり魅力が無いものと感じているのかもしれない。

2.2 環境配慮に関する海外の評価制度について

LEED、BREEAM 等、海外の評価制度に関する顧客要望の有無とその内容についての調査結果を表 I-2-2 にまとめる。

LEED AP（評価員）の登録者数（30 社中 25 社より回答有り） （ ）内は昨年の調査結果

LEED AP（評価員）の登録者数 （ ）内は昨年の調査結果

評価員種別	把握している			把握していない
		評価員の いる会社	人数	
LEED AP (BD+C)	9 社 (7)	5 社 (5)	36 人 (33)	16 社 (21)
LEED AP (BD+C 以外)	8 社 (6)	4 社 (3)	9 人 (9)	17 社 (20)

表 I-2-2 LEED AP の各社の登録者数

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) は、米国グリーンビルディング協会 (USGBC) が開発・運営する環境に配慮した建物に与えられる認証制度。LEED AP (LEED Accredited Professional) とは、USGBC の試験に合格した、LEED についての専門知識を持つ技術者のこと。BD+C、ID+C、BO+M、ND、HOMES の専門分野ごとに AP 資格が用意されている。

Building Design and Construction / 建築設計および建設 (BD+C)

Interior Design and Construction / インテリア設計および建設 (ID+C)

Building Operations and Maintenance / 既存ビルの運用とメンテナンス (BO+M)

Neighborhood Development / 近隣開発 (ND)、Homes / 住宅 (HOMES)

LEED、BREEAM 等、海外の評価制度に関する顧客要望の有無とその内容について（対応件数を含めて自由記述）という問いに対する各社の回答を記す。

- ・グローバル企業に限らず発注者の LEED への認知と関心が確実に広がっているのを実感している。認証取得に関する問い合わせも多い。実際に LEED 認証を目指している設計プロジェクトも複数ある。デザインビルド等での要件に LEED が記載されることも国内外で増えている。なお英国の BREEAM についての要望を聞くことはない。海外の他の評価制度では WELL Building Standard（空間にウェルビーイングに関する認証制度）への関心がますます高まっている。特に 2017 年 11 月に当社技研施設での WELL 国内初認証を取得して以来、問い合わせや見学希望が継続している。
 - ・これまでに外資系事業主の案件で LEED での評価を求められたのが 2 件あったが、国内事業主からの要望は特に無い。
 - ・「LEED」について：登録済案件（v3, v4）に関しては認証取得に向け対応を継続中である。また、並行して顧客問い合わせ対応も実施している。
- 「WELL Building Standard」について：v2 にて自由度が高まったこともあり、顧客問い合わせも徐々に増えている。

- LEED による評価の要望はあるが、限定的。実際に算定に至るのは年に 1-3 件程度。
- 要望は増えている。特に、BELS 認証・ZEB の提案において、「ZEB Ready」「Nearly ZEB」の取得の提案・受注のニーズが増えてきている。LEED は、提案要望が停滞気味である。
- 数件の要望はある。外資系のみならず、日本の企業からも問い合わせがある。
- WELL の要望が増えた。
- 提案をしているが、コンサル費等の費用面がネックとなり採用に至らない。
- LEED 等の顧客要望無し。
- 外資系事業主の一部物件において LEED 評価の要望があった。
(LEED AP (BD+C) のプラチナ認証取得 1 件、ゴールド認証取得 1 件の実績)
- LEED は発注者の意向に沿って対応。対応件数は増えていない。(2018 年度なし)
- 把握している物件では LEED の話が出た顧客は 1 件あった。実施設計の途中から話が出たのでハードルが高く LEED は無しとなった。
- 自社施設「ICI 総合センター」の「LEED V4 BD+C New Construction」認証取得を技術展示会やプレゼンテーションでアピールすることで、顧客からの問い合わせが増えてきている

3 I章のまとめ

- ① 建築設計委員会 30 社では、18 社（60%）が行政・顧客に対する対応だけでなく、何らかの社内基準を設けて CASBEE による評価を行っている。また、すべての案件で評価を実施していると答えた会社は昨年より 1 社増加し、6 社（20%）であった。
- ② CASBEE の評価の際にランク・BEE 値などの目標を定めているのが 20 社（67%）で昨年より 1 社減少した。10 社（33%）は特に目標を定めていないが、その内 4 社は結果により目標性能や設計内容を見直すとしている。
- ③ 社内で定めている環境配慮設計ツールがあると答えたのは 23 社（76%）で昨年同様 23 社となっている。その内の 13 社（昨年比 2 社減）が何らかの形で CASBEE をツールに取り入れている。
- ④ 新たな建築物の省エネ誘導措置については、それぞれの項目について、もっとも関心が高い省エネ性能表示制度でも半数以上の発注者が関心を持っていると感じた会社は 8 社（27%）に留まった。

II 環境配慮評価指標の調査結果

1. 省エネ計画書における評価指標の調査結果

1.1 建物用途別、計算手法別の回答件数と平均値

省エネ計画書における BPI、PAL*、BEI の平均値および集計対象件数を、建物用途毎、計算種別毎にまとめたデータを以下に示す。

表 II-1-1 省エネ計画書における BPI の平均値

		非住宅計	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途
BPI の集計対象件数	標準入力法 主要室入力法 他	23	8	2	2	-	3	1	-	4	3
	モデル建物法	315	75	20	12	-	16	103	18	36	35
	合計	338	83	22	14	-	19	104	18	40	38
BPI の平均値 (単純平均)	標準入力法 主要室入力法 他	0.79	0.76	0.85	0.87	-	0.75	0.48	-	0.91	0.75
	モデル建物法	0.78	0.76	0.62	0.94	-	0.78	0.77	0.80	0.87	0.88
	合計	0.78	0.76	0.64	0.93	-	0.77	0.77	0.80	0.88	0.87

モデル建物法による計算結果では、外皮性能の指標として PAL* そのものの値は得られず、PAL* の削減率を示す BPI 値のみが結果として得られるが、標準入力法を用いた場合には PAL* の計算値を得ることが可能となっている。標準入力法を用いたデータから得られた PAL* の平均値を次に示す。

表 II-1-2 省エネ計画書における PAL* の平均値

	非住宅計	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途
PAL* の集計対象件数	20	8	2	2	-	3	1	-	4	3
PAL* の平均値(単純平均) MJ/年・㎡	432	367	431	509	-	514	227	-	486	563

一次エネルギー消費性能を表す BEI 値については次の通りとなった。

表 II-1-3 省エネ計画書における BEI の平均値

		非住宅計	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途	集合住宅
BEI の集計対象件数	標準入力法 主要室入力法 他	23	8	2	2	0	3	1	1	4	2	168
	モデル建物法	346	77	21	12	1	16	132	17	37	33	
	合計	369	85	23	14	1	19	133	18	41	35	168
BEI の平均値 (単純平均)	標準入力法 主要室入力法 他	0.68	0.66	0.45	0.81	-	0.52	0.63	0.80	0.84	0.72	0.90
	モデル建物法	0.74	0.74	0.76	0.85	1.00	0.88	0.66	0.87	0.77	0.82	
	合計	0.74	0.74	0.74	0.84	1.00	0.83	0.66	0.86	0.78	0.81	0.90

評価値については、BPI の平均値が前年比-0.01 の 0.78、BEI の平均値は前年比+0.01 の 0.74 と、大きな変化は見られなかった。

BEI 値を建物用途別にみると、飲食店を除き、物販店、病院用途では 0.85 付近と、非住宅全体の平均値よりも高めの値を示しており、昨年度と同様の傾向を示した。これらの用途では、効果的な省エネ手法を採用することが難しいことがうかがえる。

BPI、PAL*、BEI 値のデータの収集は2016年度のアンケート調査から開始となり、今回で4回目の調査となる。

2013年省エネ基準の改正以降、省エネルギー性能の評価手法として、標準入力法、主要室入力法、モデル建物法、BESTなど複数の計算方法が用いられてきたが、今回の調査結果からモデル建物法の利用が更に促進されてきている。

今年度の調査結果における各評価ツールの利用状況を以下に示す。

表Ⅱ-1-4 非住宅用途の省エネ計画書における計算手法の採用件数

	外皮性能				BEI				
	標準入力法	モデル建物法	BEST	合計	標準入力法	主要室入力法	モデル建物法	BEST	合計
2018年度データ	32 (9%)	315 (91%)		347	23 (6%)	0 (0%)	346 (94%)		369
2017年度データ	31 (10%)	270 (90%)		301	32 (9%)	6 (0%)	313 (91%)		345
2016年度データ	166 (42%)	220 (56%)	10 (3%)	396	201 (46%)	6 (1%)	225 (51%)	10 (2%)	442
2015年度データ	217 (73%)	69 (23%)	10 (3%)	296	231 (69%)	7 (2%)	87 (26%)	10 (3%)	345

表Ⅱ-1-5 CASBEEにおける評価ツールの採用件数

	2010年版新築	2014年版新築	2016年版新築	自治体版	その他	合計
2018年度データ	3 (1%)	15 (4%)	216 (54%)	149 (37%)	18 (4%)	401
2017年度データ	9 (3%)	55 (16%)	164 (47%)	106 (30%)	14 (4%)	348
2016年度データ	9 (2%)	218 (50%)	54 (13%)	137 (31%)	19 (4%)	437
2015年度データ	31 (8%)	216 (57%)		119 (31%)	14 (4%)	380

非住宅用途に於けるBEIの集計結果をみると、モデル建物法の件数及び比率は更に増えている。CASBEEにおける評価ツールの採用件数では、自治体版の採用が増え、今後の動向に注目したい。


2017年度4月1日から導入された建築物エネルギー消費性能適合性判定制度も2年目となり、建築確認申請時及び完了検査時の適合性判定も軌道に乗ってきたと思われる。この様な状況下で、より安全側の評価を見込むことが出来るモデル建物法の採用増は、自然な流れと言える。

BESTの計算結果による省エネ適判の申請は出来ないため、今年度も適用案件は見られなかった。

1.2 削減率の推移

新基準になってからの各指標の基準値に対する削減率平均値の推移（2013年度～2018年度）を示す。昨年度からの建築物省エネ法改正に伴う適合義務制度への対応により、モデル建物法の利用率が大幅に増えた。これは、適判審査を通過するため、より確実かつ簡易な評価方法として選ばれたことを示している。以下に適合義務制度以降の傾向を記す。

- ・モデル建物法の件数増加による顕著な変化は見られなかった。
- ・それぞれの入力法による差は概ね前年度と変わらなかった。唯一、機械換気は標準入力法の値が向上し、差は縮まっている。
- ・給湯を除いた各設備の値では、モデル建物法の方がより狭い範囲に分布している。

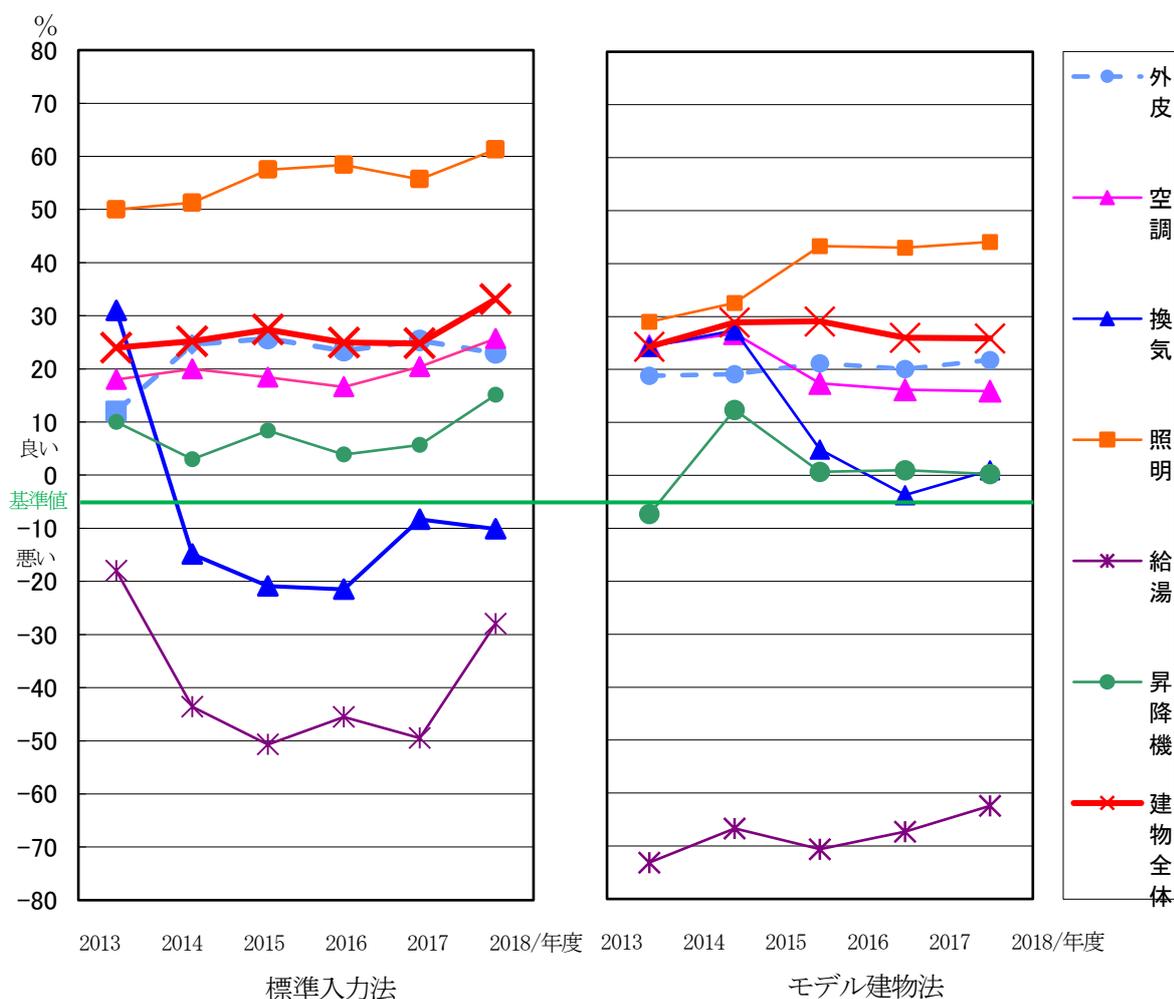


図Ⅱ-1-6 各指標の基準値に対する削減率平均値の推移（2013年度～2018年度）


1.3 外皮性能の基準値からの削減値の度数分布

外皮性能である、PAL*及びBPImの基準値からの削減値の度数分布を、各々の指数毎に標準計算法（主要室入力法）及びモデル建物法にて以下のグラフにて示す。省エネ法の「建築主の判断基準」を0%とし緑線にて、また削減率の平均値を赤線にて示す。分布グラフ表記の「10%～20%」は10%以上20%未満を示す。

2018 年度及び2013 年度～2018 年度外皮平均値データを示す。
 2018 年度は前年より BPIm の件数が増えた一方、平均値は微減した。

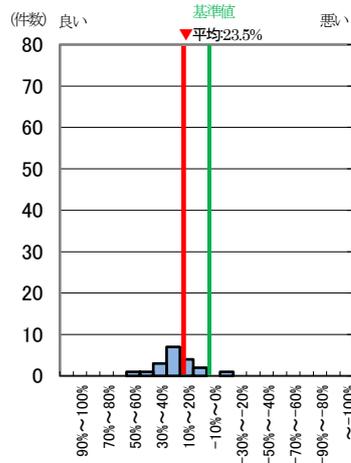


(1) PAL* (データ数 19 件)

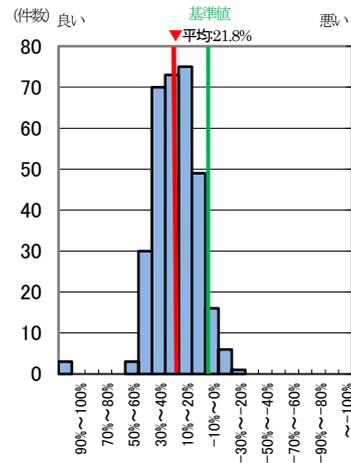


(2) モデル建物法 BPIm (データ数 326 件)

図 II-1-7 2018 年度 外皮性能の基準値からの削減率

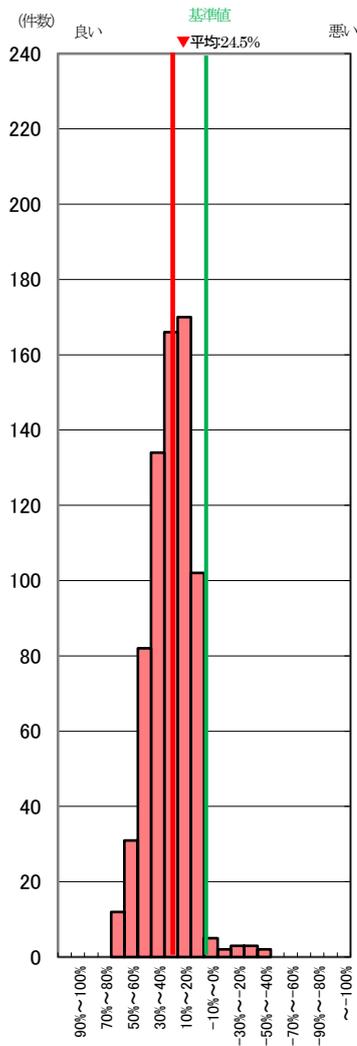

(1) PAL* (データ数 722 件)

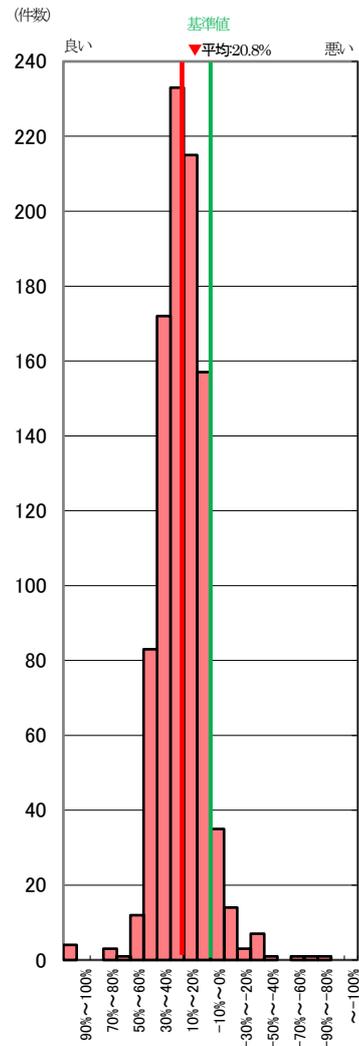

(2) モデル建物法 BPIm (データ数 953 件)

図 II-1-8 2013～2018 年度 外皮性能の基準値からの削減率


1.4 一次エネルギー（BEI 値）の削減値の度数分布

1.4.1 建物全体基準値からの削減率について


2018 年度及び 2013 年度～2018 年度の平均値データと BEI 値の計算を示す。2018 年度は 2017 年度に比べ、度数分布は変わらず、平均値は微減している。

$$\text{全体 BEI 値} = \frac{\text{設計値：空調＋換気＋照明＋給湯＋昇降機－効率化設備}}{\text{基準値：空調＋換気＋照明＋給湯＋昇降機}}$$

削減率 = 1 - BEI 値

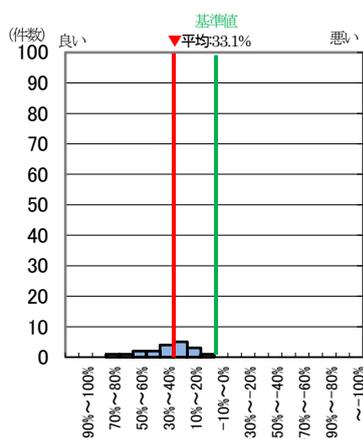


(1) 標準入力法（データ数 19 件）

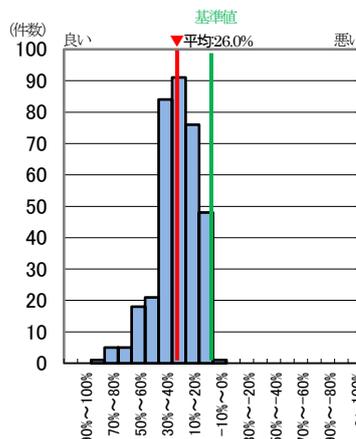


(2) モデル建物法（データ数 349 件）

図 II-1-9 2018 年度 BEI 値 建物全体基準値からの削減

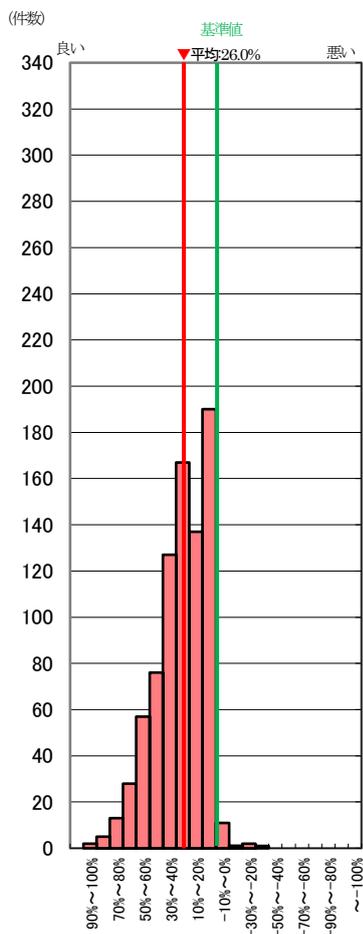

(1) 標準入力法（データ数 816 件）

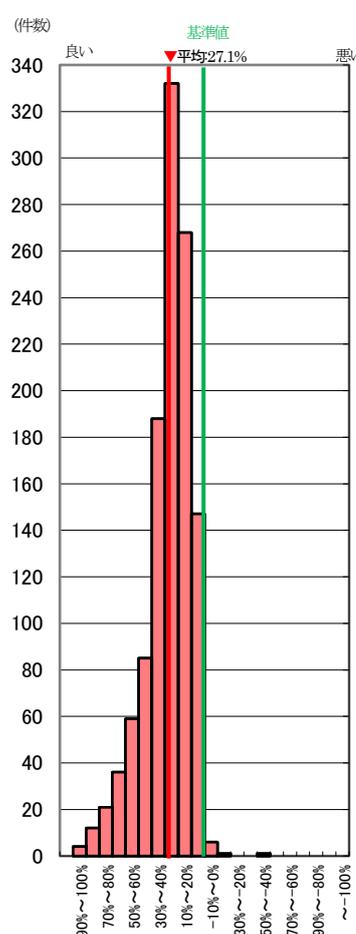

(2) モデル建物法（データ数 1158 件）

図 II-1-10 2013～2018 年度 BEI 値 建物全体基準値からの削減率


1.4.2 各設備機器 BEI 基準値からの削減率について

2018 年度及び 2013 年度～2018 度の平均値データを示す。モデル建物法の件数増による影響は削減率の微増という形で表れている。(モデル建物法に於ける昨年度との比較：空調 16.2→15.9、機械換気-3.7→0.9、照明 42.8→44.8、給湯 -67.3→62.4) この傾向は標準入力法も同様である。


今年も各設備間での成績に大きな差が見られる。BEI の平均値が基準値を満たさず、削減率がマイナスとなった設備は、「空調以外の機械換気設備」(標準入力法)と「給湯設備」(標準入力法、モデル入力法共)の 2 つで、これ以外は全て基準値をクリアしている。

給湯設備を見ると、標準入力法とモデル建物法の差が、前年の 17 ポイントから 34 ポイントに広がっている。いずれの計算方法においても平均値が基準値をクリアできておらず、給湯設備単独では基準を満たせないケースが多いことがうかがえる。一方、LED 照明の普及を受け照明設備における削減率は今年度も好成績を示している。


(1) 2018 年度 標準入力法 各設備機器 基準値からの削減率

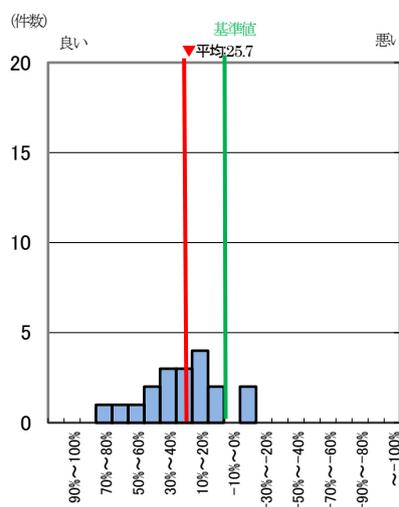


(1) 空調設備 (データ数 19 件)

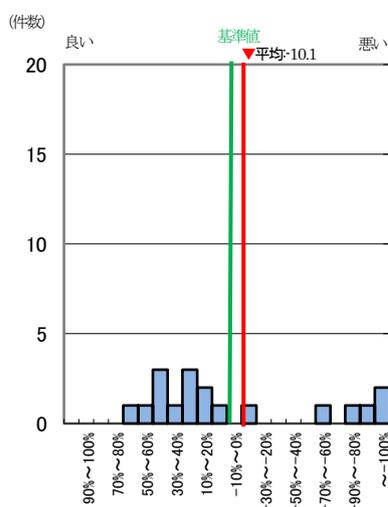


(2) 機械換気 (データ数 18 件)

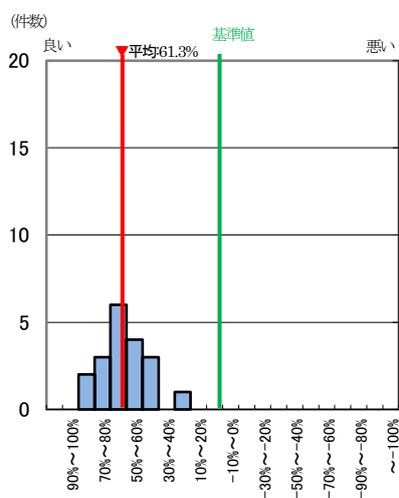

(3) 照明 (データ数 19 件)

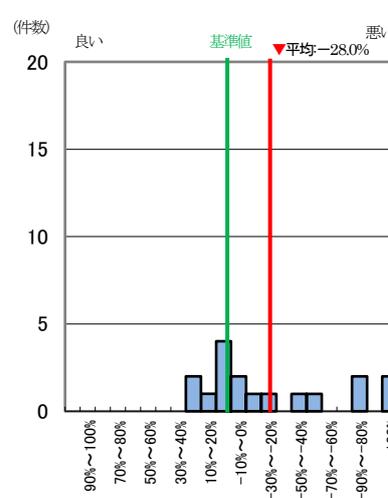

(4) 給湯 (データ数 17 件)

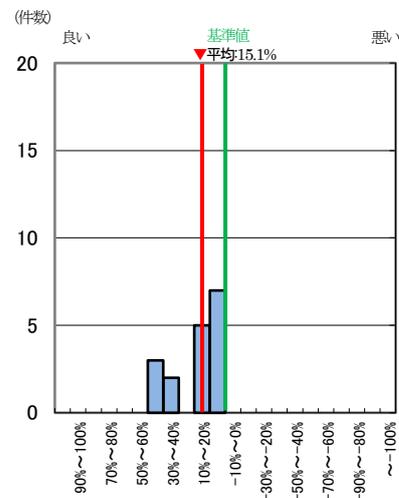

(5) 昇降機 (データ数 17 件)

図Ⅱ-1-11 2018 年度 標準入力法 各設備機器 基準値からの削減率

空調設備： 標準入力法及び良くなる一方、モデル建物法の平均値は微減となった。


空調以外の機械換気設備： 新基準になってから、単相電源の小さな換気設備もすべて評価対象に加わったことが標準入力法のポイントを下げた原因と見られる。標準入力法とモデル建物法の差が依然 11 ポイント開いている理由は、モデル建物法の削減率分布は基準値を頂点とした山形である一方、標準入力法はマイナスからプラスまで漏れなく分布していることが原因と見られる。

照明： 標準入力法及び、モデル建物法の両分野とも、基準値を大きく上回っており、LED を含めた照明分野での技術革新が堅調に進んでいることを示す


給湯設備： 2017 年度に続き、全項目中で最も低い値を示した。新基準になってから局所式電気温水器も計算対象に加わったことなどが原因とみられる。度数分布に大きな変化は見られない。

昇降機： 0%（基準値）に集中する傾向は継続されており、この傾向は今後も続くと思われる。本年度はプラスの物件が多くなり、平均値も増加に転じた。


(2) 2018 年度 モデル建物法 各設備機器 基準値からの削減率

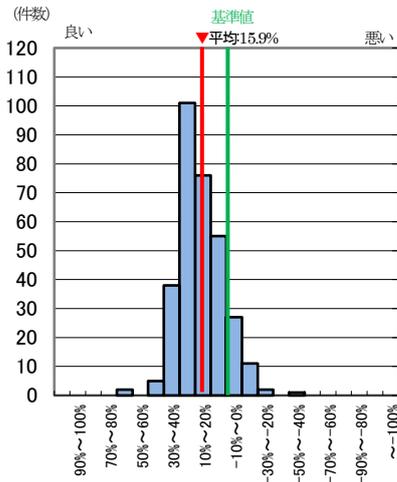


(1) 空調設備 (データ数 318 件)

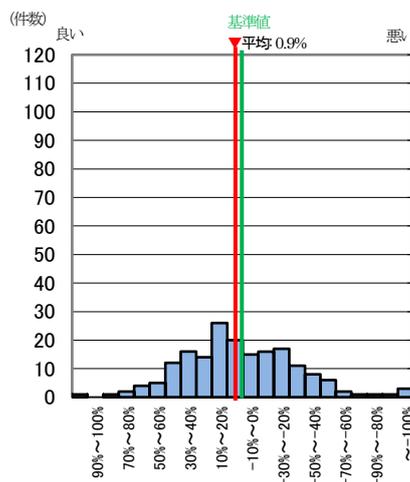


(2) 機械換気 (データ数 182 件)

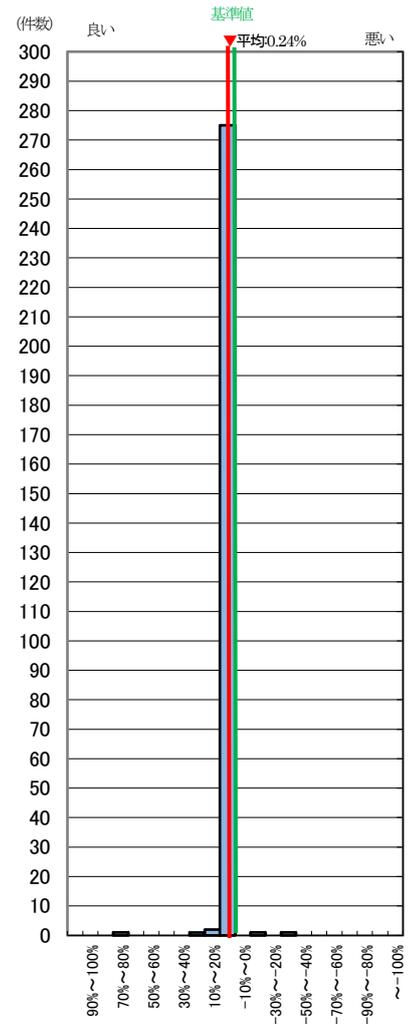

(5) 昇降機 (データ数 281 件)

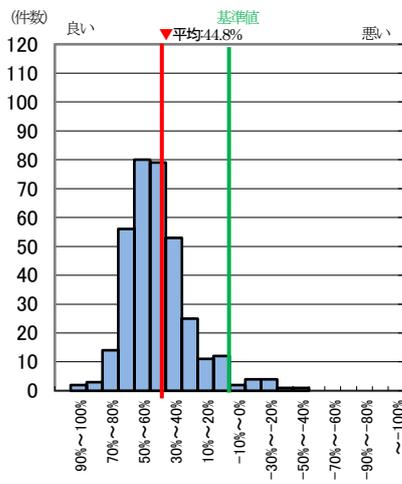


(3) 照明 (データ数 346 件)

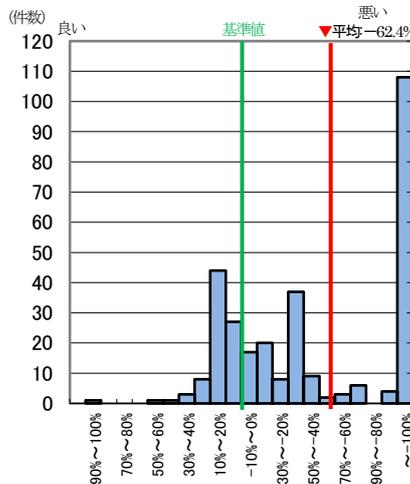

(4) 給湯 (データ数 299 件)


図 II-1-12 2018 年度 モデル建物法 各設備機器 基準値からの削減率

(3) 2013～18年度 標準入力法 各設備機器 基準値からの削減率

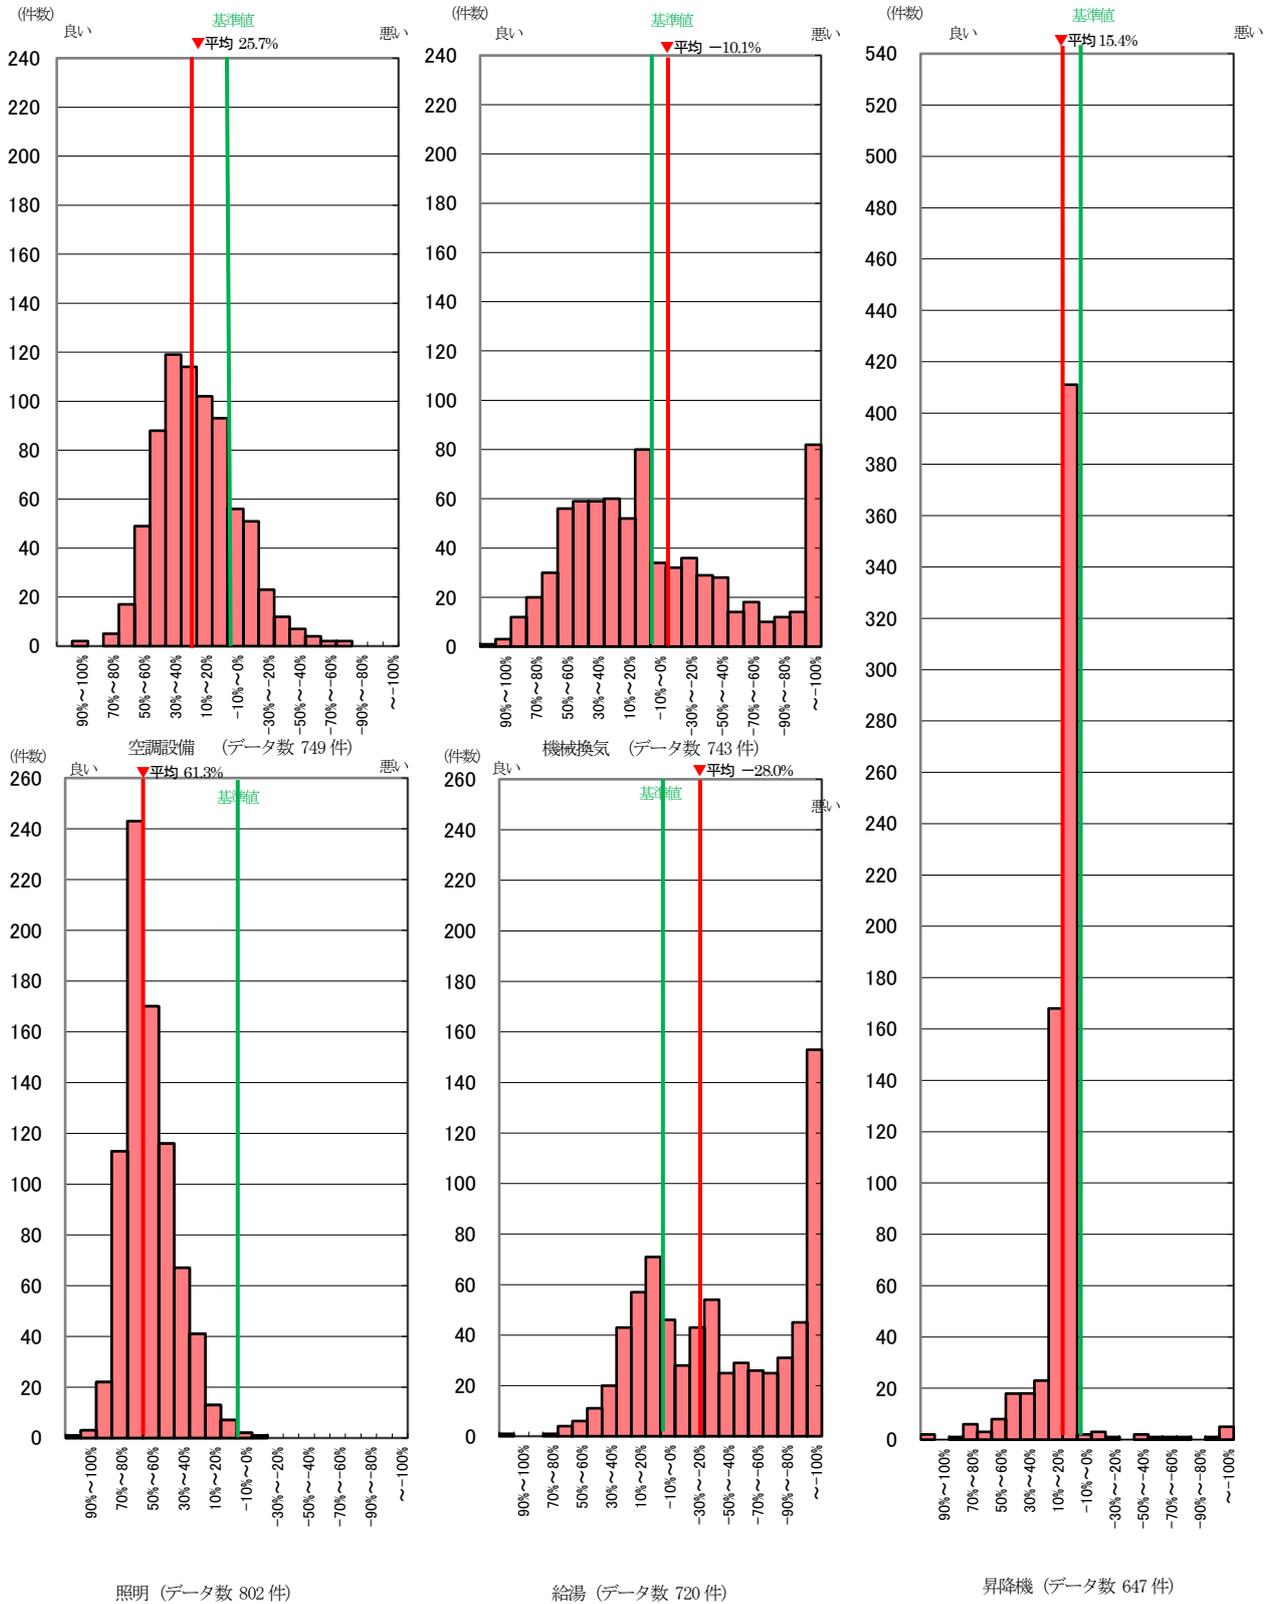

図Ⅱ-1-13 2013～18年度 標準入力法 各設備機器 基準値からの削減率

(4) 2013～18年度 モデル建物法 各設備機器 基準値からの削減率

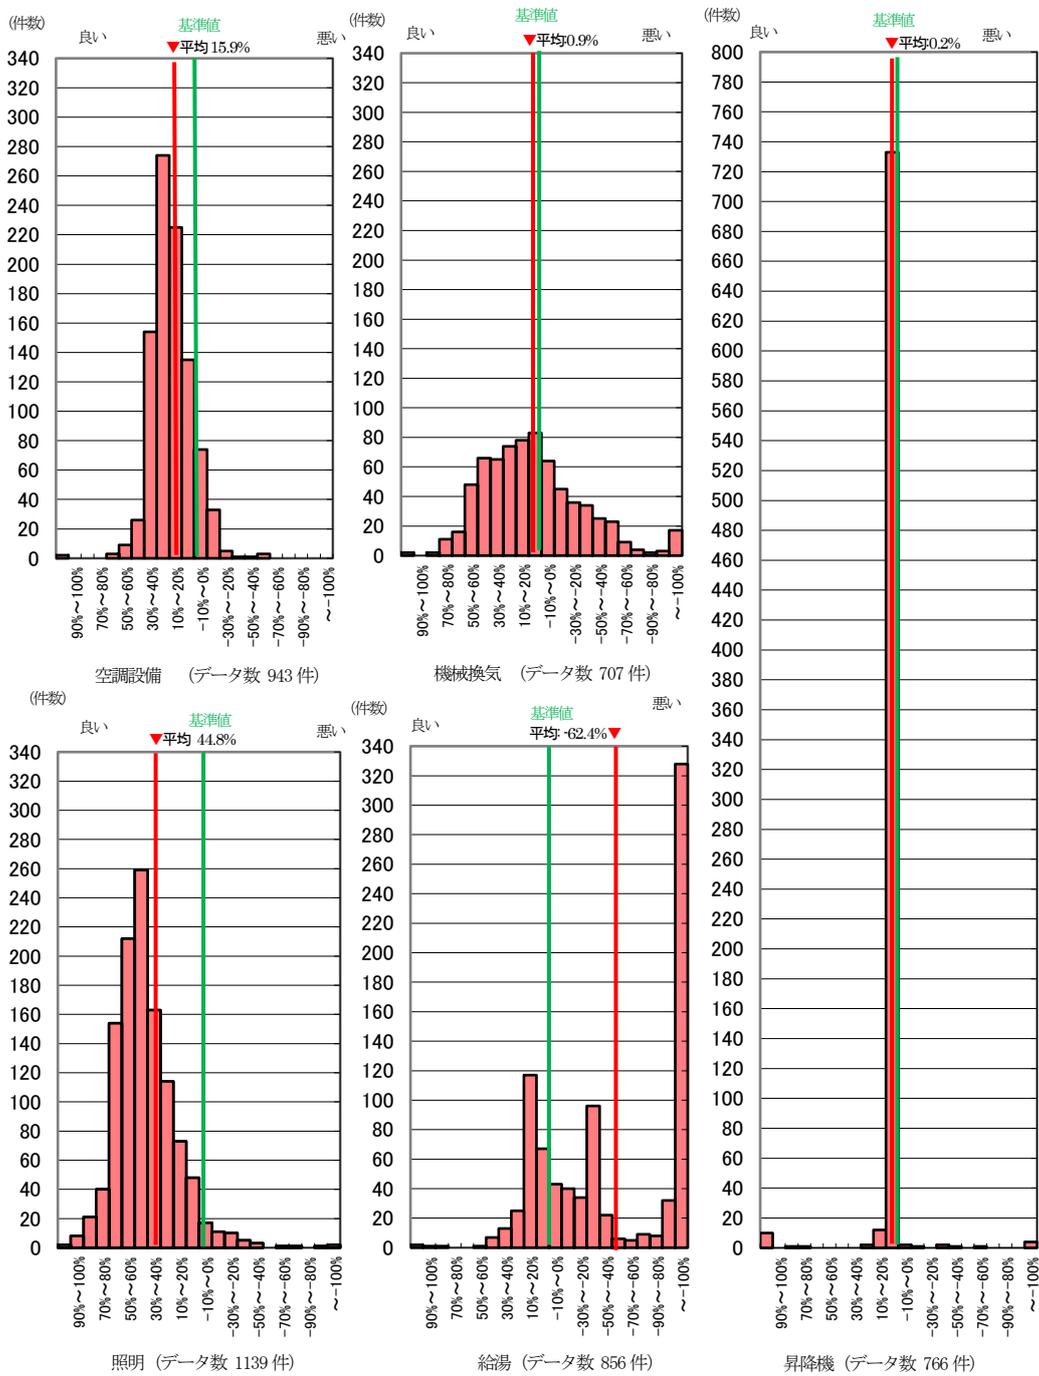


図Ⅱ-I-14 2013～18年度 モデル建物法 各設備機器 基準値からの削減率

1.5 外皮性能の分布

1.5-1 BPI の分布


ここでは本年度の調査で得られたデータに基づき、建物用途ごとのBPIの分布を確認する。非住宅用途においては延面積5,000㎡以下の場合、簡易な計算方法であるモデル建物法が利用可能となっているため、標準入力法に代表される詳細な計算方法によるデータの分布と、モデル建物法によるデータの分布を分けて掲載する。

標準入力法で算出した案件は0.8～0.9をピークに典型的な山形の分布を示した。一方、昨年度から件数が増大したモデル建物法も0.7～0.8を同様の山形の分布を示した。BPIの平均値は標準入力法が0.79、モデル建物法が0.78と、その差は昨年度の0.02ポイントから0.01ポイントに減少し、入力法による差異があまりなくなってきた。

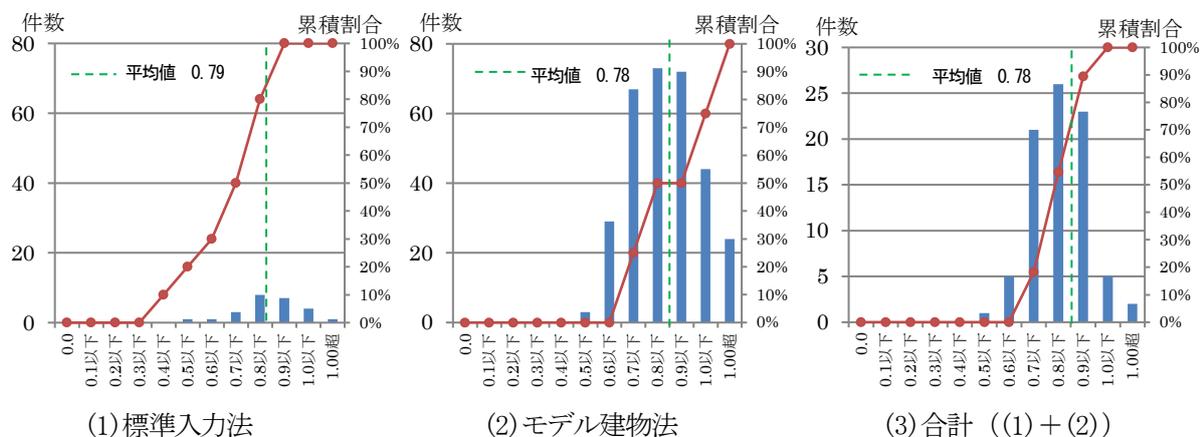


図Ⅱ-1-15 BPIの分布（非住宅用途の合計）


各用途のBPIの分布を図Ⅱ-1-1～24に示す。前述の分布傾向は標準入力法で特にみられた。一方、モデル入力法では分布が拡散する傾向にある。BPIの平均値は各用途とも標準入力法とモデル建物法とで大きな差はなかった。

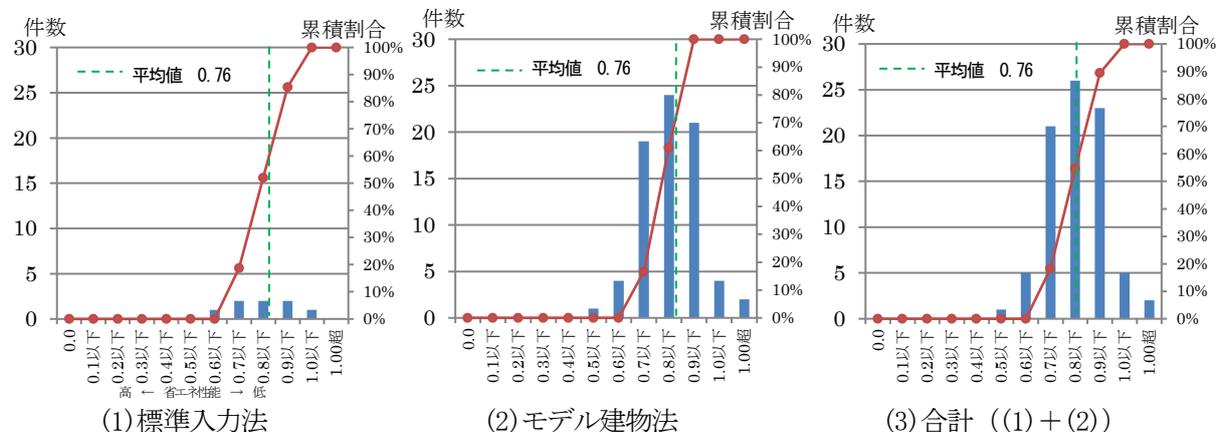


図Ⅱ-1-16 BPIの分布（事務所）

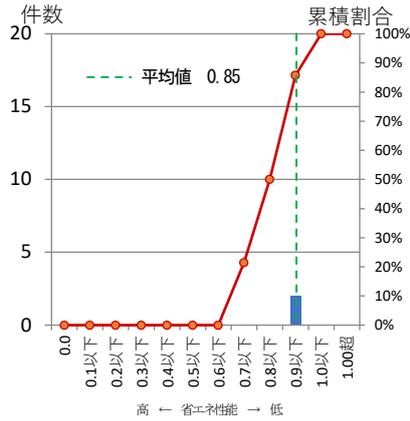

(1) 標準入力法

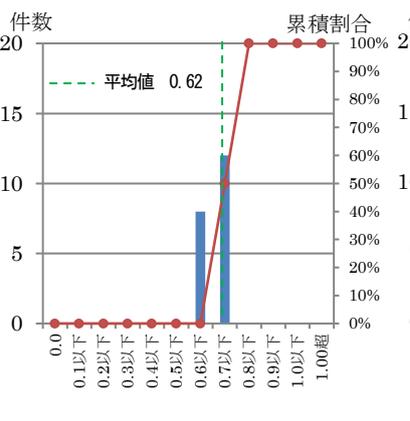


(2) モデル建物法

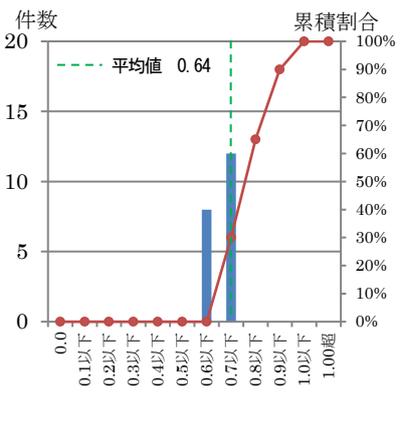


(3) 合計 ((1)+(2))


図II-1-17 BPIの分布 (学校)

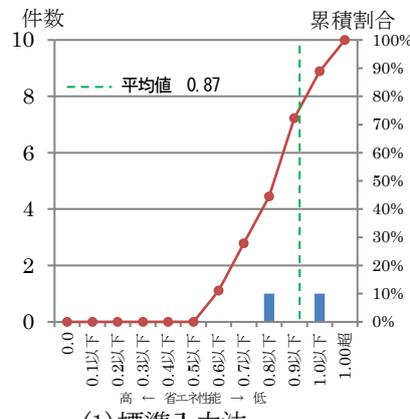

(1) 標準入力法

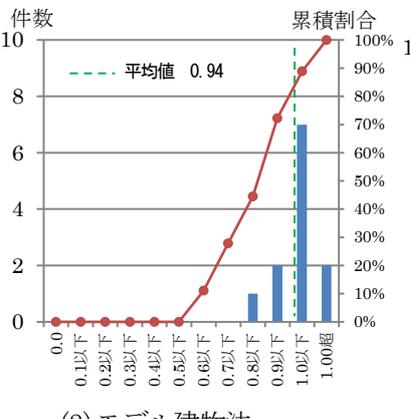

(2) モデル建物法

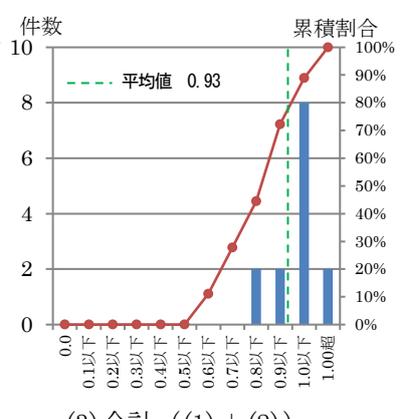

(3) 合計 ((1)+(2))

図II-1-18 BPIの分布 (物販店)


対象物件なし

(1) 標準入力法


(2) モデル建物法

(3) 合計 ((1)+(2))

図II-1-19 BPIの分布 (飲食店)

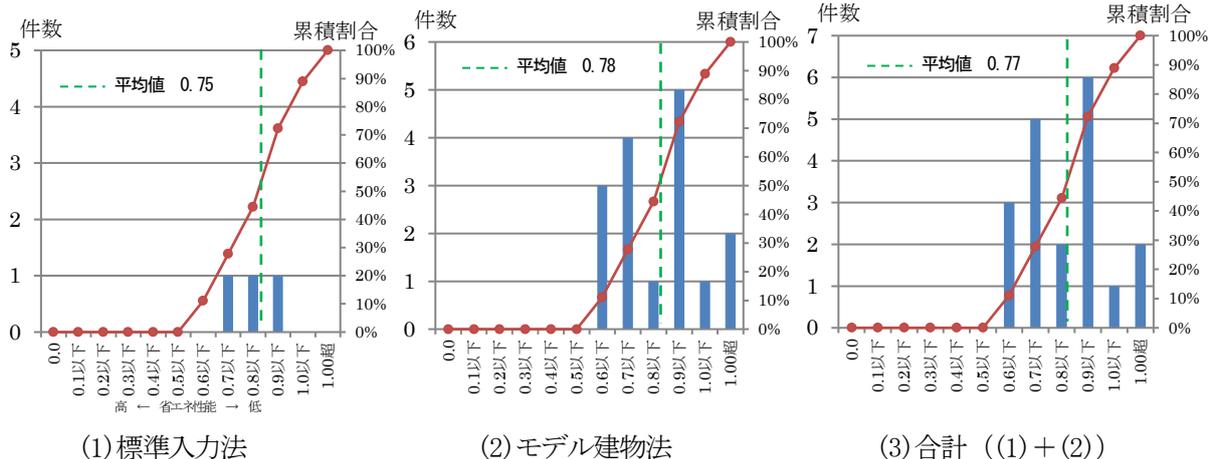


図II-1-20 BPIの分布 (集会所)

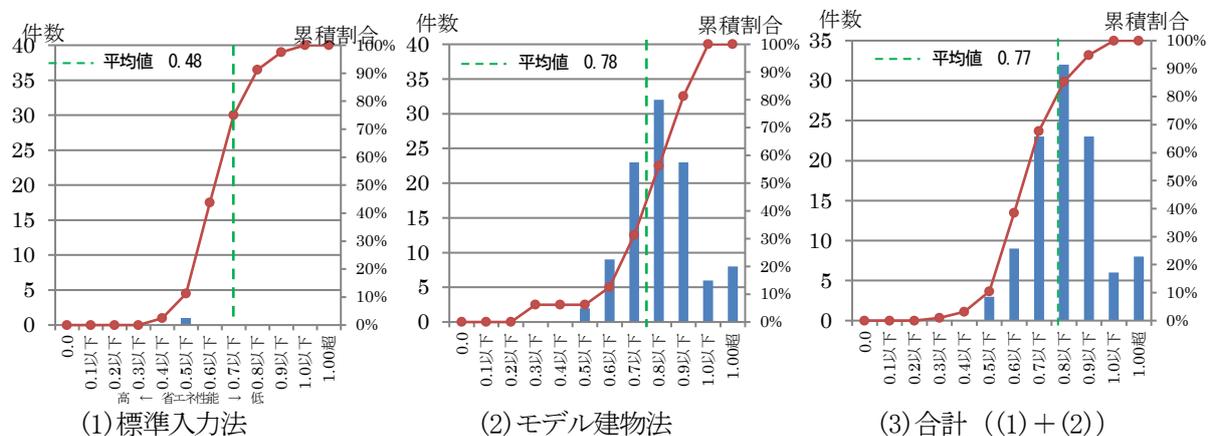


図II-1-21 BPIの分布 (工場)


対象物件なし

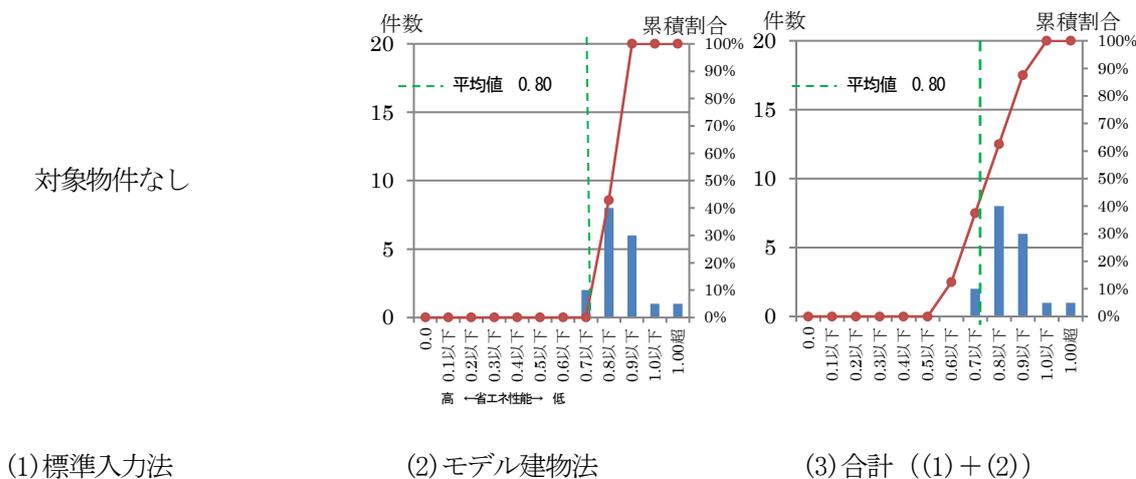

図II-1-22 BPIの分布 (病院)

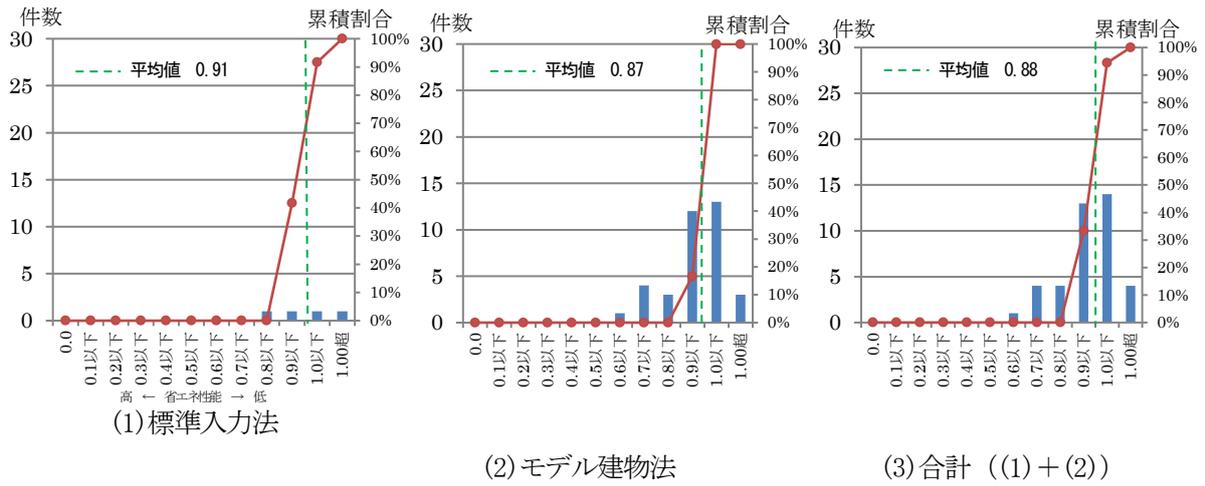

図Ⅱ-1-23 BPI の分布 (ホテル)

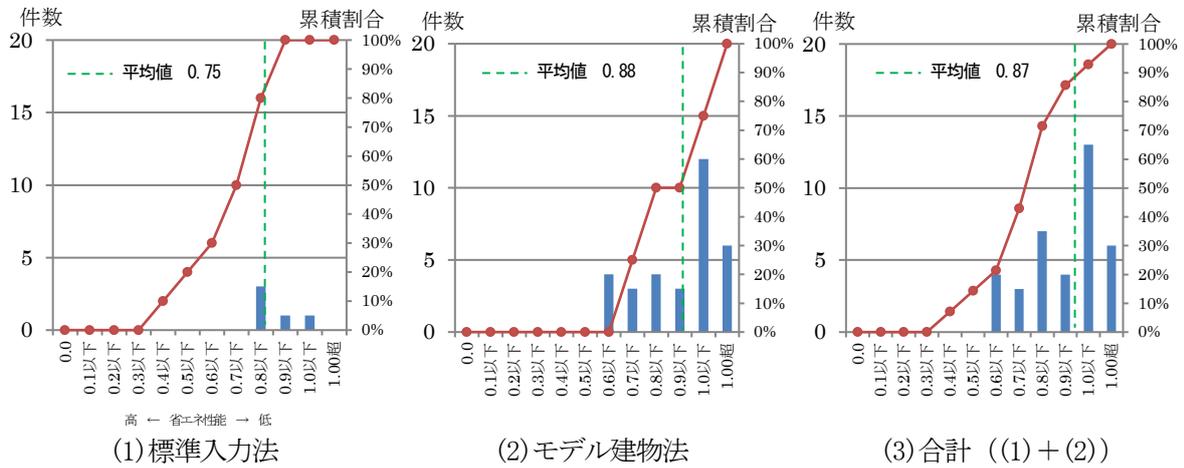


図Ⅱ-1-24 BPI の分布 (複合用途)

1.5-2 外皮性能と面積の関係

ここでは外皮性能と面積の関係を、BPI 値及び設計 PAL*値に分けて図示する。


注：BPI＝設計 PAL*/基準 PAL* （設計 PAL*：評価建物の PAL*値 (MJ/m²)、基準 PAL*：地域別の建築主の判断基準 (MJ/m²)。対象データは標準入力法とモデル建物入力法の合算とする。

BPI 及び設計 PAL*のどちらも各面積で広い分布を示しており、面積との関係における目立った相関は見られなかった。

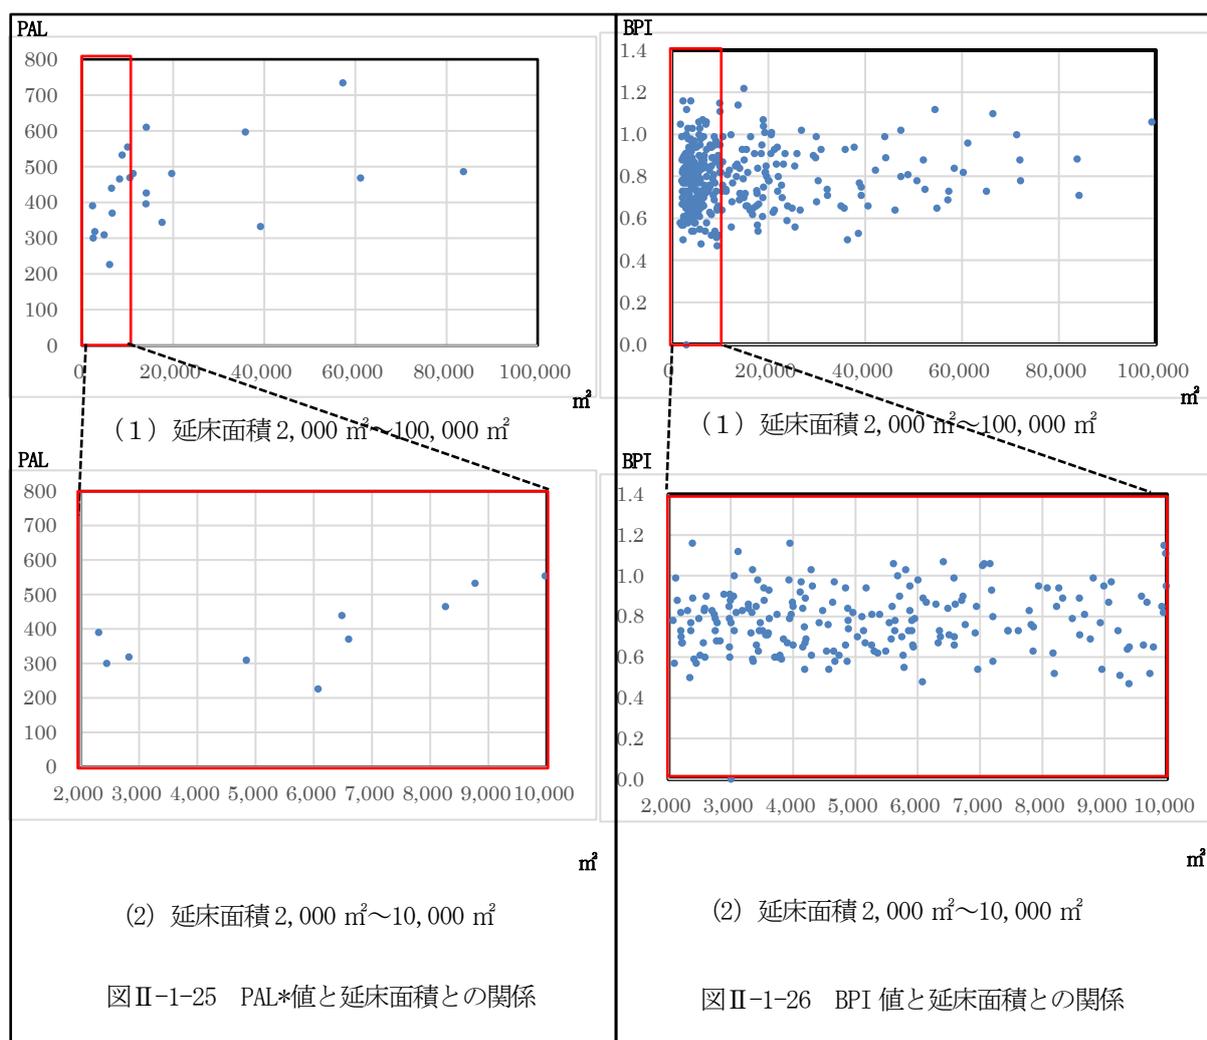

1.6 BEI の分布

一次エネルギー消費量の削減率を示す BEI 値の分布を確認する。今回の 2018 年度データは、2017 年 4 月に建築確認申請時および完了検査時の省エネ適合性判定手続きが必要になってから 2 回目の調査データとなる。前回調査の 2017 年度データでは、省エネ適合性判定においてより安全側の評価を見込むことができ、工事完了検査の際に計画変更となるリスクが少ないモデル建物法が積極的に採用され、全体の 91% がモデル建物法を利用していた。今回の 2018 年度データではモデル建物法の採用がさらに拡大し、全体の 94% がモデル建物法を採用し、標準入力法を用いた案件は少数にとどまった。

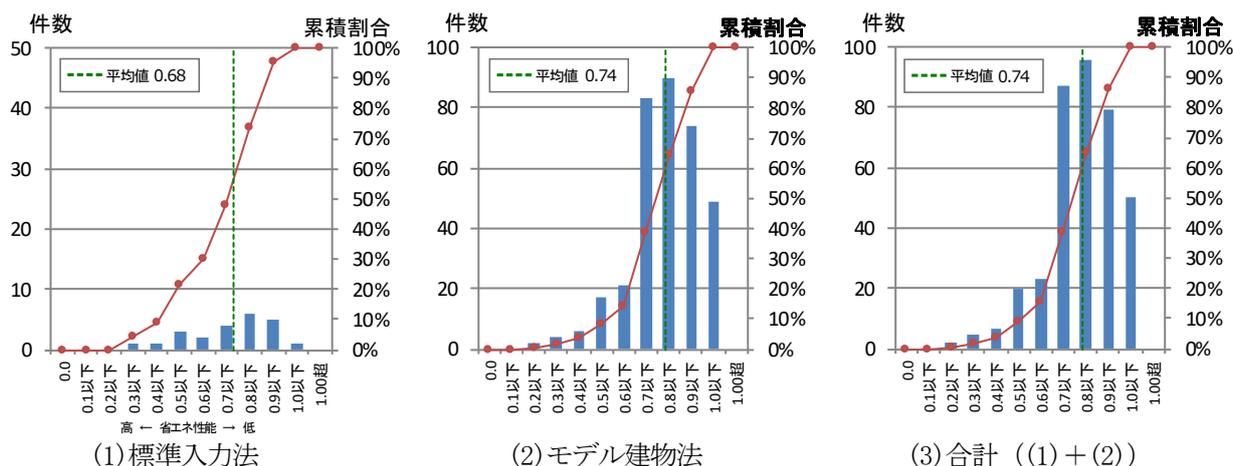


図Ⅱ-1-27 BEI の分布 (非住宅用途)

図Ⅱ-1-27 には非住宅用途全体における BEI の分布と平均値を計算手法ごとに示しており、BEI の平均値は、標準入力法が 0.68、モデル建物法が 0.74 となっている。標準入力法はデータ数が少なくグラフが見にくくなるため、縦軸を半分のスケールで示している。


前回の調査においては、標準入力法が 0.74、モデル建物法が 0.73 と両者に大きな差はみられなかったが、今回の調査対象では標準入力法を採用している案件が、より高い省エネ性能を示す結果となった。

図Ⅱ-1-28 の集合住宅においては、非住宅用途に比べてより狭い範囲にデータが集中しており、案件による差異があらわれにくい傾向がみられる。これは前回の調査結果でも同様の傾向となっており、BEI の平均値は前回、今回共に 0.90 と同じ値となった。

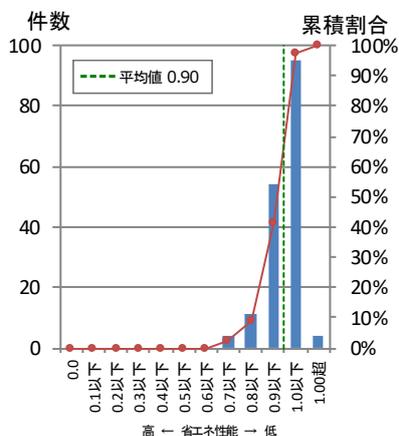


図Ⅱ-1-28 BEI の分布 (集合住宅)


次に建物用途毎の BEI の分布を図Ⅱ-1-29～36 に示す。いずれの用途においても、多くの案件でモデル建物法が採用されており、標準入力法等の詳細な計算手法を採用したケースは少なくなっている。

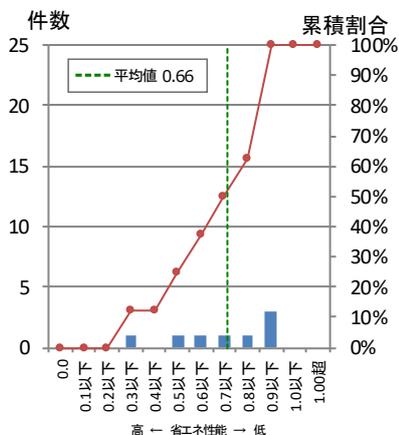

(1) 標準入力法

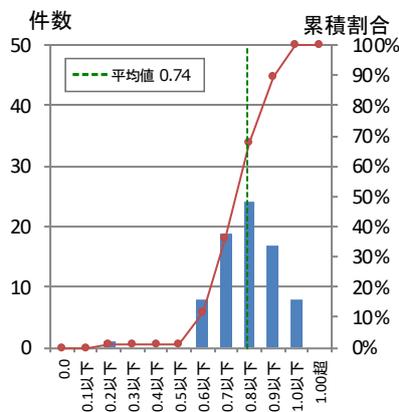


(2) モデル建物法

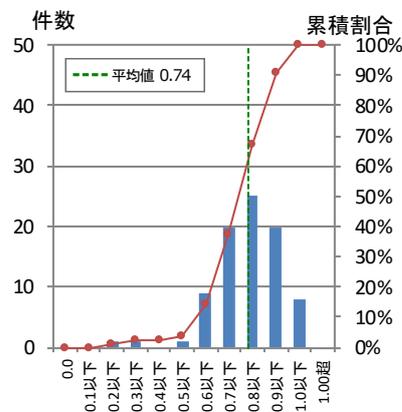


(3) 合計 ((1) + (2))


図Ⅱ-1-29 BEI の分布 (事務所)

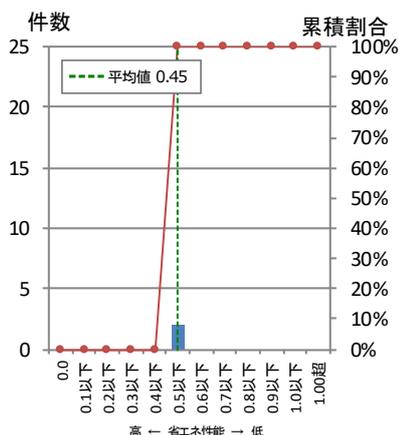

(1) 標準入力法

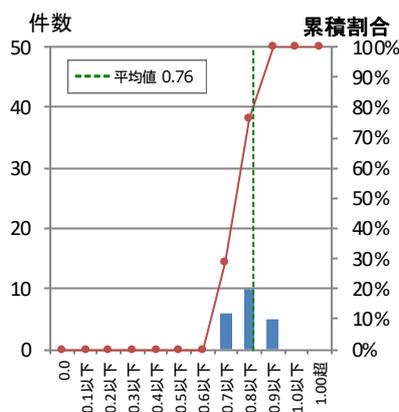


(2) モデル建物法

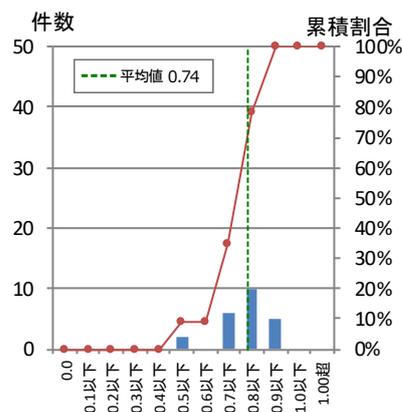


(3) 合計 ((1) + (2))


図Ⅱ-1-30 BEI の分布 (学校)

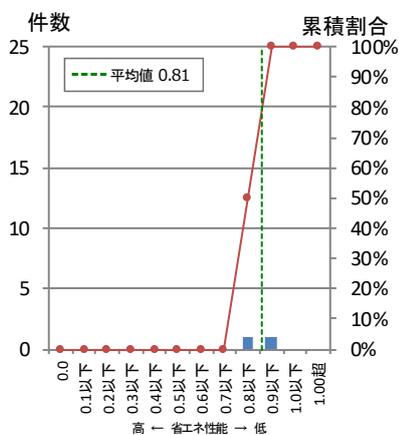

(1) 標準入力法



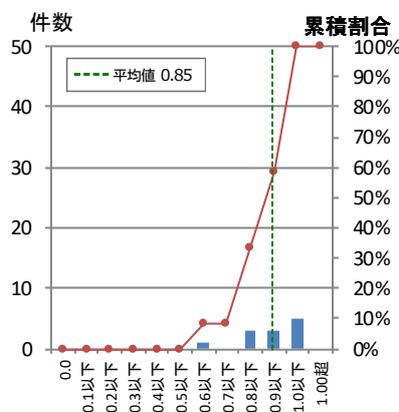


(2) モデル建物法



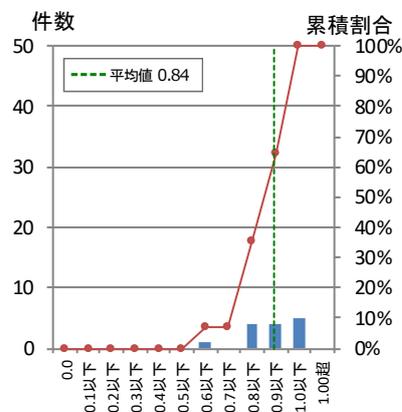


(3) 合計 ((1) + (2))




図Ⅱ-1-31 BEI の分布 (物販)

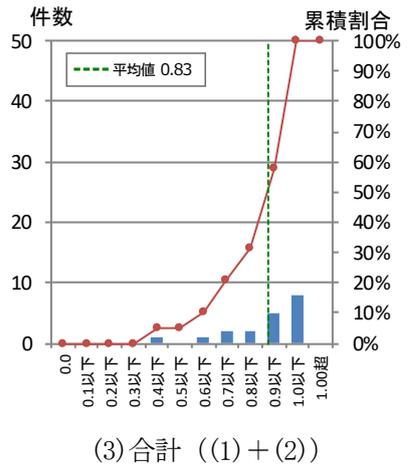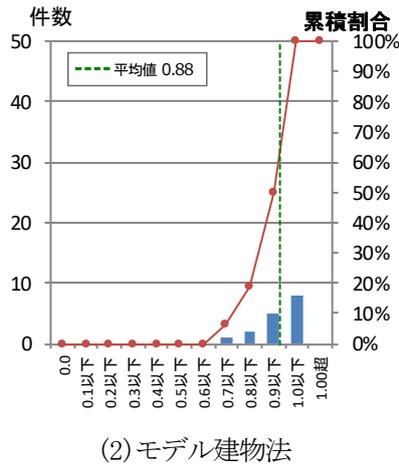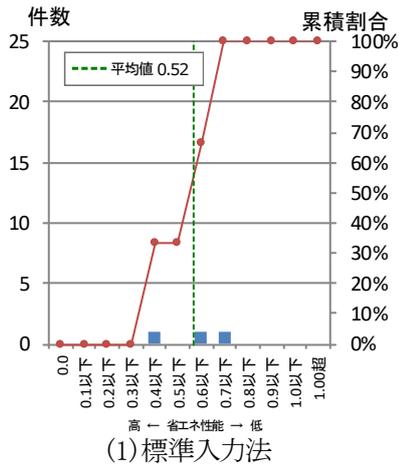


図II-1-32 BEIの分布 (集会所)

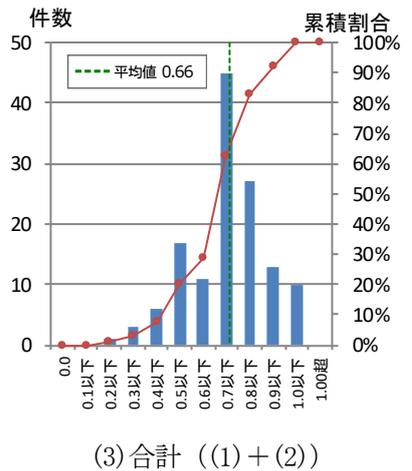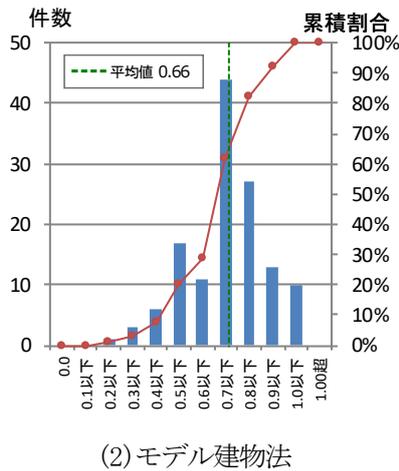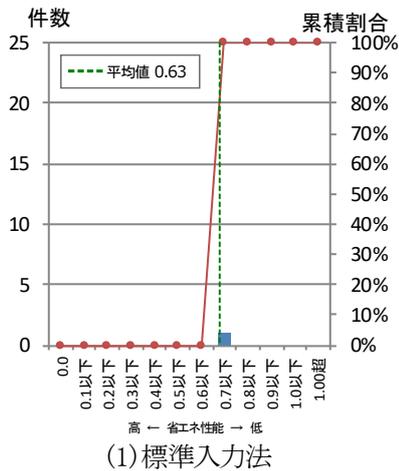


図II-1-33 BEIの分布 (工場)

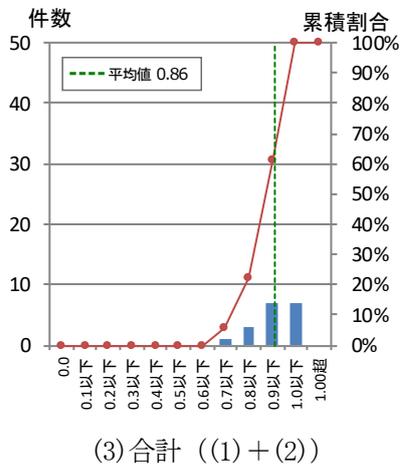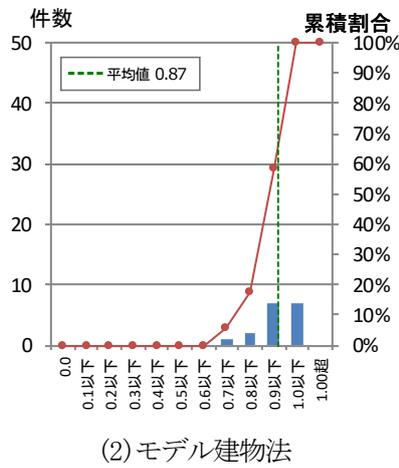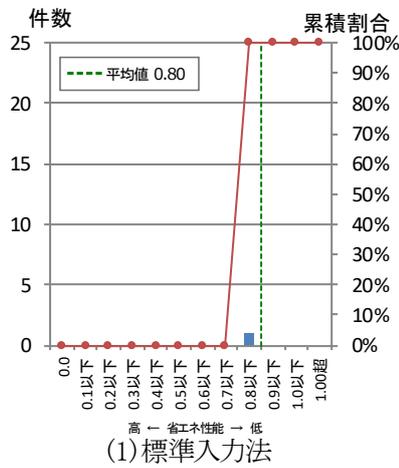


図II-1-34 BEIの分布 (病院)

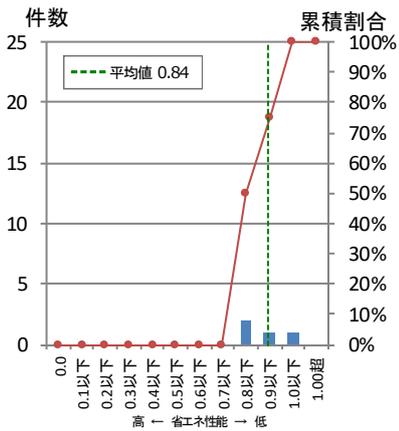

(1) 標準入力法

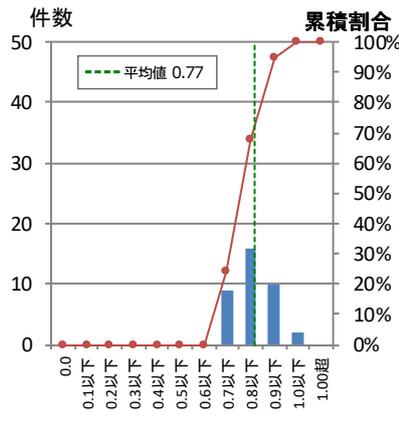


(2) モデル建物法

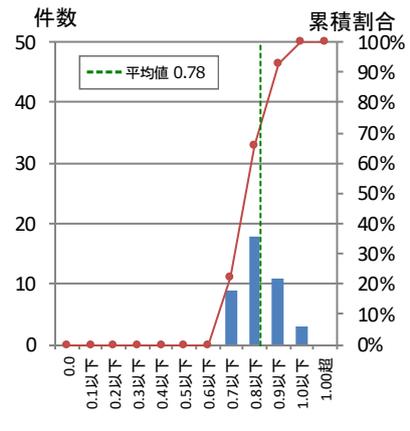


(3) 合計 ((1)+(2))


図II-1-35 BEIの分布 (ホテル)

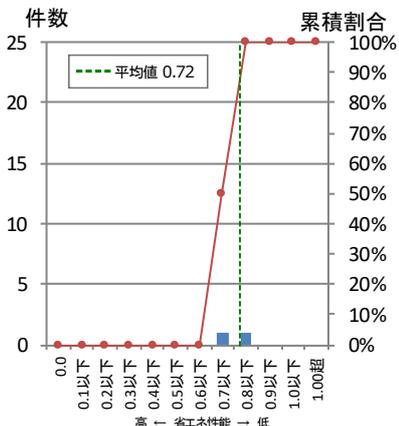

(1) 標準入力法

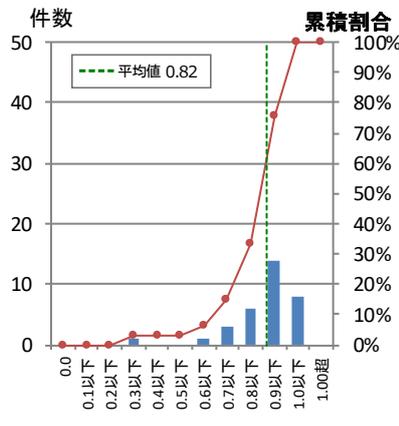

(2) モデル建物法

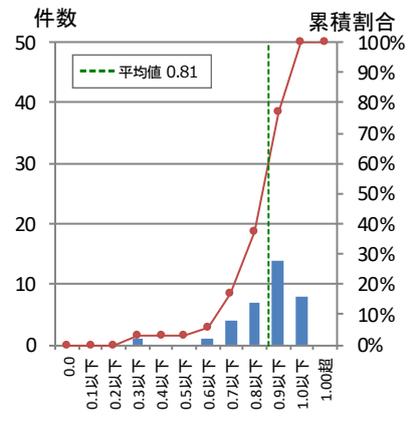

(3) 合計 ((1)+(2))

図II-1-36 BEIの分布 (複合用途)

今年度 CASBEE 評価結果をまとめるにあたり、過去のデータを含めて延面積で 2,000 m²未満の物件は除いている。尚、評価データについては、2008 年度のみ、集合住宅を除いた数値としていると同時に、2013 年 4 月の省エネ基準改正（2014 年度完全移行）に対応した平成 25 年改正の省エネ基準データは各数値を含んでいる。

省エネ基準の改正にあわせて調査シートの記載方法が変更されており、精査したところ生産施設等の一部分に設けられる事務室が複合用途として回答されるケースなどが数多くみられた。

そこで本調査報告書における建物用途毎のデータについては、本来あきらかに単独用途に分類されるべきデータと複合用途の建物データを区別するため、「主たる用途が 80%以上を占め、従たる用途がそれぞれ 2,000 m²以下の場合」には、主たる用途の単独用途として分類を見直したデータを用いた。

建物用途の見直しを行った結果、今年度の調査データでは、複合用途として回答されたデータが 28 件と全体の 7.0%であり、過去 5 年間の調査データとの比較において、昨年に引き続き、全体に占める割合は、10%未満となった。この再分類したデータをもとに、評価分析を行っている。

2.1 評価件数の推移

「国土交通省による建築着工統計調査報告の平成 29・30 年度分」においては、今年度は着工件数が微増であるものの、比較的小規模を除いた 1300 m²以上の物件数は前年度比 2.6%の減少となっている。

CASBEE 評価件数の推移（図 II-2-1）について、本年度の調査は昨年度より総数で 53 件（約 15%）増加した結果となった。図 II-2-4 の用途別評価件数割合から分かるように、各用途における件数も全体的に増加する結果となった。

自治体に提出した件数（図 II-2-2）については、2017 年度と比較して提出数で約 16%（34 件）の増加となったが、提出数の評価件数に対する割合は 62.9%から 62.5%となり、前年同等となった。




図 II-2-1 評価年度別評価件数の推移（2008 年度は集合住宅を除いている）




図 II-2-2 自治体提出件数の推移（2008 年度は集合住宅を除いている）

用途別の評価件数の推移（図Ⅱ-2-3・4）をみると、2018年度は全体が増加傾向であり、主に事務所ホテル、複合用途で増加となり、特に事務所が昨年比27件(約5.2%)の増加となった。

一方で、集合住宅は昨年比4件(約4%)の増加となった。ホテルは件数の絶対数としては大きくないが、訪日外国人増加の影響のためか、昨年比でプラス5件となり、ここ数年で件数が増加傾向にある。次年度以降も東京オリンピックの開催に向けて、さらに増加することが予想される。

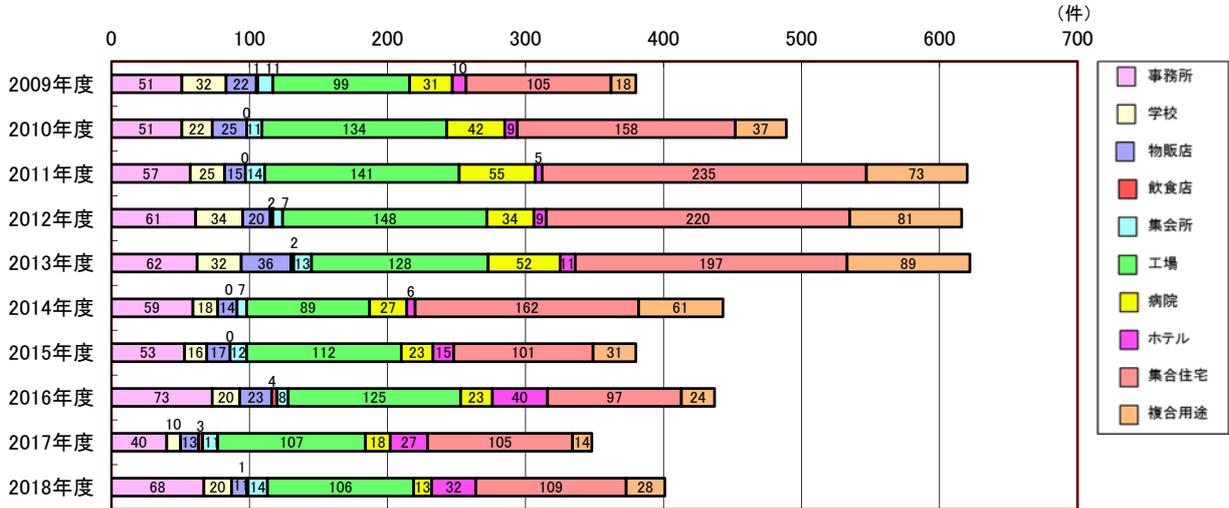

図Ⅱ-2-3 用途別評価件数の推移

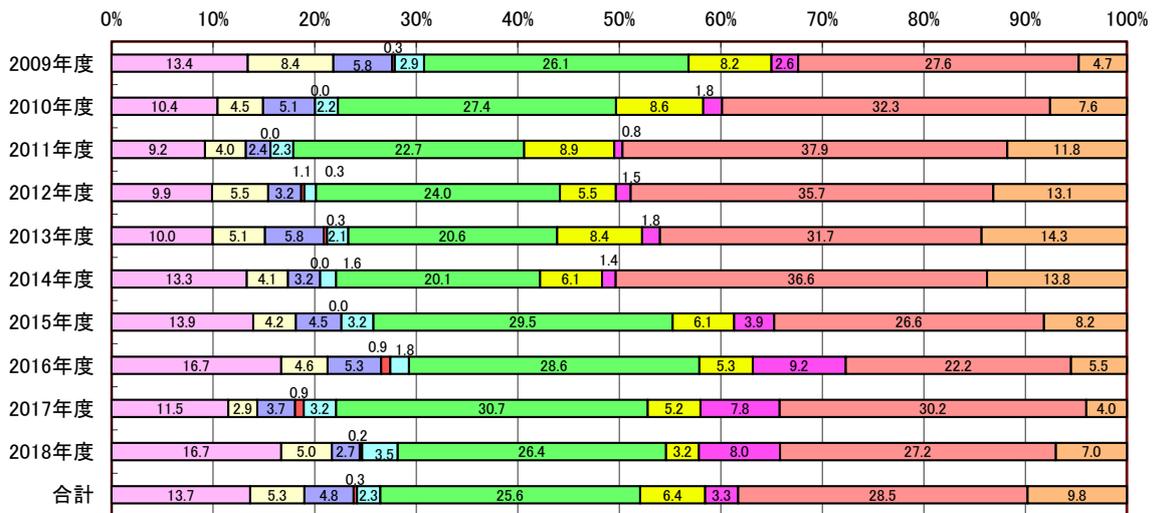

図Ⅱ-2-4 用途別評価件数割合の推移


2.2 ランク

年度別のランク割合（図Ⅱ-2-5）を見ると2018年度はAランク以上の割合が44.9%(180件)で前年度比13.2%(21件)の増加となったものの、全体平均からは8.6%下回る結果となった。また、Sランクの割合は約3.7%(15件)で前年度比1.7%(4件)の減少となった。Sランク取得率は近年徐々に減少傾向にあり、2018年度は2014年度の4.2%よりも更に減少する結果となった。


物件数で見ると全体の物件数は増加しており、Aランクの件数も前年度比で25件増加している。ただし、B-ランクが42件（前年比プラス22件）と大きく増加する結果となった。なお、Aランクの割合については0.9%の増加にとどまり、B+ランク以下の割合が昨年に引き続き50%以上を占める結果となった。

2009年度から2018年までの累計における用途別では、事務所、学校、病院及び複合用途でAランク以上の取得割合が約60%以上となっており、特に事務所と学校はAランク以上の割合が70%越えと高水準の結果で推移している。またSランクの取得率が大きいのは事務所で約22%、学校で約10%とい


う結果となった。それに比べ飲食店、集合住宅はS ランクの取得割合は3%未満となっており、特に集合住宅は絶対数が多いことから取得率が低いことが分かる。(図Ⅱ-2-6・7)

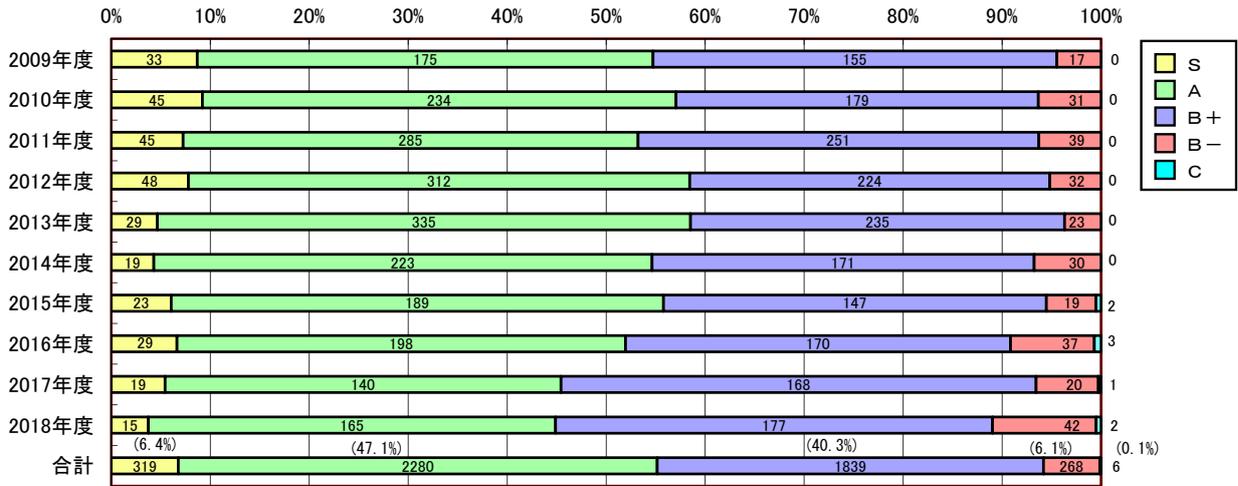

図Ⅱ-2-5 年度別ランク割合

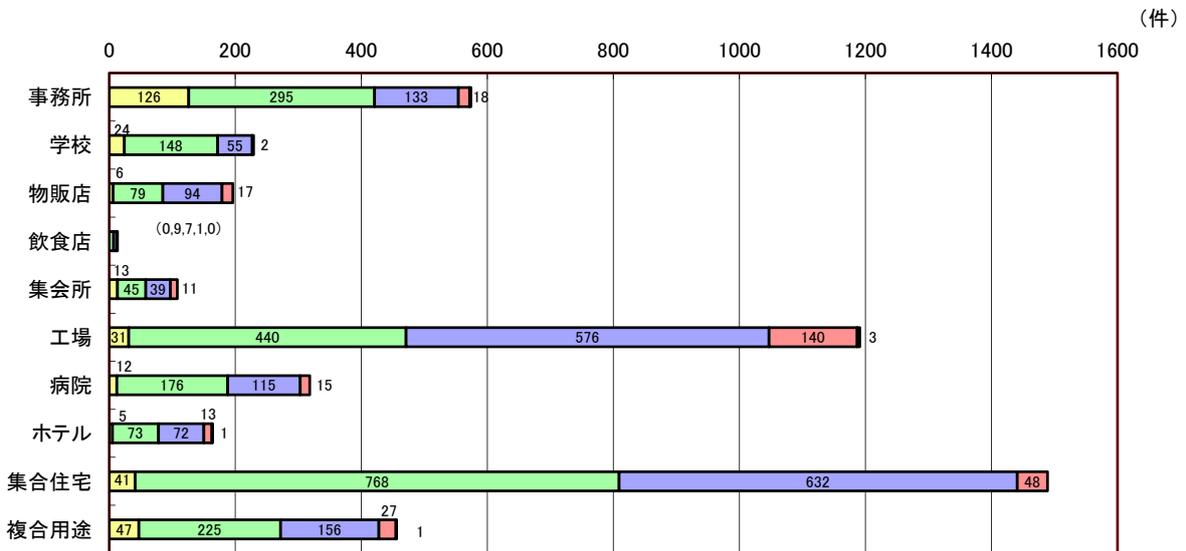


図Ⅱ-2-6 用途別件数の内訳(2009年度～2018年度)

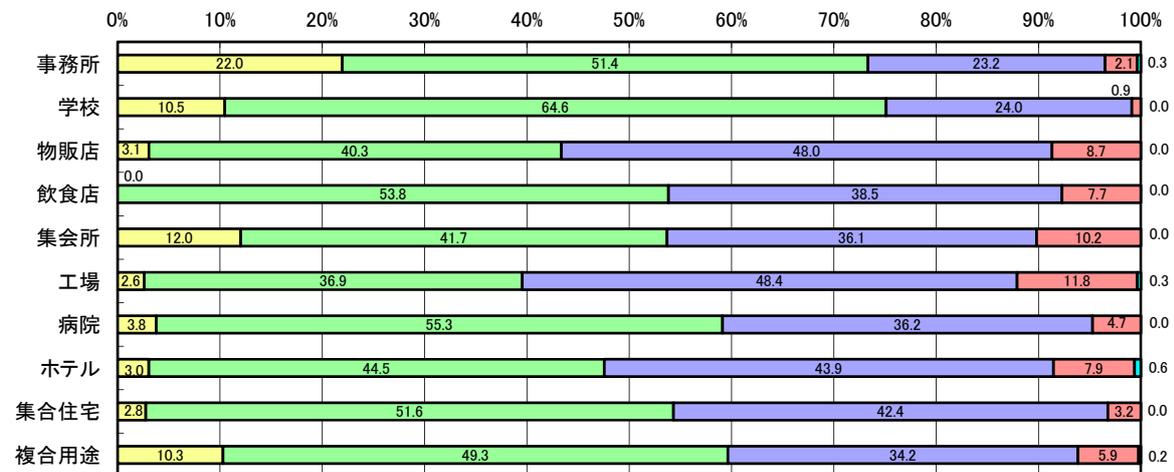


図Ⅱ-2-7 用途別ランク割合(2009年度～2018年度)

用途別における2009年度から2018年度の年度別ランク割合を図Ⅱ-2-8～13に示す。


2018年度、Aランク以上の割合は、学校が70%と高水準であるが、前年度と比較すると事務所、物販店は10%以上減少し、病院は40%減少する結果となった。物販店舗のB-評価は前年急激に減少したが、2018年は一転して18%となり再び増加の傾向がみられる。

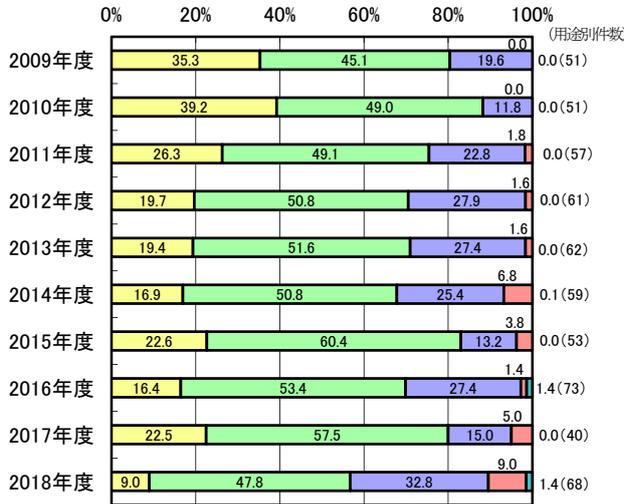


図Ⅱ-2-8 年度別ランク割合(事務所)

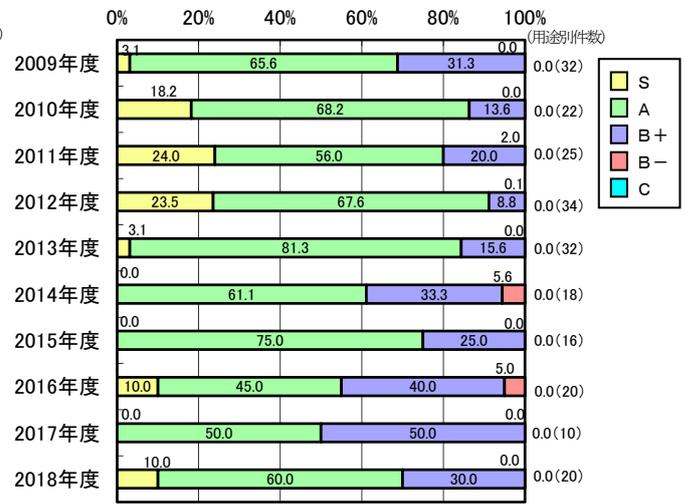


図Ⅱ-2-9 年度別ランク割合(学校)

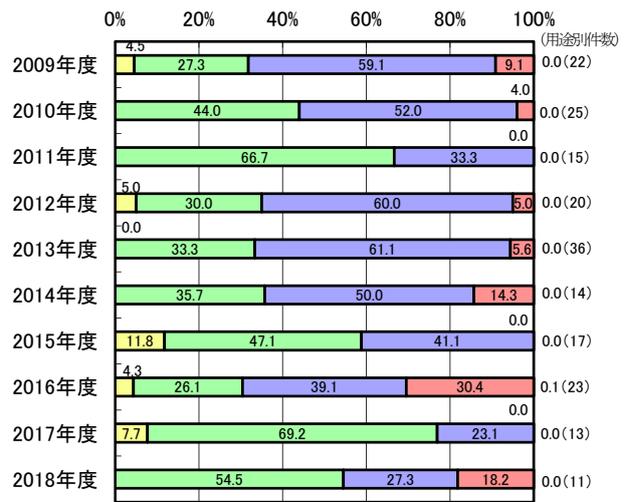


図Ⅱ-2-10 年度別ランク割合(物販店)

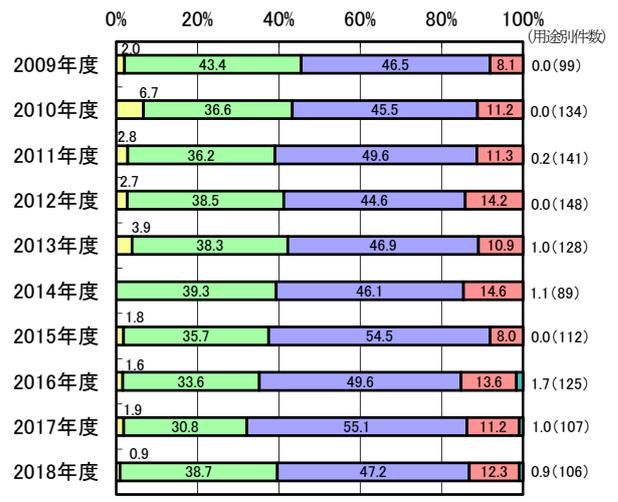

図Ⅱ-2-11 年度別ランク割合(工場)

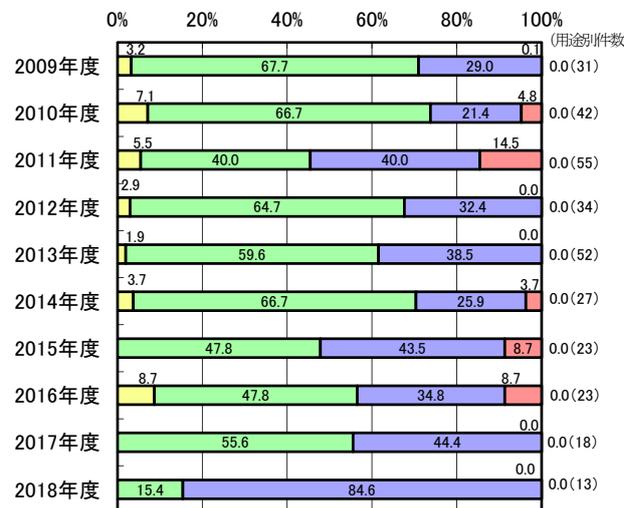


図Ⅱ-2-12 年度別ランク割合(病院)

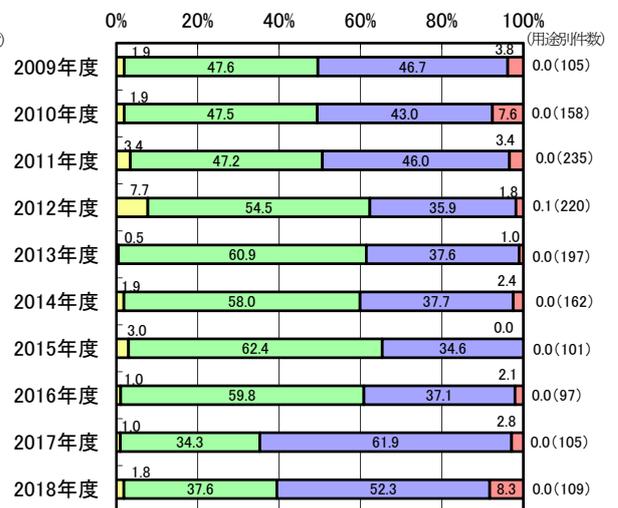


図Ⅱ-2-13 年度別ランク割合(集合住宅)

2017年度・2018年度の用途別ランク割合を図Ⅱ-2-14・15に示す。

2017年度比で、学校用途でSランクの割合が10%増加したものの、事務所13.7%、物販店7.7%の減少となり、B-ランクの増加も目立つ結果となった。

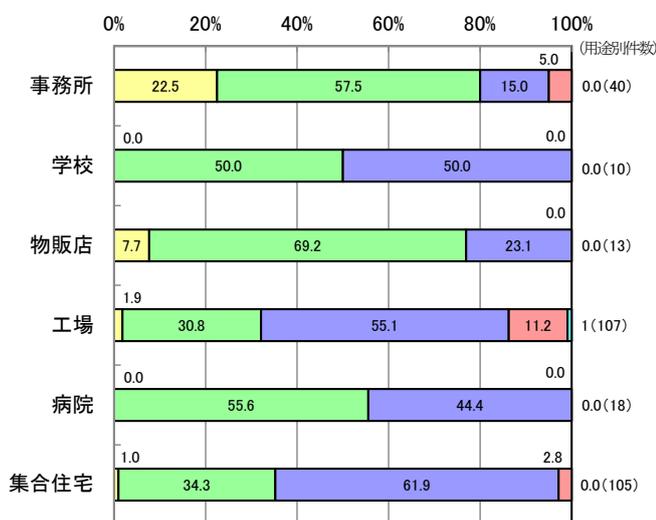

図Ⅱ-2-14 用途別ランク割合(2017年度)

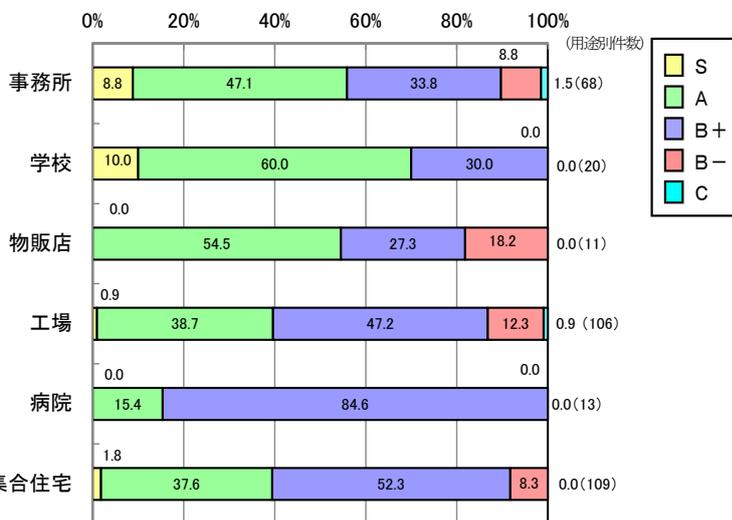


図Ⅱ-2-15 用途別ランク割合(2018年度)

年度別における規模別件数の内訳を図Ⅱ-2-16に示す。


2017年度に比べて2018年度は物件数が再び増加した中、年度件数に対する規模別件数の割合は100,000㎡～75,000㎡以外は全ての範囲で増加する結果となった。

規模別件数の内訳(図Ⅱ-2-17)としては、30,000㎡未満の物件が全体の約80%を占めていることが分かる。


規模別ランクの割合(図Ⅱ-2-18)にしてみると、規模が大きくなるほど高ランクの取得割合も増加していく傾向が見られる。Sランクについては昨年度と同様に50,000㎡以上の規模の範囲にて、それぞれ20%を超える結果となっており、建物規模が大きくなるほど高ランクの取得がしやすいと言える。

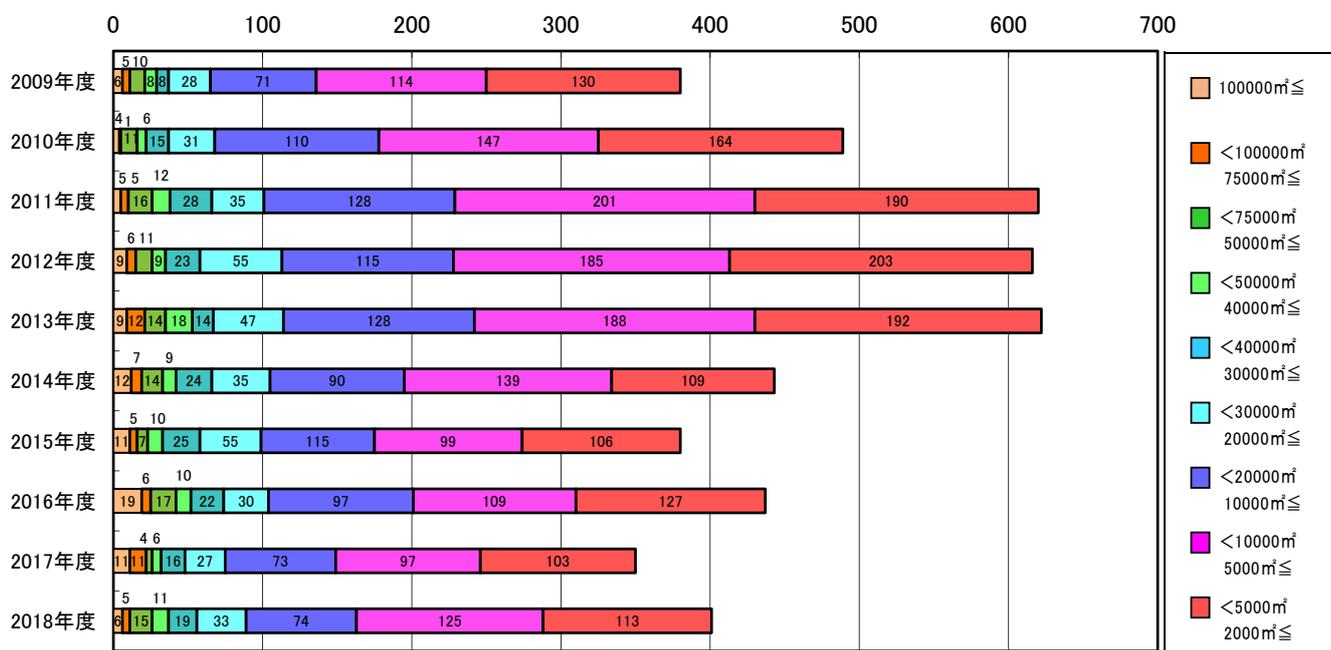

図Ⅱ-2-16 年度別の規模別件数内訳(2009年度～2018年度)

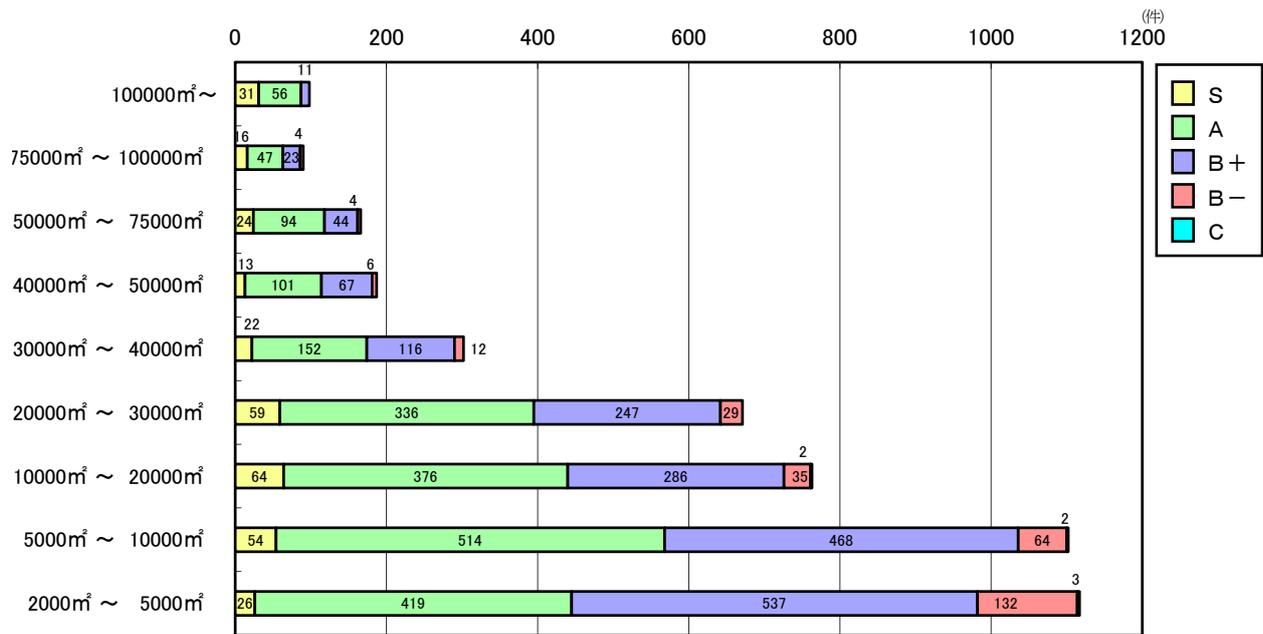

図II-2-17 規模別ランク件数の内訳(2009年度~2018年度)

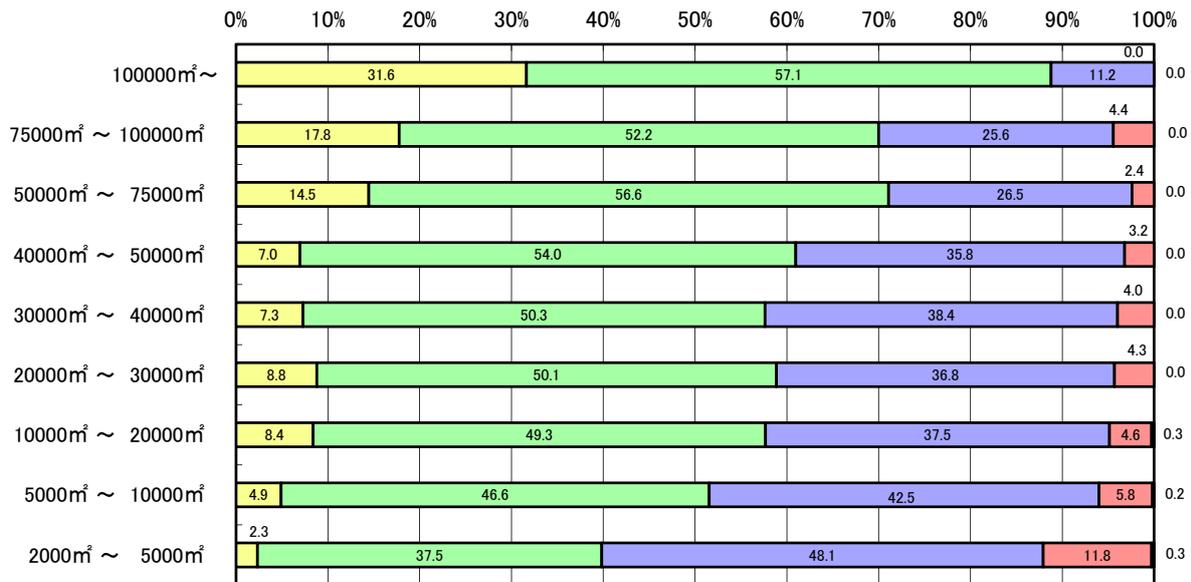


図II-2-18 規模別ランキング割合(2009年度~2018年度)

図II-2-19、20、21、22、23、24は2013年度から2018年度の建物規模別ランク割合である。

50,000 m²以上Aランク以上の取得率が突出して大きくなる傾向は例年通り変わらない。

20,000 m²以上のAランク以上の取得割合は例年おおよそ60%以上となっていたが、2018年度は20,000 m²~50,000 m²及び10,000~20,000 m²規模では50%程度となり、Sランクの取得率も例年より減少している。


2018年度は5,000~10,000 m²の規模でのAランクの取得割合は横ばいであり、5,000 m²未満の規模においては、例年とあまり変化はなく全体の約30%程度となり、B-ランクが例年より約10%高くなっているが、A、B+の合計は約75%以上を維持している。

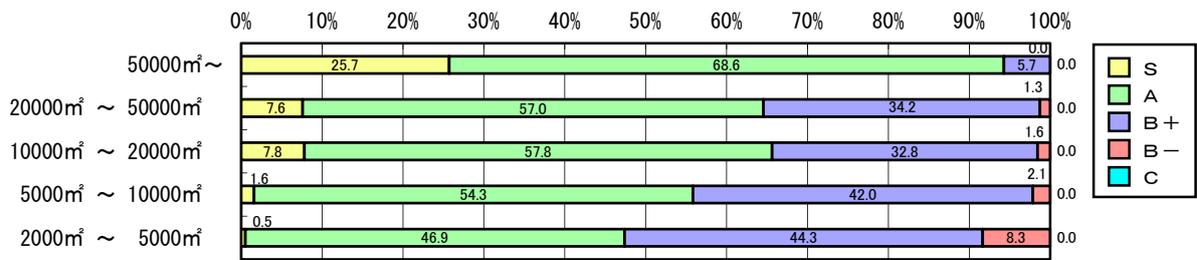


図II-2-19 規模別ランク割合(2013年度)




図II-2-20 規模別ランク割合(2014年度)

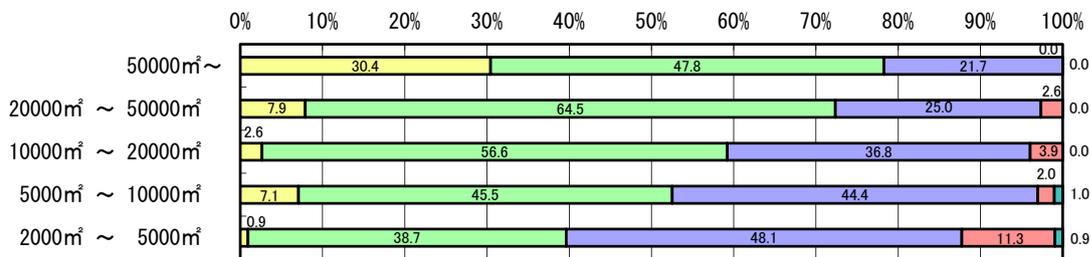


図II-2-21 規模別ランク割合(2015年度)

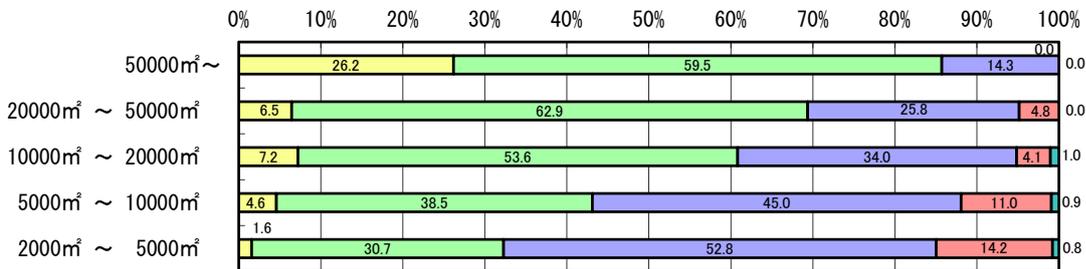

図II-2-22 規模別ランク割合(2016年度)

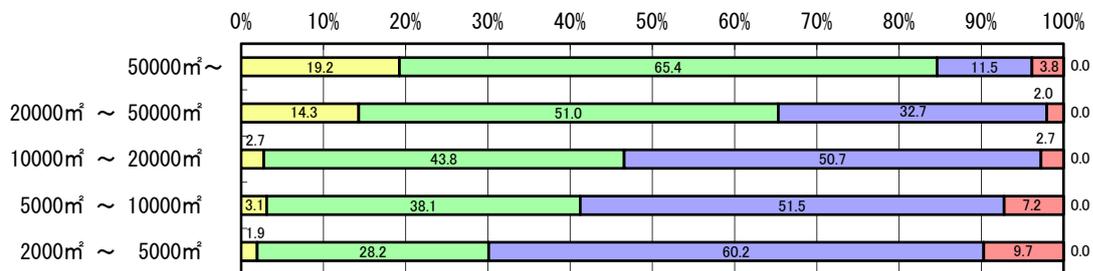

図II-2-23 規模別ランク割合(2017年度)

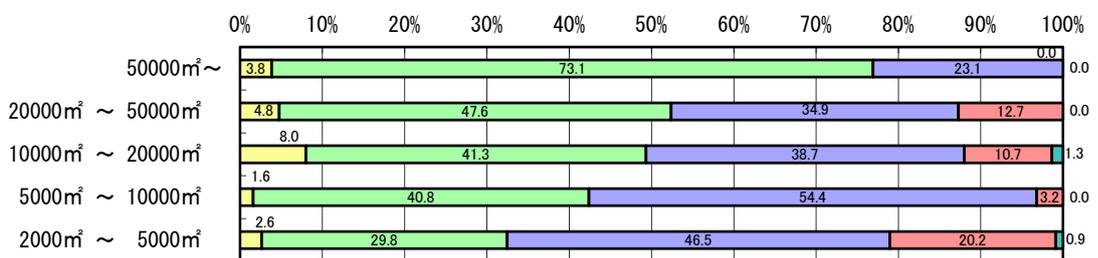

図II-2-24 規模別ランク割合(2018年度)

2.3 BEE

表Ⅱ-2-1 に CASBEE 評価における BEE 値、Q 値（建築物の環境品質・性能）、L 値（建築物の環境負荷）の平均値および集計対象件数を建物用途毎に示す。

2018 年度データの BEE 集計対象件数は前年度の 348 件に対し 401 件と、前回に比べ 15%の増加となった。BEE の平均値は、前年度の 1.51 より 0.06 低い 1.45 となり、A ランクと B+ランクの境界値 1.5 を下回った。変動の大きかった用途としては、プラス側が学校の+0.26、マイナス側が集会所の-0.81、事務所の-0.33、物販の-0.32、病院で-0.24 などとなっている。

表Ⅱ-2-1 CASBEE 評価 建物用途別件数と BEE、Q、L の平均値

		全用途	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途	集合住宅
BEE 集計対象件数	2018 年度	401	67	20	11	1	14	106	13	32	28	109
	2017 年度	348	40	10	13	3	11	107	18	27	14	105
	前年度比	115%	168%	200%	85%	33%	127%	99%	72%	119%	200%	104%
BEE の平均値 (単純平均)	2018 年度	1.45	1.66	1.72	1.30	1.04	1.72	1.36	1.27	1.38	1.41	1.42
	2017 年度	1.51	1.99	1.46	1.62	1.21	2.53	1.35	1.51	1.46	1.59	1.40
	前年度との差	-0.06	-0.33	+0.26	-0.32	-0.17	-0.81	+0.01	-0.24	-0.08	-0.18	+0.02
建築物の 環境品質・性能 Q の平均値	2018 年度	55.0	59.2	61.4	57.4	52.0	60.2	50.6	55.2	55.8	57.2	54.1
	2017 年度	55.6	64.8	56.5	61.3	55.7	63.9	50.2	59.9	57.4	61.9	53.8
建築物の 環境負荷 L の平均値	2018 年度	39.5	36.9	37.9	45.6	50.0	42.2	38.9	43.2	40.3	42.7	39.5
	2017 年度	38.8	34.7	39.4	39.8	46.0	31.0	38.9	40.6	40.8	41.4	39.4

上記、表Ⅱ-2-1 における BEE の平均値は、調査結果の BEE 値を単純平均（相加平均）した値を用いているが、建物規模による重み付けを考慮した指標として、延面積による面積加重平均の値を表Ⅱ-2-2 に示す。全用途の BEE 値面積加重平均は 1.57 となり、前年度の 1.85 にくらべて-0.28 と、前回調査と同様に前年度を下回る平均値となった。表Ⅱ-2-1 に示した単純平均による BEE の平均値と比べると、ホテル以外の用途において面積加重平均のほうが高いかあるいは同じ値となっており、大規模な案件ほど評価の高いケースが多い事がうかがえる。

また、本年度の BEE 集計件数が昨年度比 115%であったのに対して、BEE 集計対象延面積は昨年度比 96%となっており、昨年度に比べて大規模な案件が減少していることがわかる。

表Ⅱ-2-2 CASBEE 評価 建物用途別 BEE の面積加重平均値

		全用途	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途	集合住宅
BEE 集計対象 延面積 ($\times 10^4 \text{ m}^2$)	2018 年度	661.2	78.6	19.2	32.9	0.2	14.6	255.4	15.8	29.2	51.7	163.6
	2017 年度	691.2	81.4	5.9	57.7	1.1	23.1	300.3	25.0	25.8	52.5	118.3
	前年度比	96%	97%	325%	57%	18%	63%	85%	63%	113%	98%	138%
BEE の 面積加重平均	2018 年度	1.57	1.73	1.72	1.36	1.04	2.23	1.54	1.35	1.36	1.52	1.59
	2017 年度	1.85	2.71	1.51	2.26	1.30	4.02	1.60	1.77	1.51	1.74	1.44
	前年度との差	-0.28	-0.98	+0.21	-0.90	-0.26	-1.79	-0.06	-0.42	-0.15	-0.22	+0.15

平成 25 年省エネ基準の改正以降、CASBEE 評価の入力データに用いる 1 次エネルギー消費量の算定方法として、標準入力法、モデル建物法などが利用可能となり、算定方法の選択肢が広がった。これらの算定方法のうち、標準入力法に代表される詳細な計算方法を採用したデータと、非住宅用途に適用可能な簡易な計算方法であるモデル建物法を採用したデータのそれぞれについて、建物用途ごとの件数と BEE の平均値を表 II-2-3 に示す。それぞれの平均値を比較すると、工場と集会所以外の建物用途において、標準入力法などの詳細な計算方法を採用したデータのほうが高い平均値を示している。



表 II-2-3 CASBEE 評価 1 次エネルギー消費量算定方法の違いによる BEE 平均値の比較

		非住宅	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	複合用途
BEE 集計対象件数	標準入力法 主要室入力法 他	22	7	2	2	0	2	2	1	4	2
	モデル建物法	270	60	18	9	1	12	104	12	28	26
BEE の平均値 (単純平均)	標準入力法 主要室入力法 他	2.00	2.54	3.21	1.34	-	1.42	1.25	1.53	1.40	2.28
	モデル建物法	1.42	1.55	1.55	1.29	1.04	1.77	1.36	1.25	1.38	1.34


次に調査データの L 値を横軸、Q 値を縦軸としたプロット図を図 II-2-25 から図 II-2-45 に示す。

1 次エネルギー消費量の算定方法にモデル建物法を採用したデータは色分けして表している。


なお調査データの大多数が整数値の為に、多数の同一点プロットがあるが図中では区別されていない。また、Q 値、L 値が出力されない評価ツールによる回答データはプロットから除外されている。

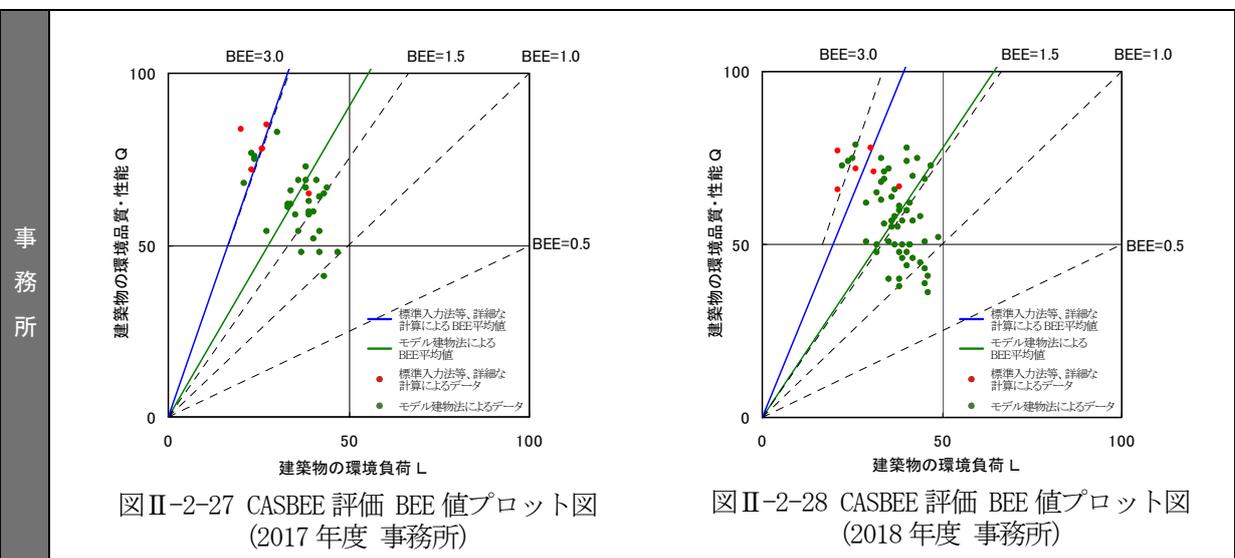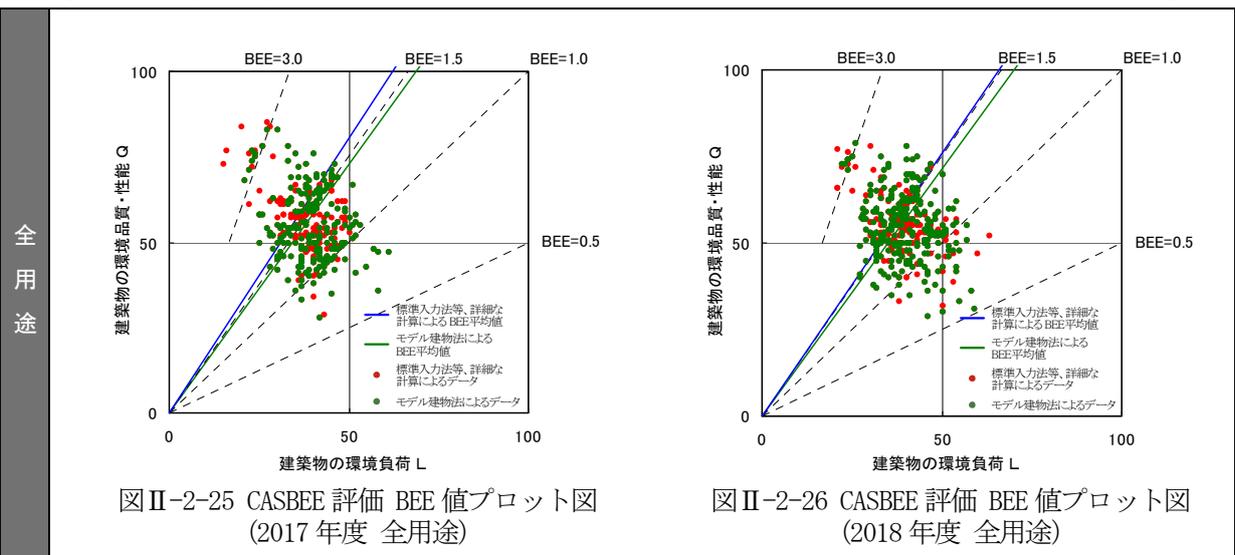

学校

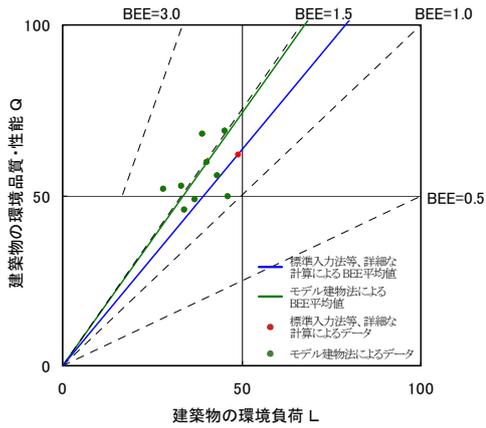


図II-2-29 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 学校)

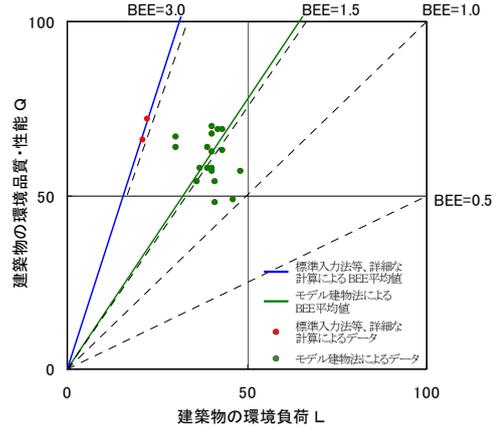


図II-2-30 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 学校)

物販店

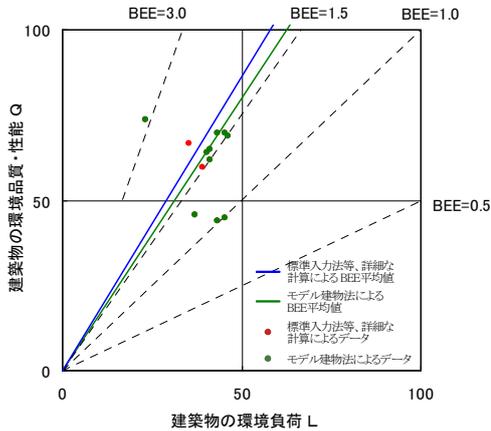


図II-2-31 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 物販店)

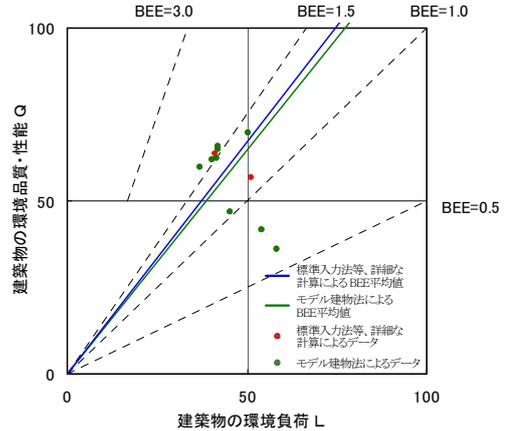


図II-2-32 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 物販店)

飲食店

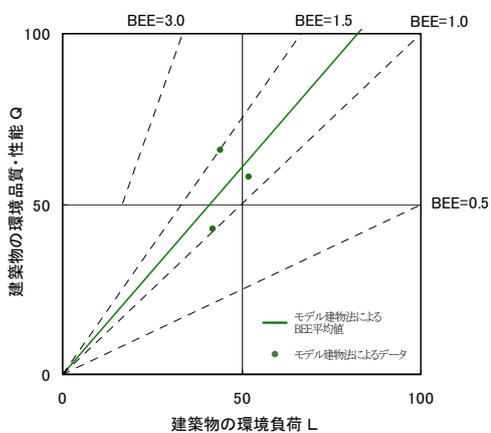


図II-2-33 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 飲食店)

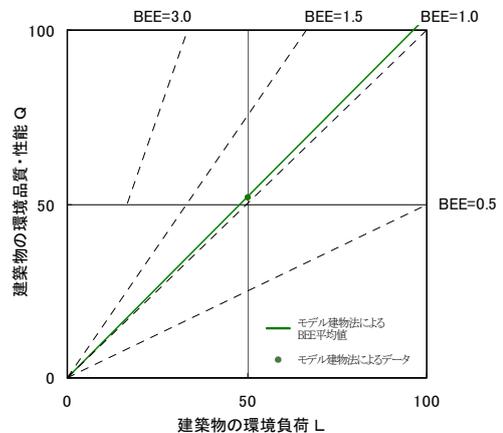


図II-2-34 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 飲食店)

集会所

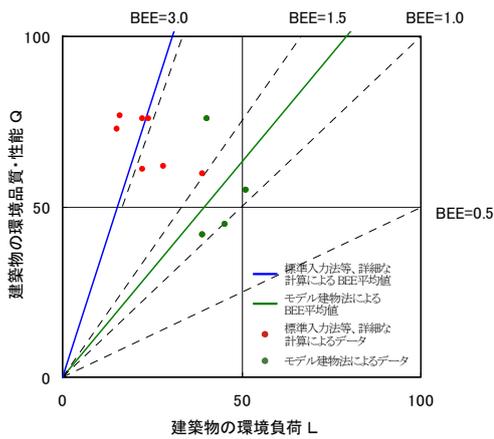


図II-2-35 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 集会所)

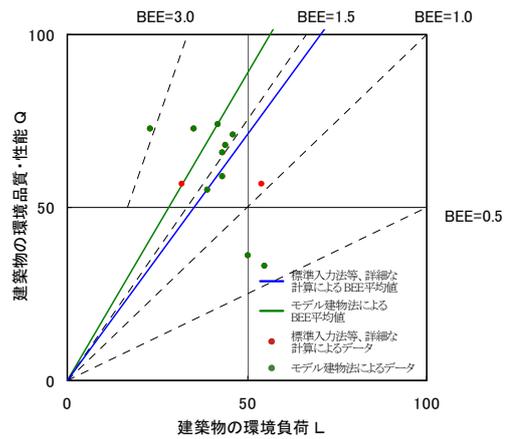


図II-2-36 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 集会所)

工場

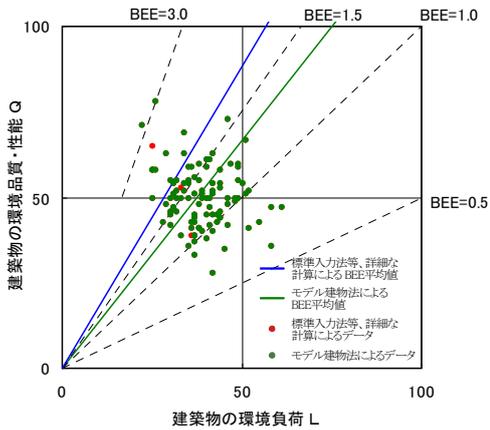


図II-2-37 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 工場)

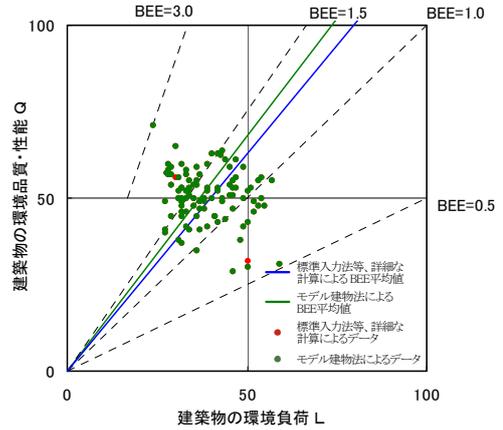


図II-2-38 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 工場)

病院

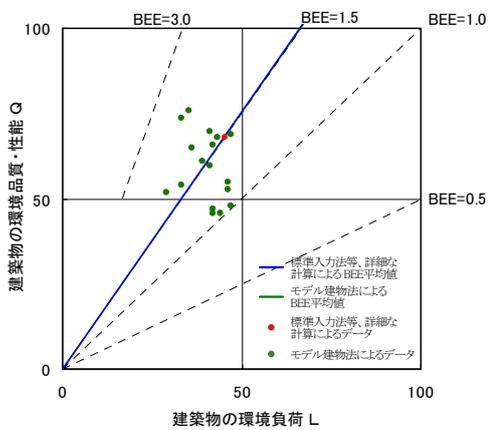


図II-2-39 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 病院)

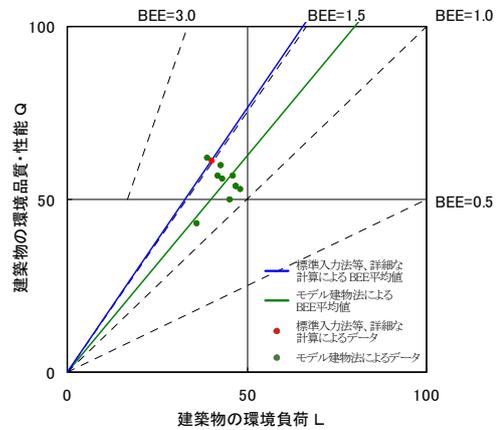


図II-2-40 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 病院)

ホテル

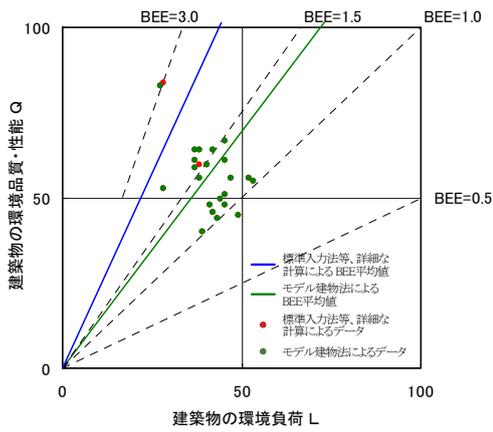


図II-2-41 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 ホテル)

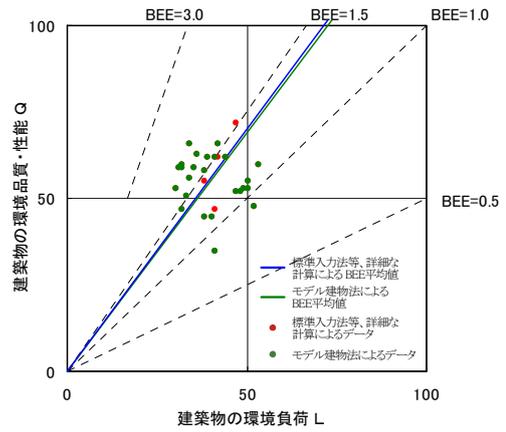


図II-2-42 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 ホテル)

集合住宅

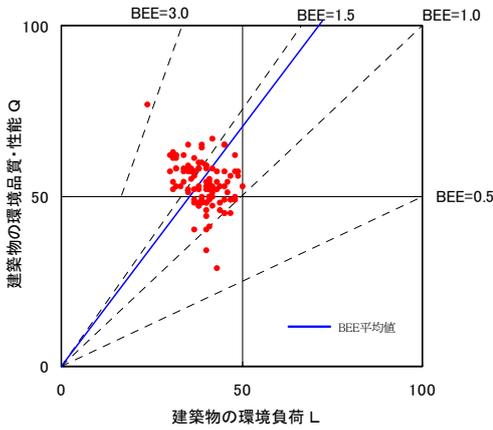


図II-2-43 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 集合住宅)

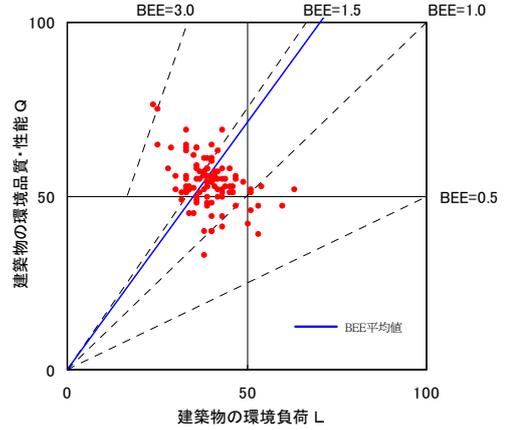


図II-2-44 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 集合住宅)

複合用途

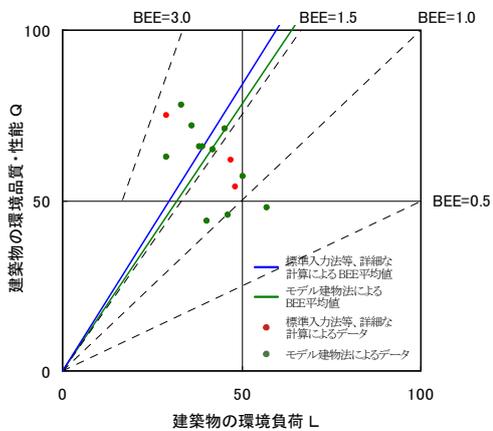


図II-2-45 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2017 年度 複合用途)

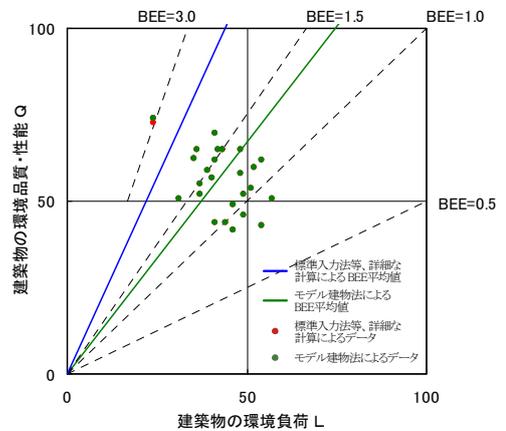

図II-2-46 CASBEE 評価 BEE 値プロット図
(2018 年度 複合用途)

2004年度調査以降、全集計対象のBEE値のプロットを図II-2-46に示す。


図中、標準入力法に代表される詳細な計算方法を採用したデータと、非住宅用途に適用可能な簡易な計算方法であるモデル建物法を採用したデータのそれぞれを色分けして表した。図中、赤色の線で示した2004年度から2017年度データまでのBEE平均値は1.59、青色の線で示した2018年度詳細計算方法によるデータのBEE平均値は1.52、緑色の線で示したモデル建物法によるデータのBEE平均値は1.42となった。

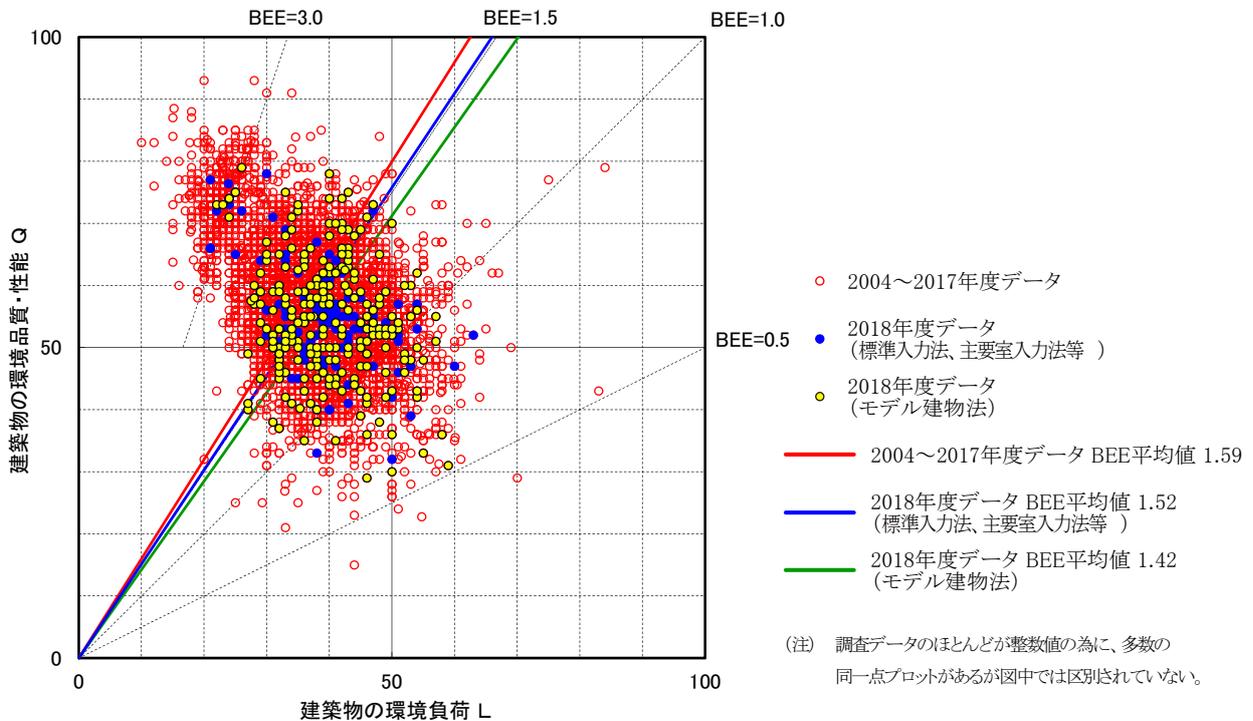


図II-2-47 CASBEE 評価 BEE 値プロット図 (2004～2018 年度データ 全用途)

次に、2004年度データ以降の全集計対象BEE値の分布と、各単年度のBEE値の分布を図II-2-48から図II-2-68に示す。図中、横軸各区間の「下限値～上限値」は下限値以上、上限値未満を表している。


全用途のピークは1.50以上1.75未満の範囲で、BEE値が1.00～1.75の範囲には全体の67%が収まっている。また、Sランクの下限となるBEE値3.0以上3.25未満の範囲にもひとつの突出部が見られ、BEE値が3.0以上の件数は全体の約6%となっている。

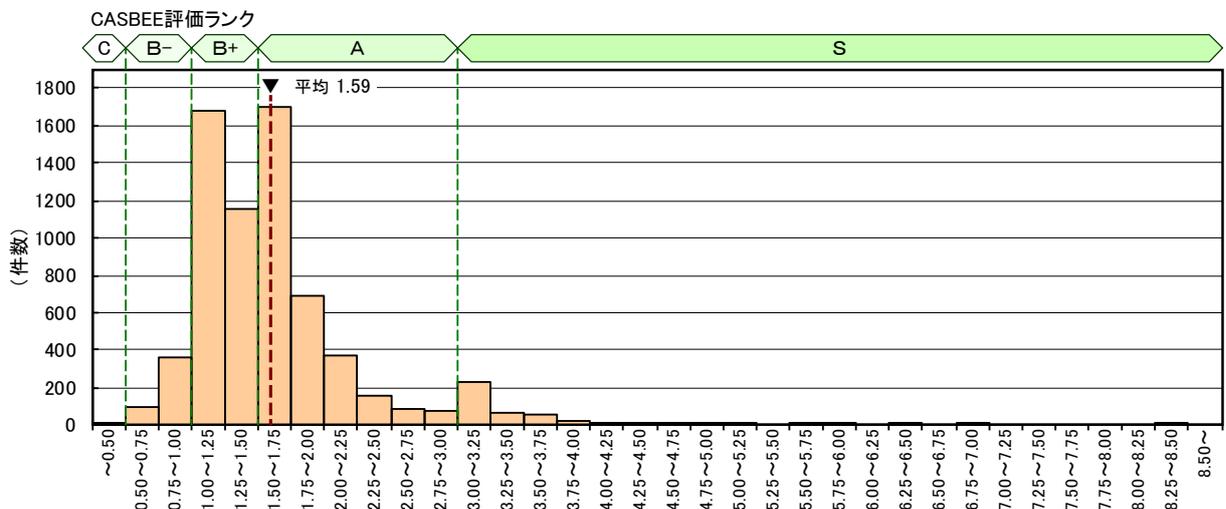


図II-2-48 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2004～2018 年度データ 全用途)

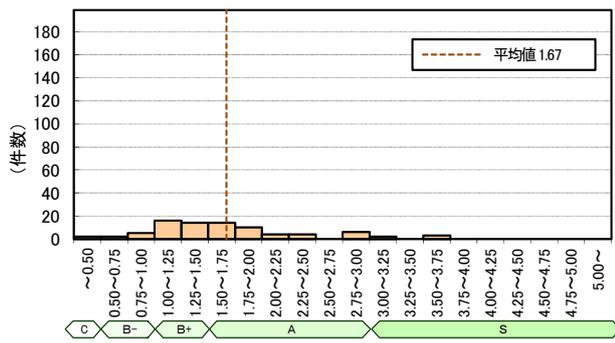


図II-2-49 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2004 年度)

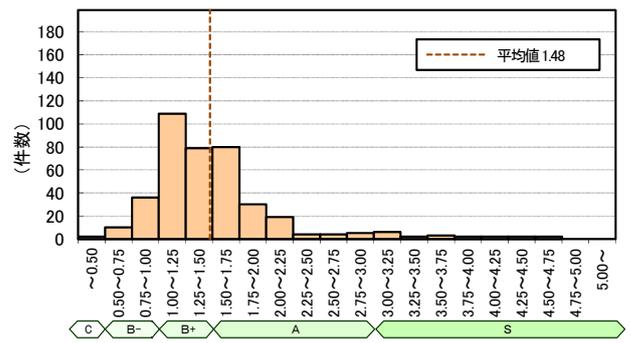


図II-2-50 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2005 年度)

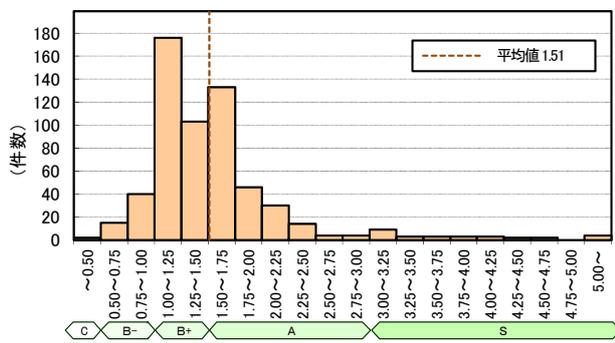


図II-2-51 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2006 年度)

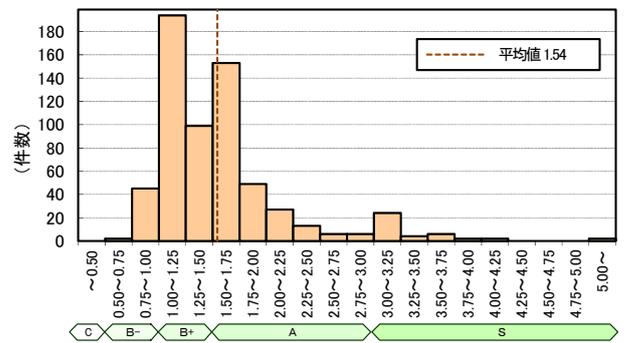


図II-2-52 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2007 年度)

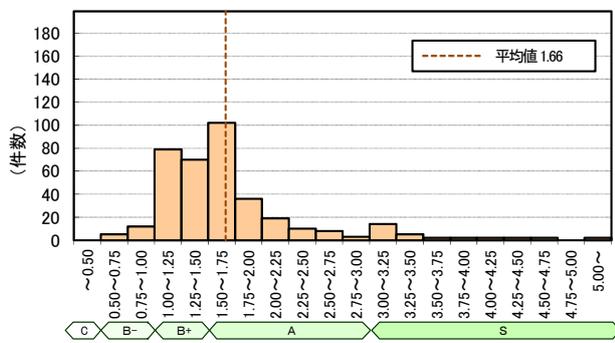


図II-2-53 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2008 年度)

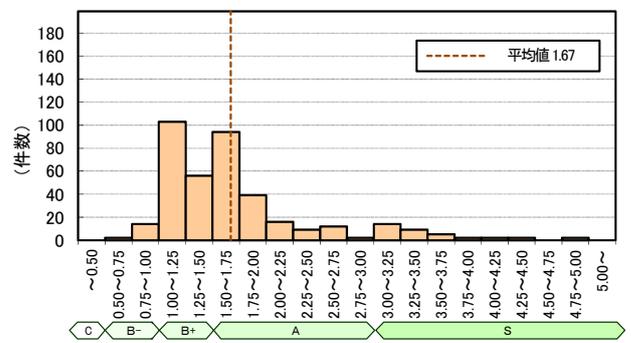


図II-2-54 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2009 年度)

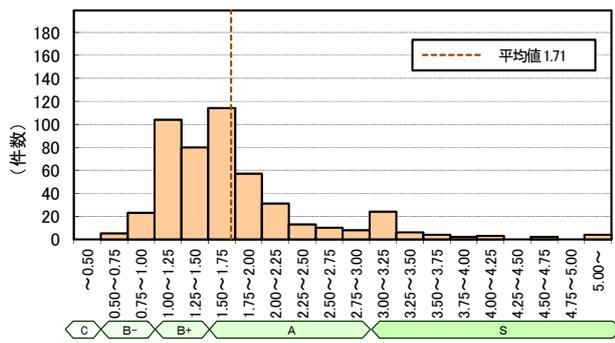


図II-2-55 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2010 年度)

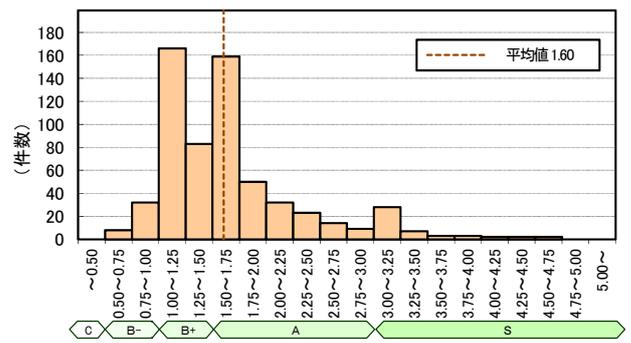


図II-2-56 CASBEE 評価 BEE 値の分布 (2011 年度)

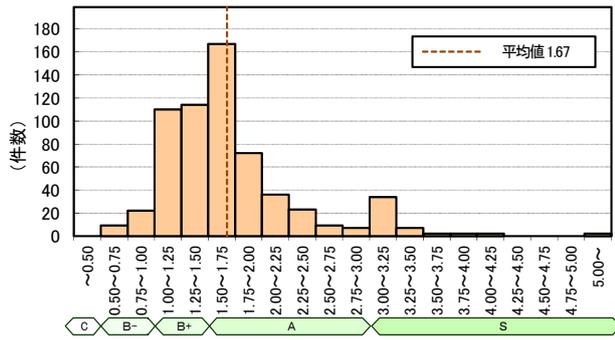


図II-2-57 CASBEE評価 BEE 値の分布 (2012年度)

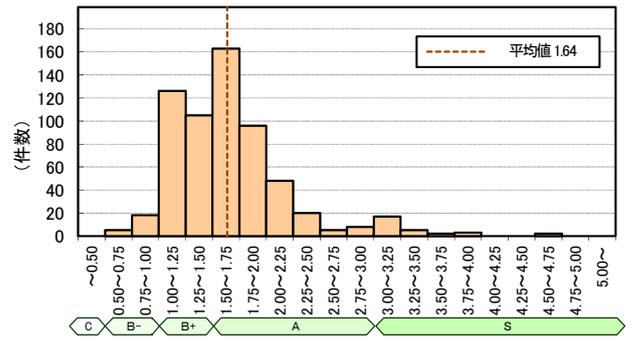


図II-2-58 CASBEE評価 BEE 値の分布 (2013年度)

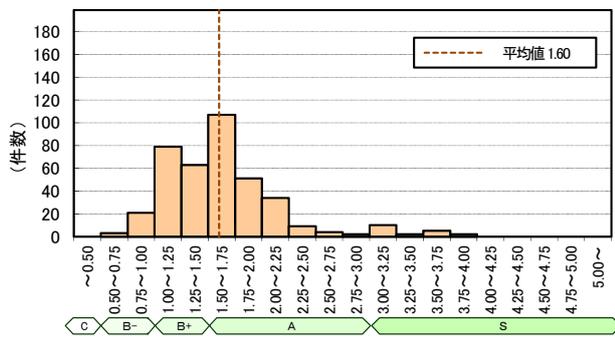


図II-2-59 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2014年度 標準入力法、主要室入力法等)

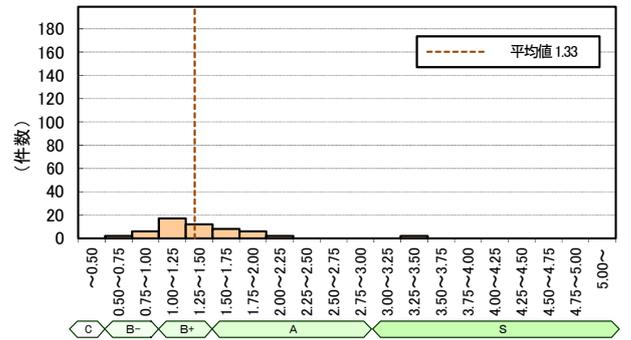


図II-2-60 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2014年度 モデル建物法)

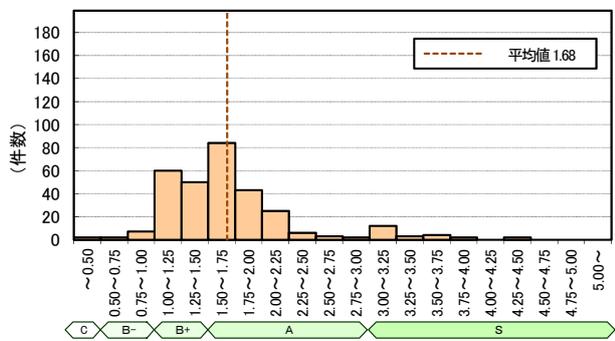


図II-2-61 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2015年度 標準入力法、主要室入力法等)

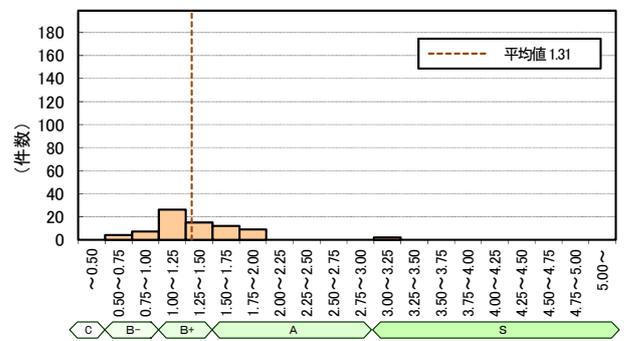


図II-2-62 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2015年度 モデル建物法)

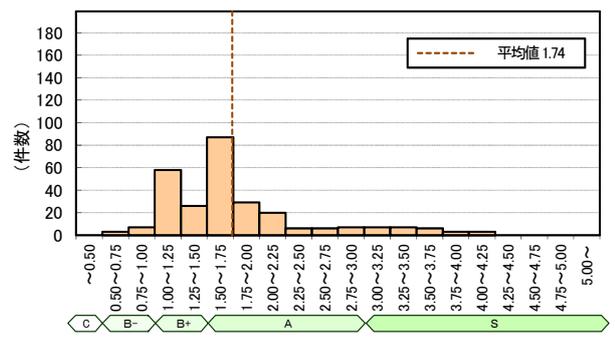


図II-2-63 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2016年度 標準入力法、主要室入力法等)

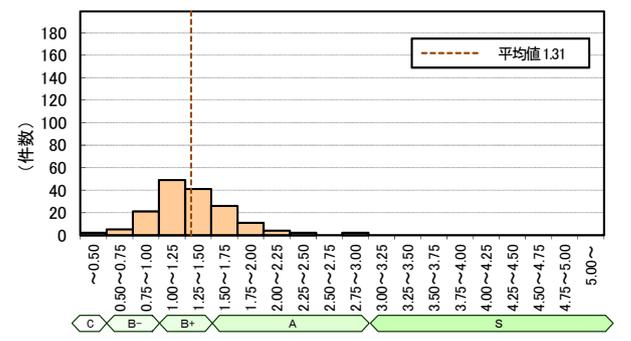


図II-2-64 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2016年度 モデル建物法)

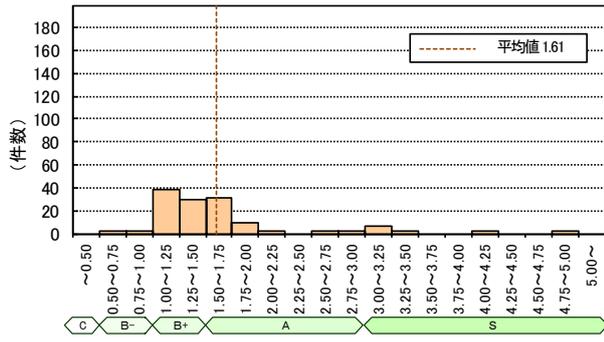


図II-2-65 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2017年度 標準入力法、主要室入力法等)

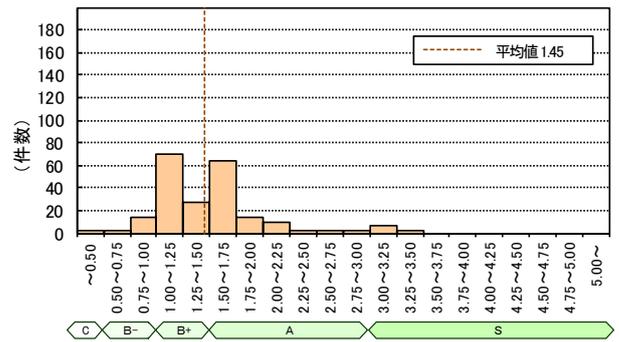

図II-2-66 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2017年度 モデル建物法)

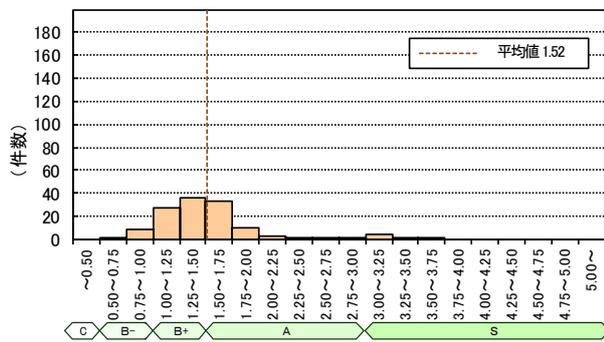

図II-2-67 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2018年度 標準入力法、主要室入力法等)

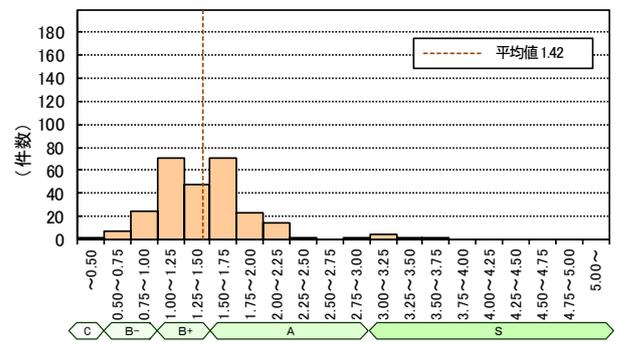


図II-2-68 CASBEE評価 BEE 値の分布
(2018年度 モデル建物法)

2.4 LCCO₂ (ライフサイクルCO₂)・・・評価対象建物の参照建物に対する低減率

CASBEE 評価ツールにおいては『評価対象建物の参照建物に対する割合』として数値が低いほど良い評価となる値が用いられているが、本報告書における重要な環境配慮指標である「CO₂ 削減率」との統一を図るために、本項目においては『参照建物に対する割合』に代わって『参照建物に対する低減率』(=100%-参照建物に対する割合)をもって評価値をあらわす事とする。

図II-2-69 に LCCO₂ 低減率平均値の推移を建物用途毎に示す。2013 年度データと 2014 年度データの間で多くの用途に低減率の減少が見られるが、この間には平成 25 年の省エネ基準改正があった。


2018 年度データを見ると、物販、集会所、病院、複合用途において平均値が低くなっているが、データ数の多い集合住宅や工場では前年度と比べて顕著な違いは見られなかった。

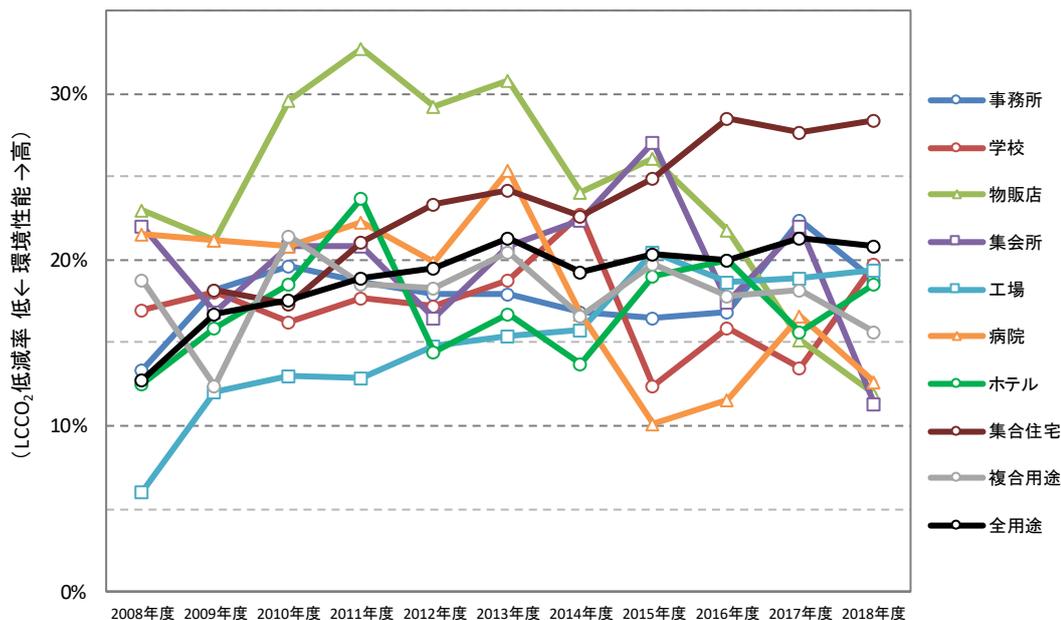


図II-2-69 CASBEE 評価における LCCO₂ 低減率の建物用途別平均値 (2008 年度～2018 年度データ)

平成 25 年省エネ基準の改正以降、1 次エネルギー消費量の算定方法として標準入力法、主要室入力法、モデル建物法、BEST など、算定方法の選択肢が広がった。

これらの算定方法のうち、標準入力法に代表される詳細な計算方法を採用したデータと、非住宅用途に適用可能な簡易な計算方法であるモデル建物法を採用したデータのそれぞれについて、建物用途毎に平均値を算出し、2014 年度以降、年度ごとの平均値と比較したグラフを図II-2-70、71 に示す。

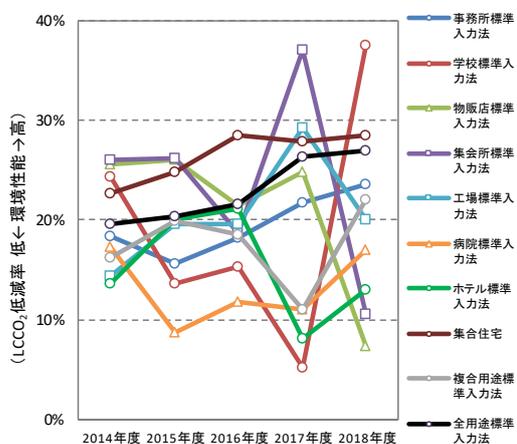

図II-2-70 CASBEE 評価における LCCO₂ 低減率の建物用途別平均値 (標準入力法 2014 年度～2018 年度)

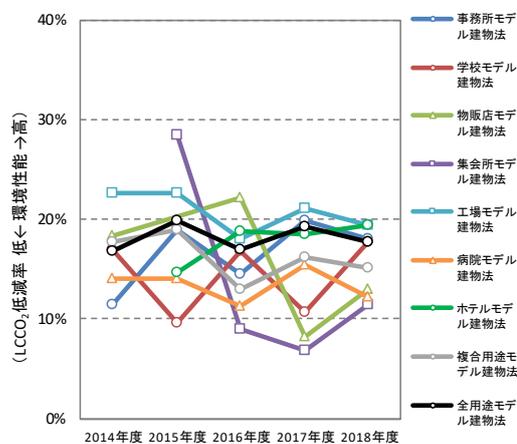

図II-2-71 CASBEE 評価における LCCO₂ 低減率の建物用途別平均値 (モデル建物法 2014 年度～2018 年度)

2018 年度全用途の平均値は、標準入力法等の詳細な計算手法を用いた案件において昨年比+0.1 ポイントの 26.9%と前回とほぼ同じ値で、平成 25 年省エネ基準の改正以降、昨年度に続き最高値を更新した。これは非住宅用途においては標準入力法の採用が大幅に減少し、モデル建物法を使った案件が大多数を占めることとなり、例年比較的高い平均値でデータ件数の多い集合住宅の影響が、標準入力法全体の平均値に表れているものと考えられる。

一方、モデル建物法を用いた案件では、全用途の平均値が昨年比-0.4 ポイントの 17.6%とわずかながら低い値となった。モデル建物法を採用した案件については、標準入力法等の詳細な計算手法を用いた案件に比べて、建物用途によるばらつきや調査年度ごとの変化が比較的小さいことがわかる。

表 II-2-4 に 2018 年度調査データによる単純平均と延面積による面積加重平均の比較を示す。全用途の合計においては単純平均よりも面積加重平均の方が高い値となっており、大規模な案件ほど高い LCCO₂ 低減率となっていることが伺えるが、建物用途によって異なる結果となり、事務所、ホテル、集合住宅においては単純平均のほうが高い平均値を示している。



表 II-2-4 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の単純平均と面積加重平均 (2018 年度)

		全用途	事務所	学校	物販店	飲食店	集会所	工場	病院	ホテル	集合住宅	複合用途
LCCO ₂ 低減率の 単純平均 (相加重平均)	全データ	20.8%	18.7%	19.7%	11.9%	0.0%	11.3%	19.4%	12.6%	18.5%	28.4%	15.6%
	標準入力法他	26.9%	23.6%	37.5%	7.3%	-	10.5%	20.0%	17.0%	13.0%	-	22.0%
	モデル建物法	17.6%	18.1%	17.8%	12.9%	0.0%	11.5%	19.4%	12.2%	19.4%	-	15.1%
LCCO ₂ 低減率の 面積加重平均	全データ	22.7%	17.8%	21.3%	15.4%	0.0%	13.7%	24.5%	13.2%	18.0%	28.0%	16.2%
	標準入力法他	25.3%	16.8%	39.1%	5.7%	-	8.5%	20.0%	17.0%	13.1%	-	18.4%
	モデル建物法	21.4%	18.2%	20.0%	17.3%	0.0%	15.2%	24.6%	13.1%	18.9%	-	15.8%

次に 2008 年度から 2017 年度までの 10 年間の調査対象データの分布および、2018 年度単年度のデータ分布を示す。2008 年度以降 10 年間の全用途における LCCO₂ 低減率の平均値は 19.3%となっている。データの分布をみると低減率の値が 0%以上 30%未満の範囲に全体の 84.0%が納まっており、30%以上の件数は全体の 15.1%となっている。また、低減率が 0%未満のものは、全体の 0.8%となっている。(図 II-2-72)

一方、2018 年度データでは全体の平均値が 20.8%、0%以上 30%未満の範囲は全体の 79.7%、30%以上の件数は全体の 19.3%、低減率が 0%未満のものは、全体の 1.1%となっている。


なお、分布図における各区間は下限値以上、上限値未満のデータ件数を示している。

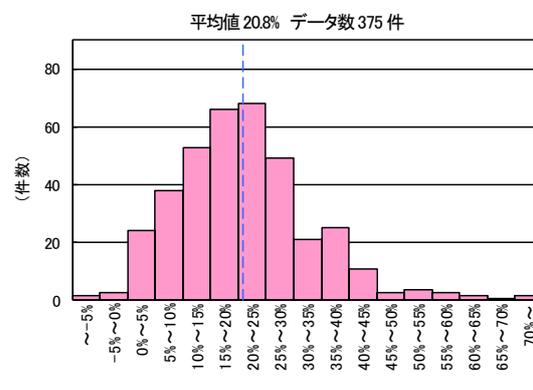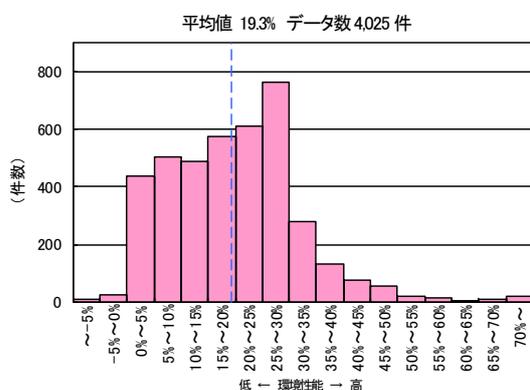


図Ⅱ-2-72 において 25%~30%の区間に大きなピークが見られるが、これは集合住宅用途のデータによる影響となっている。図Ⅱ-2-74 に示した 2008 年度から 2017 年度までの集合住宅用途のデータ分布を見ると 25%~30%の区間が突出しており、ここには 476 件、全体の 39%のデータが集中している。

一方、2018 年度の集合住宅用途のデータ分布（図Ⅱ-2-75）にはこのような突出部は見られない。これが全用途における分布傾向の変化（図Ⅱ-2-72、図Ⅱ-2-73）にも表れているものと考えられる。

集合住宅におけるこの傾向は、平成 25 年の省エネ基準改正以降一貫して続いており、BEI の導入によって建物ごとの省エネ性能がより実態に近い形で評価されるようになったと考えられる。

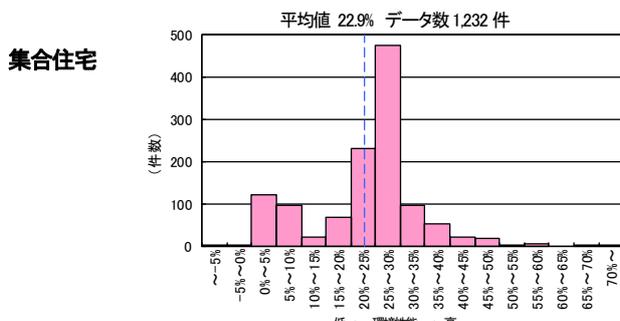


図Ⅱ-2-74 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布
(2008 年度~2017 年度 集合住宅)

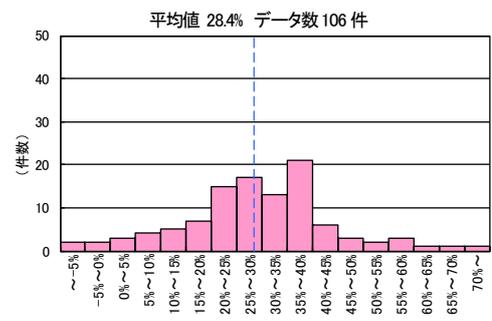


図Ⅱ-2-75 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布
(2018 年度 集合住宅)

平成 25 年省エネ基準の改正以降、1 次エネルギー消費量の算定方法として、標準入力法、主要室入力法、モデル建物法、BEST など算定方法の選択肢が広がり、これらの算定方法のうち標準入力法に代表される詳細な計算方法を採用したデータと、非住宅用途に適用可能な簡易な計算方法であるモデル建物法を採用したデータのそれぞれについて、評価結果の分布を以下に示す。

図Ⅱ-2-76 の標準入力法等の詳細な計算方法を用いたデータの平均値は 19.5%、図Ⅱ-2-77 のモデル建物法を用いたデータの平均値は 17.6%と、標準入力法等の詳細な計算方法を採用した物件のデータが高い平均値を示している。

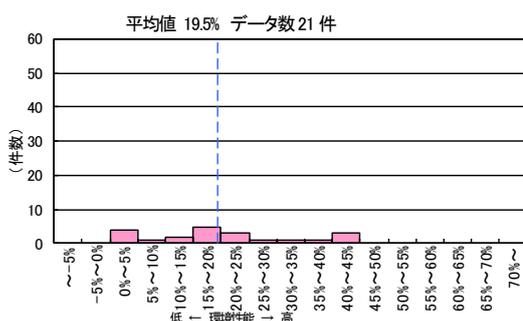

図Ⅱ-2-76 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布
2018 年度 非住宅（標準入力法、主要室入力法等）

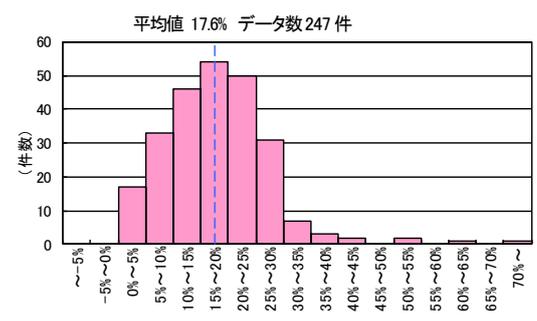

図Ⅱ-2-77 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布
2018 年度 非住宅（モデル建物法）

次に集合住宅以外の各建物用途について、2008 年度から 2017 年度までの 10 年間のデータおよび、2018 年度単年度のデータ分布を示す。前出の集合住宅と他の建物用途では、ピークの件数が大きく異なるために縦軸のスケールを変更している。

なお、飲食店用途については、2008 年度以降 13 件のみであったためグラフは割愛した。

事務所

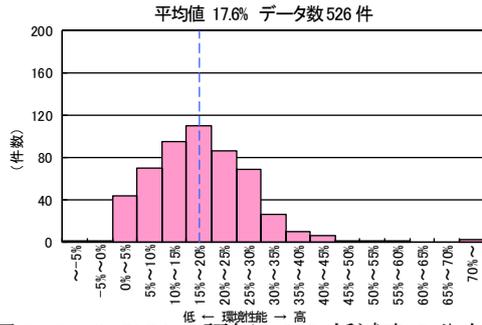


図 II-2-78 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 事務所)

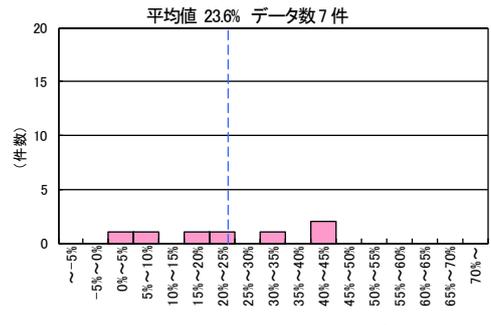


図 II-2-79 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 事務所 標準入力法、主要室入力法等)

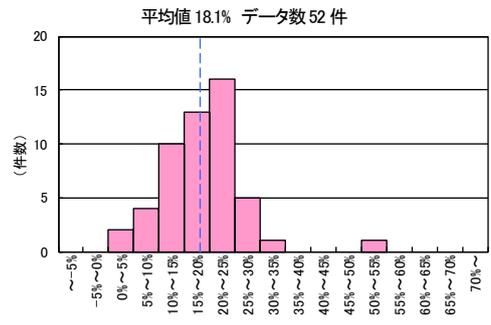


図 II-2-80 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 事務所 モデル建物法)

学校

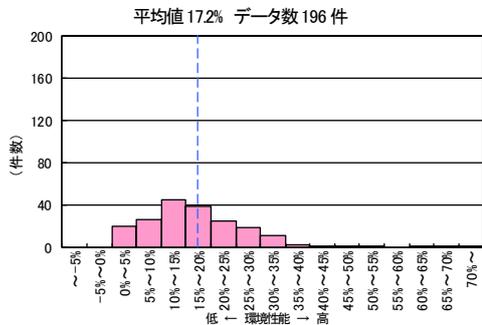


図 II-2-81 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 学校)

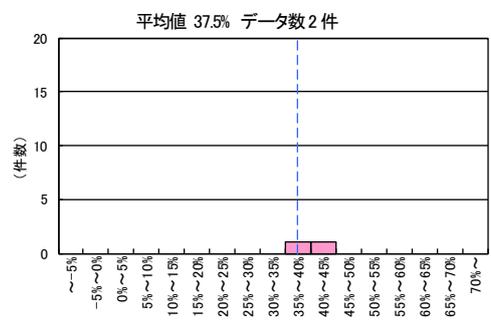


図 II-2-82 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 学校 標準入力法、主要室入力法、BEST 等)

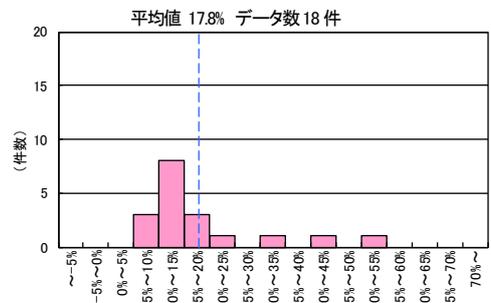


図 II-2-83 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 学校 モデル建物法)

物販店

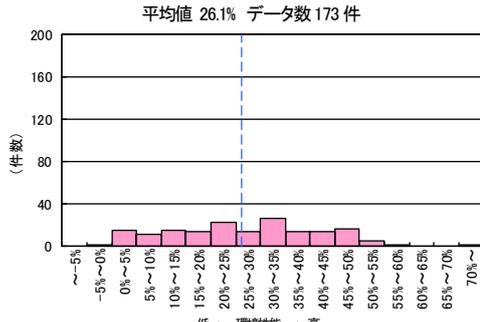


図 II-2-84 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 物販店)

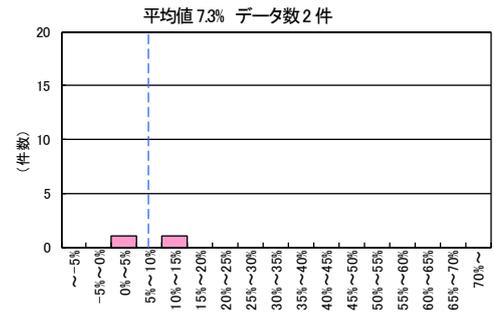


図 II-2-85 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 物販店 標準入力法、主要室入力法等)

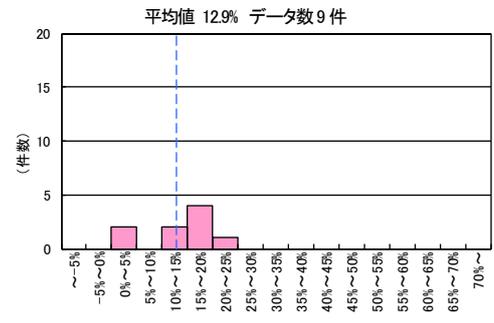


図 II-2-86 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 物販店 モデル建物法)

集会所

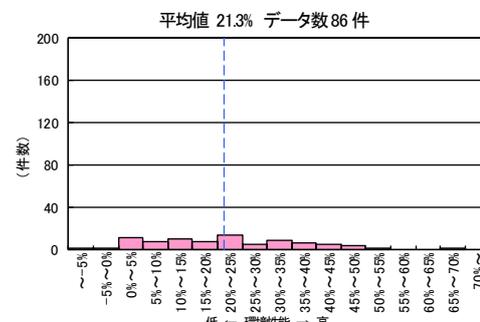


図 II-2-87 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 集会所)

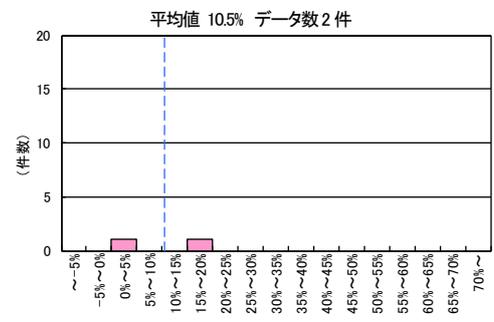


図 II-2-88 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 集会所 標準入力法、主要室入力法等)

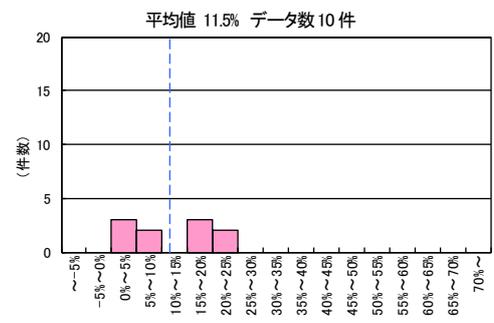


図 II-2-89 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 集会所 モデル建物法)

工場

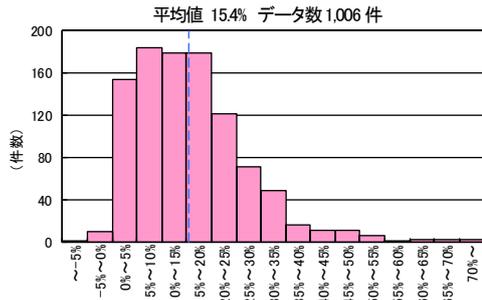


図 II-2-90 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 工場)

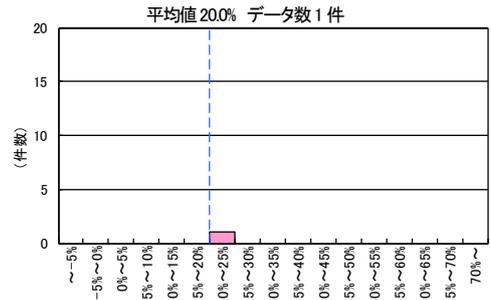


図 II-2-91 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 工場 標準入力法、主要室入力法等)

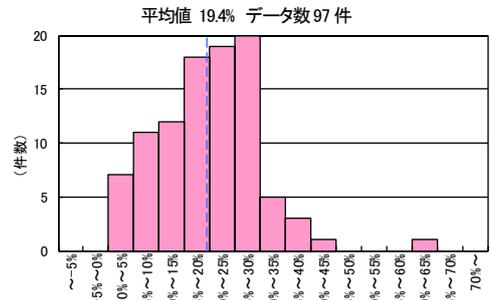


図 II-2-92 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 工場 モデル建物法)

病院

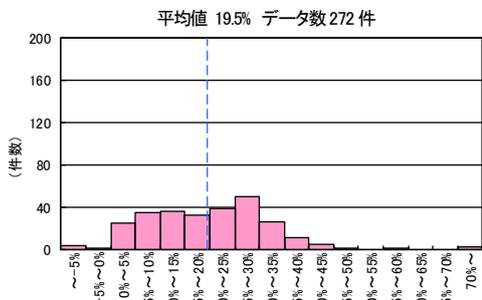


図 II-2-93 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2016 年度 病院)

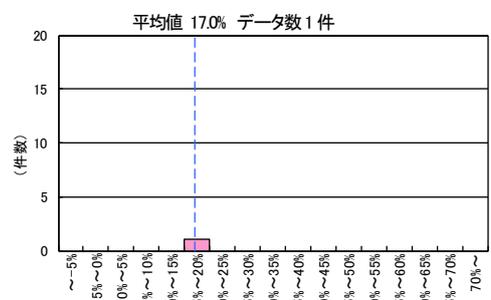


図 II-2-94 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 病院 標準入力法、主要室入力法等)

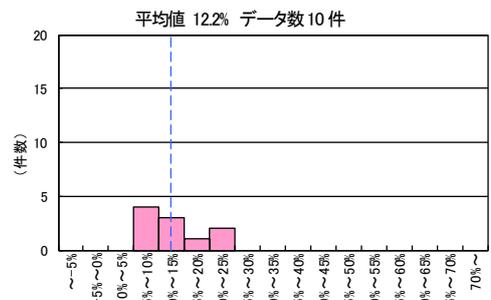


図 II-2-95 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 病院 モデル建物法)

ホテル

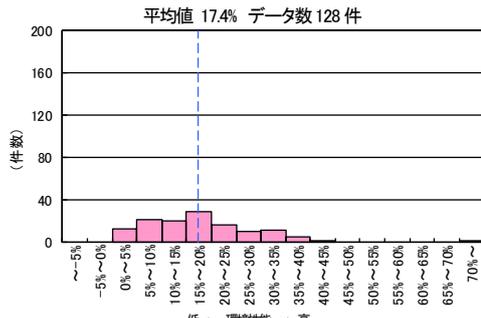


図 II-2-96 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 ホテル)

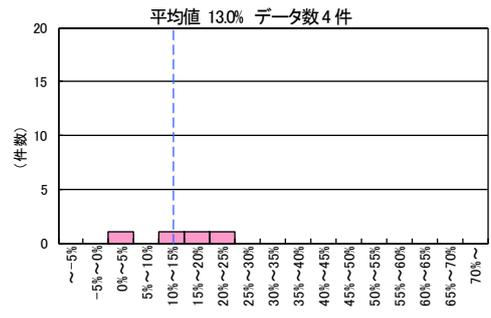


図 II-2-97 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 ホテル 標準入力法、主要室入力法等)

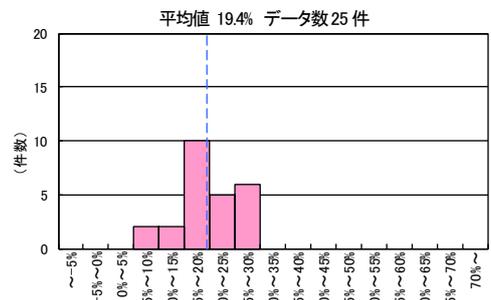


図 II-2-98 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 ホテル モデル建物法)

複合用途

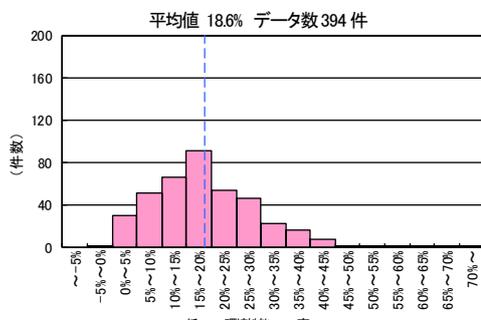


図 II-2-99 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2008 年度～2017 年度 複合用途)

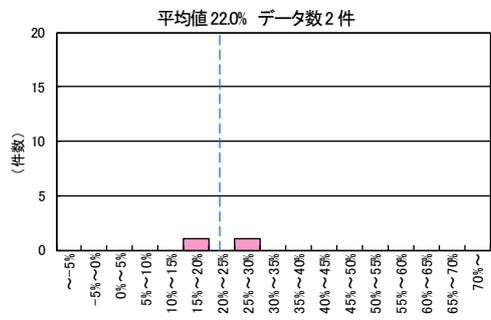


図 II-2-100 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 複合用途 標準入力法、主要室入力法、BEST 等)

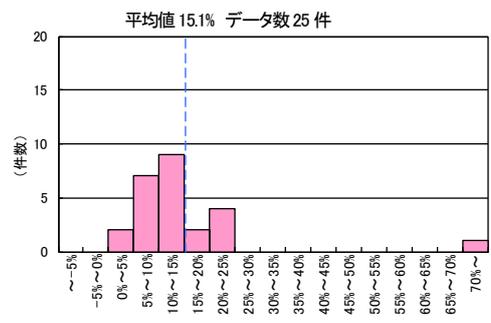


図 II-2-101 CASBEE 評価 LCCO₂ 低減率の分布 (2018 年度 複合用途 モデル建物法)


2.5 主観的環境配慮度合について

2013 年度より、設計主担当による環境配慮度合の主観評価（表Ⅱ-2-5）と CASBEE 評価の BEE 値の関係についても調査を行っている。その結果を図Ⅱ-2-100、図Ⅱ-2-101、表Ⅱ-2-6、表Ⅱ-2-7、図Ⅱ-2-102～105 に示す。


表Ⅱ-2-5 主観的環境配慮度合

1	全く環境配慮されていない
2	1 と 3 の間
3	あまり環境配慮されていない
4	3 と 5 の間
5	一般的な環境配慮にやや劣っている
6	一般的な環境配慮がなされている
7	6 と 8 の間
8	かなりの環境配慮がなされている
9	8 と 10 の間
10	可能な限りの環境配慮がなされている

- ・ 図Ⅱ-2-100、図Ⅱ-2-101 に、「設計者による主観的環境配慮度合の評価」と、CASBEE の BEE の評価値の分布を示す。2019 年度の CASBEE の BEE の回答数は 294 件、主観的環境評価の回答数は 336 件、両項目の回答が揃っているものは 289 件であり（2018 年度の CASBEE の BEE 回答数は 251 件、主観的環境評価の回答数は 267 件、両項目が揃っているものは 249 件）、前年度に比べ、回答の母数が増加している。図Ⅱ-2-100、図Ⅱ-2-101 のグラフの度数分布では、多少の相違は見られるが、前年度と同じ傾向（CASBEE 評価と設計者の主観評価は概ね一致している）を示している。
- ・ 本年度（2019 年度）調査では、主観的環境配慮度合の平均値が 6.15、BEE の平均値が 1.43 となっている。この数字は前年度（2018 年度）調査の主観的環境配慮度合の平均値 6.20、BEE の平均値 1.50 と比較すると、ほとんど差異はなかった。
- ・ 主観的環境配慮度合も CASBEE ランクも分布は広く、一方で頻度のピークは、配慮度合では 6（一般的な環境配慮がなされている）、BEE ではピークが 1.0 (B+) ～2.0 (A) になっており、その傾向は前年度と変わっていない。

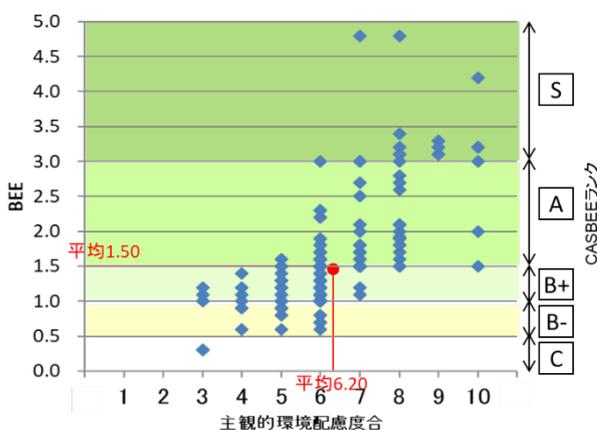

図Ⅱ-2-102 主観的環境配慮度合と BEE の度数分布 (2018 年度) (N=249)

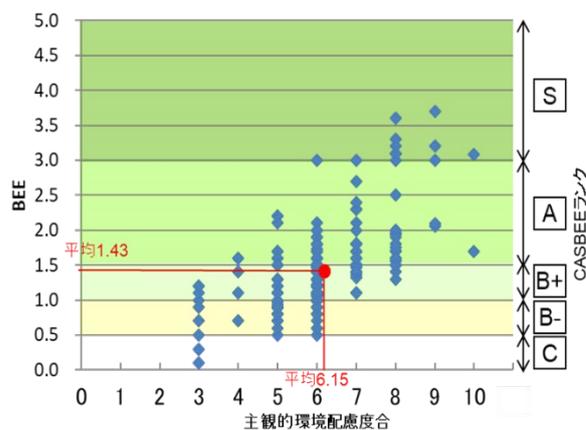


図Ⅱ-2-103 主観的環境配慮度合と BEE の度数分布 (2019 年度) (N=289)

表Ⅱ-2-6 主観的環境配慮度合と
CASBEE ランクの度数分布 (2017年度)


	主観的環境配慮度合										総計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S						1	3	6	4	4	18
A					4	52	28	18		2	104
B+			4	4	14	82	2				106
B-				3	8	8					19
C			2								2
評価無し			2		16						18
総計	0	0	8	7	26	159	33	24	4	6	267

表Ⅱ-2-7 主観的環境配慮度合と
CASBEE ランクの度数分布 (2018年度)


	主観的環境配慮度合										総計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S						1	1	7	3	1	13
A				1	11	59	25	21	2	1	120
B+			4	2	9	96	7	2			120
B-			3	1	18	12					34
C			2								2
評価無し			2		3	19	6	10	5	2	47
総計	0	0	11	4	41	187	39	40	10	4	336

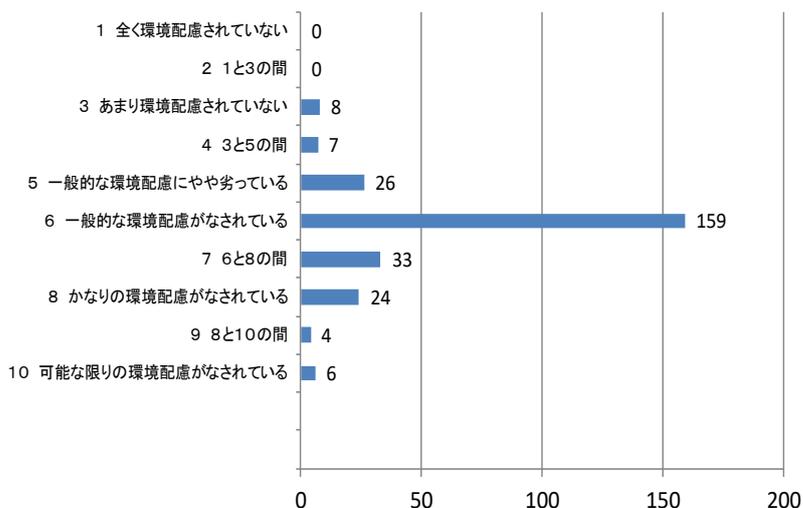


図Ⅱ-2-104 主観的環境配慮度合の度数分布
(2018年度) (N=267)

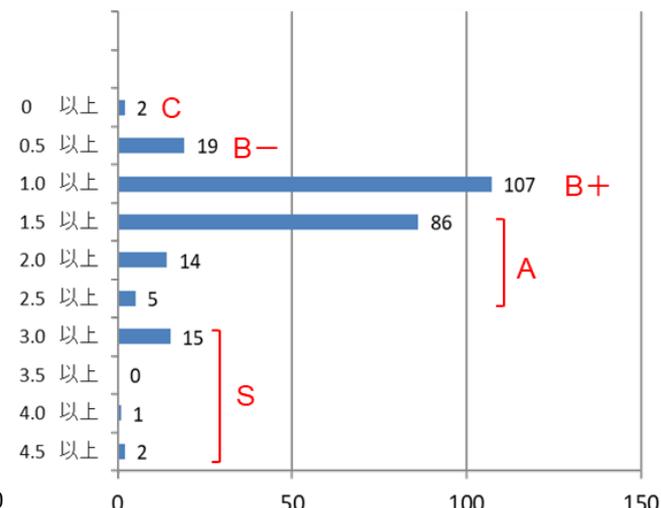

図Ⅱ-2-105 BEE の度数分布
(2018年度) (N=251)

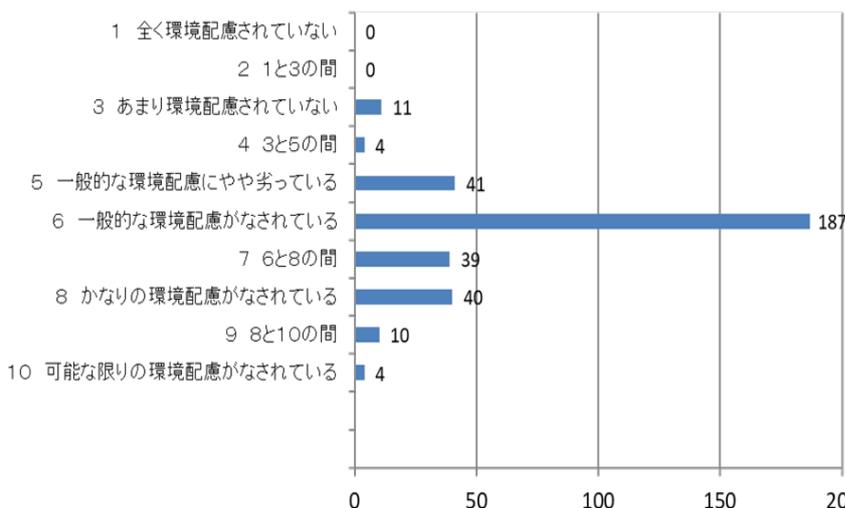

図Ⅱ-2-106 主観的環境配慮度合の度数分布
(2019年度) (N=336)

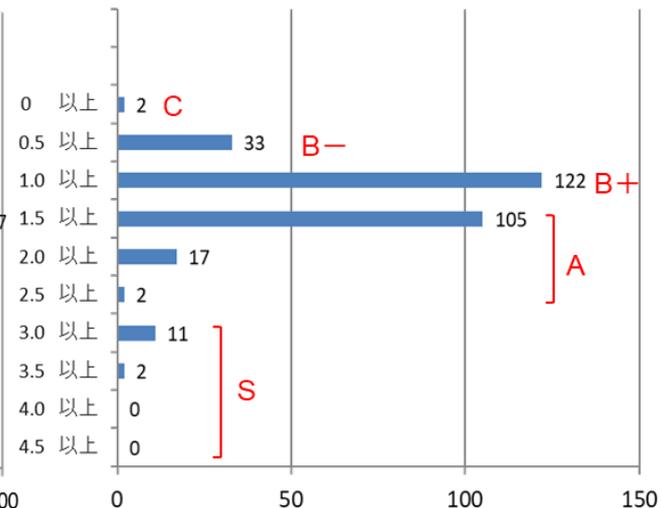


図Ⅱ-2-107 BEE の度数分布
(2019年度) (N=294)

2.6 各スコアに関する分析

非住宅建築物を対象にBEEに対するQ、L、SQ、SLRの分布を示し、その特徴について述べる。


これまでの調査から、同じBEEを取得するために、環境品質スコアSQは低めの得点で、環境負荷スコアは高めの得点で実現している傾向があることが示された。また、BEEが高くSランクに近づくほど得点分布にばらつきが小さくなり、同じような得点の仕方となっていることが分かった。それに対し、Aランク以下では得点分布のばらつきが大きく、さまざまな得点方法で設計されていることが分かっている。

昨年調査の特徴として、図II-2-111に2015～17年度届出の3カ年のBEEに対するQおよびLの分布の近似曲線（対数曲線）を示す。3カ年で比較すると、QとLが年々上昇していることが分かった。この3年で環境負荷での得点が減り、環境品質の得点が増えている傾向がみえる。

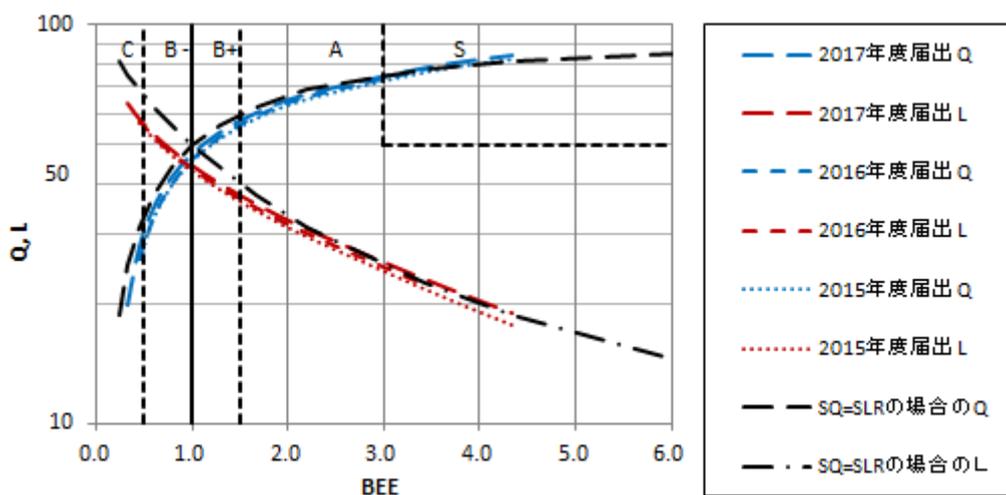

図II-2-108 BEEに対するQおよびLの分布の対数近似曲線の推移（2015～17年度届出分）

本年調査の特徴として、図II-2-112に2017, 18年度届出の2カ年のBEEに対するQおよびLの分布の近似曲線（対数曲線）を示す。2カ年で比較すると、ほぼ同じであることが分かった。環境負荷および環境品質の得点の変化傾向が止まったといえる。

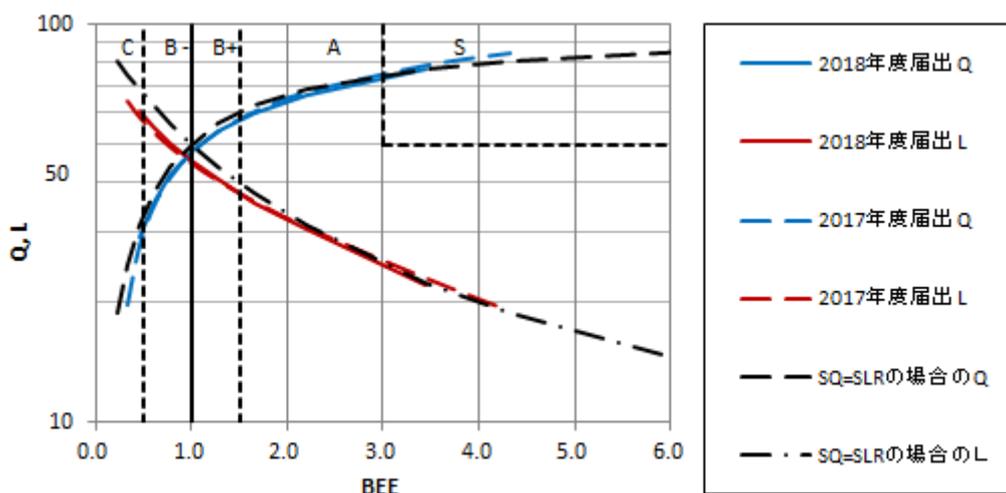

図II-2-109 BEEに対するQおよびLの分布の対数近似曲線の推移（2017, 18年度届出分）

(1) BEE に対する Q、L の分布について

図Ⅱ-2-113 に直近3ヶ年の BEE に対する Q および L の分布を示す。黒の曲線は環境品質スコア SQ と環境負荷スコア SLR を同じスコアで得点した場合の Q および L である。なお、BEE は Q/L と定義される比の関係であるので、縦軸 Q および L を対数表示で示す (BEE は Q と L の距離)。

図中の近似曲線 (対数曲線) を3ヶ年で比較すると、昨年度までの3か年では Q と L が年々上昇したが、今年度調査 (2018 年度届出) は、昨年度とほぼ同じであった。


(2) BEE に対するスコア (SQ、SLR) の分布について

図Ⅱ-2-114 に直近3ヶ年の BEE に対する SQ および SLR の分布を示す。黒の曲線は環境品質スコア SQ と環境負荷スコア SLR を同じスコアで得点した場合のスコア SQ および SLR である。


図中の近似曲線 (対数曲線) を3ヶ年で比較すると、昨年度までの3か年では SQ は年々上昇し、SLR は年々低下したが、今年度調査 (2018 年度届出) は、昨年度とほぼ同じであった。

参考


$$\begin{aligned} Q &= 25 (SQ - 1) & SQ &= Q/25 + 1 \\ L &= 25 (5 - SLR) & SL &= 5 - L/25 \end{aligned}$$

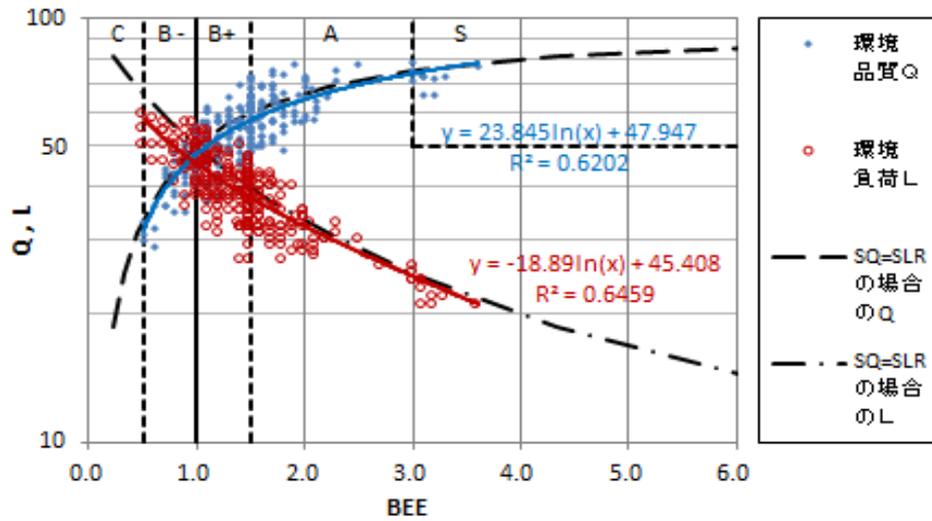

(a) 2018年度届出分

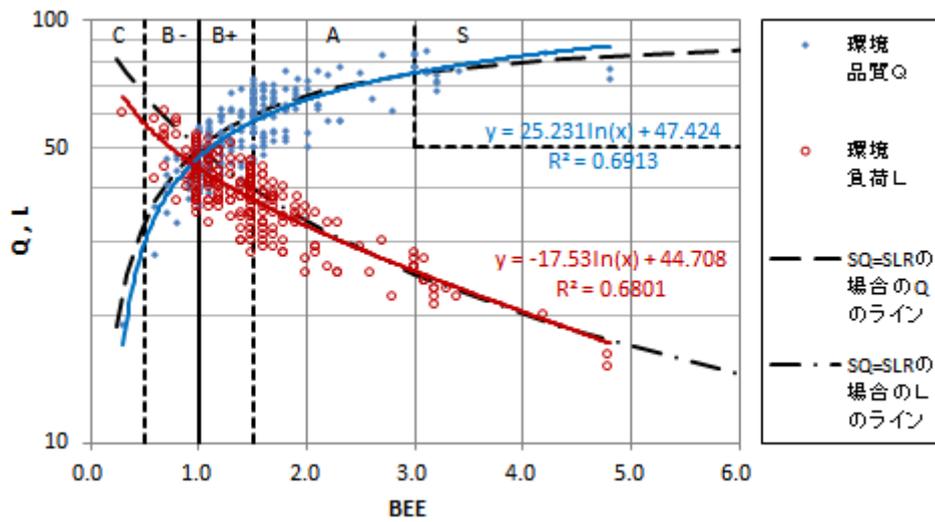


(b) 2017年度届出分

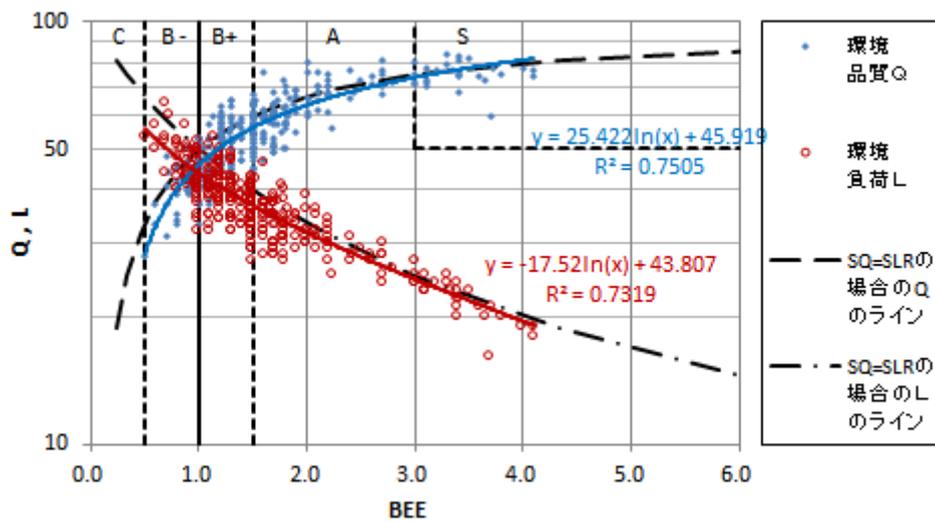


(c) 2016年度届出分


図II-2-110 BEEに対するQおよびLの分布

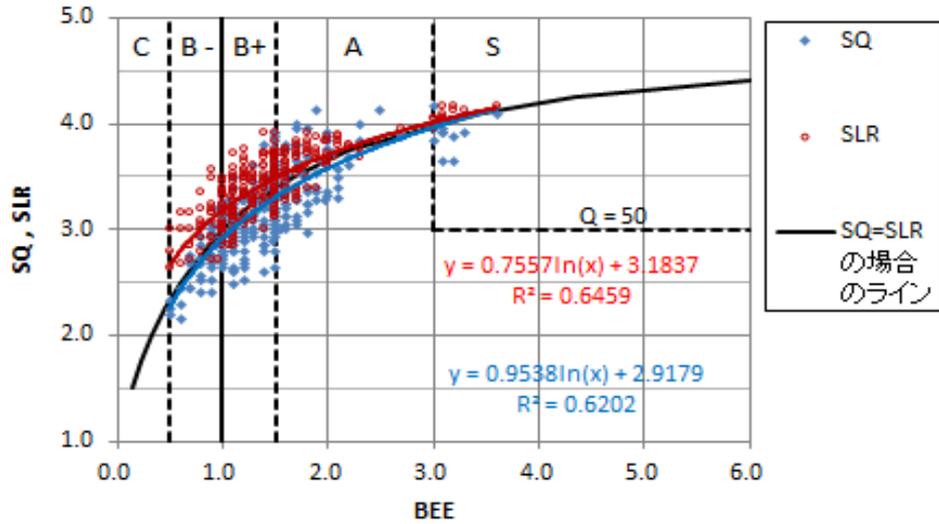

(a) 2018年度届出分

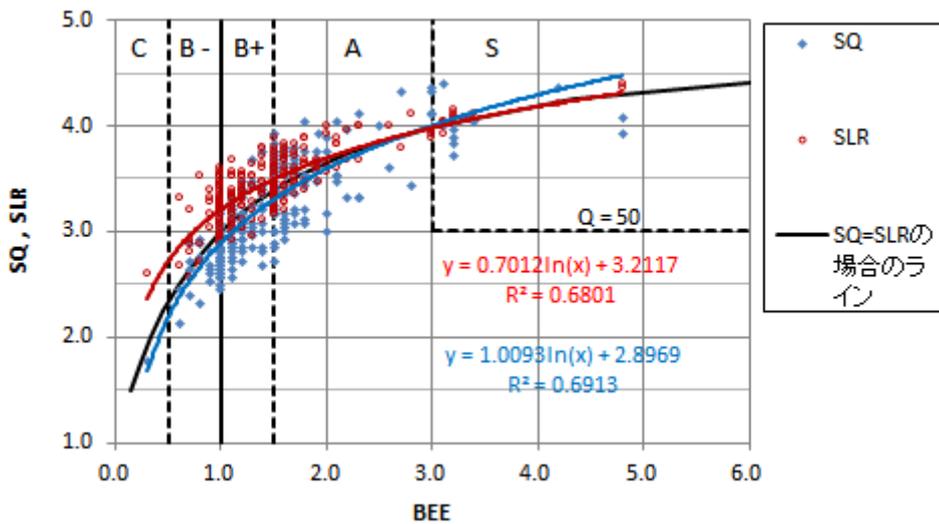

(b) 2017年度届出分

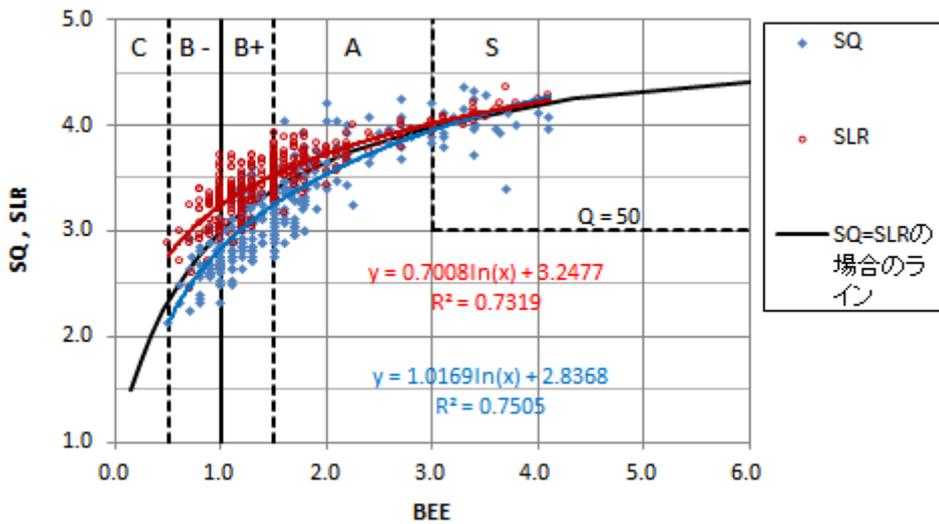

(c) 2016年度届出分

図II-2-111 BEEに対するSQおよびSLRの分布

3 物件規模に対する各指標の分布特性

環境性能を示す指標は多数あるが、それらは建物がもつ多様な特徴のうちの一部を示すものであると言える。ここでは、建物用途ごとに物件の規模に対して、CASBEE、建築物省エネ法で届けられているこれらの指標がどのような関係を持っているかを示す。

評価件数が多い建築用途である事務所、工場、病院、集合住宅を対象に、延床面積、敷地面積の物件の規模に対するCASBEEの指標（BEE、LCCO₂参照値に対する割合[※]、Q3スコア、LR3スコア）、建築物省エネ法の指標（BPI、BEI）の6種類の分布を表示・分析した。

- ① 延床面積に対するBEEの分布
- ② 延床面積に対するLCCO₂の分布
- ③ 延床面積に対するBEIの分布
- ④ 延床面積に対するBPIの分布
- ⑤ 敷地面積に対するQ3スコアの分布
- ⑥ 敷地面積に対するLR3スコアの分布

※ LCCO₂参照値に対する割合：一般的な建物のライフサイクルCO₂排出量（参照値）に対する評価建物のライフサイクルCO₂排出量の割合で、数値が小さいほど良い評価となる。

参考にCASBEE関連スコアの対象項目を表II-3-1に示す。

表II-3-1 CASBEE 評価項目の一覧

Q 建築物の環境品質	
Q1 室内環境	1 音環境
	2 温熱環境
	3 光・視環境
	4 空気質環境
Q2 サービス性能	1 機能性
	2 耐用性・信頼性
	3 対応性・更新性
Q3 室外環境(敷地内)	1 生物環境の保全と創出（緑化、生物多様性）
	2 まちなみ・景観への配慮
	3 地域性・アメニティへの配慮（地域生活環境、暑熱環境緩和）
LR 建築物の環境負荷低減性	
LR1 エネルギー	1 建物外皮の熱負荷抑制
	2 自然エネルギー利用
	3 設備システムの高効率化
	4 効率的運用
LR2 資源・マテリアル	1 水資源保護
	2 非再生性資源の使用量削減
	3 汚染物質含有材料の使用回避
LR3 敷地外環境	1 地球温暖化への配慮（LCCO ₂ ）
	2 地域環境への配慮（大気汚染、ヒートアイランド、インフラ負荷）
	3 周辺環境への配慮（振動騒音悪臭、風害、日照ほか）

3.1 延床面積に対する BEE の分布

延床面積と BEE の関係について建物用途別に分析した。グラフを図Ⅱ-3-1-1（事務所等）、図Ⅱ-3-1-2（工場等）、図Ⅱ-3-1-3（病院等）、図Ⅱ-3-1-4（集合住宅）に示す。

建築物の環境効率である BEE は、建物の環境性能を総合的に評価する指標であり、 $BEE = \text{建築物の環境品質 } Q / \text{建築物の環境負荷 } L$ 、により算出される。延床面積に対する BEE の分布を確認した。


建物用途に関わらず、多くの物件が概ね BEE=1~2（評価ランク B+~A の低位）に集中している。また、この集団から離れて、評価ランク A の上位から S ランクの範囲に分布している集団が見受けられる。

事務用途では、延床面積に関わらず BEE が 1~2（評価ランク B+~A の低位）の間に分布する大きな集団がある。この集団以外に、BEE=3 以上を取得した高性能物件の集団があり、建物規模に関わらず高性能の物件が企画されていることがうかがえる。また、BEE が 2~3 の範囲は比較的少なく BEE が 3 以上に集団があることから、企画の段階で A ランクの上位ではなく S ランク取得を目標設定される傾向があることが推測される。（図Ⅱ-3-1-1）


工場用途では、BEE が 0.6~2 の間に大きな集団があり、特に BEE が 1~1.5 の範囲に集中し、ばらつきが小さいことが特徴である。この中で、他の用途ではあまり見られない BEE が 1 を切る B-ランクの物件は、延床面積が小さいほうに集中している。また、中規模の延床面積の範囲で BEE=3 程度の物件が見受けられる。高性能の物件は大規模にみられるが、一定規模以下では低い BEE が許容される傾向がうかがえる。（図Ⅱ-3-1-2）

病院用途では、BEE が概ね 1~1.5 の範囲に集中し、延床面積が 10,000 m²を超えると BEE が 2 を超える物件が見られる。規模の大きい物件で高性能の計画がされる傾向がうかがえる。（図Ⅱ-3-1-3）


集合住宅では、延床面積に関わらず BEE が 1~2 の範囲にばらつきが小さく分布している。延床面積が 10,000 m²以下の範囲で BEE が 1 を切る B-ランクの物件が多い傾向がある。（図Ⅱ-3-1-4）

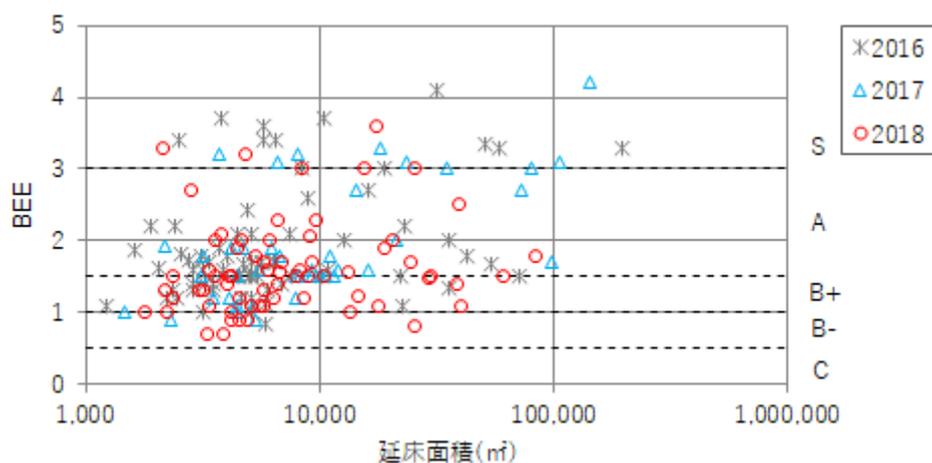


図Ⅱ-3-1-1 事務所等

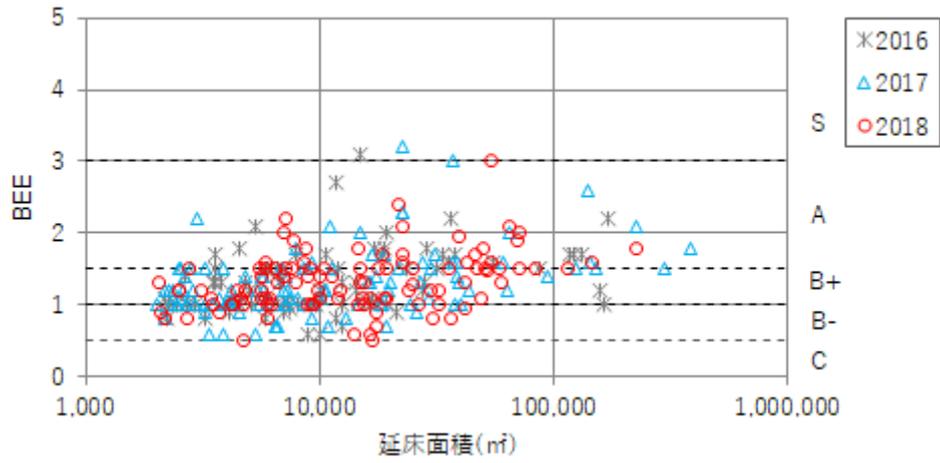

図II-3-1-2 工場等

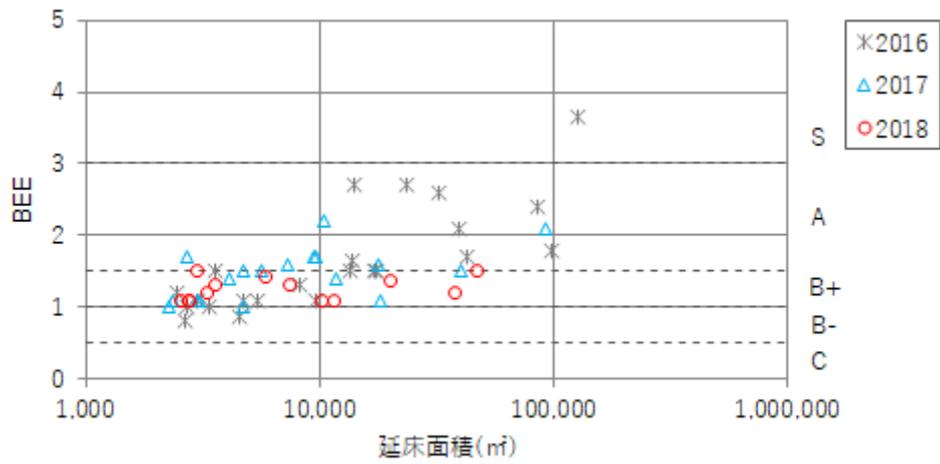

図II-3-1-3 病院等

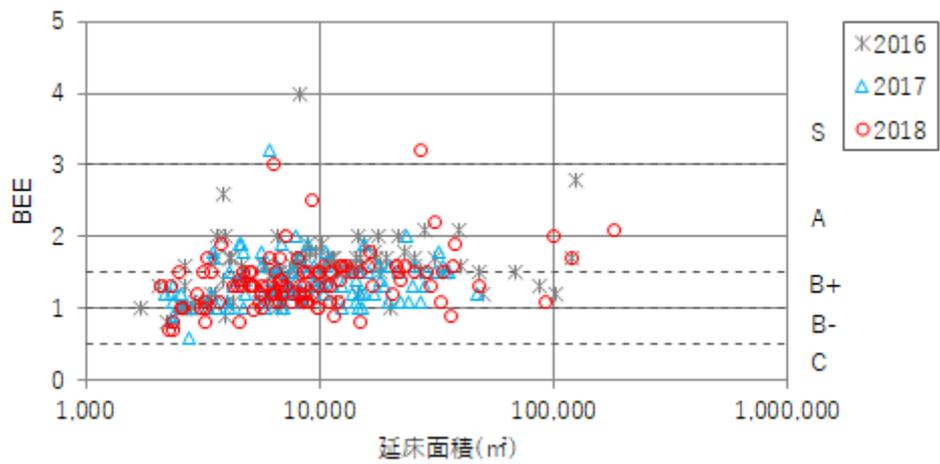

図II-3-1-4 集合住宅

3.2 延床面積に対するLCCO₂の分布

延床面積とLCCO₂の関係について建物用途別に分析した。決定係数を表II-3-12に、グラフを図II-3-2-1（事務所等）、図II-3-2-2（工場等）、図II-3-2-3（病院等）、図II-3-2-4（集合住宅）に示す。


LCCO₂参照値に対する割合は、各建物用途において基準となるLCCO₂排出量を設定し、建設段階、運用段階、修繕・更新・解体段階におけるCO₂排出に関連する評価項目結果から算出されたLCCO₂排出量の割合を示したものである。この数値が小さいほどライフサイクルを通じてCO₂排出量の抑制された建築物であることを意味する。

事務所用途では、LCCO₂参照値に対する割合が0.8を中心に0.7~1.0の範囲で延床面積に関わらず分布した大きな集団が見られる。この集団とは別に、延床面積10,000㎡未満では0.6を切る物件が少数見受けられる。（図II-3-2-1）


工場用途では、LCCO₂参照値に対する割合が0.6~1.0の範囲で分布した大きな集団が見られる。数万㎡を超えると若干分布の幅が狭まり、平均値が低下する傾向がみられる。（図II-3-2-2）

病院用途では、LCCO₂参照値に対する割合が0.7~1.0の範囲で分布し、0.9付近が最も多い。延床面積に対する傾向はみられない。（図II-3-2-3）


集合住宅用途では、LCCO₂参照値に対する割合が0.5~1.0の比較的広い範囲に分布し、0.7付近が最も多い。他の用途と比較して全体的にばらつきが大きい。1万㎡以下で延床面積が小さいほど分布の中心が高くなる傾向が見受けられる。（図II-3-2-4）

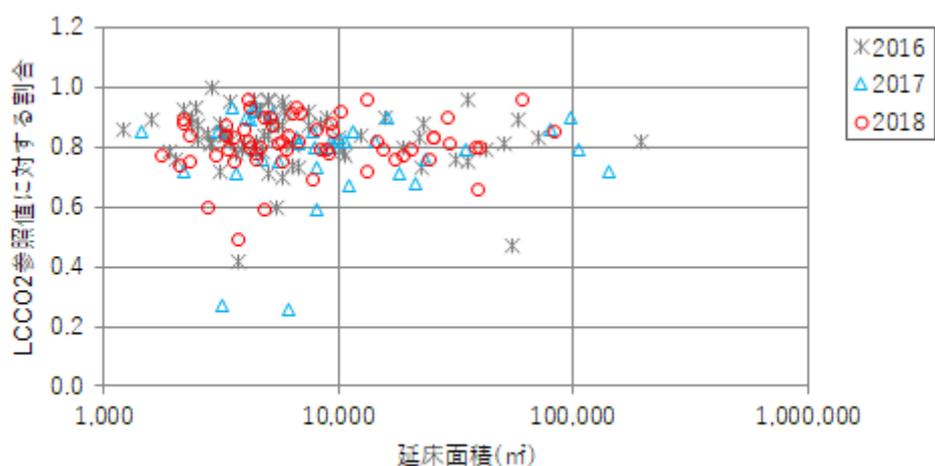


図II-3-2-1 事務所等

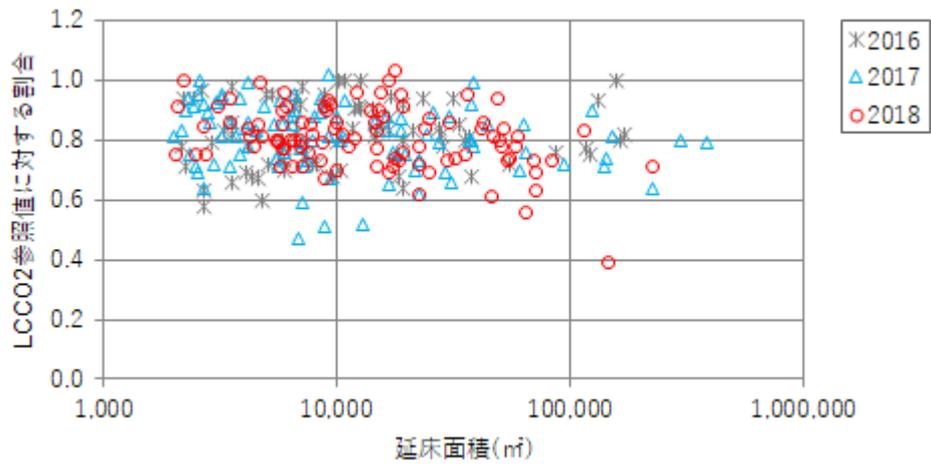

図II-3-2-2 工場等

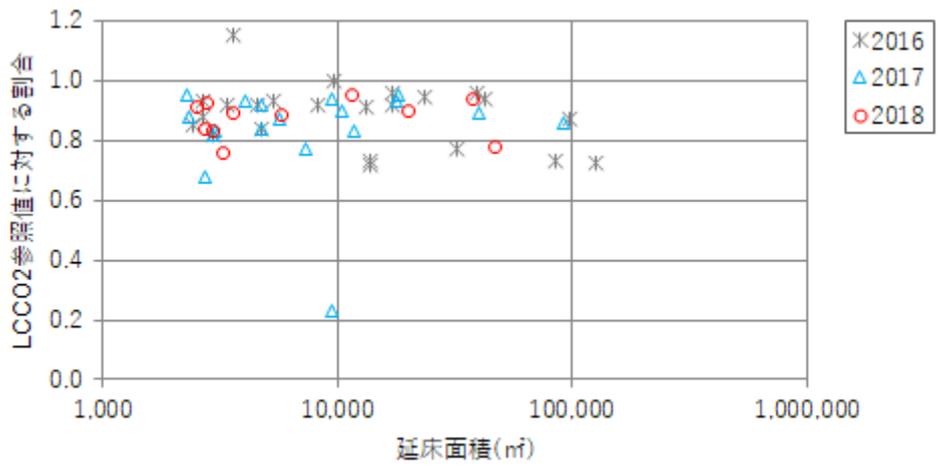

図II-3-2-3 病院等

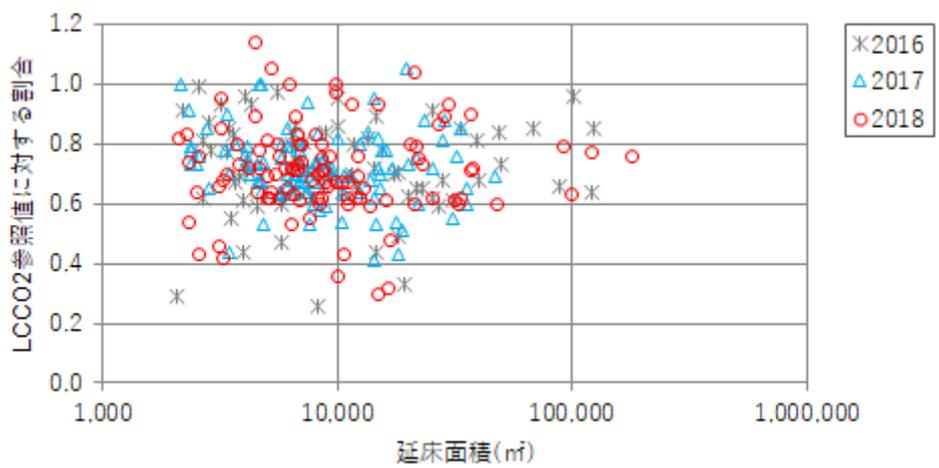

図II-3-2-4 集合住宅

3.3 延床面積に対する BEI の分布

延床面積と BEI の関係について建物用途別に分析した。グラフを図Ⅱ-3-3-1（事務所等）、図Ⅱ-3-3-2（工場等）、図Ⅱ-3-3-3（病院等）。図Ⅱ-3-3-4（集合住宅）に示す。


BEI は建築物のエネルギー消費性能を表す指標であり、 $BEI = \text{設計一次エネルギー消費量} / \text{基準一次エネルギー消費量}$ で算出される。BEI=1.0 は基準同等を意味し、数値が小さいほど一次エネルギー消費量が抑制された建築物であることを意味する。

事務所用途では、BEI は概ね 0.4~1.0 の範囲に分布して、0.8 付近に集まっている。1 万㎡以下では BEI=1.0 に近い物件が比較的多く見られるが、1 万㎡以上では 0.9 以上の物件は比較的小さい傾向がある。（図Ⅱ-3-3-1）


工場用途では、BEI が 0.1~1.1 の比較的広い範囲に分布して、バラツキが大きい。延床面積が大きくなるほど BEI の分布範囲の最大値が低下し、概ね 0.4~0.7 の間に集まる傾向がある。延床面積が大きいほど低消費エネルギーである倉庫物件の割合が多いことが要因の一つと考えられる。（図Ⅱ-3-3-2）

病院用途では、延床面積に関わらず BEI が 0.7~1.0 の比較的狭い範囲に分布している。（図Ⅱ-3-3-3）


集合住宅用途では、延床面積に関わらず BEI が概ね 0.7~1.0 の間の範囲に分布し、中でも 0.8~1.0 の間に集中している。（図Ⅱ-3-3-4）

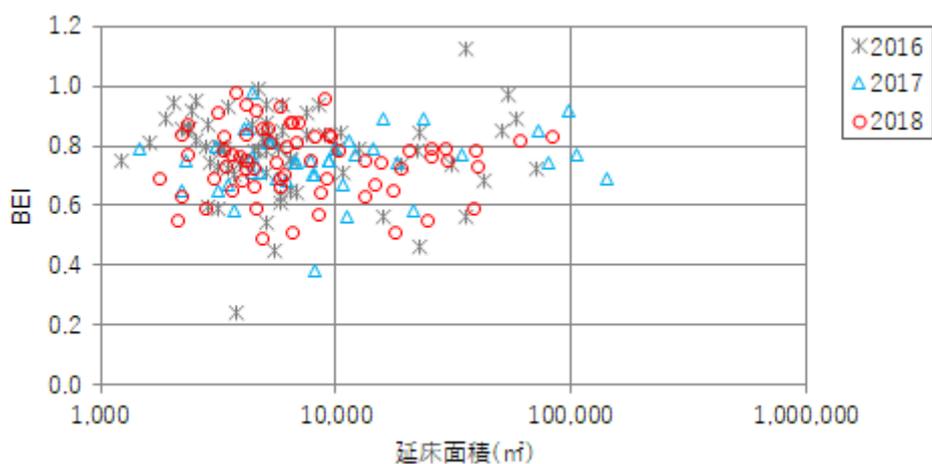


図Ⅱ-3-3-1 事務所等

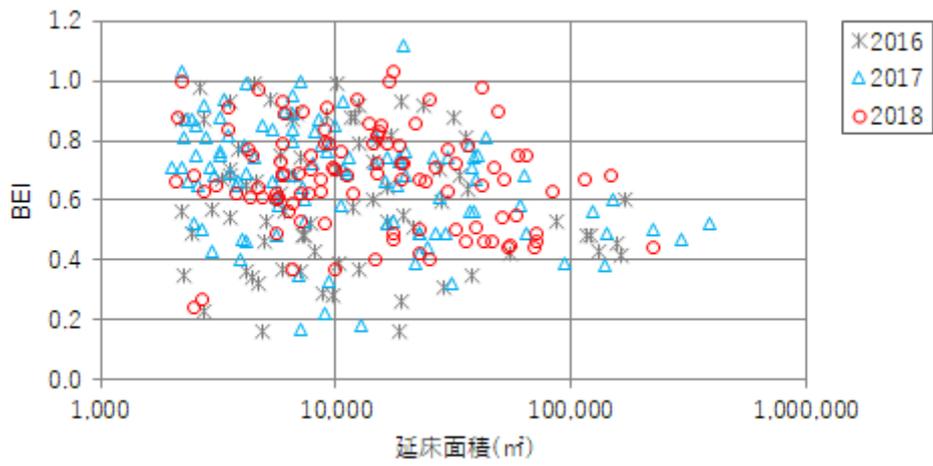

図II-3-3-2 工場等

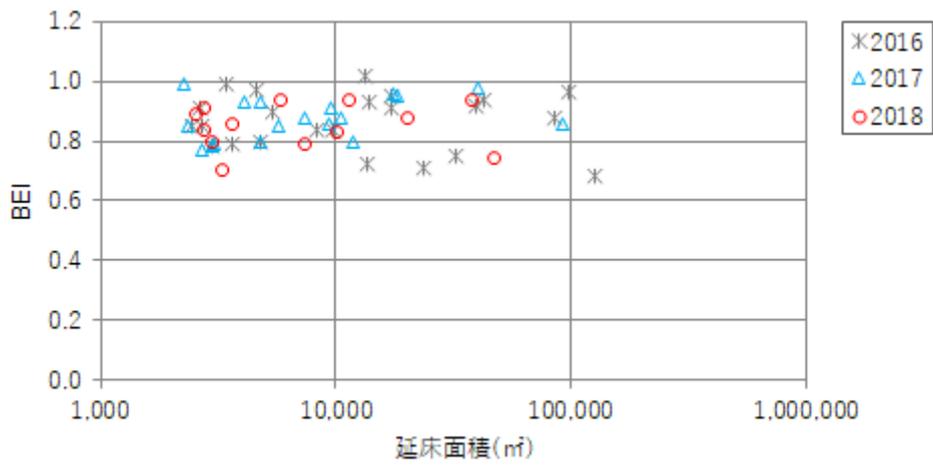

図II-3-3-3 病院等

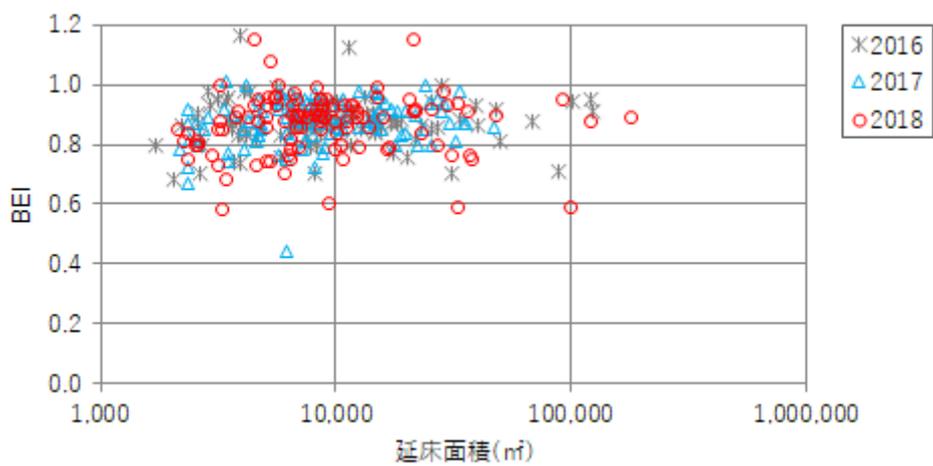

図II-3-3-4 集合住宅

3.4 延床面積に対するBPIの分布

延床面積に対するBPI（集合住宅ではUA/基準UA）の分布について建物用途別に分析した。グラフを図Ⅱ-3-4-1（事務所等）、図Ⅱ-3-4-2（工場等）、図Ⅱ-3-4-3（病院等）、図Ⅱ-3-4-4（集合住宅）に示す。

BPIは非住宅用途における温熱環境に関する建物外皮性能を表す指標であり、 $BPI = \text{設計PAL}^* / \text{基準PAL}^*$ で算出される。BPI=1.0は基準同等を意味し、数値が小さいほど外皮性能が良く、ペリメーターゾーンの空調負荷が抑制された建築物であることを意味する。


住宅用途ではBPIは使用されないため、外皮平均熱貫流率UAを分析する。UA/基準UAは温熱環境に関する建物外皮性能を表す指標であり、外皮平均熱貫流率UAの設計値をその基準値で除した値である。UA/基準UA=1.0は基準同等を意味し、数値が小さいほど外皮性能が良く、建物各部位からの熱損失が抑制された建築物であることを意味する。

事務所用途では、BPIが概ね0.6～1.0の範囲に分布している。延床面積が小さいほど1.0に近い物件が減り、大きいほど0.8を切る物件が減る傾向がある。つまり延床面積が大きいほどBPIが高い傾向が若干みられる。これは大規模事務所では、外皮性能の面で不利となる全方位がガラス面となるセンターコアが多く採用される傾向があることが一因と考えられる。（Ⅱ-3-4-1）


工場用途では、BPIは生産エリアでは定義されていないので、ここでは工場の中の事務所部分や会議室等のBPIを指す。BPIが0.5～0.9の範囲に分布し、ばらつきが大きく延床面積とBPIの間に一定の傾向はみられない。事務所用途と比較してBPIのばらつきが大きい。（Ⅱ-3-4-2）

病院用途では、BPIは0.7～1.0と他の建物用途よりも比較的狭い範囲に分布しており、延床面積が大きいほどBPIが大きい傾向が若干みられる。（Ⅱ-3-4-3）


集合住宅では、延床面積に関わらずUA/基準UAが0.9近傍を中心に0.7～1.0の範囲に分布する大きな集団がある。この集団以外に、延床面積に関わらず0.6を中心とした少数の集団がある。また、延床面積が小さいほどUA/基準UAが1.0以上の物件が多くなる傾向があるが、小規模集合住宅では賃貸物件の割合が多いことが一因と考えられる。（Ⅱ-3-4-4）

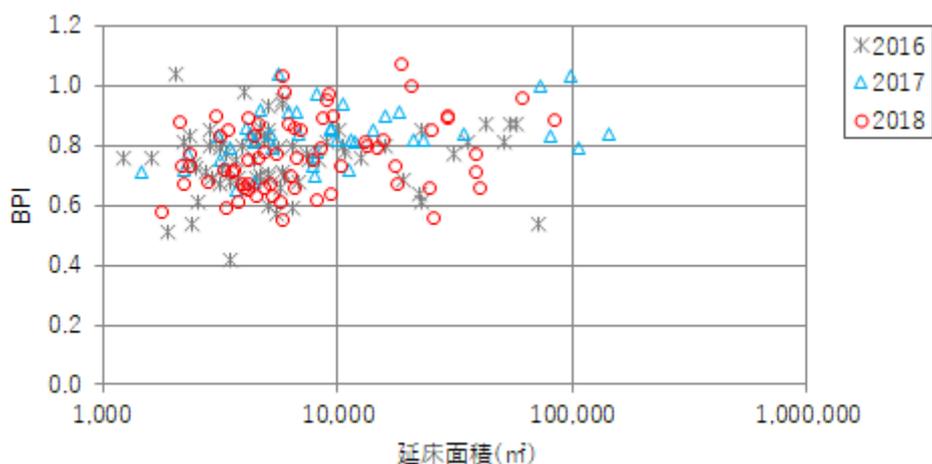


図Ⅱ-3-4-1 事務所等

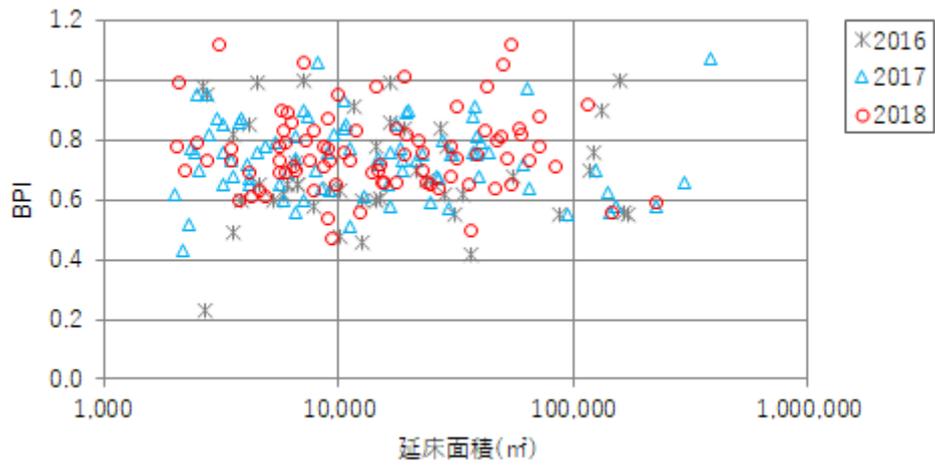

図II-3-4-2 工場等

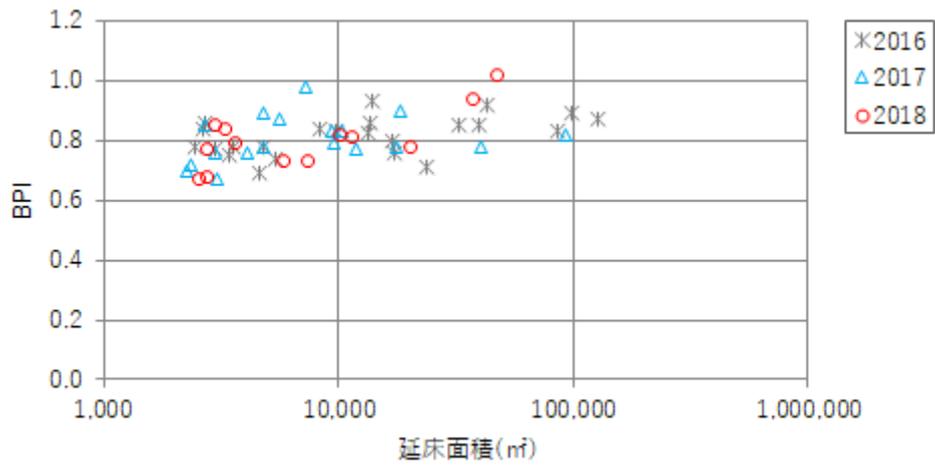

図II-3-4-3 病院等

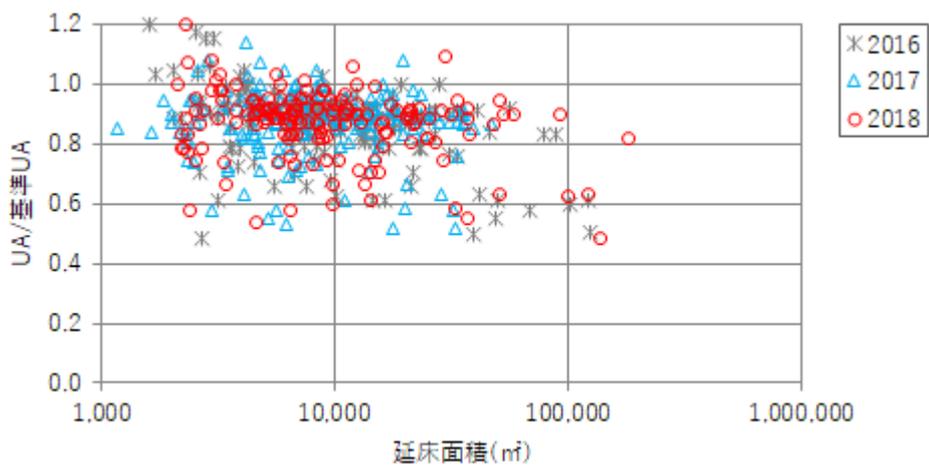

図II-3-4-4 集合住宅

3.5 敷地面積に対するQ3スコアの分布

敷地面積とQ3スコアの関係について、建物用途別に分析した。グラフを図Ⅱ-3-5-1（事務所等）、図Ⅱ-3-5-2（工場等）、図Ⅱ-3-5-3（病院等）、図Ⅱ-3-5-4（集合住宅）に示す。

Q3スコアは室外環境（敷地内）の環境品質を示す指標であり、数値が大きいほど環境品質が良いことを示している。Q3のスコアは①生物環境の保全と創出（緑化、生物多様性）②まちなみ・景観への配慮③地域性・アメニティへの配慮（地域性への配慮・快適性の向上、敷地内温熱環境の向上）から評価し、1.0～5.0の数値で表される。

敷地面積が大きいほど緑化などによる敷地内環境への対策を行いやすいと考えられるため、敷地面積とQ3には正の相関が期待される。

事務所用途は、敷地面積に関わらずQ3スコアは1.5～5の広範囲に、ばらついて分布している。（図Ⅱ-3-5-1）


工場用途は、敷地面積に関わらずQ3スコアが1.5～4の範囲に分布し、1万㎡以上でQ3スコアが3程度に集中している傾向がある。（図Ⅱ-3-5-2）

病院用途は、Q3スコアが2～4.5の間に分布しており、敷地面積との正の相関が比較的明確にみられる。（図Ⅱ-3-5-3）


集合住宅用途は、Q3スコアが概ね2～4と比較的狭い範囲に分布しており、2～3の範囲に集中している傾向がある。また、若干ではあるが敷地面積と正の相関がみられる。（図Ⅱ-3-5-4）

敷地面積が大きいほどQ3スコアが高くなる傾向があるかを確認したが、病院用途に比較的明確な傾向がみられた。病院用途については、敷地面積が大きい物件ほどQ3スコア（敷地内の室外環境の環境品質）が高く設計される傾向があるといえる。


なお、Q3スコアは得点の幅が大きく、取り組みによる差が出やすい項目であることが分かった。

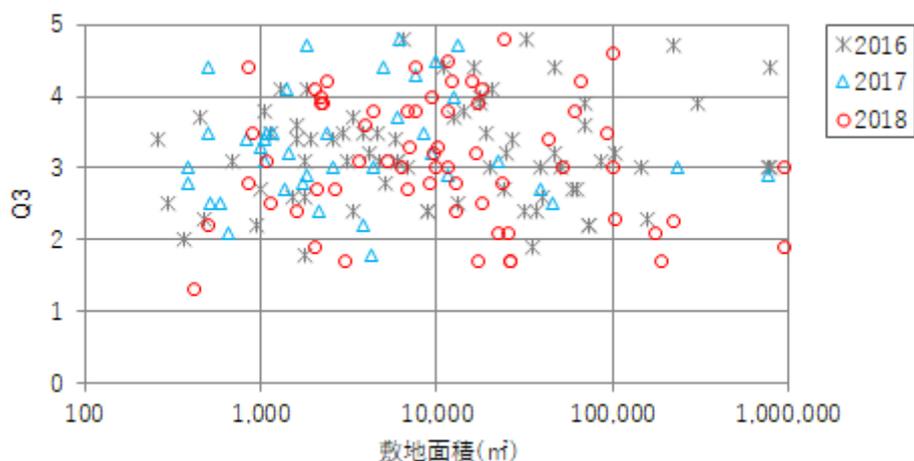


図Ⅱ-3-5-1 事務所等

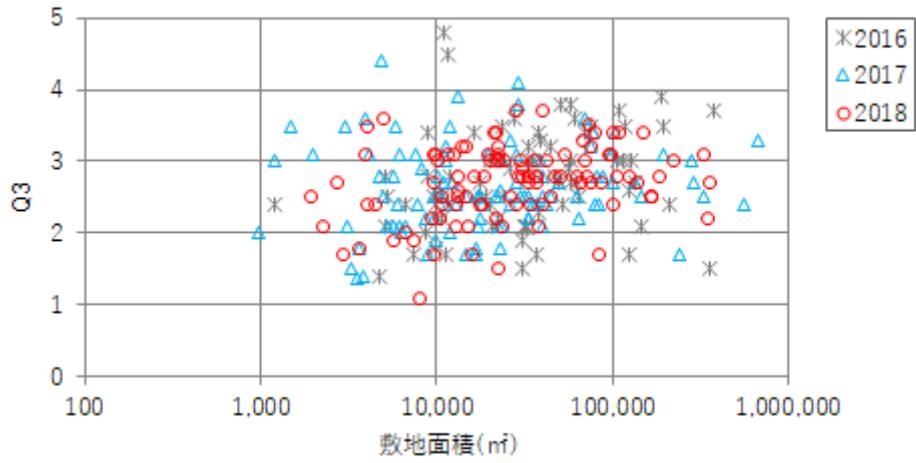

図II-3-5-2 工場等

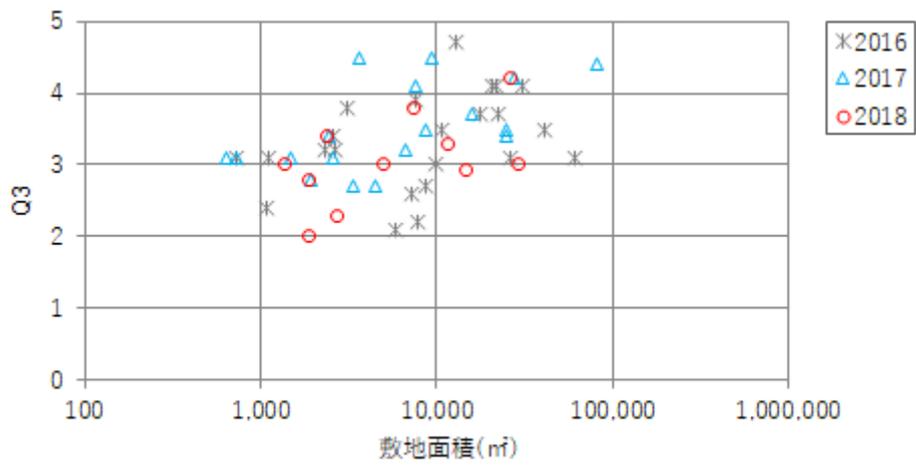

図II-3-5-3 病院等

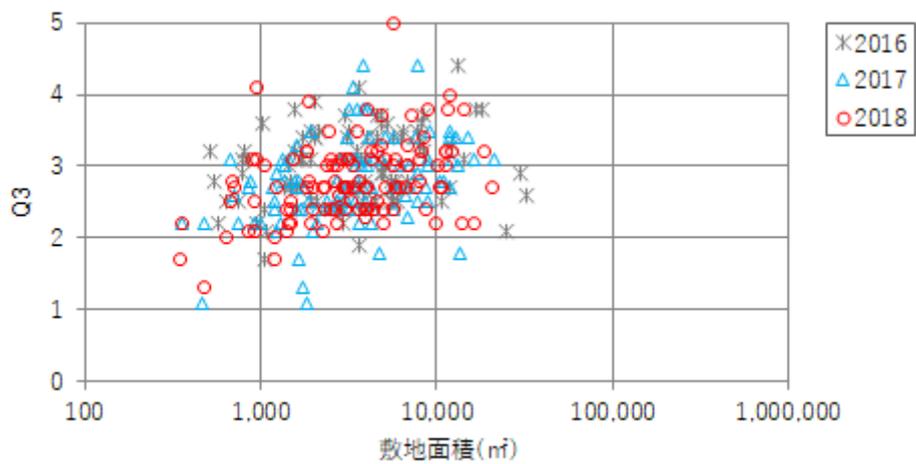

図II-3-5-4 集合住宅

3.6 敷地面積に対するLR3 スコアの分布

敷地面積とLR3 スコアの関係について、建物用途別に分析した。グラフを図Ⅱ-3-6-1（事務所等）、図Ⅱ-3-6-2（工場等）、図Ⅱ-3-6-3（病院等）、図Ⅱ-3-6-4（集合住宅）に示す。

LR3 スコアは敷地外環境への負荷低減性を示す指標であり、数値が大きいほど環境負荷が低減されることを示している。LR3 のスコアは①地球温暖化への配慮（LCCO₂）②地域環境への配慮（大気汚染防止、温熱環境悪化の改善、地域インフラへの負荷抑制）③周辺環境への配慮（騒音・振動・悪臭の防止、風害、日照疎外の抑制、光害の抑制）から評価し、1.0～5.0の数値で表される。


敷地面積が大きいほど風通りや日照に配慮した建物配置などの対策を行いやすいと考えられるため、敷地面積とLR3には正の相関が期待される。

事務所用途では、LR3 スコアが3～4の狭い範囲に集中して分布している。敷地面積が小さいほど分布の最大値が低下して、3.5以上の物件は少ない。敷地面積が10,000m²を超えると3～3.5の範囲に分布する。敷地面積が広いほど、若干点数が大きく取ることができる傾向があることが分かった。（図Ⅱ-3-6-1）


その他の用途である、工場用途、病院用途、集合住宅では、LR3 スコアが2.5～3.5の狭い範囲に集中して分布しており、敷地面積の影響は見られなかった。（図Ⅱ-3-6-2～4）

敷地面積が大きいほどLR3 スコアが高くなる設計が行われているかを確認した。事務所用途では敷地面積が大きいほどスコアが上がる傾向が若干あったが、その他の用途では敷地面積に対する傾向はみられなかった。


Q3 スコアと異なり、LR3 スコアは得点の幅が小さく、敷地面積の影響の分析以前に、あまり取り組まれていない、もしくは取り組みにくい項目であることが分かった。

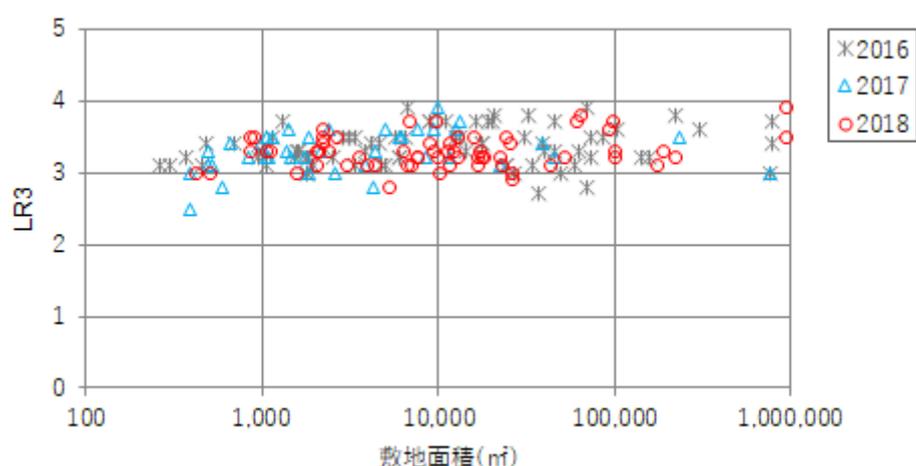


図Ⅱ-3-6-1 事務所等

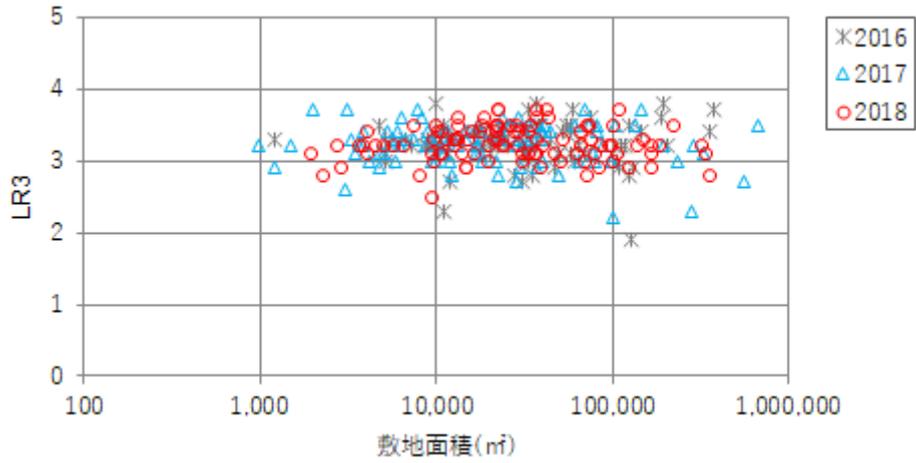

図II-3-6-2 工場等

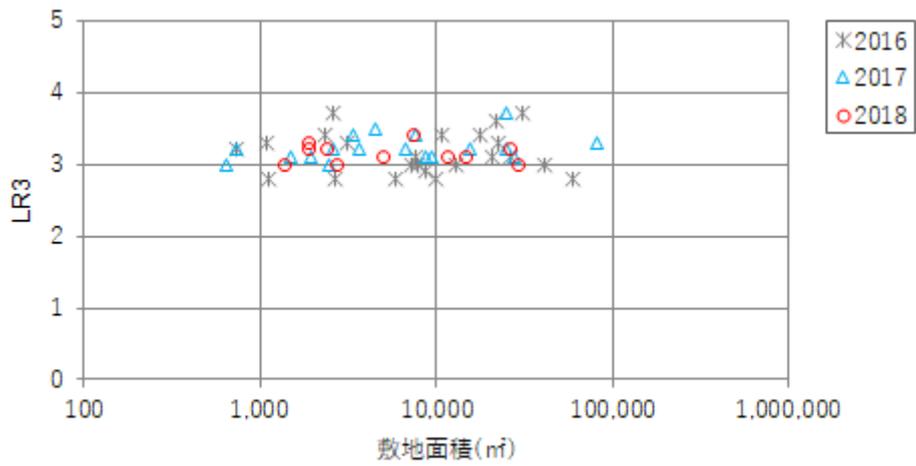

図II-3-6-3 病院等

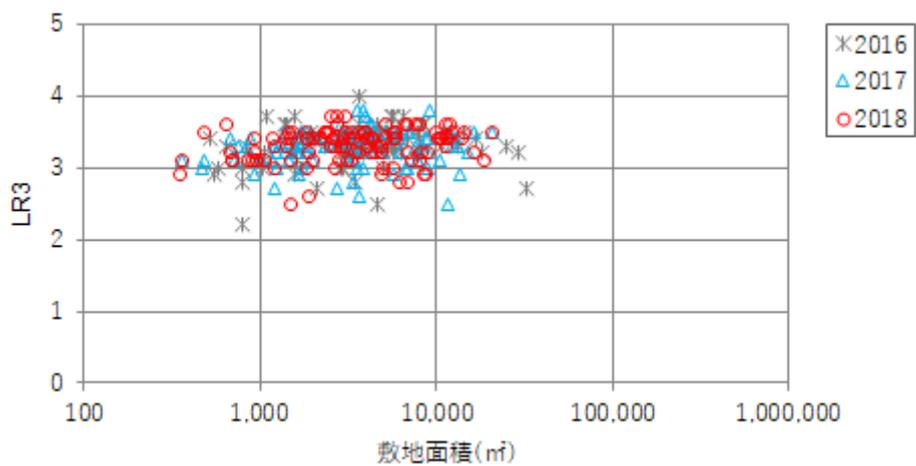

図II-3-6-4 集合住宅

3.7 まとめ

昨年度までは、様々な指標間の相関係数を分析していたが、今年度は建物規模（延床面積、敷地面積）に対する各指標の分布の特性を考察した。

1) 延床面積に対する BEE の分布

各用途において、延床面積に関わらず BEE が概ね 1~2 に分布する大きな集団がみられ、どの用途も延床面積による分布の影響はみられなかった。

1~2 に分布する大きな集団から外れた物件に関しては、各用途よって分布の特徴が異なる。事務所用途では BEE が 3 以上となる集団が延床面積に関わらず分布した。

2) 延床面積に対する LCCO₂ の分布

延床面積に関わらず分布する傾向が強いが、工場用途では数万 m²を超えると分布の平均が低下する傾向がみられた。また、集合住宅では、1 万 m²以下で延床面積が小さいほど分布の平均が高くなる傾向が見受けられた。

3) 延床面積に対する BEI の分布

一般的に延床面積に対する強い傾向はなかったが、用途によって特徴のある分布がみられた。

事務所用途では、1 万 m²以上で 0.9 以上の物件が少なくなる傾向があった。また、工場用途では、バラツキが大きいながらも、延床面積が大きくなるほど BEI の分布範囲の最大値が低下し、概ね 0.4~0.7 の間に集まる傾向があった。

4) 延床面積に対する BPI の分布

事務所および病院用途では、延床面積が大きいほど BPI が高くなる傾向がみられた。

また、集合住宅では、延床面積に関わらず 0.9 を中心に分布する集団以外に、延床面積に関わらず 0.6 を中心に分布する集団がみられた。さらに、延床面積が小さいほど 1.0 以上の物件が多くなる傾向がみられた。

5) 敷地面積に対する Q3 スコアの分布

敷地面積が大きいほど緑化などによる敷地内環境への対策を行いやすく、敷地面積が大きいほど Q3 スコアが大きくなる傾向があるのではないかと、という仮説の検証である。

病院用途では比較的明確にその傾向がみられた。また、集合住宅においても若干の傾向がみられた。

また、Q3 スコアは得点の幅が大きく、取り組みによる差が出やすい項目であることが分かった。

6) 敷地面積に対する LR3 スコアの分布

敷地面積が大きいほど風通しや日照に配慮した建物配置などの対策を行いやすく、敷地面積が大きいほど LR3 スコアが大きくなる傾向があるのではないかと、という仮説の検証である。

一般的に敷地面積と LR3 スコアの関連性が低かったが、事務所用途で若干の傾向がみられた。

LR3 スコアは多くが 3~3.5 の間に分布して得点の幅が小さく、物件による設計の違いが小さいことが分かった。

4 建築物省エネ法における指標間の相関分析 ～ BPI と BEI の相関分析

BPI と BEI の関係について建物用途別に分析した。決定係数を表Ⅱ-4 に、グラフを図Ⅱ-4-1(事務所等)、図Ⅱ-4-2(物販等)、図Ⅱ-4-3(病院等)に示す。なお、2017年度調査まではBPIではなくPAL*で分析したが、今回改めて2017年度調査分のPAL*をBPIに変えてグラフを作成した。

BPI は外部からの熱負荷に対する建物外皮性能を表す指標であり、 $BPI = \text{設計PAL*} / \text{基準PAL*}$ で算出される。BPI=1.0 は基準同等を意味し、数値が小さいほど外皮性能が高く、ペリメータゾーン（屋内の外壁側空間）の空調負荷が抑制された建築物であることを意味する。

また、BEI は建築物のエネルギー消費性能を表す指標であり、 $BEI = \text{設計一次エネルギー消費量} / \text{基準一次エネルギー消費量}$ で算出される。BEI=1.0 は基準同等を意味し、数値が小さいほど一次エネルギー消費量が抑制された建築物であることを意味する。

外皮性能の向上は建物の消費エネルギーの多くを占める空調による消費エネルギーを低下させるため、直感的にはBPI と BEI は正の相関を得られ、BEI を低く設計した建物ほど外皮の性能も高く設計する傾向がみられそうである。しかし、表Ⅱ-4に示すとおり、強い相関がみられない。

用途ごとの相関の傾向

- ① 事務所用途（図Ⅱ-4-1）：2017年度調査での中・大規模において弱い正の相関がみられるが、他ではほとんど相関が無い。
- ② 物販用途（図Ⅱ-4-2）：2018, 2019年度調査の中・大規模建物においてほとんど相関がみられないことを除き、正の相関がみられる。
- ③ 病院用途（図Ⅱ-4-3）：2018, 2019年度調査の中・大規模建物において弱い負の相関がみられるが、そもそも全般的にBPI およびBEI の分布の幅が小さく相関の検討が難しい。

事務所、病院用途では、あまり相関がみられない。建物全体のエネルギー消費量に対して外皮からの空調負荷の影響が小さいためと推測できる。特に病院用途では、給湯消費エネが大きく空調消費エネが相対的に小さくなり、さらに空調負荷は換気の外気負荷や室内発熱負荷の割合が大きいためとも考えられる。

一方、物販用途では、母数が少ないものの一定の相関がみられる。BEI を低く設計した建物ほど外皮の性能も高く設計する傾向がみられた。


なお、2017年度調査についてPAL*をBPIに変えたことで、表Ⅱ-4のとおり相関の決定係数が変わっている。参考に図Ⅱ-4-4に2017年度調査のPAL*に対するBEIの分布のグラフを示しておく。

表Ⅱ-4 BPI と BEI の決定係数の一覧（4 ヶ年比較）


建物用途	延床面積 区分	調査年度				
		2016年度 PAL* vs BEI	2017年度 PAL* vs BEI	今年度グラフ掲載分		
				2017年度 BPI vs BEI	2018年度 BPI vs BEI	2019年度 BPI vs BEI
事務所用途	中小規模（～5,000㎡）	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
	中・大規模（5,000㎡～）	0.06	0.17	0.15	0.03	0.00
物販用途	中小規模（～5,000㎡）	—	—	0.13	0.46	0.20
	中・大規模（5,000㎡～）	0.20	0.11	0.15	0.06	0.02
病院用途	中小規模（～5,000㎡）	—	—	0.05	0.00	0.00
	中・大規模（5,000㎡～）	0.24	0.54	0.02	0.10	0.13

注 赤字は負の相関、黒字は正の相関、太字は決定係数0.2以上、下線は0.5以上を示す。


注 表内年度は調査年度であり、調査対象は前年度届出分である。

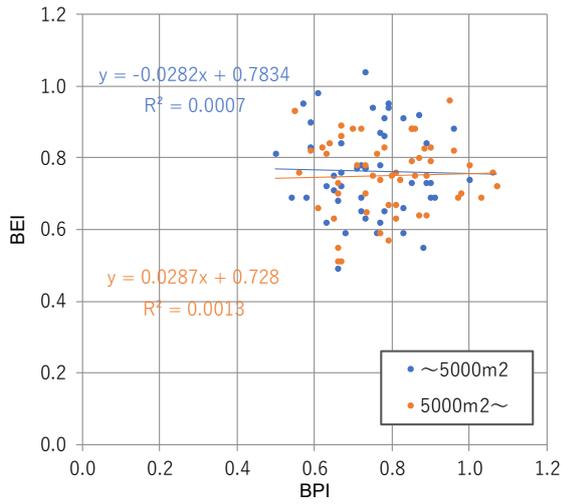


(a) 2019年度調査 (2018年度届出分)

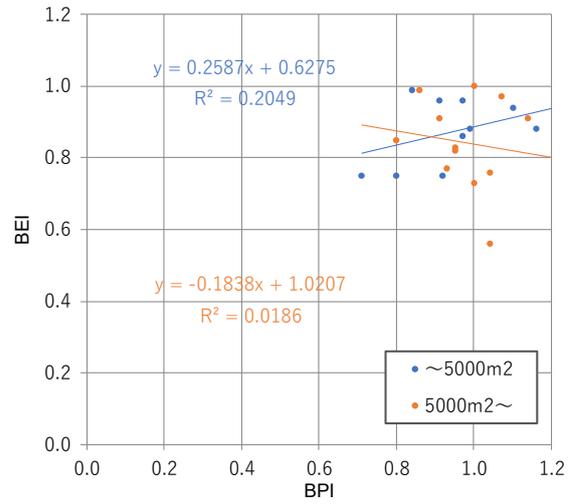


(a) 2019年度調査 (2018年度届出分)

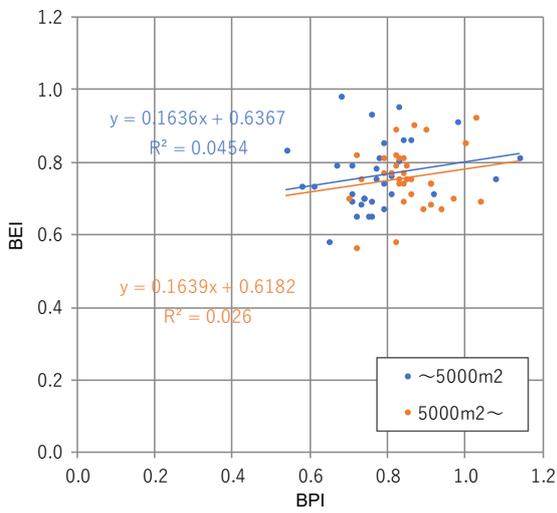


(b) 2018年度調査 (2017年度届出分)

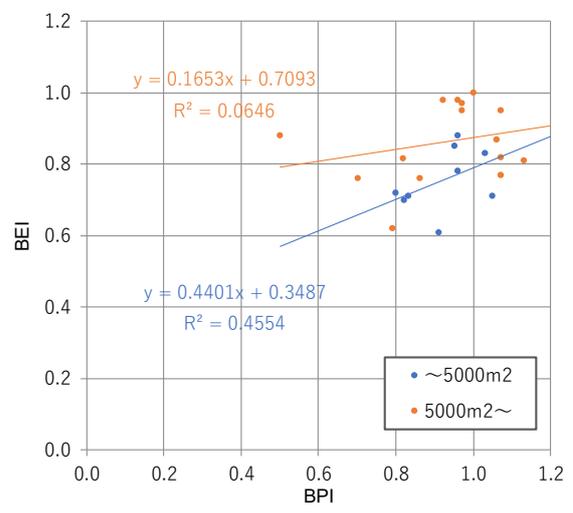

(b) 2018年度調査 (2017年度届出分)

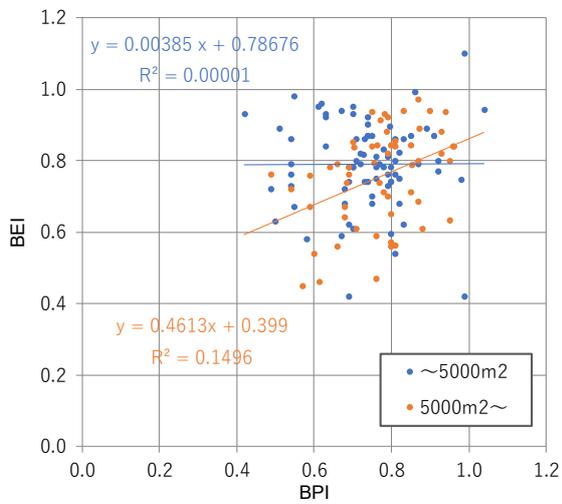


(c) 2017年度調査 (2016年度届出分)

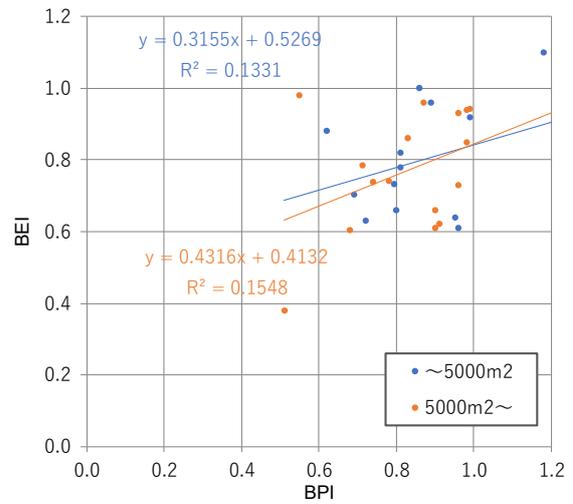


(c) 2017年度調査 (2016年度届出分)

図Ⅱ-4-1 事務所等


図Ⅱ-4-2 物販店舗等

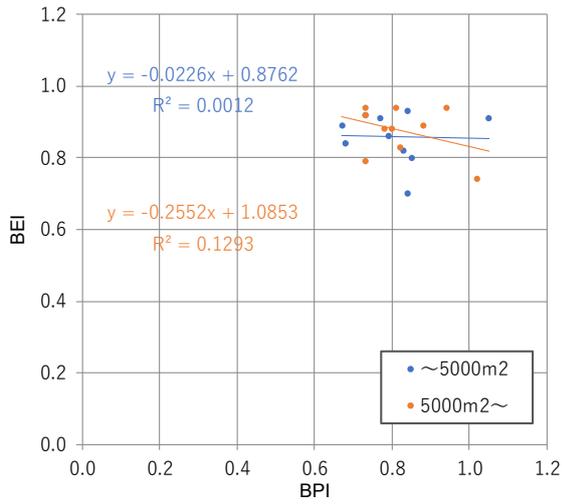


(a) 2019年度調査 (2018年度届出分)

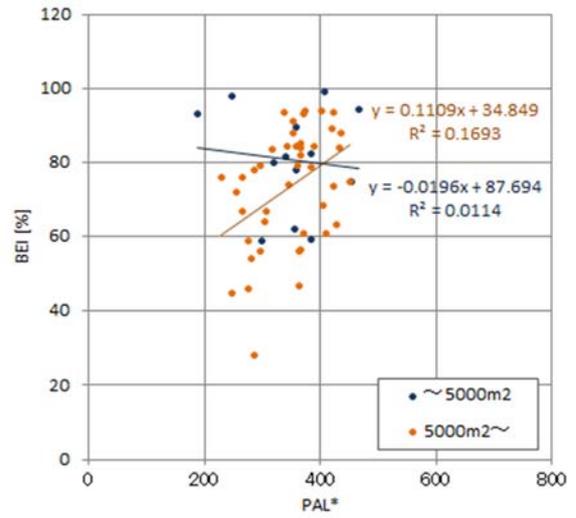


(a) 事務所等

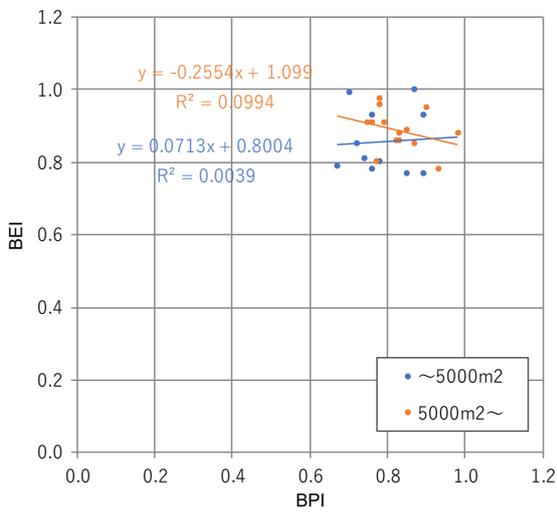


(b) 2018年度調査 (2017年度届出分)

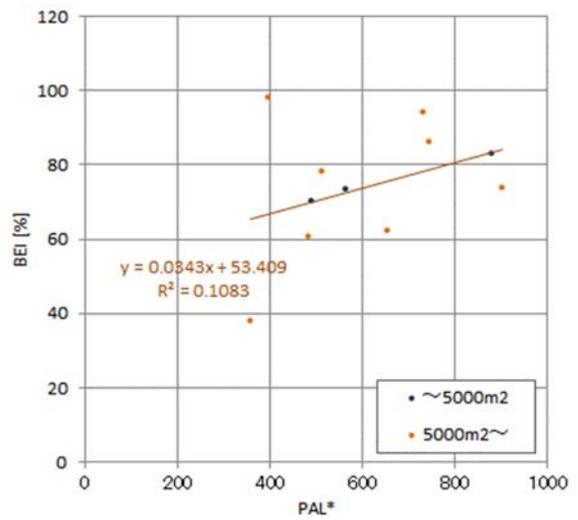

(b) 物販店舗等

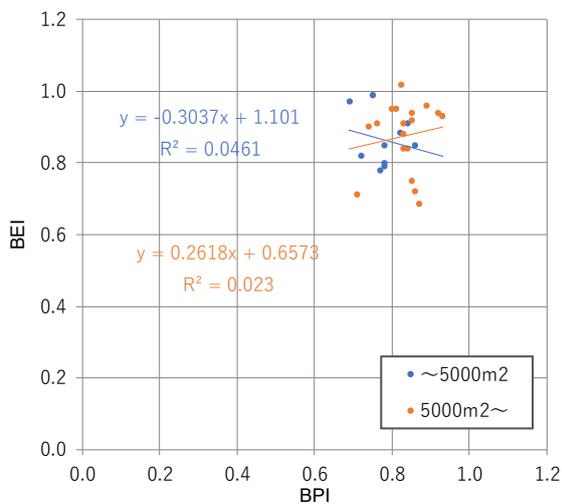

(c) 2017年度調査 (2016年度届出分)

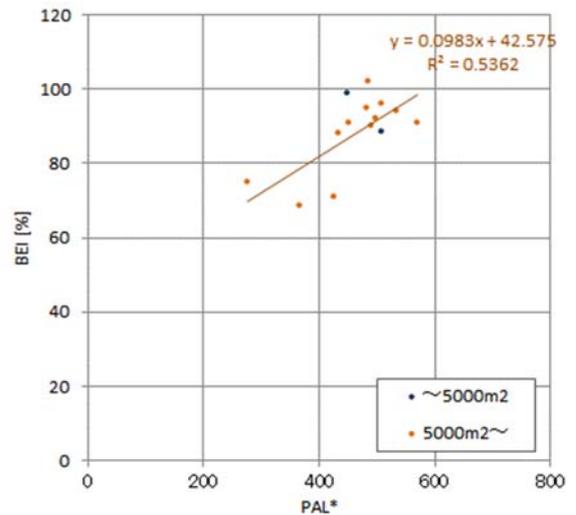

(c) 病院等

図Ⅱ-4-3 病院等

図Ⅱ-4-4 PAL*に対する BEI の分布
2017年度調査 (2016年度届出分)

5 II章のまとめ

今年度の調査対象は2018年4月から2019年3月までの期間に省エネ法に基づく届出を行った2,000㎡以上の建築物が対象である。2017年4月に施行された建築物省エネ法の規制措置が適用されてから2年目の調査となり、非住宅用途においては建築確認申請および工事完了検査の際に、適合性判定の手続きが義務付けられている。

前年度の調査結果と比較すると、省エネルギー計画書にもとづく回答数は前年度比2%増の537件、CASBEE評価にもとづく回答数は前年度比15%増の401件と、それぞれ増加した。ここ数年の回答数は2009年度調査以降、右肩上がりが増加したのち2012年度調査から2014年度調査までの3年間はほぼ高止まりの状態で推移した。その後2015年度調査、2016年度調査と連続して減少したのち、増減を繰り返し、今回は前年度調査を上回る回答数となった。

CASBEE評価にもとづく建物用途別にみると、各用途で増減が分かれており、前年度比で見ると、事務所の67%増、学校の50%増、複合の100%増が目立った用途となる。昨年度件数が伸び悩んだホテルも再び増加し、18%の増加となった。

また、評価対象延面積は前年度調査時に比べて18%の増加となっており、件数の増加に比べて対象延面積が減少していることから、昨年度に続き大規模物件が減ったことがうかがえる。

以下に主な調査項目の結果を示す。

<各評価指標の調査結果>

- ① 建築物省エネ法改正に伴う適合義務制度への対応による新基準値のみを用いた評価も今回で2年が経過した。前年度、モデル建物法のデータ数が大幅に増加したが、この傾向は今年度も引き続いて表れている。サンプル数が多いモデル建物法に於いて、各項目及び建物全体の省エネ性能にあまり目立った変化は無く、微増減が見られる程度に留まった。各指標の順列も、機械換気を除いて変わることが無かった。モデル建物法に於いて次年度以降、この数値がどう変化して行くか注目したい。
- ② 外皮性能に於いて、モデル建物法の成績が僅かに向上したが、グラフ形状に大きな差は見られず、モデル建物法の件数増大による顕著な変化は見られなかった。各建物用途の平均値は、全体的に昨年度 ± 0.1 ポイント前後に収まっており、最も良い学校の0.64から物販店の0.93まで約0.3ポイントの格差がある。一方、標準入力法は件数が大幅に減ったこともあり、昨年度同様、グラフ形状は平坦なものとなった。
- ③ 省エネ計画書におけるBEI値の平均値は、非住宅用途全体で0.74、集合住宅で0.90と、前回調査とほぼ同じ値となった。非住宅用途では全体の94%がモデル建物法を採用し、そのBEI平均値は0.74と前年度と大きく変わらない値となった。一方、標準入力法等の詳細計算方法を用いた案件の平均値は前年度マイナス0.06の0.68となり、モデル建物法を採用した案件に比べて若干高め和省エネ性能を示している。また、集合住宅のBEI値は、前回調査と同様に非住宅用途に比べてデータの分布範囲が狭く、案件による差異があらわれにくい傾向がみられる。
- ④ CASBEE評価における年度別のランク割合については、年度平均比で「Sランク」については、1.7%の減少であったが、「Aランク以上」は13.2%の増加という結果となった。

また、「B+ランク以上」は約 89%となり、90%を割り込む結果となった。年度別の用途別ランク割合で見ると学校、集合住宅においては前年度比でSランクの割合が増加となり、学校のSランクは約 10%（昨年度比 10 件の増加）であった。その他の用途においては減少する結果となり、物販店、病院用途では、Sランクの該当はなかった。Aランク以上の割合について、学校が 20%増加となった一方で物販店は、22.4%、病院が 40.2%の減少する結果となった。

2009 年度から 2018 年度における用途別ランク割合では、50,000 m²以上の規模においてはAランク以上の取得率は 70%を超えており高い割合を維持しているがSランクの取得率については、2017 年度まで約 20%以上を維持してきたが、2018 年度においては 3%台となっている。10,000 m²以上において、Aランクの取得率も例年に比べ 10%程度減少する結果となった。

- ⑤ CASBEE 評価における BEE の平均値は、2017 年度調査以降、連続して前年度の平均値を下回り、今回の調査結果による平均値はAランクとB+ランクの境界値である 1.5 よりも低い 1.45 となった。建物用途別にみると、学校、工場、集合住宅以外の全建物用途で前年度の平均値を下回っている。前年度に比べて変動の大きかった用途は、プラス側が学校の+0.26、マイナス側が集会所の-0.81、事務所の-0.33、物販の-0.32、病院で-0.24 となっている。
- ⑥ CASBEE 評価における「LCCO₂の参照建物に対する低減率」の平均値は、前年度比マイナス 0.5 ポイントの 20.8%となった。データ数の多い工場、集合住宅では、前回調査の平均値との差が 1 ポイント未満となった。前年度に比べて変動の大きかった建物用途は、プラス側が学校の+6.2 ポイント、マイナス側が集会所の-10.7 ポイント、病院の-4.0 ポイント、事務所で-3.7 ポイントとなっている。
- ⑦ 「設計者による主観的環境配慮度合の評価」と、CASBEE の BEE の評価値の関係は正の相関が認められ、CASBEE 評価が設計者の評価と乖離していないことが伺われる。
- ⑧ 非住宅を対象に BEE に対する SQ、SLR、Q、L の分布を分析し、3 ヶ年を比較した。ここ 3 年で環境負荷での得点が減り、環境品質の得点が増えている傾向が見えた。

<各スコアに関する分析>

非住宅を対象に BEE に対する SQ、SLR、Q、L の分布を分析し、3 ヶ年を比較した。環境負荷での得点が減り、環境品質の得点が増えている傾向が昨年度まで見られたが、今年度はその変化が止まり、昨年度と同様であった。

<物件規模に対する各指標の分布特性>

- ① 延床面積と BEE：各用途において、延床面積に関わらず BEE が概ね 1~2 に分布する大きな集団がみられた。集団から外れた物件に関しては、各用途によって分布の特徴が異なる。事務用途では BEE が 3 以上となる集団が延床面積に関わらず分布した。
- ② 延床面積と LCCO₂：延床面積に関わらず分布する傾向が強いが、工場用途では数万 m²を超えると分布の平均が低下する傾向がみられた。また、集合住宅では、1 万 m²以下で延床面積が小さいほど分布の平均が高くなる傾向が見受けられた。

- ③ 延床面積と BEI : 全般的に延床面積に対する強い傾向はなかったが、事務用途では1 万㎡以上で0.9 以上の物件が少なくなる傾向があり、工場用途では延床面積が大きくなるほど BEI の分布範囲の最大値が低下し、概ね0.4~0.7 の間に集まる傾向があった。
- ④ 延床面積と BPI : 事務用途および病院用途では、延床面積が大きいくほど BPI が高くなる傾向がみられた。また、集合住宅では、延床面積に関わらず0.6 を中心に分布する集団がみられた。
- ⑤ 敷地面積と Q3 スコア : 病院用途では敷地面積が大きいくほど Q3 スコアが大きくなる傾向が比較的明確にみられた。また、集合住宅においても若干の傾向がみられた。Q3 スコアは得点の幅が大きく、取り組みによる差が出やすい項目であることが分かった。
- ⑥ 敷地面積と LR3 スコア : 全般的に敷地面積と LR3 スコアの関連性が低かったが、事務用途で敷地面積が大きいくほど LR3 スコアが大きくなる傾向が若干みられた。LR3 スコアは多くが3~3.5 の間に分布して得点の幅が小さく、物件による設計の違いが小さいことが分かった。

<BPI と BEI の相関分析>

全体として外皮負荷の低減と設備の省エネ化は必ずしも一体的に行われているわけではない、という評価となる。ただし、物販用途では、母数が少なくそれほど強くないものの一定の相関がみられ、BEI を低く設計した建物ほど外皮の性能も高く設計する傾向がみられた。

Ⅲ 設計段階での運用時 CO₂ 排出削減量の推定把握 省エネルギー計画書に基づく運用時 CO₂ 排出削減量の算定

総合建設業は、施工会社として施工段階での CO₂ 排出削減が求められる一方で、建築分野においては建物運用時（建物使用時）のエネルギー消費による CO₂ 排出量がライフサイクル CO₂ 排出量の大部分を占めるため、設計段階での省エネ設計による運用時 CO₂ 排出削減が求められている。

そこで、日建連の建築分野における設計段階での運用時 CO₂ 排出抑制の推進を図るため、日建連建築本部委員会参加会社の設計施工案件を対象に CO₂ 排出削減量を推定把握し、省エネ設計の推進状況を定量的かつ継続的に把握することを目的に調査を行っている。

なお、調査対象は非住宅建築物としている。これは、従来、住宅建築物の省エネルギー計画書に記載される省エネ性能は外皮性能だけであり、直接的に省エネ性能が把握できなかったためである。法基準改正により 2015 年度届出分から住宅建築物も一次エネルギー消費量が把握できるようになったが、これまでの調査との整合性を保つため、集合住宅建築物についてはこの調査には含めないこととしている。

1 運用時 CO₂ 排出削減量の考え方および算定方法

建築設計委員会メンバー会社の設計施工案件を対象に省エネ計画書記載の省エネ性能値を用い、省エネ設計による運用時 CO₂ 排出削減量の推定把握を継続して行っている。以下にその考え方と算定方法を示す。

1.1 基本的な考え方


(1) 2005～2007年度届出分の調査方法について

旧BCS における2005～2007年度届出分の実績調査（調査実施年は2006～2008年度）では、新築建物の確認申請に伴い作成した省エネ計画書のPALおよびCECの値が省エネ法の『建築主の判断基準』以上の性能であった場合の省エネルギー量を設計段階の貢献分と考え、その省エネルギー量の合計をCO₂換算したものを設計施工建物における省エネ設計に伴うCO₂排出削減量とした。

具体的には、PALおよびCECの値より『建築主の判断基準』を丁度満足する仮想の建物（リファレンス建物、参照建物などと呼ぶ場合もある）の年間エネルギー消費量と、各設計建物の設計性能に基づく年間エネルギー消費量を推定し、その差分（省エネルギー量）より、CO₂排出削減量を算定した。

(2) 2008～2013年度届出分の調査方法について

2005～2007年度届出分の算定方法は旧BCS独自の算定方法であったが、2008年以降はCASBEE-新築（2008年版）、CASBEE-新築（2010年版）に新築建物のLCCO₂を簡易推定する機能が付加され、このロジックを利用できるようになった（図Ⅲ-2-1）。そのため、2008年度届出分の調査（2009年度調査）からCASBEEのLCCO₂簡易推定法のうちPAL、ERRなどを利用した運用段階のCO₂排出量を推定するロジックに準拠してCO₂排出削減量を算定している。

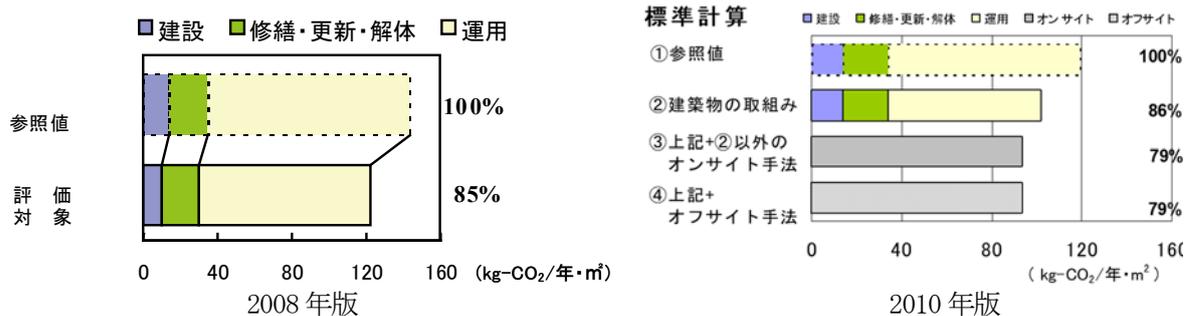

図Ⅲ-1-1 CASBEE-新築のライフサイクル CO₂ の表示

(3) 2014～2015年度の届出分の調査方法について

2014年度届出分から省エネ基準が平成25年基準に完全移行され、省エネ性能指標はPALおよびCECが廃止されてPAL*、BEIとなった。それに伴い、CASBEE-新築（2014年版）では運用段階のCO₂排出量を推定する計算方法が改定された。改定の内容は、PAL、ERRに代わりBEIを用いたCO₂排出削減率の算定方法の採用、および運用段階のCO₂排出量推定に用いるリファレンス建物の用途毎のエネルギー消費原単位の改定である。

原単位はより実情に合うように、2008年版までの日本ビルエネルギー総合管理技術協会の数値から、2013年に整備された「DECC非住宅建築物の環境関連データベース（2013年4月公開データ、一般社団法人日本サステナブル建築協会）」の用途別、規模別の実績統計値の数値に改定された。

当調査では、これらの変更を反映した、CASBEE-建築（新築）2014年版の運用段階のCO₂排出量を推定するロジックに準拠している。

(4) 2016年度の届出分の調査方法について

2016年度届出分では、省エネ基準が平成25年基準と平成28年基準が並存していた。大きく異なるのはBEIの算定に「その他エネルギー（コンセント等）」が含まれなくなることである。2016年度届出分の評価では評価の簡便さのために、BEIの定義の違いに関わらず従来と同様に扱うこととした。

また、CASBEE-新築（2016年版）がリリースされ、リファレンス建物の用途毎のエネルギー消費原単位とエネルギー種別の構成比率の改定を反映した。「DECC非住宅建築物の環境関連データベース（2016年6月公開データ、一般社団法人日本サステナブル建築協会）」の実績統計値に準拠している。

(5) 2017年度の届出分の調査方法について

2017年度届出分では、省エネ基準が平成28年基準に完全移行した。大きく異なるのはBEIの算定に「その他エネルギー（コンセント等）」が含まれなくなったこと、建具枠を考慮した開口部の熱貫流率を用いた基準になったために空調の基準値とPAL*の基準値が変更になったことである。しかしながら、平成25年基準の場合とCO₂排出量の算定方法自体には変更はない。

また、建築確認申請時の建築物省エネ法に係る基準適合性判定が2017年度届出分から始まった。これもCO₂排出量の算定方法自体には影響はないが、モデル建物法の面積規模要件撤廃、完了検査の実施など、設計業務における環境変化があったといえる。

なお、運用段階のCO₂排出量を推定するロジックは、引き続きCASBEE-新築（2016年版）に準拠している。

(6) 2018年度の届出分の調査方法について


2018年度届出分（今年度調査）では法基準やCASBEEに変更はなかったが、当調査での算定方法について変更を行った。

CASBEEの運用段階のCO₂排出量では「その他エネルギー（コンセント等）」が含まれるロジックであるため、省エネ基準が平成28年基準に変わった後も標準入力法のBEIは「その他エネルギー（コンセント等）」を含むBEIを計算して使用していた。しかし、モデル建物法の面積規模要件撤廃により、ほとんどの物件が「その他エネルギー」を含むBEIを算出できないモデル建物法となった。


そのため、運用段階のCO₂排出量推定に使用するBEIは、統一して「その他エネルギー」を含まないBEI（現省エネ基準の定義通り）を使用することとした。

1.2 CASBEE における運用段階の CO₂ 排出量の算定方法概要

CASBEE2016年版における運用段階のCO₂排出量の算定方法を図III-1-2 に示す。2010年版までは、PAL およびERRが用いられていた削減算定方法が、2014年版よりBEIに変更されている。

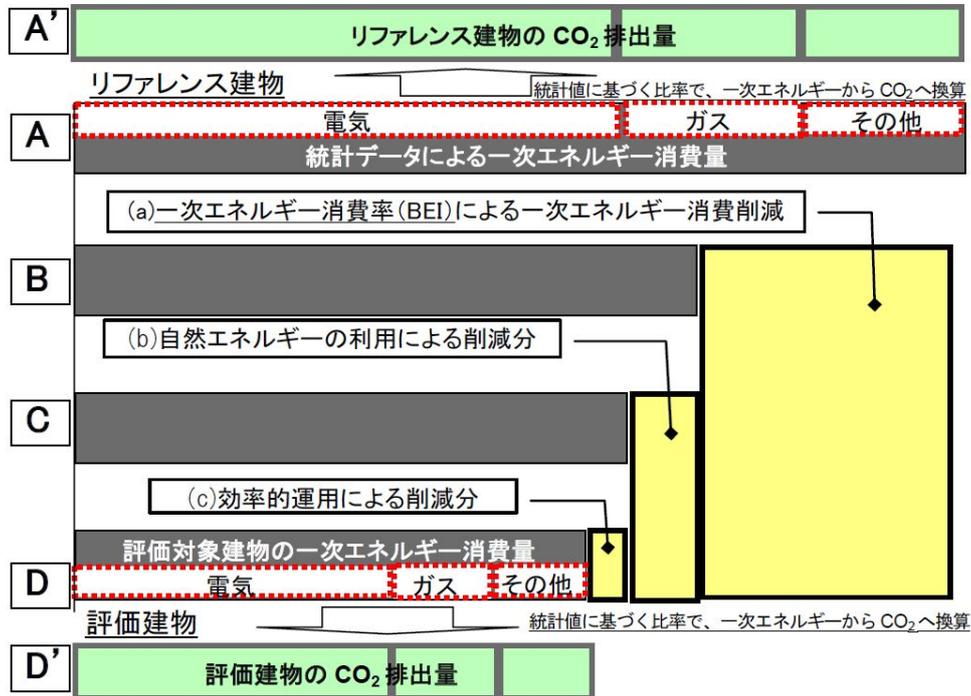

図III-1-2 CASBEE-新築の運用段階の CO₂ 排出量の算定方法のイメージ (2014 年版、2016 年版) ※

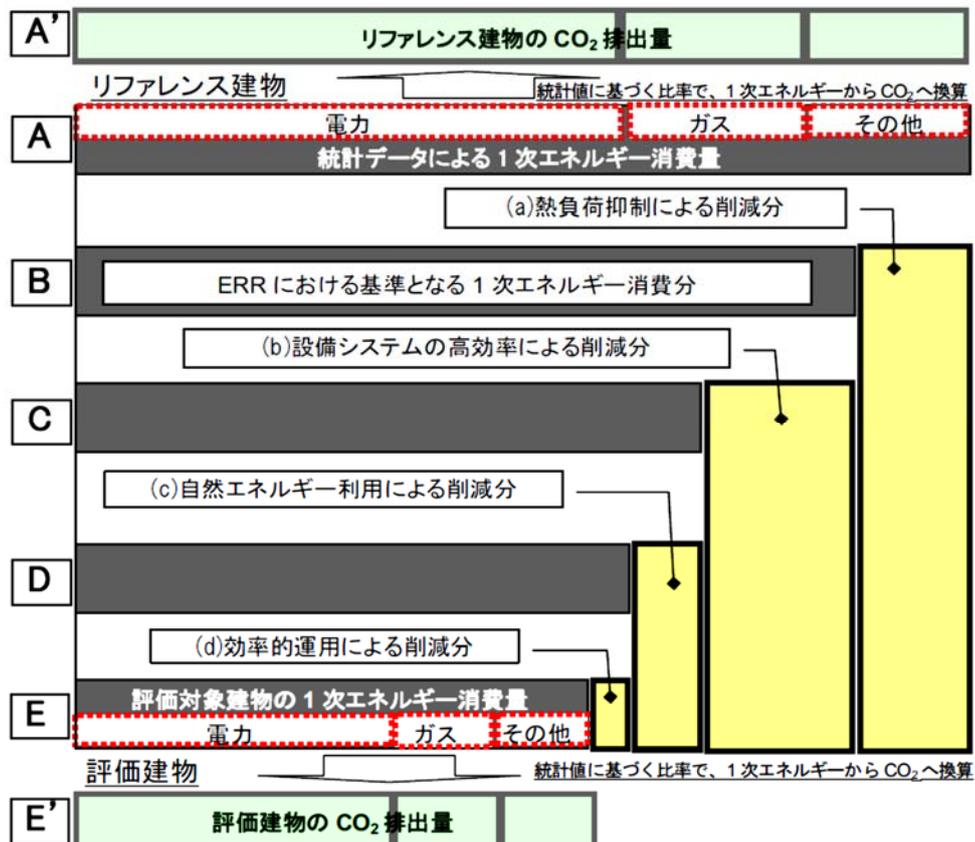

参考 CASBEE-新築の運用段階の CO₂ 排出量の算定方法のイメージ (2008 年版、2010 年版) ※

※ (財) 建築環境・省エネルギー機構発行「建築物総合環境性能評価システム CASBEE-新築 評価マニュアル」より引用

(1) リファレンス建物（参照建物）のCO₂排出量

基となる建物用途毎のエネルギー消費量の統計値を表Ⅲ-1-1 に示す。CASBEE2016年版に使用されている値を利用し、運用段階における延床面積あたりのCO₂排出原単位の標準値を定めた。

CASBEE2014年版より建物用途が細分化され、非住宅建築物は8種類から16種類に増加し、建築規模の区分が新設されている。これにより、2014年度届出分より調査項目も変更を行っている。

CASBEE2016年版では各数値が変更されている。一次エネルギー消費量はおおかた±10%の変更である。

表Ⅲ-1-1 一次エネルギー消費量の実績統計値とCO₂排出量への換算
本報告使用（CASBEE2016年版）

建物用途		一次エネルギー消費量(規模別) [MJ/年m ²]					エネルギー種別一次エネルギー構成比率				
		延床面積の区分					電気	ガス	その他※	LPG	
		300m ² 未満	300m ² 以上 2,000m ² 未満	2,000m ² 以上 1万m ² 未満	1万m ² 以上 3万m ² 未満	3万m ² 以上					
事務所	事務所	1,480			1,900	2,230	90%	8%	2%	-	
	官公庁	1,050			1,220		82%	10%	8%	-	
物販店舗等	デパート・スーパー	7,270		5,010	3,150		92%	4%	4%	-	
	その他物販	2,290					93%	4%	3%	-	
飲食店		3,150					49%	38%	13%	-	
ホテル・旅館		2,450			2,750	2,830	56%	20%	24%	-	
病院		2,200			2,480	2,990	56%	19%	25%	-	
学校等	幼稚園・保育園		540					68%	18%	14%	-
	小・中学校	北海道	580					41%	9%	51%	-
		その他	330					71%	22%	7%	-
	高校		390		350	230	73%	7%	20%	-	
	大学・専門学校		840		870	1,110	75%	15%	10%	-	
集会所等	劇場・ホール		980		1,390		76%	17%	7%	-	
	展示施設		1,080		1,370		81%	9%	10%	-	
	スポーツ施設		1,990		1,400		61%	27%	12%	-	
工場		500					100%	0%	0%	-	

参考：CASBEE2014年版

建物用途		一次エネルギー消費量(規模別) [MJ/年m ²]					エネルギー種別一次エネルギー構成比率				
		延床面積の区分					電気	ガス	その他※	LPG	
		300m ² 未満	300m ² 以上 2,000m ² 未満	2,000m ² 以上 1万m ² 未満	1万m ² 以上 3万m ² 未満	3万m ² 以上					
事務所	事務所	1,540			1,930	2,270	90%	6%	4%	-	
	官公庁	1,100			1,280		83%	9%	8%	-	
物販店舗等	デパート・スーパー	7,430		5,130	3,190		93%	3%	4%	-	
	その他物販	2,450					92%	4%	4%	-	
飲食店		2,960					50%	38%	12%	-	
ホテル・旅館		2,440			2,740		77%	10%	13%	-	
病院		2,210			2,450	2,920	65%	15%	20%	-	
学校等	幼稚園・保育園		490					71%	16%	13%	-
	小・中学校	北海道	520					62%	17%	21%	-
		その他	310					76%	14%	10%	-
	高校		390		360	240	74%	7%	19%	-	
	大学・専門学校		880		850	1,160	79%	12%	9%	-	
集会所等	劇場・ホール		1,030		1,480		76%	16%	8%	-	
	展示施設		1,120		1,540		81%	9%	10%	-	
	スポーツ施設		1,910		1,280		92%	6%	2%	-	
工場		500					100%	0%	0%	-	

一次エネルギーからCO₂排出量に換算する際には、表Ⅲ-1-2 に示すエネルギーごとのCO₂排出係数を表Ⅲ-1-1 に示す用途ごとの構成比率で合成して換算した。これにより、例えば中小規模の事務所ビルは、一次エネルギー消費原単位=1,480 MJ/年・m²、CO₂排出原単位=84 kg-CO₂/年・m²がリファレンス建物の値となる。

表Ⅲ-1-2 評価に用いたエネルギー別のCO₂排出係数（2016年版）※

種別	CO ₂ 排出係数		備考
電気	※	kg-CO ₂ /MJ	※評価者が選択した数値(kg-CO ₂ /kWh)を9.76MJ/kWhで換算した値(H28年国土交通省告示第265号全日平均)
都市ガス	0.0499	kg-CO ₂ /MJ	
灯油	0.0678	kg-CO ₂ /MJ	
A重油	0.0693	kg-CO ₂ /MJ	
LPG	0.0590	kg-CO ₂ /MJ	標準計算では、住宅用途に使用
その他	0.0686	kg-CO ₂ /MJ	(灯油+A重油の平均値)

※ 電力のCO₂の排出係数は 2008年版 電気事業者指定なしの代替値 0.555(kg-CO₂/kWh)、0.0569(kg-CO₂/MJ)
 (2016年版の電力(代替値)のCO₂の排出係数は0.579kg-CO₂/kWh、0.0593kg-CO₂/MJ)

なお、電力のCO₂排出係数は2008年版の値を継続して使用している。これは、東日本大震災以降、地域や年度により電力のCO₂排出係数が大きく変動する状況となり、この調査の結果に対するエネルギー供給側の影響を除くためである。

また、電力以外の排出係数は、CASBEE2010年版から変更されていない。

(2) 評価対象建物のCO₂排出量

図Ⅲ-1-2 に示すように、(a) 一次エネルギー消費率 (BEI) による削減、(b) 自然エネルギー利用による削減、(c) 効率的運用による削減を考慮して、評価対象建物の1次エネルギー消費量を推定する。さらに、表Ⅲ-1-1に示した換算原単位を用いて、CO₂排出量に換算する。具体的な手順を下記に示す。

- ① 外皮性能と設備の省エネルギー効果を表しているBEIを用いて、一次エネルギーの消費削減量を推定する。(CASBEE2014年版から変更なし)

$$\begin{aligned} & \text{一次エネルギー消費率(BEI)による一次エネルギー消費削減量(a) [MJ/年]} \\ & = (1 - \text{評価対象建物のBEI [-]}) \times (\text{リファレンス建物の一次エネルギー消費量 [MJ/年]}) \end{aligned}$$

- ② CASBEE「LR1.2 自然エネルギーの利用」で評価される自然エネルギーの直接利用技術を採用している場合には、それらの自然エネルギー利用による効果を算定する。(CASBEE2014年版から変更なし)

表Ⅲ-1-3 LR1.2定性評価から定量評価への換算方法※

評価項目	評価	定量評価への換算方法	備考	
2. 自然エネルギー利用	直接利用	レベル 1	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 1(-)
		レベル 2	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 2(-)
		レベル 3	推定利用量=0MJ/m ²	レベル 3(0~1MJ/m ² まで)
		レベル 4	推定利用量=1MJ/m ²	レベル 4(1~15MJ/m ² まで)
		レベル 5	推定利用量=年間利用量 学(小中高)では、 推定利用量=15MJ/m ²	レベル 5(15MJ/m ² 以上、学(小中高)では定性評価)

※ (財)建築環境・省エネルギー機構発行「建築物総合環境性能評価システム CASBEE-新築 評価マニュアル」より引用

- ③ モニタリングや運用管理体制の整備による効率的な運用を行っている場合は、更に、表Ⅲ-1-4に示す補正係数を用いて、一次エネルギー消費量が削減できるものとする。（CASBEE2010年版以降変更なし）

表Ⅲ-1-4 BEMSなどによる効率的な運用による補正係数*

採点レベル	補正係数
レベル 1	1.000
レベル 2	1.000
レベル 3	1.000
レベル 4	0.975
レベル 5	0.950

※ (財)建築環境・省エネルギー機構発行「建築物総合環境性能評価システム CASBEE-新築 評価マニュアル」より引用

- ④ 以上により省エネ対策を考慮した一次エネルギー消費量を推定し、CO₂排出量[kg-CO₂/年・m²]に換算する。

(参考) 各種数値の概念式による表現

○ 省エネ率

$$\text{物件の省エネ率} = 1 - \left(\text{物件のBEI} - \frac{\text{物件の自然エネ直接利用量 (CASBEE LR1-2)}}{\text{用途・規模ごとの基準一次エネ消費原単位 (CASBEE LCCO2計算用)}} \right) \times \text{物件の効率的運用による補正係数 (CASBEE LR1-4)}$$

○ CO₂削減率

$$\text{物件のCO}_2\text{削減率} = \text{物件の省エネ率} \times \text{用途ごとのCO}_2\text{換算係数}$$

$$\text{用途ごとのCO}_2\text{換算係数} = \sum_{\text{全エネ種別}} \text{用途ごとの各エネ種別一次エネ構成比率} \times \text{エネ種別ごとのCO}_2\text{排出係数}$$

○ 用途別の省エネ率および基準一次エネ消費原単位

$$\text{用途別の省エネ率} = \frac{\sum_{\text{用途}} \text{物件の省エネ率} \times \text{用途・規模ごとの基準一次エネ消費原単位} \times \text{物件の延床面積}}{\sum_{\text{用途}} \text{用途・規模ごとの基準一次エネ消費原単位} \times \text{物件の延床面積}}$$

$$\text{用途別の基準一次エネ消費原単位} = \frac{\sum_{\text{用途}} \text{用途・規模ごとの基準一次エネ消費原単位} \times \text{物件の延床面積}}{\sum_{\text{用途}} \text{物件の延床面積}}$$

○ 全体の省エネ率および基準一次エネ消費原単位

$$\begin{aligned} \text{全体の省エネ率} &= \frac{\sum_{\text{全用途}} \text{用途別の省エネ率} \times \text{用途別の基準一次エネ消費原単位} \times \text{用途別の延床面積合計}}{\sum_{\text{全用途}} \text{用途別の基準一次エネ消費原単位} \times \text{用途別の延床面積合計}} \\ \text{全体の基準一次エネ消費原単位} &= \frac{\sum_{\text{全用途}} \text{用途別の基準一次エネ消費原単位} \times \text{用途別の延床面積合計}}{\sum_{\text{全用途}} \text{用途別の延床面積合計}} \end{aligned}$$

1.3 アンケート項目と取り扱い

省エネルギーおよびCASBEE評価に関するアンケート項目を表Ⅲ-1-5 に示す。

今年度調査（2017年度届出分）は昨年度と同じ項目を調査した。ただし、省エネ基準が平成28年基準に完全移行しているため、算定方法はver. 2系（平成28年基準）の選択肢のみとなった。

なお、2016年度届出分より省エネ表示制度のeマーク（法36条）およびBELS（法7条）、性能向上計画認定（容積率特例）の有無を項目に挙げた。また、生産工場において延床面積と消費エネルギーの計算対象面積が大きく異なることが多いため、2016年度届出分より計算対象面積を追加している。

表Ⅲ-1-5 アンケート項目（非住宅）

アンケート項目		単位	アンケート項目		単位	アンケート項目		単位
建設地		—	一次エネルギー消費量算定方法		—	CASBEE 評価結果 および 関連情報	ランク	—
地域区分		—	空調	BEI/AC	—		BEE(Q/L)	—
建物用途分類	—	基準値		(MJ/延床m2年)	環境品質Q		—	
実際の建物用途	—	設計値		(MJ/延床m2年)	環境負荷L		—	
敷地面積	m ²	階数	換気	BEI/V	—		Q1スコア	—
地上	階			基準値	(MJ/延床m2年)		Q2スコア	—
地下	階	設計値	(MJ/延床m2年)	Q3スコア	—			
建築面積	m ²	照明	BEI/L	—	LR1スコア		—	
延床面積	m ²		基準値	(MJ/延床m2年)	LR2スコア		—	
計算対象面積	m ²	設計値	(MJ/延床m2年)	LR3スコア	—			
外皮性能算定方法	—	給湯	BEI/HW	—	LCCO2評価対象の 参考値に対する割合		(%)	
BPI	—		基準値	(MJ/延床m2年)	自然エネルギー 直接利用		(MJ/年・m ²)	
PAL*基準値	MJ/年・m2		設計値	(MJ/延床m2年)	LR1 4効率的運用		—	
外皮性能	PAL*設計値	MJ/年・m2	昇降機	BEI/EV	—		評価ツール	—
低炭素建築物 認定取得状況	—	基準値		(MJ/延床m2年)	CASBEEの提出自治体		—	
省エネ 表示制度	eマーク(法36条)	—		設計値	(MJ/延床m2年)		認証の有無	—
	BELs(法7条)	—	効率化設備	設計値	(MJ/延床m2年)	主観的環境配慮度合	—	
性能向上計画認定 【容積率特例】	—	その他	設計・基準共通	(MJ/延床m2年)				
		建物全体	BEI	—				

1.4 省エネルギー設計による運用時CO₂排出削減量の推定方法のまとめ

これまで述べたデータに基づき、アンケート調査に基づいた運用時CO₂排出削減量の推定方法を要約すると下記の手順となる。

- ① アンケートの分析対象として、BEI 値が回答されている建物を対象とする。(表Ⅲ-1-5 アンケート項目 参照)
- ② 「LR1.2 自然エネルギー利用」や「LR 1-4 効率的運用のスコア」の回答を利用する。(表Ⅲ-1-5 アンケート項目 参照)
- ③ 外皮と各設備の性能を反映した BEI を基に、一次エネルギー削減量を算定する。
- ④ 以上の情報に基づき、図Ⅲ-1-2 に示した CASBEE 方式の算定手順に従い、リファレンス建物(参照建物)のCO₂排出量(基準値)と評価対象建物のCO₂排出量を算定する。
- ⑤ 上記の参照建物と評価対象建物のCO₂排出量の差分を、この建物の省エネルギー設計によるCO₂排出削減量と考える。
- ⑥ 上記の計算方法および係数等の値は、CASBEE2016 年版に準拠するが、電力のCO₂排出係数に関しては2008 年版の代替値を継続的に使用する。
- ⑦ この調査において、複合用途物件(複数の非住宅の建築用途で構成される物件)は構成される建築用途に分割し、それぞれ単独用途として分析を行う。そのため、この調査での件数はアンケート調査自体の物件数より多くなる。また、省エネに関する性能値が用途ごとに記載されていない場合は、物件全体の性能値を各用途共通で用いている。
- ⑧ 2017 年度届出分より建築物省エネ法に係る基準適合が始まり、モデル建物法の面積規模要件撤廃によりモデル建物法で評価する物件が多くを占めるようになった。モデル建物法では従来の建物用途ではなく、建築物省エネ法上の建物用途(室用途の分類)ごとに入力を行い、⑦における複合用途物件のように評価されている。しかし、実体は従来の単独用途建築物であることが多いため、面積構成などを確認した上で単独用途と考えられるものは建物全体で分析した。
(例：工場用途における事務室と倉庫部分を事務所用途と工場用途に分けずに、単独の工場用途建築物とする。事務所ビルに小面積の売店等が併設されている場合に、単独の事務所用途建築物とするなど。)

訂正 (2019 年 3 月記載)

2017 年度調査(2016 年度届出物件)において、集計間違いが見つかりました。特に、事務所用途において、集計に含むべきでない誤ったデータが集計され、集計値に大きな影響がありました。また、ホテル、物販、工場用途にも誤った数値などがありました。再集計を行い、ホテル、物販、事務所、工場用途の各数値、全体の集計値を訂正しました。そのため、全体の省エネ率およびCO₂削減率は29%から26%に訂正となりました。

2018 年度以降の報告書では、修正した2017 年度調査の数値を用いた表およびグラフを用いています。当調査の結果を参照されている報告書利用者各位に対し、訂正するとともにお詫び申し上げます。

2 算定結果 — 建築設計委員会メンバー会社による設計施工建物の運用時 CO₂ 排出削減量の算定 —

1) 2018 年度届出分の算定結果および前年度との比較

表Ⅲ-2-1 に 2018 年度届出分の算定結果一覧を、比較のため表Ⅲ-2-2 に 2017 年度届出分の結果を示す。対象物件の件数は 2018 年度 443 件 (2017 年度 417 件) となり、前年比 106% となった。一方、対象物件の延床面積合計は 2018 年度 5,776,892 m² (2017 年度 7,120,592 m²) となり、前年比 81% となった。

件数は、事務所等、学校等、集会所等が増加した一方で工場等が減少 (前年比 84%) したため、全体で微増となった。床面積は、学校等および飲食店等以外の用途が大きく減少し、特に工場等が前年比 79% となったことから全体で大きく減少した。

2018 年度の全体の運用時 CO₂ 排出量は 264,102 t-CO₂/年と算定された。2017 年度の 374,041 t-CO₂/年より 109,939 t-CO₂/年減少し、前年度比 71% となった。

それに対し、2018 年度の全体の運用時 CO₂ 排出削減量は 90,044 t-CO₂/年と算定された。2017 年度の 108,197 t-CO₂/年より 18,153 t-CO₂/年の減少、前年比 83% であり、運用時 CO₂ 排出量に比べて減少幅は小さかった。

また、2018 年度全体の省エネ率と CO₂ 削減率はいずれも 25% であり、2017 年度 (各々 22%) に対し 3 ポイント増加した (前年比約 113%)。

2018 年度届出分の算定結果の大きな特徴は、省エネ率と CO₂ 削減率が向上した一方、延床面積の減少と相まって CO₂ 排出量および CO₂ 排出削減量が減少したことである。

表Ⅲ-2-1 2018 年度届出分の算定結果一覧 (本年度調査)

		1 ホテル等	2 病院等	3 物販等	4 事務所等	5 学校等	6 飲食店等	7 集会所等	8 工場等	全体
件数	件	48	20	26	109	29	17	38	156	443
延床面積	m ²	388,092	199,025	470,947	1,036,858	240,841	40,627	261,624	3,138,877	5,776,892
基準一次エネ消費量	GJ/年	999,861	520,911	1,081,375	1,813,597	201,460	127,974	347,104	1,107,757	6,200,041
設計一次エネ消費量	GJ/年	772,118	442,695	856,194	1,349,494	155,169	127,358	287,529	631,484	4,622,041
エネルギー削減量	GJ/年	227,743	78,216	225,182	464,103	46,291	616	59,575	476,273	1,578,000
省エネ率	%	23%	15%	21%	26%	23%	0%	17%	43%	25%
設計一次エネ原単位	MJ/年・m ²	1,990	2,224	1,818	1,302	644	3,135	1,099	201	800
一次エネ削減原単位	MJ/年・m ²	587	393	478	448	192	15	228	152	273
基準一次エネ原単位	MJ/年・m ²	2,576	2,617	2,296	1,749	836	3,150	1,327	353	1,073
基準一次エネ原単位	昨年度比	98%	96%	92%	88%	100%	100%	97%	93%	91%
CO ₂ 換算係数	kg-CO ₂ /MJ	0.0583	0.0585	0.0570	0.0565	0.0571	0.0557	0.0565	0.0569	—
基準CO ₂ 排出量	t-CO ₂ /年	58,280	30,460	61,617	102,548	11,497	7,134	19,616	62,992	354,145
CO ₂ 排出量	t-CO ₂ /年	45,005	25,887	48,789	76,306	8,854	7,099	16,252	35,909	264,102
CO ₂ 排出削減量	t-CO ₂ /年	13,275	4,574	12,828	26,242	2,643	34	3,365	27,083	90,044
CO ₂ 削減率	%	23%	15%	21%	26%	23%	0%	17%	43%	25%
CO ₂ 排出原単位	kg-CO ₂ /年・m ²	116	130	104	74	37	175	62	11	46
CO ₂ 削減原単位	kg-CO ₂ /年・m ²	34	23	27	25	11	1	13	9	16

表Ⅲ-2-2 2017 年度届出分の算定結果一覧表 (昨年度調査)

		1 ホテル等	2 病院等	3 物販等	4 事務所等	5 学校等	6 飲食店等	7 集会所等	8 工場等	全体
件数	件	48	26	33	72	17	12	23	186	417
延床面積	m ²	512,947	372,896	691,721	1,083,941	83,234	29,666	361,319	3,984,868	7,120,592
基準一次エネ消費量	GJ/年	1,348,002	1,014,150	1,732,460	2,160,439	69,888	93,039	491,987	1,518,669	8,428,635
設計一次エネ消費量	GJ/年	1,119,047	901,221	1,557,482	1,648,021	56,167	77,762	335,084	837,431	6,532,215
エネルギー削減量	GJ/年	228,955	112,929	174,978	512,418	13,721	15,277	156,903	681,238	1,896,420
省エネ率	%	17%	11%	10%	24%	20%	16%	32%	45%	22%
設計一次エネ原単位	MJ/年・m ²	2,182	2,417	2,252	1,520	675	2,621	927	210	917
一次エネ削減原単位	MJ/年・m ²	446	303	253	473	165	515	434	171	266
基準一次エネ原単位	MJ/年・m ²	2,628	2,720	2,505	1,993	840	3,136	1,362	381	1,184
基準一次エネ原単位	昨年度比	99%	98%	86%	105%	108%	100%	110%	85%	81%
CO ₂ 換算係数	kg-CO ₂ /MJ	0.0583	0.0585	0.0570	0.0565	0.0570	0.0557	0.0568	0.0569	—
基準CO ₂ 排出量	t-CO ₂ /年	78,573	59,303	98,723	122,156	3,983	5,186	27,956	86,359	482,238
CO ₂ 排出量	t-CO ₂ /年	65,227	52,699	88,753	93,183	3,201	4,335	19,023	47,620	374,041
CO ₂ 排出削減量	t-CO ₂ /年	13,345	6,604	9,970	28,973	782	852	8,933	38,738	108,197
CO ₂ 削減率	%	17%	11%	10%	24%	20%	16%	32%	45%	22%
CO ₂ 排出原単位	kg-CO ₂ /年・m ²	127	141	128	86	38	146	53	12	53
CO ₂ 削減原単位	kg-CO ₂ /年・m ²	26	18	14	27	9	29	25	10	15

2) 2018年度届出分の用途ごとの算定結果の特徴


図Ⅲ-2-1に2018年度届出分における建物用途毎のCO₂排出削減量とCO₂排出量およびCO₂削減率の算定結果を示す。比較のため、図Ⅲ-2-2に2017年度届出分（前年度調査）における建物用途毎のCO₂排出削減量とCO₂排出量およびCO₂削減率の算定結果を示す。

CO₂排出量は、建物用途の構成比は前年度と大きく変わらないが、学校、飲食店用途以外の6用途が減少し、特に物販、病院、ホテル、事務所、工場用途の減少が大きく、それぞれ前年の5~7割程度になった。


CO₂排出削減量では、物販用途と学校用途が前年より増加したが、それ以外の用途が減少した。特に工場用途の減少が大きく、前年比70%で用途全体の減少の6割強を占める。

CO₂削減率は、工場用途は昨年度同様全体のCO₂削減率25%を大きく超えて43%と高い。事務所用途は昨年度同様、全体の削減率と同程度であった。それに対し、床面積が少ないため全体の削減率に影響は少ないが、飲食店用途が0%と特に低い削減率となった。

表Ⅲ-2-3に用途ごとのCO₂削減率の前年度比を示す。ホテル、病院、物販用途が大きく向上したことが特徴である。

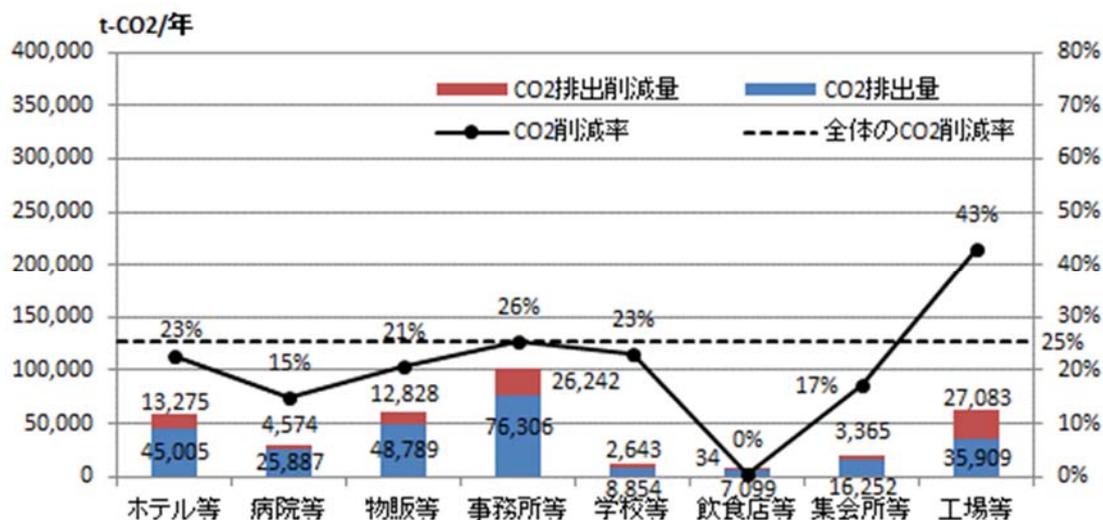

図Ⅲ-2-1 建物用途毎のCO₂排出量とCO₂排出削減量およびCO₂削減率（今年度調査）

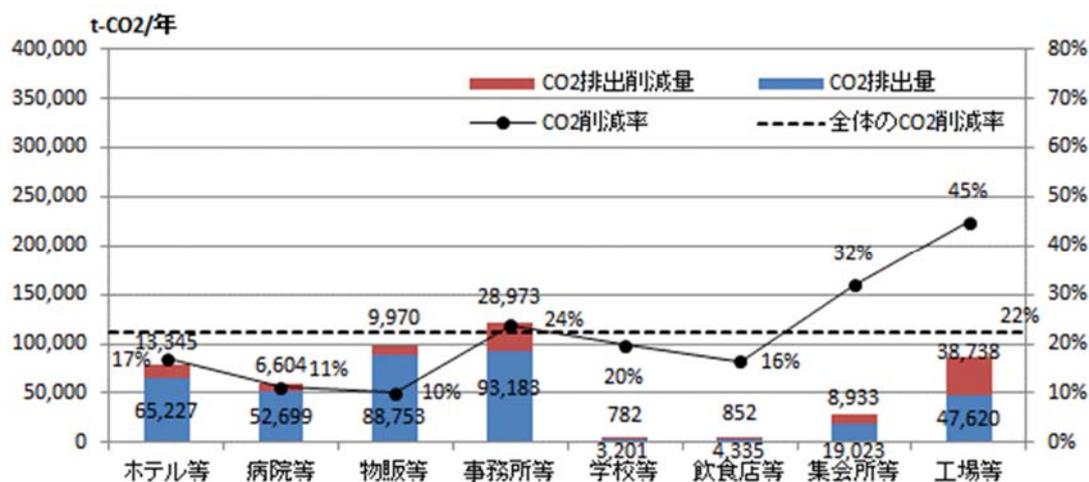

図Ⅲ-2-2 建物用途毎のCO₂排出量とCO₂排出削減量およびCO₂削減率（昨年度調査）

表Ⅲ-2-3 建物用途毎CO₂削減率の変化（前年度比）

ホテル等	病院等	物販等	事務所等	学校等	飲食店等	集会所等	工場等	全体
134%	135%	206%	108%	117%	3%	54%	96%	113%


図Ⅲ-2-3 に 2018 年度届出分における建物用途毎の一次エネ原単位を示す。比較のため、図Ⅲ-2-4 に 2017 年度届出分（前年度調査）を示す。ホテル、病院、物販、事務所用途の設計一次エネ原単位が減少しており、全体の設計一次エネ原単位として減少している。

表Ⅲ-2-4 に建物用途毎の基準一次エネ原単位の昨年度との比較を示す。事務所用途で12%、物販用途で8%、工場用途で7%程度減少しており、日建連全体で9%減となった。


表Ⅲ-2-5 に建物用途毎の設計一次エネ原単位の昨年度との比較を示す。飲食店、集会所用途が2割増加したが、それ以外の用途で4~19%減少し、日建連全体で昨年度より13%減の向上となった。

$$\text{用途の設計一次エネ原単位} = \left(1 - \text{用途の省エネ率} \right) \times \text{用途の基準一次エネ消費原単位}$$

$$\text{用途の一次エネ削減原単位} = \text{用途の省エネ率} \times \text{用途の基準一次エネ消費原単位}$$

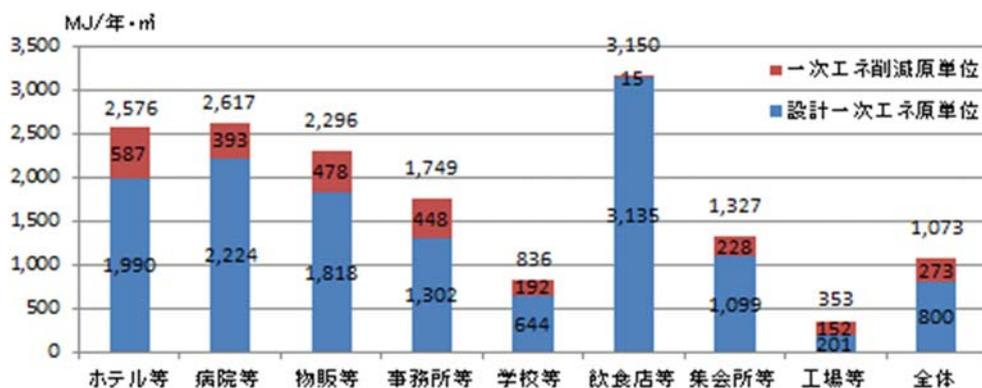

図Ⅲ-2-3 建物用途毎の設計一次エネ原単位と一次エネ削減原単位（今年度調査分）

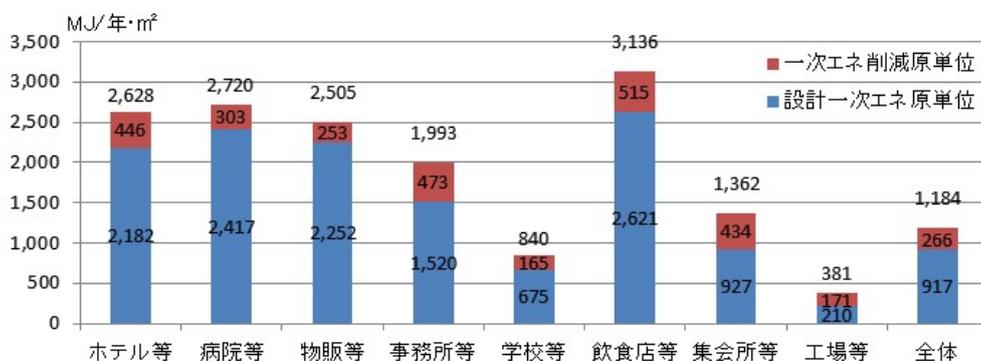

図Ⅲ-2-4 建物用途毎の設計一次エネ原単位と一次エネ削減原単位（昨年度調査分）

表Ⅲ-2-4 建物用途毎 基準一次エネ原単位（昨年度との比較）

	用途別基準一次エネ原単位 [MJ/m²・年]								全体
	ホテル等	病院等	物販等	事務所等	学校等	飲食店等	集会所等	工場等	
昨年度	2,628	2,720	2,505	1,993	840	3,136	1,362	381	1,184
今年度	2,576	2,617	2,296	1,749	836	3,150	1,327	353	1,073
前年比	98%	96%	92%	88%	100%	100%	97%	93%	91%


※ 日建連の対象物件の細目用途と建築規模により CASBEE の原単位で算出された数値

表Ⅲ-2-5 建物用途毎 設計一次エネ原単位（昨年度との比較）


	用途別設計一次エネ原単位 [MJ/m²・年]								全体
	ホテル等	病院等	物販等	事務所等	学校等	飲食店等	集会所等	工場等	
昨年度	2,182	2,417	2,252	1,520	675	2,621	927	210	917
今年度	1,990	2,224	1,818	1,302	644	3,135	1,099	201	800
前年比	91%	92%	81%	86%	95%	120%	119%	96%	87%

また、図Ⅲ-2-5 に 2018 年度届出分における建物用途毎の CO₂ 排出原単位および CO₂ 削減原単位を示す。比較のため、図Ⅲ-2-6 に 2017 年度届出分（前年度調査）を示す。ホテル、病院、物販、事務所、学校、工場用途で CO₂ 排出原単位が向上し、全体として 7kg-CO₂/年・m² 向上している。

CO₂ 削減原単位に関しては、ホテル、病院、物販、学校用途で向上したのに対し、飲食店、工場、事務所用途で低下し、全体として 1 kg-CO₂/年・m² の向上となった。

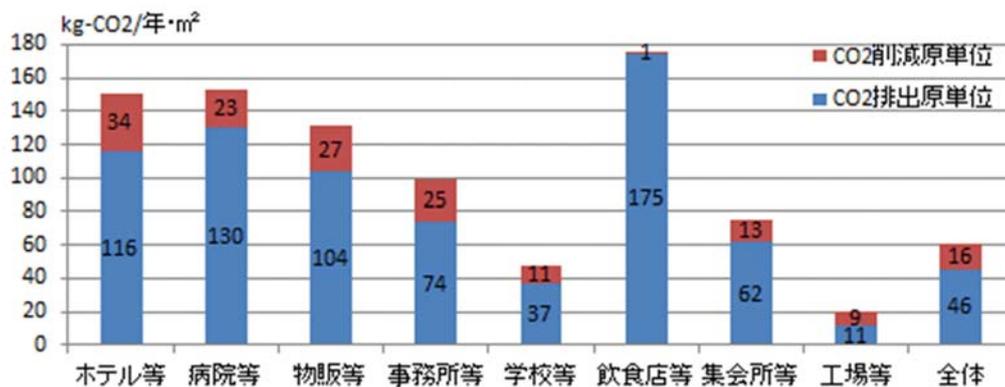

図Ⅲ-2-5 建物用途毎の CO₂ 排出原単位と CO₂ 削減原単位（今年度調査分）

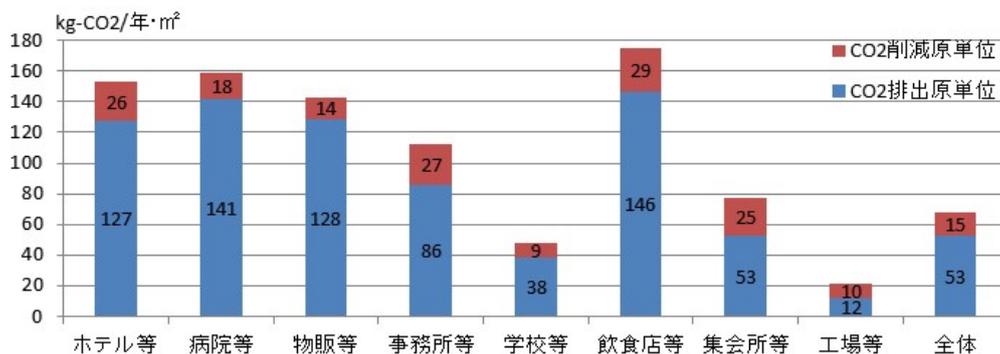

図Ⅲ-2-6 建物用途毎の CO₂ 排出原単位と CO₂ 削減原単位（昨年度調査分）

3) 2014年度以降の推移（全体のCO₂排出量、CO₂排出削減量、CO₂削減率）

2014年度届出以降、省エネ法平成25年基準による評価方法の改定（設備ごとのCEC評価法から一次エネルギー消費量評価法へ）およびCASBEE改定によるLCCO₂算定用基準一次エネ原単位の変更があった。そのため、2013年度以前と2014年度以降の結果は単純には比較ができない。

そこで、今年度報告書より2014年度以降に比較を絞り、経年推移について記載することにした。

図Ⅲ-2-7に届出年度2014～2018年度のCO₂排出量とCO₂排出削減量、CO₂削減率の推移を示す。


CO₂排出量は、2014年度から2016年度にかけて毎年増加し、約55万t-CO₂/年となった。その後、2018年度にかけて減少し、約26万t-CO₂/年となった。2018年度は、2014年度比72%、2016年度のピークの48%となった。

CO₂排出削減量はCO₂排出量と増減傾向は同じで、2014年度から2016年度にかけて毎年増加し、約19万t-CO₂/年となった。その後、2018年度にかけて減少し、2017年度は約11万t-CO₂/年、2018年度は約9万t-CO₂/年となった。2018年度は、2014年度比67%、2016年度のピークの47%となった。

一方、CO₂削減率については、2014年度には省エネ基準の改正による算定方法の影響を受けて、旧基準（PAL, CEC）による評価のときよりも大きく減少した（2018年度報告書参照）。

そこで、省エネ基準改正後の推移に注目していたが、2015年度には1ポイント向上したものの、2016年度は2ポイント減、2017年度は4ポイント減と、連続して減少した。それに対し、2018年度は3ポイント増となった。

$$\begin{aligned} \text{全体のCO}_2\text{排出量} &= \sum_{\text{全用途}} \left(1 - \text{用途のCO}_2\text{削減率} \right) \times \text{用途の基準CO}_2\text{排出原単位} \times \text{用途の総延床面積} \\ \text{全体のCO}_2\text{排出削減量} &= \sum_{\text{全用途}} \text{用途のCO}_2\text{削減率} \times \text{用途の基準CO}_2\text{排出原単位} \times \text{用途の総延床面積} \end{aligned}$$

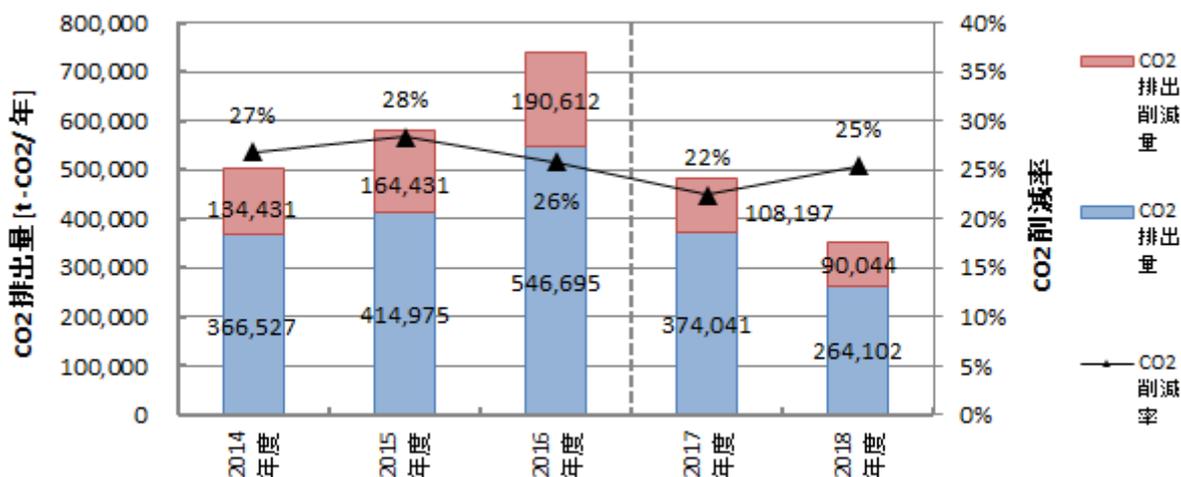

図Ⅲ-2-7 2014年度以降のCO₂排出量とCO₂排出削減量、CO₂削減率の推移


※ グラフ中の年度は届出年度。2014年度よりBEI評価となった。2017年度に適合義務化が開始。

※ 2017年度報告書2016年度届出分に集計間違いがあり、数値の修正を行った。2016年度届出分全体の削減率は29%→26%となった。

4) 2014年度以降の推移（削減率など設計性能に関する数値）


図Ⅲ-2-8 に建物用途毎 CO₂削減率の推移を、図Ⅲ-2-9 に建物用途毎 CO₂排出原単位の推移を示す。

CO₂削減率については、全体では2015年度から減少傾向にあったが2018年度は大きく向上した。建物用途ごとでは、ホテル、病院、物販、事務所、学校等が2018年度は向上に転じたが、飲食店等については大きく減少し、0%となった。

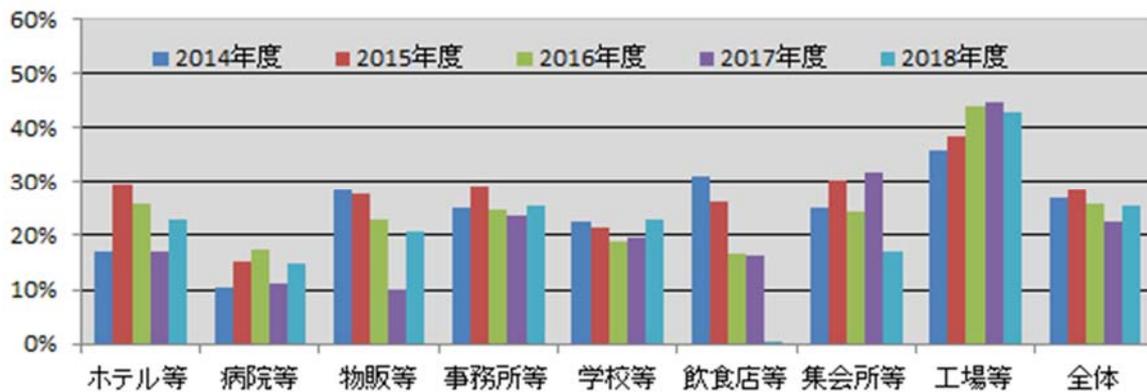

図Ⅲ-2-8 2014年度以降の建物用途毎 CO₂削減率の推移

※グラフ中の年度は届出年度。2014年度より BEI 評価となった。2017年度に適合義務化が開始。

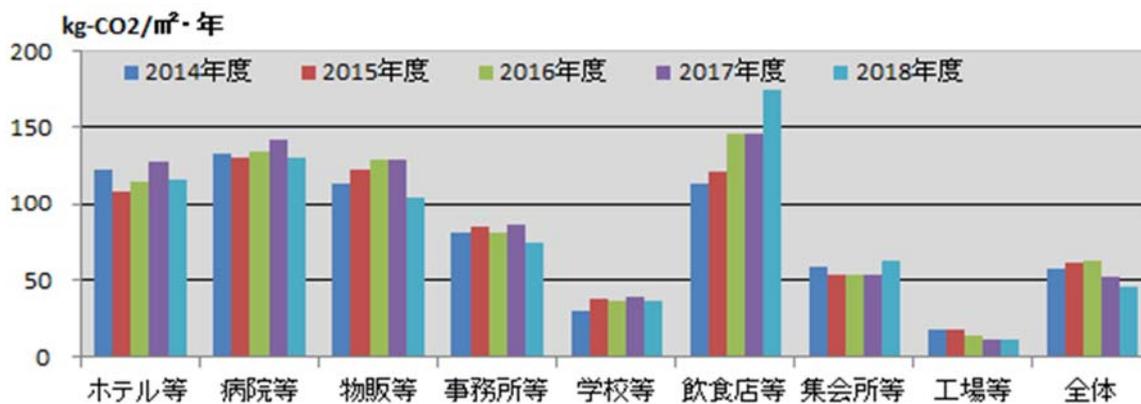

図Ⅲ-2-9 2014年度以降の建物用途毎 CO₂排出原単位の推移


※グラフ中の年度は届出年度。2014年度より BEI 評価となった。2017年度に適合義務化が開始。

上記のCO₂排出関連の指標と同様な傾向となるが、参考に、図Ⅲ-2-10 に建物用途毎省エネ率の推移を、図Ⅲ-2-11 に建物用途毎設計一次エネ原単位の推移を示す。

省エネ率については、近年減少傾向にあったホテル、病院、物販、事務所、学校等が2018年度は向上し、全体の省エネ率も向上した。それに対して飲食店、集会所等は大幅に低下した。


$$\text{用途の設計一次エネ原単位} = \left(1 - \text{用途の省エネ率} \right) \times \text{用途の基準一次エネ消費原単位}$$

$$\text{用途の一次エネ削減原単位} = \text{用途の省エネ率} \times \text{用途の基準一次エネ消費原単位}$$

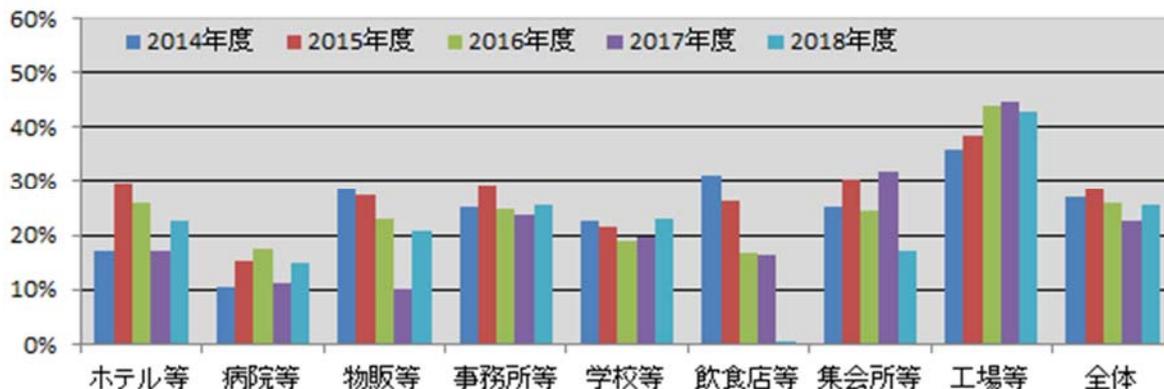

図Ⅲ-2-10 2014年度以降の建物用途毎省エネ率の推移

※グラフ中の年度は届出年度。2014年度より BEI 評価となった。2017年度に適合義務化が開始。

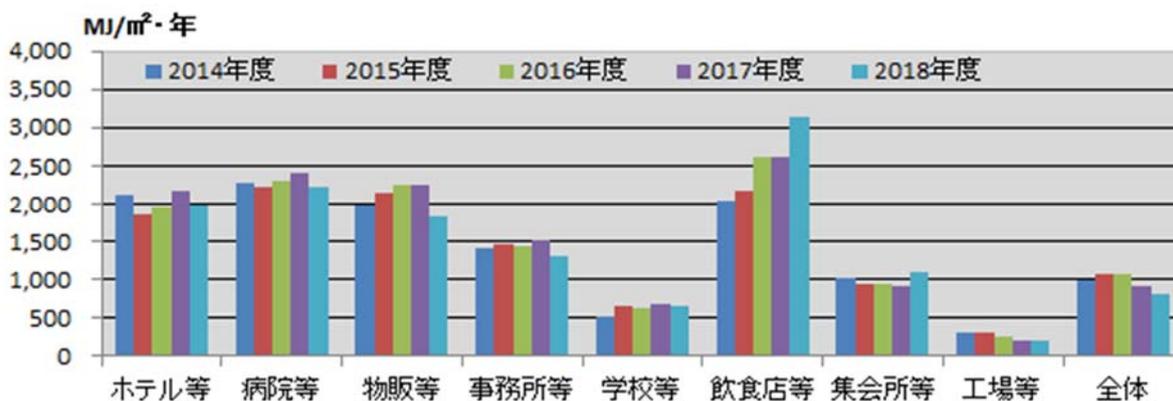


図Ⅲ-2-11 2014年度以降の建物用途毎設計一次エネ原単位の推移

※グラフ中の年度は届出年度。2014年度より BEI 評価となった。2017年度に適合義務化が開始。


5) 2014年度以降の推移（延床面積や基準一次エネ消費量など受注量に関する数値）

図Ⅲ-2-12 に建物用途別の延床面積の推移を示す。全体の推移は、これまでどおり工場、事務所、物販の延床面積の推移に大きく影響されている。2016年度以降、ホテル、病院、物販、事務所、集会所の減少により減少傾向にある。


参考に、図Ⅲ-2-13 に対象件数の推移を、図Ⅲ-2-14 に1件当たり延床面積の推移を示す。2018年度はホテル、病院、物販、事務所等が小型化し、あわせてこれらの建物用途についてはCO₂削減率、省エネ率が向上している。また、物件の大きさ和省エネ性能が反比例している現象が見られた。

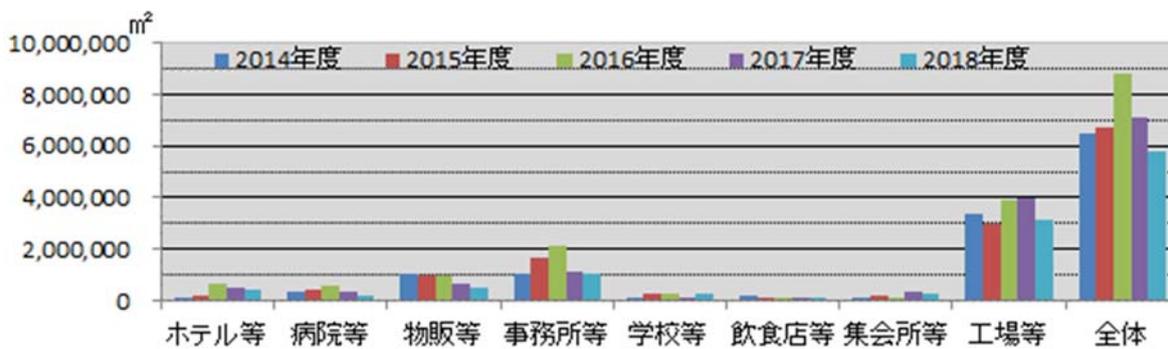

図Ⅲ-2-12 2014年度以降の建物用途毎 延床面積の推移

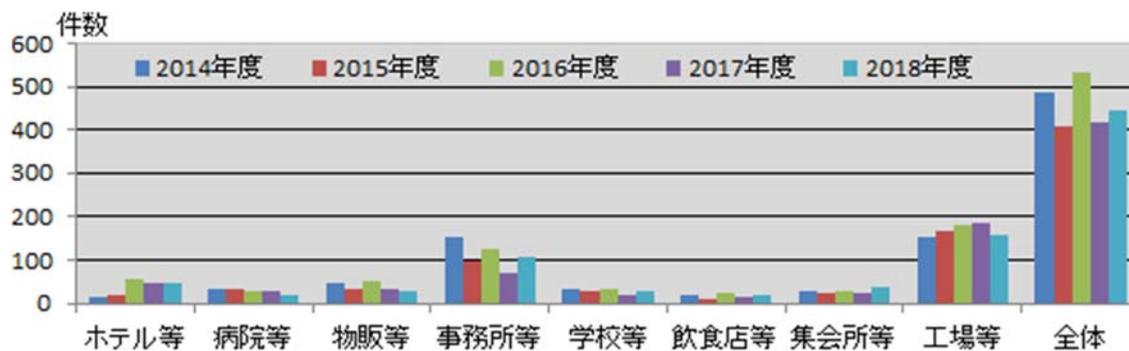

図Ⅲ-2-13 2014年度以降の建物用途毎 対象件数の推移

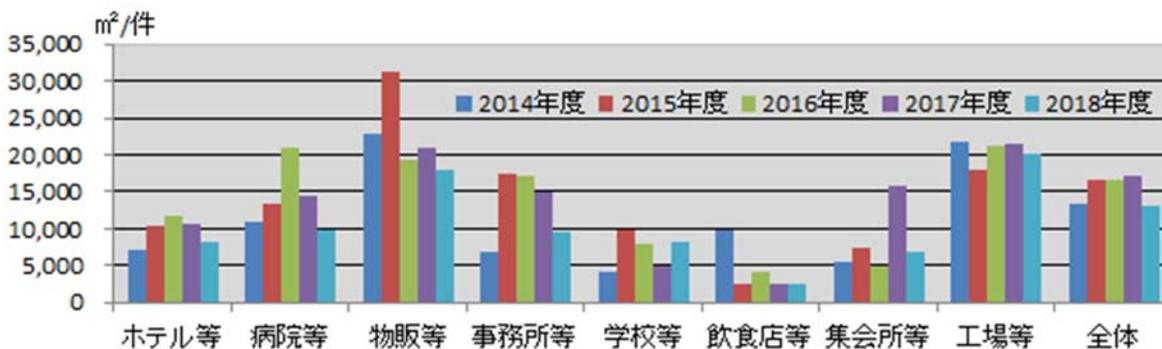

図Ⅲ-2-14 2014年度以降の建物用途毎 1件当たり延床面積の推移

6) 各指標の関連性と各数値への建物用途の寄与

① 各種数値の関連性とその2014年度比の推移

図Ⅲ-2-15に延床面積、基準一次エネ原単位、省エネ率と一次エネルギー消費関連量の2014年度比の推移を示す。


基準一次エネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量は、大まかには延床面積の変動に近い変動である。一方、CO₂排出削減量は、延床面積の変動と省エネ率の変動を掛け合わせた変動に近い形となる。

- ・ 基準一次エネルギー消費量 = 延床面積×基準一次エネ原単位
- ・ 設計一次エネルギー消費量 = 延床面積×基準一次エネ原単位×(1-省エネ率)
- ・ 一次エネルギー削減量 = 延床面積×基準一次エネ原単位×省エネ率

なお、延床面積は受注量を意味する。基準一次エネ原単位は受注案件全体の床面積当たりの一次エネルギー消費量であり、その年ごとの受注案件の建物用途の構成により変化する。省エネ率は受注案件全体の消費効率を意味する。

2018年度は、2017年度に引き続いて受注量である延床面積が大きく減少し、それに伴って基準一次エネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量が大きく減少している。なお、基準一次エネルギー消費量および設計一次エネルギー消費量が延床面積の減少よりも大きく減少しているのは、受注が全体で低消費型にシフトして基準一次エネ原単位が減少したためである。

一方、2017年度の一次エネルギー削減量が基準一次エネルギー消費量の減少より大きく減少したのは、省エネ率の低下の影響であり、2018年度では省エネ率が持ち直したため、一次エネルギー削減量の減少はやや抑えられた。

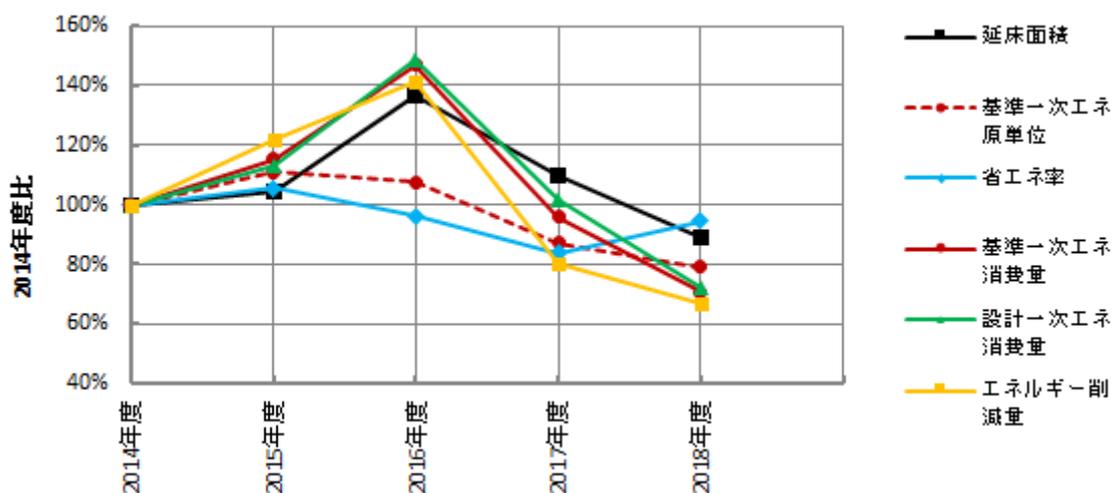


図Ⅲ-2-15 延床面積、基準一次エネ原単位、省エネ率と一次エネルギー消費関連量の2014年度比推移

※ グラフ中の年度は届出年度。BEI評価となった2014年度を基準年とした。2017年度に適合義務化が開始。

② 建物用途別床面積割合の推移と全体の基準一次エネ原単位

図Ⅲ-2-16 に建物用途別の床面積割合と全体の基準一次エネ原単位の推移を示す。全体の基準一次エネ原単位とは全体の基準一次エネ消費量を全体の延床面積で除した数値であり、受注した用途の構成比率で決まる。したがって、全体の基準一次エネ原単位の変化は受注の用途構成の変化を表しており、用途の受注傾向においてエネルギー多消費型用途が多いか、低消費型用途が多いかが表れる。

2018年度は2017年度に比べ、建築物省エネ法の算定評価対象部分が限られ消費エネルギー原単位が小さい工場の割合はほぼ変わっていない。工場に比べてエネルギー消費原単位が大きい事務所の割合は増えたが、エネルギー消費原単位がより大きい物販、病院、ホテルの割合が減ったため、全体の基準一次エネ原単位は減少した。昨年度から引き続き、設計案件において低エネルギー消費型用途が増加している傾向となっていることが分かる。

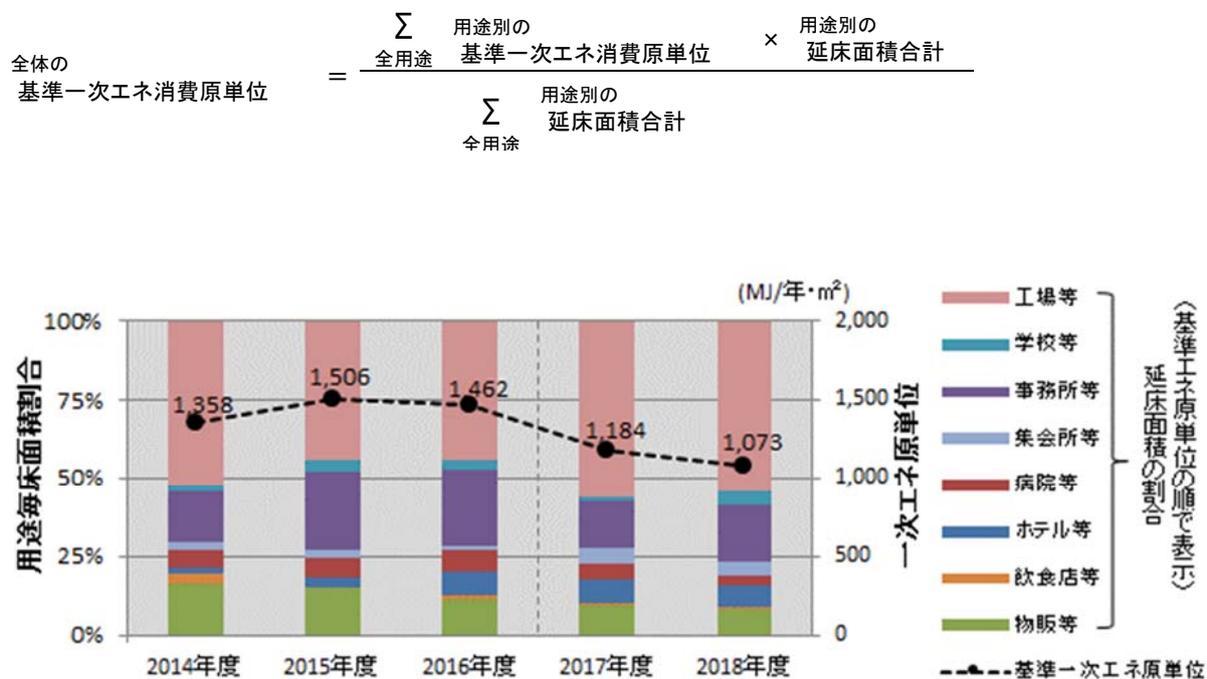

図Ⅲ-2-16 2008年度以降の建物用途毎床面積割合と全体の基準一次エネ原単位の推移
 ※ グラフ中の年度は届出年度。2014年度以降はCASBEEにおける用途ごとの原単位が変更された。


③ 省エネ率および一次エネ削減量の各用途内訳

図Ⅲ-2-17 に省エネ率の各用途内訳の推移を示す。用途ごとの延床面積、基準一次エネルギー消費量および省エネ率に影響される数値であり、用途ごとの貢献度を示している。

2018年度は、前年度に比べて延床面積が全般的に減少した中で、エネルギー消費原単位の大きい事務所、ホテル、物販の貢献度が増加し、相対的に工場の貢献度が減少している。

なお、省エネ率の各用途内訳は次式で表され、用途ごとの省エネ率に基準一次エネ消費量の各用途内訳を乗じたものである。また、全ての用途を合計すると全体の省エネ率となる。

$$\text{省エネ率の用途内訳} = \text{用途の省エネ率} \times \frac{\text{用途の基準一次エネ原単位}}{\text{全体の基準一次エネ原単位}} \times \frac{\text{用途の総延床面積}}{\text{全体の総延床面積}}$$

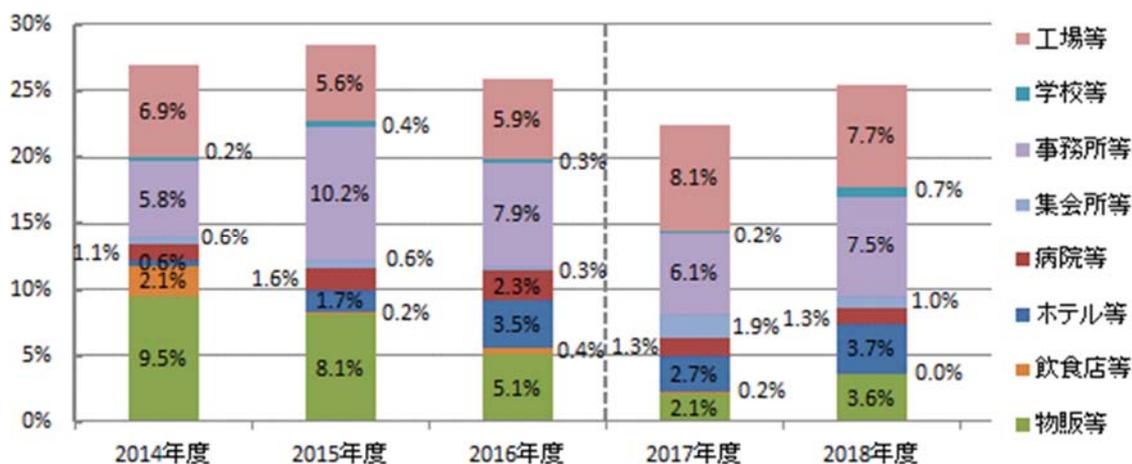

図Ⅲ-2-17 2014年度以降の省エネ率の各用途の内訳の推移

※グラフ中の年度は届出年度。2014年度より BEI 評価となった。2017年度に適合義務化が開始。

※ 2016年度届け出分データに集計間違いがあり、数値の修正を行った。なお、全体の削減率は29%→26%となった。

3 日建連全体における設計段階での運用時 CO₂ 排出削減量

前項、算定結果における表Ⅲ-2-1 に示したとおり、2018 年度の日建連建築設計委員会メンバー会社 30 社の設計施工建物における省エネ設計に伴う運用時 CO₂ 排出削減量は 90,044 t と算定された。この運用時 CO₂ 排出削減量に、日建連建築本部委員会参加 58 社の設計施工受注高と日建連建築設計委員会メンバー会社 30 社の設計施工受注高の比率を乗ずることで日建連全体の設計施工建物における運用時 CO₂ 排出削減量の推定を行う。日建連建築本部委員会参加会社の設計施工受注高に対する建築設計委員会 30 社の設計施工受注高の比率は 95.6% と高いため、この方法で全体を推計することは問題ないと考えられる。

推定結果を表Ⅲ-3-1 に示す。日建連全体 58 社の設計施工建物における省エネ設計に伴う運用時 CO₂ 排出削減量は、94,218t-CO₂≒約 9.4 万 t-CO₂ と推定される。前年度は約 11.4 万 t-CO₂/年であるので、前年度比 82% であり 18% の減少となったが、CO₂ 削減率は 25% であり、前年度 CO₂ 削減率 22% に比べ 3 ポイント向上した。


一方、日建連全体 58 社の運用時 CO₂ 排出量は 276,344 t-CO₂≒約 27.6 万 t-CO₂ と推定される。前年度は約 39.5 万 t-CO₂/年であるので、前年度比 70% であり 30% の減少となった。

なお、図Ⅲ-3-1 に 2008 年度からの推定結果の推移を示すが、2014 年度以降は省エネ法平成 25 年基準により省エネ率の評価方法が大きく変更となったため、2013 年度以前と 2014 年度以降との比較は単純に比較できない。

なお、このデータは日建連の「環境自主行動計画」フォローアップに記載し、日本経団連に提出されている。

表Ⅲ-3-1 2018 年度届出分の日建連全体の設計段階での排出削減量の推定

	日建連 建築設計委員会 30 社	比率	日建連 建築本部委員会 58 社
データ数	443	-	—
設計施工受注高* (億円)	51,473	1.05	53,859
基準 CO ₂ 排出量(A) (t-CO ₂)	354,145	1.05	370,562
CO ₂ 排出量(B) (t-CO ₂)	264,102	1.05	276,344
CO ₂ 排出削減量(A)-(B) (t-CO ₂)	90,044	1.05	94,218
削減率(A)-(B)/(A) × 100	25%		25%

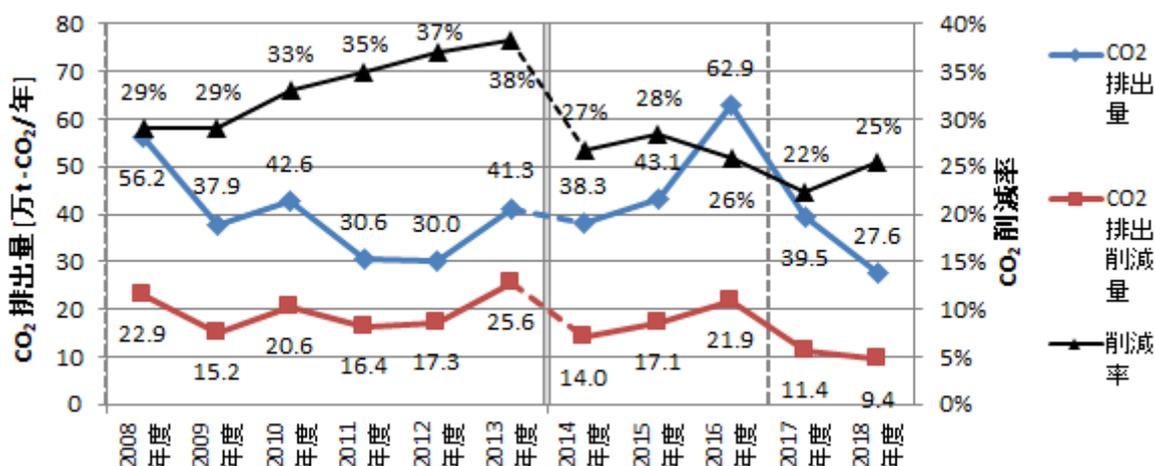

図Ⅲ-3-1 2008 年度以降の一次エネ削減量の用途内訳の推移 (日建連全体)

※グラフ中の年度は届出年度。2014 年度以降は算定方法が異なる。2017 年度に適合義務化が開始。

4 Ⅲ章のまとめ

総合建設業は、施工会社として施工段階での CO₂ 排出削減が求められる一方で、建築分野においては建物運用時（建物使用時）のエネルギー消費による CO₂ 排出量がライフサイクル CO₂ 排出量の大部分を占めるため、設計段階での省エネ設計による運用時 CO₂ 排出削減が求められている。

総合建設業の建築物運用時の CO₂ 排出量の低減対策とは、会員会社の設計施工物件における省エネ設計の推進であると考え、旧 BCS において設計施工物件での省エネ設計による運用時 CO₂ 排出削減量を推定把握する独自の調査を 2006 年度に開始した。

また、算定方法の信頼性を高めるため、2009 年度調査（2008 年度届出分）からは CASBEE の LCCO₂ 簡易推定法の運用段階 CO₂ 排出量推定ロジックを採用した。これ以降、CASBEE のこの算定方法を基本に、設計施工物件での省エネ設計による運用時 CO₂ 排出削減量を推定把握する調査を継続している。

なお、近年は省エネ基準の改正にも対応している。2015 年度調査（2014 年度届出分）からは省エネ法平成 25 年基準および CASBEE2014 年版に対応し、さらに 2017 年度調査（2016 年度届出分）からは平成 28 年基準および CASBEE2016 年版に対応して、算定方法の修正を行いながら調査を継続している。

今年度の調査による 2018 年度届出分の算定結果は以下の通りである。

日建連建築設計委員会メンバー会社 30 社の設計施工建物の省エネ率および CO₂ 削減率は 25% であり、前年度より 3 ポイント向上した。それに伴い省エネ設計に伴う運用時 CO₂ 排出削減量は 90,044 t-CO₂/年と算定され、前年度より約 17% 減少した。一方、運用時 CO₂ 排出量自体は 264,102 t-CO₂/年と算定され、前年度より約 30% の減少となった。

日建連建築本部全体の 2018 年度届出の設計施工建物における省エネ設計に伴う運用時 CO₂ 排出削減量は、約 9.4 万 t-CO₂/年と推定され、前年度の約 11.4 万 t-CO₂/年より約 18% 減少した。一方、運用時 CO₂ 排出量自体は約 27.6 万 t-CO₂/年と算定され、前年度より約 30% の減少となった。

また、日建連会員会社の建築設計における省エネ設計性能を表す全体の省エネ率（CO₂ 削減率）は 25% と推定され、前年度の 22% より 3 ポイント向上した。

これまで当調査では、運用時 CO₂ 排出量および運用時 CO₂ 排出削減量には設計施工受注量とその建築用途構成による影響が大きく生じるため、日建連建築本部全体の省エネ率（CO₂ 削減率）およびその建築用途ごとの省エネ率（CO₂ 削減率）に注目して調査の評価を行ってきた。

日建連建築本部全体の省エネ率（CO₂ 削減率）は 2009 年度から 2013 年度まで毎年数ポイントの向上がみられ、日建連の省エネ設計が推進されていることを確認できた。しかし、2014 年度の省エネ法基準改正によって省エネ率に関する評価方法が大きく変わり、特に CO₂ 削減率が大きく影響を受けたため、2013 年度以前との単純な比較が出来なくなった。なお、2014 年度届出分の全体の省エネ率（CO₂ 削減率）は 2013 年度から 11 ポイント減少した。

2014 年度の省エネ基準改正後は、2015 年度には 1 ポイント向上したものの、2016 年度は 2 ポイント減、2017 年度は 4 ポイント減と、連続して減少した。この比較的大きな減少は、分析の結果、特に少数の大型物件（おおかた 10 万 m² 程度以上の事務所、病院、物販等の物件）の省エネ性能の変化が主な要因であり、他の多数の日建連全体の設計案件の省エネ性能が低下したためではなかった。

2016 年度の省エネ法から建築物省エネ法への移行期間を経て、2017 年度以降は省エネ基準の適合義務化（確認申請時の適合性判定）が適用された。面積規模要件が撤廃されたモデル建物法による評価によって一部の省エネ手法が評価されなくなる、完了検査に対して確認申請時には工事中の計画変更を見込んだ安全側で設計する対策が採られる傾向があるなど、設計時の性能が不利側に变化する懸念があった中、今年度は省エネ率の減少傾向に歯止めがかかった。

適合義務化以降の傾向を、来年度以降も注目したい。

おわりに

本調査報告書では、旧 BCS が継続して行ってきた「設計施工建物の設計段階での CO₂ 削減量把握」と「CASBEE 利用推進及び環境配慮設計推進の状況調査」をさらに発展させ、2009 年から、個々の建物の両者のデータを同時調査し、各指標の相関分析までを行っています。

建築設計委員会所属 30 社の持つ省エネルギー計画書の PAL・CEC データ、省エネ基準改正以降の BPI、PAL*、BEI および CASBEE 評価データは累計で 6,400 件に達し、それらから設計段階における環境性能や省エネ性能を示す BEE（建築物の環境性能効率）、BEI（設計一次エネルギー消費量の基準値に対する割合）、LCCO₂などの数値の関係を分析することは、他に例を見ない試みであると共に、実態を把握する貴重なデータであると思われます。

また、運用段階の CO₂ 排出量削減の観点からも新築建物に関する今回の分析結果を日建連が公表することは大きな意味があり、建築各関係者においても十分に参考になるものと考えております。

2015 年 7 月に「建築物省エネ法」^{注1} が公布され、2017 年 4 月からは建築確認申請時の省エネ適合性判定と、完了検査時における省エネ適合性の確認が義務化されました。建築をとりまく環境が目まぐるしく変わっていく中で、建築計画における環境配慮の重要度はますます高まっています。

環境負荷低減について、東日本大震災を契機に関心が高まった節電、BCP、エネルギー問題と包括的に考えていく必要が出てきたこと、また、建築物省エネ法や低炭素法の施行などの法整備がなされてきたことなどの動向にも配慮しながら、今後も調査を継続し情報発信していきたいと考えております。

注1：建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）

報告書は、日建連のウェブサイト（サステナブル建築）にて一般に公開しています。

<http://www.nikkenren.com/kenchiku/sustainable.html>

なお、「サステナブル建築による地球環境への貢献」として日建連が掲げている

- ・サステナブル建築を実現するための設計指針

http://www.nikkenren.com/kenchiku/sustainable_shishin.html

- ・サステナブル建築事例集

http://www.nikkenren.com/kenchiku/sustainable_search.html

についても一緒にご覧になることで、一層理解を深めていただけるものと思います。

日建連は今後も会員企業とともに、環境活動に積極的に取り組んでまいります。また、関係団体と連携して、環境負荷低減に向けて継続的な取り組みを展開するとともに、今後の新たな地球温暖化防止対策についても積極的な行動を推進してまいります。

最後に、調査にご協力戴いた建築設計委員会所属の 30 社に対し深く感謝いたします。

建築設計部門における環境配慮設計への取組状況

該当するチェックボックスに、クリックしてください。(必要に応じて書き込み欄を埋めてください。)
支店等で対応が異なっている場合は本店での取組を記入し、その旨を問7の「自由意見」欄に記述願います。

1.CASBEEによる評価を行う場合の基準について

1-1.CASBEEによる評価を行う案件の基準はどうなっているか。(複数回答可)

- 1) 用途・規模に関係なく全ての案件を対象
- 2) 用途・規模を定めて対応
用途:
規模:
- 3) 対象案件を指定して対応
対象の決め方 (コンペ物件、用途別に数件ずつ、etc)
- 4) 自治体(名古屋市、大阪市等)や発注者が要求している案件のみ
(会社として、対象基準を決めて自主的に評価をするということはない)
- 5) その他

1-2.CASBEEによる評価はいつ実施しますか。(複数回答可)

- 1) 企画時
- 2) 基本設計時
- 3) 実施設計時
- 4) 竣工時
- 5) その他

ex. 企画時はコンペ案件のみ、実施設計完了時に省エネ計算書が出来た時点で全物件にて実施

1-3.日建連に報告するデータは上記のどの段階のものですか。

- 1) 企画時
 - 2) 基本設計時
 - 3) 実施設計時
 - 4) 竣工時
 - 5) その他
-

2. CASBEEでの評価結果について目標を定めているか。

- 1) 目標を定めている
(平均値を目標に定めている場合は、平均値の取り方(ex.延面積を考慮した加重平均)もご記入ください。)
- a) ランクを決めている
- b) BEE値を決めている
- c) 用途別に決めている
- 具体的に
- d) 案件別に決めている
- 具体的に
- e) その他
- 2) 目標は定めていないが、結果によっては性能・設計を修正する
- 3) 目標は定めていない

3. 社内で定めている環境配慮設計ツールとCASBEEについて。

3-1. 社内で定めている環境配慮設計ツール(環境配慮チェックリスト、記録シート等)があるか。

- 1) ある
- 2) ない

3-2. 「3-1.ある」の場合、その位置付けはどれか。

- 1) ISO14001(環境マネジメント)上の文書に位置づけている
- 2) ISO上の位置付けは無いが、設計業務で任意に活用している
- 3) その他

3-3. 「3-1.ある」の場合、現時点でのCASBEEとの関連はどれか。

- 1) CASBEEをそのまま活用している
- 2) CASBEEを全て取り込み、その上で、必要事項を付加している
- 3) CASBEEを部分的に活用し、その上で、必要事項を付加している
- 4) CASBEEとの関連はない
- 5) その他

3-4. 「3-1.ある」の場合、今後CASBEEとの関連をどのようにする予定か。

- 1) CASBEEとの関連を強化する
- 2) 変更の予定はない
- 3) 独自色を強める
- 4) その他

4. 環境配慮設計によるCO2排出削減評価について

4-1. 設計部門としての環境配慮設計によるLCCO2或いは運用段階CO2の排出削減効果を予測評価しているか。(5)は、他の回答との重複回答可)

- 1) 全案件の集計により実施している
- 2) サンプル対象を定めて実施している
- 3) 個々のプロジェクトでは実施しているが、設計部門として集約した把握や評価はしていない
- 4) していない
- 5) その他 (設計部門としての把握や評価を実施すべく検討中、等)

4-2.「4-1 .1),2)」の場合、あらかじめ排出削減の目標値を定めているか。

- 1) 定めている
- 2) 定めていない
- 3) その他

具体的に:

4-3.「4-1 .1),2)」の場合、どのような評価手法(ツール)を用いているか。

- 1) CASBEE (LCCO₂評価が可能となった2008年版以降)
- 2) 旧BCS環境部会版ツール (本EXCELシートによる自動算定)
- 3) 自社開発の独自ツール
- 4) その他 (BEST、LCEM等)

4-4.「4-1 .1),2)」の場合、予測した削減効果をCSR報告書、環境報告書等で社会に発信しているか。

- 1) している
- 2) していない

5. 環境配慮に関する海外の評価制度について

5-1. LEED、BREEAM等、海外の評価制度に関する顧客要望の有無とその内容について。

2011年度のLEED対応状況調査以降、顧客の意識や要望に変化があるか(対応件数を含めて自由記述)

5-2. LEED AP(LEEDの評価員)の登録者数を社内で把握している場合は記載願います。

前回調査以降の増加分ではなく、今年度社内で把握されている全人数をご記入ください。

- 1) LEED AP(BD+C) 人 把握していない
- 2) LEED AP(BD+C以外) 人 把握していない

LEED AP : LEED Accredited Professional

BD+CはBuilding Design + Constuctionの略で、新築の非住宅系建物(NC,CS,School)を扱う。

BD+C以外には、Interior, Existing Building, Neighborhood Development, Homes及び

“LEED AP without speciality”(2009年6月以前の合格取得)がある。

6. 建築物の省エネ誘導措置について

6-1. 発注者側の関心度についてお聞かせください

平成28年4月に建築物省エネ法に基づく省エネ性能の表示制度と、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が施行されました。エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物については所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。

これらの各制度について、発注者側がどのくらい関心を寄せているかお聞かせください。

	省エネ性能 表示制度	省エネ性能向上 計画認定制度	省エネ性能向上計画 認定による容積率特例
1) ほとんどの発注者が関心を持っていると感じる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) 半数程度の発注者が関心を持っていると感じる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) 関心を持っている発注者はあまりいないと感じる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) わからない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6-2. 上記の各誘導措置について、設計者からみた課題点や自由意見などをお聞かせください

(自由記述)

7. 中規模物件の数について -ゼネコンの設計業務に対する影響を推察-

建築物省エネ法の一部を改正する法律が、本年5月17日に公布され、2021年に施行されます。これにより、延べ面積300㎡以上が義務化対象となります。

2018年4月～2019年3月の、300㎡以上2000㎡未満の非住宅物件数の概数をお聞かせください。

- 0件～10件
- 10件～20件
- 20件以上
- 把握していない

8. 自由意見 (CASBEEや環境性能評価手法について、または当アンケートについて)

<p>CASBEE ※</p>	<p>「CASBEE」(建築環境総合性能評価システム)は建物を環境性能で評価し、格付けする手法である。省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する。CASBEEによる評価では算出されるBEE値によって「Sランク(素晴らしい)」から、「Aランク(大変良い)」「B+ランク(良い)」「B-ランク(やや劣る)」「Cランク(劣る)」という5段階の格付けが与えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ BEE BEE (Built Environment Efficiency) とはQ (建築物の環境品質) を分子として、L (建築物の環境負荷) を分母とすることにより算出される指標である。値が大きいほど良い評価となる。 <p style="text-align: center;">建築物の環境効率 (BEE) = Q (建築物の環境品質) / L (建築物の環境負荷) = $25 \times (SQ-1) / 25 \times (5-SLR)$</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Q (建築物の環境品質) 「仮想閉空間内における建物ユーザーの生活アメニティの向上」を評価する。0~100で評価され、値が大きいほど良い評価となる。 ・ SQ 建築物の環境品質に関する総合得点。 Q1: 室内環境、Q2: サービス性能、Q3: 室外環境(敷地内) の3項目について1~5で評価されたものの総合評価点。1~5の値となり、値が大きいほど良い評価となる。 ・ L (建築物の環境負荷) 「仮想閉空間を越えてその外部(公的環境)に達する環境影響の負の側面」を評価する。0~100で評価され、値が小さいほど良い評価となる。 ・ SLR 建築物の環境負荷低減性に関する総合得点。 LR1: エネルギー、LR2: 資源・マテリアル、LR3: 敷地外環境 の3項目に分けて1~5で評価されたものの総合評価点。1~5の値となり、値が大きいほど良い評価となる。 ・ LR (建築物の環境負荷低減性) 指標LRは、L (建築物の外部環境負荷) を評価するために用いられる指標で、建築物が外部に与える環境負荷Lを低減させる性能レベル(Load Reduction; 環境負荷低減性)を示す。 LとLRは、$L=6-LR$ の関係がある。
<p>LEED</p>	<p>LEED rating system (LEED: Leadership in Energy and Environmental Design) US Green Building Council (米国グリーンビルディング協会、USGBC) によって開発・運用されている建築物の環境配慮に関する格付認証制度。 エネルギー効率に優れ、サステナブルな建築物を普及させることを目的として作られた。 格付ランクには、プラチナ認証、ゴールド認証、シルバー認証、標準認証がある。 環境性能の高い建物の上位の約2割のレベルアップを推進することで全体をけん引していくコンセプトであり、「標準認証」を受けるためには、ある一定の水準以上の性能が必須条件となる。 (これは、全ての建物を格付け対象とするCASBEEとは異なる特色のひとつである。) 詳しくはUSGBCのWEBサイト: http://www.usgbc.org/</p>

PAL (旧基準)	Perimeter Annual Loadの略。建物の年間熱負荷係数。 窓、外壁を通しての熱損失に関する指標。建築物の外壁等の断熱性能が高いほど数値は小さくなる。
PAL*	平成25年1月公布の住宅・建築物の省エネルギー基準により、BEIの導入とともに従来のPALにかわる外皮性能の指標として導入された新年間熱負荷係数。 従来のPAL同様に、ペリメーターゾーン（屋内周囲空間）の年間熱負荷をペリメーターゾーンの床面積で除した値であらわされが、同時期に導入された一次エネルギー消費量の計算条件にあわせて地域区分や材料の物性値が見直され、さらに潜熱負荷の考慮や想定する室使用条件の変更などが盛り込まれた。
BPI	Building PAL* Indexの略。 PAL*算定用WEBプログラムで算出した設計PAL*を基準PAL*で除した値。 BPIの計算結果が1.0以下であれば基準に適合していると判断できる。
CEC	Coefficient of Energy Consumptionの略。エネルギー消費係数。 設計された建築物における空気調和設備(AC)、空気調和設備以外の換気設備(V)、照明設備(L)、給湯設備(HW)、エレベーター(EV)ごとに1年間に消費するエネルギー量を一定の基準で算出した年間仮想消費エネルギー量で除したものであり、エネルギー消費が小さいほど値は小さくなる。
BEI	Building Energy Indexの略。 平成25年1月公布の住宅・建築物の省エネルギー基準により、PAL*とともに導入された従来のCECにかわる省エネルギー性能をあらわす指標。 一次エネルギー消費量算定用WEBプログラムで算出した設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値であらわされる。 BEIの計算結果が1.0以下であれば基準に適合していると判断できる。
BPI _m 、BEI _m	BPI, BEI for Model Building Methodの略。 平成25年1月公布の住宅・建築物の省エネルギー基準により、従来のポイント法と同程度の情報で評価が可能な簡易計算法として、5,000㎡以下の非住宅建築物を対象に「モデル建物法」が導入された。 このモデル建物法を用いた場合のBPIとBEIを、PAL*算定用WEBプログラム及び一次エネルギー消費量算定用WEBプログラムで算出されるBPI、BEIと区別するために、「モデル建物法」を意味する「m」を末尾に付けてあらわされる。
ERR	Energy Reduction Rateの略。設備システムにおける1次エネルギー消費量の低減率。 CEC（空調・機械換気・照明・給湯・エレベーターといった主要設備毎のエネルギー消費係数）を統合化した指数。値が大きいほど良い評価となる。
LCCO ₂	ライフサイクルCO ₂ 。CO ₂ の排出量を建築物のライフサイクル（建設、運用、更新、解体、処分）を通して足し合わせた指標。

建物用途	<p>本報告書にて示されている建物用途とは「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」の「別表第一」に定められているものに準拠している。なお「別表第一」では各用途に「事務所等」のように「等」が付いているが、本報告書では全て「等」を省略している。</p> <p>それぞれの用途には、以下のものが含まれる。</p> <p>「ホテル」ホテル、旅館、その他 「病院」病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他 「物販店舗（物品販売業を営む店舗）」百貨店、マーケット、その他 「事務所」事務所、官公署、図書館、博物館、その他 「学校」小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他 「飲食店」飲食店、食堂、喫茶店、キャバレー、その他 「集会所」公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋、その他 「工場」工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場、その他</p> <p>各用途にある「その他」とは、エネルギーの使用の状況に関して、各用途に例示されたものに類するものをいう。</p> <p>なお「CASBEE」では、上記に集合住宅を加えた適用対象用途9分野が規定されている。集合住宅以外の8分野の内訳は基本的に「…判断の基準『別表第一』」に合致している。</p>
------	---

※「CASBEE」に関する用語説明は(財)建築環境・省エネルギー機構発行「建築環境総合性能評価システム CASBEE-新築 評価マニュアル (2010年版)」(2010年9月30日発行)を参考とした。

参考資料－3 設計施工集合住宅建築物の運用時 CO₂ 排出削減量の算定試行結果

本編の運用段階の CO₂ 排出削減量算定の調査対象は非住宅建築物のみとしている。これは、従来、住宅建築物の省エネルギー計画書に記載される省エネ性能は外皮性能だけであり、直接的な省エネ性能が把握できなかったためである。2016 年度調査からは集合住宅建築物も一次エネルギー消費量が把握できるようになったが、これまでの調査範囲との整合性を保つため集合住宅建築物については本編の調査には含めていない。

ここでは、集合住宅建築物の一次エネルギー消費量を用いて、集合住宅建築物の運用段階の CO₂ 排出削減量を算定する方法を示し、算定結果について記載する。

なお、下記のとおり、2017 年度調査から引き続き CASBEE-新築 (2016 年版) を用いて評価している。なお、集合住宅建築物の CO₂ 排出量調査は 2016 年度調査 (2015 年度届出分) から行っているが、レファレンスに変更となったため、2016 年度調査と 2017 年度調査以降とは単純に比較が出来ない。

1. 2016年度届出分以降の集合住宅建築物に関する算定方法について

2017 年度調査 (2016 年度届出分) より CASBEE-新築 (2016 年版) における運用段階の CO₂ 排出量を推定する計算方法を用いて算定を行っている。CASBEE-新築 (2014 年版) から一部改訂があった。

1) リファレンス建物 (参照建物) の CO₂ 排出量

a) 専有部の一次エネルギー消費量

CASBEE-新築 (2016 年版) では設備システムの評価に関しては、省エネ基準をレベル 3 (レファレンス) として評価している。

(CASBEE-新築 (2014 年版) では省エネ基準の 110%をレベル 3 (レファレンス) として評価し、家電調理等の消費エネルギーに関しては省エネ基準をレファレンスとしていた。)

$$\begin{aligned} & \text{リファレンス建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]} \\ & = \text{「基準一次エネルギー消費量[MJ/年]」} \end{aligned}$$

b) 共用部の一次エネルギー消費量

CASBEE-新築 (2016 年版) では省エネ基準をレファレンスとしている。そのため、アンケートに記載された基準一次エネルギー量を用いる。

$$\begin{aligned} & \text{リファレンス建物の一次エネルギー消費量[MJ/年]} \\ & = \text{「基準一次エネルギー消費量[MJ/年]」} \end{aligned}$$

c) CO₂ 排出係数

CASBEE-新築 (2016 年版) の換算係数を用いて算出する。(構成比率の一部が改定された)

ただし、電力の CO₂ 排出係数は、非住宅と同じく 2008 年版の値を使用する。電力の CO₂ の排出係数は 2008 年版 電気事業者指定なしの代替値 0.555(kg-CO₂/kWh)、0.0569(kg-CO₂/MJ) を用いる。

		一次エネルギー種別				—
		電気	ガス	灯油	LPG	
換算係数 kg-CO ₂ /MJ		0.0569	0.0499	0.0678	0.0590	—
		構成比率				換算係数
集合住宅	専用部	51%	20%	17%	11%	0.0570
	共用部	100%	0%	0%	0%	0.0569

2) 評価対象建物の CO₂排出量

専有部および共用部の一次エネルギー消費量はアンケートに記載された設計一次エネルギー量を用いる。また、上記の CO₂排出係数を用いる。

3) 設計・施工指針・仕様規定の場合の算定方法

設計・施工指針・仕様規定を用いた設計の場合、上記の一次エネルギー消費量の記載がない。そのため、CASBEE の LCCO₂算定方法を参考に算出する。

a) 専有部の一次エネルギー消費量

CASBEE-新築 (2016 年版) では、専有部の一次エネルギー消費量を示した次表を用いて算出する。また、設計がすべてレベル 3 (省エネ基準相当) であったとして評価する。リファレンス建物は参照値を、評価対象建物はレベル 3 の値を用いる。

表 LR1/3c 仕様基準評価の場合の CO₂排出量算出に用いる一次エネルギー消費量 (MJ/年㎡)

設備の方式		LR1/3の 評価レベル	地域区分									
暖房	冷房		1	2	3	4	5	6	7	8		
A	a	参照値	Aa0	1,510	1,315	1,134	1,316	1,190	1,119	985	937	
		レベル1	Aa1	1,777	1,542	1,325	1,543	1,393	1,308	1,147	1,089	
		レベル3	Aa4	1,510	1,315	1,134	1,316	1,190	1,119	985	937	
A	b	参照値	Ab0	1,492	1,299	1,096	1,242	1,109	926	740	525	
		レベル1	Ab1	1,755	1,523	1,279	1,455	1,295	1,076	852	595	
		レベル3	Ab4	1,492	1,299	1,096	1,242	1,109	926	740	525	
B	a	参照値	Ba0	1,252	1,176	1,069	1,218	1,080	1,081	965	937	
		レベル1	Ba1	1,467	1,376	1,248	1,426	1,260	1,261	1,122	1,089	
		レベル3	Ba4	1,252	1,176	1,069	1,218	1,080	1,081	965	937	
B	b	参照値	Bb0	1,233	1,160	1,031	1,144	998	887	720	525	
		レベル1	Bb1	1,444	1,357	1,202	1,338	1,163	1,029	828	595	
		レベル3	Bb4	1,233	1,160	1,031	1,144	998	887	720	525	
C	a	参照値	Ca0	957	905	839	924	813	870	848	937	
		レベル1	Ca1	1,113	1,051	972	1,073	940	1,009	983	1,089	
		レベル3	Ca4	957	905	839	924	813	870	848	937	
C	b	参照値	Cb0	939	889	801	850	732	677	603	525	
		レベル1	Cb1	1,091	1,031	926	985	843	777	689	595	
		レベル3	Cb4	939	889	801	850	732	677	603	525	

暖房方式
A: 単位住戸全体を暖房する方式
B: 居室のみを暖房する方式(連続運転)
C: 居室のみを暖房する方式(間歇運転)

冷房方式
a: 単位住戸全体を冷房する方式
b: 居室のみを冷房する方式(間歇運転)

しかし、当調査では設計の空調設備方式までは特定できないため、設備方式を地域区分ごとに仮定した次表を用いる。なお、地域区分 1~4 は設備方式 Ab、地域区分 5~8 は設備方式 Cb としている。

表 当調査での仕様基準評価の場合の CO₂排出量算出に用いる一次エネルギー消費量 (MJ/年㎡)

建物用途	室用途	評価レベル	地域区分別 一次エネ消費量 [MJ/年㎡] 住戸床面積あたり							
			1	2	3	4	5	6	7	8
集合住宅	専用部	参照値	1,492	1,299	1,096	1,242	732	677	603	525
		レベル3	1,492	1,299	1,096	1,242	732	677	603	525

レベル 3 : 省エネ基準相当

b) 共用部の一次エネルギー消費量

一次エネルギー消費量の記載がない場合は、CASBEE-新築 (2010 年版) で用いられているの共用部一次エネルギー消費量のレファレンス値、820[kWh/年・戸] = 8,003[MJ/年・戸]を用いる。なお、評価対象建物の共用部はレファレンス相当であったとして評価する。

2. アンケート項目

集合住宅物件に対する省エネルギーおよびCASBEE評価に関するアンケート項目を次表に示す。
平成28年基準に完全移行したため、その他一次エネルギーを除くBEIの記載を追加した。

表 アンケート項目 (集合住宅)

アンケート項目		単位	アンケート項目		単位	アンケート項目		単位
建設地		—	省エネ計画書 評価方法	①告示「住宅計算法」詳細計算 ②告示「住宅計算法」簡易計算 ③告示「住宅仕様基準」		CASBEE 評価結果 および 関連情報	ランク	—
地域区分		—		最も不利な 住戸の 外皮性能	外皮平均 熱貫流率UA		W/(m ² ・K)	BEE(Q/L)
建物用途分類		—	夏期の平均 日射取得率ηA		—		環境品質Q	—
敷地面積		m ²		標準的な 住戸の 外皮性能	外皮平均 熱貫流率UA		W/(m ² ・K)	環境負荷L
階数	地上	階	夏期の平均 日射取得率ηA		—		Q1スコア	—
	地下	階		—			Q2スコア	—
建築面積		m ²	一次エネルギー消費量 専有部合計	基準値	GJ/年		Q3スコア	—
延床面積	全体	m ²		設計値	GJ/年		LR1スコア	—
	専有部	m ²		一次エネルギー消費量 共用部合計	基準値		GJ/年	LR2スコア
	共用部	m ²	設計値		GJ/年		LR3スコア	—
住戸数		戸	建物全体	BEI(その他除く)	—		LCCO2評価対象の 参考値に対する割合	(%)
平均住戸or代表住戸		m ²	一次エネルギー消費量 建物全体 (その他含む) (自動計算)	基準値	GJ/年		自然エネルギー直接利用	(MJ/年・m ²)
住宅性能 表示制度	断熱等 性能等級	等級		設計値	GJ/年	評価ツール	—	
	一次エネルギー 消費量等級	等級	BEI	—	CASBEEの提出自治体	—		
低炭素建築物 認定取得状況		—			認証の有無	—	主観的環境配慮度合	—
省エネ 表示制度	eマーク(法36条)	—						
	BELS(法7条)	—						
性能向上計画認定 【容積率特例】		—						

3. 算定結果 —建築設計委員会メンバー会社による設計施工建物の運用時 CO₂排出削減量の算定—

2017 年度調査から CASBEE-新築（2016 年版）による評価となり、集合住宅についても設備の消費エネルギーに関する性能値が届出書に記載されている。そのため、上記に示した算定方法を利用し、設計施工建物の運用時 CO₂排出削減量の算定を試行した。

日建連建築設計委員会メンバー会社 30 社の設計施工集合住宅建物の算定結果を表 1 に示す。全体の省エネ率と CO₂削減率は 11%であり、全体の運用時 CO₂排出削減量は 13,711t-CO₂/年と算定された。

なお、物件数は 168 件、1 件あたりの延床面積は約 14,963 m²であった。

表 2 のように昨年度と比較すると、CO₂排出量は 112%に増加したが、削減率は 1 ポイント向上した。

表 1 2018 年度届出分の算定結果一覧（今年度調査）

専有部			延床面積		1,893,585 m ²		75%	
一次エネルギー								
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² ・年]	設計値 [MJ/m ² ・年]	削減量 [MJ/m ² ・年]	BEI		
1,667,569	1,577,387	90,181	881	833	48	0.95		
CO ₂ 排出量								CO ₂ 換算係数 kg-CO ₂ /MJ
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]			
95,040	89,900	5,140	50.2	47.5	2.7	0.0570		

共用部			延床面積		620,227 m ²		25%	
一次エネルギー								
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² 年]	設計値 [MJ/m ² 年]	削減量 [MJ/m ² 年]	BEI		
557,279	406,553	150,725	899	655	243	0.73		
CO ₂ 排出量								CO ₂ 換算係数 kg-CO ₂ /MJ
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]			
31,690	23,119	8,571	51.1	37.3	13.8	0.0569		

建物全体			延床面積		2,513,812 m ²		168件	
一次エネルギー								
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² 年]	設計値 [MJ/m ² 年]	削減量 [MJ/m ² 年]	BEI		
2,224,847	1,983,941	240,907	885	789	96	0.89		
CO ₂ 排出量								削減率
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]			
126,730	113,019	13,711	50.4	45.0	5.5	11%		

- ※ 専有部および共用部の基準値は、省エネ法の基準値を指す。(CASBEE2016 年版の方法を採用。)
- ※ 建物全体の基準値は、専有部と共用部の基準値の合計を指す。
- ※ 設計・施工指針・仕様規定を用いた設計の場合、CASBEE の LCCO₂算定方法を参考にした一次エネルギー消費量の算定値を用い、省エネ基準相当として算定を計画したが、該当案件は無かった。
- ※ 電力の換算係数は、当調査のルールとして CASBEE2008 年版の代替値(0.0569)を用いている。

表2 3か年調査の比較

	延床面積 [m ²]	一次エネルギー			CO2		
		基準値 [GJ/年]	設計原単位 [MJ/m ² 年]	BEI	排出量 [t-CO ₂ /年]	設計原単位 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減率
2017年度調査 (2016年度届出)	2,463,009	2,135,646	763	0.88	107,073	43.5	12%
2018年度調査 (2017年度届出)	2,087,094	1,970,893	846	0.90	100,632	48.2	10%
2019年度調査 (2018年度届出)	2,513,812	2,224,847	789	0.89	113,019	45.0	11%
前年比	120%	113%	93%	100%	112%	93%	104%

表3 2017年度届出分の算定結果一覧(昨年度調査)

専有部		延床面積		1,756,562 m ²		84%	
一次エネルギー							
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² ・年]	設計値 [MJ/m ² ・年]	削減量 [MJ/m ² ・年]	BEI	
1,615,616	1,552,595	63,021	920	884	36	0.96	
CO2排出量							CO2 換算係数 kg-CO ₂ /MJ
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]	2.0	
92,079	88,487	3,592	52.4	50.4	2.0	0.0570	
共用部		延床面積		330,532 m ²		16%	
一次エネルギー							
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² 年]	設計値 [MJ/m ² 年]	削減量 [MJ/m ² 年]	BEI	
355,278	213,565	141,713	1,075	646	429	0.60	
CO2排出量							CO2 換算係数 kg-CO ₂ /MJ
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]	24.4	
20,203	12,144	8,058	61.1	36.7	24.4	0.0569	
建物全体		延床面積		2,087,094 m ²		185件	
一次エネルギー							
基準値 [GJ/年]	設計値 [GJ/年]	削減量 [GJ/年]	基準値 [MJ/m ² 年]	設計値 [MJ/m ² 年]	削減量 [MJ/m ² 年]	BEI	
1,970,893	1,766,160	204,734	944	846	98	0.90	
CO2排出量							削減率
基準値 [t-CO ₂ /年]	設計値 [t-CO ₂ /年]	削減量 [t-CO ₂ /年]	基準値 [kg-CO ₂ /m ² ・年]	設計値 [t-CO ₂ /m ² ・年]	削減量 [t-CO ₂ /m ² ・年]	5.6	
112,282	100,632	11,650	53.8	48.2	5.6	10%	

- ※ 専有部の CASBEE 参照値とは、CASBEE での評価がレベル3となる省エネ法の基準一次エネ消費量を指す。(今年度より CASBEE2016 年版の方法を採用。)
- ※ 共用部の基準値は、省エネ法の基準値を指す。
- ※ 建物全体の基準値は、専有部の CASBEE 参照値と共用部の基準値の合計を指す。
- ※ 設計・施工指針・仕様規定を用いた設計の場合、CASBEE の LCCO₂算定方法を参考にした一次エネルギー消費量の算定値を用い、省エネ基準相当として算定を計画したが、該当案件は無かった。
- ※ 電力の換算係数は、当調査のルールとして CASBEE2008 年版の代替値(0.0569)を用いている。

建築設計委員会 設計企画部会

環境設計専門部会

主査	山本 成孝 (戸田建設株)	
委員	渡慶次 明 (株安藤・間)	早川 靖郎 (株大林組)
	井田 卓造 (鹿島建設株)	佐藤 正彦 (株熊谷組)
	須永 浩邦 (清水建設株)	中山 史一 (大成建設株)
	高井 啓明 (株竹中工務店)	大野 芳俊 (東急建設株)
	永松 航介 (前田建設工業株)	松崎 真豊 (三井住友建設株)

建築技術開発委員会 技術研究部会

環境性能評価専門部会

主査	大道 将史 (西松建設株)	
副主査	吉羽 勇人 (東急建設株)	
委員	岩藤 泰男 (株安藤・間)	石川 英樹 (株大林組)
	藤谷 真人 (鹿島建設株)	大原 達朗 (株鴻池組)
	大塚 俊裕 (清水建設株)	中原 信一郎 (大成建設株)
	田中 規敏 (株竹中工務店)	栗木 茂 (戸田建設株)
	山本 正顕 (株長谷工コーポレーション)	佐々木 和克 (株フジタ)
	瀧ヶ崎 薫 (前田建設工業株)	
オブザーバー	佐藤 正章 (鹿島建設株)	

(2020年2月現在)

